



Reporte de Compostaje - Mes

Resumen del estado del compostaje según las mediciones del rango seleccionado

Gráfico de Lecturas

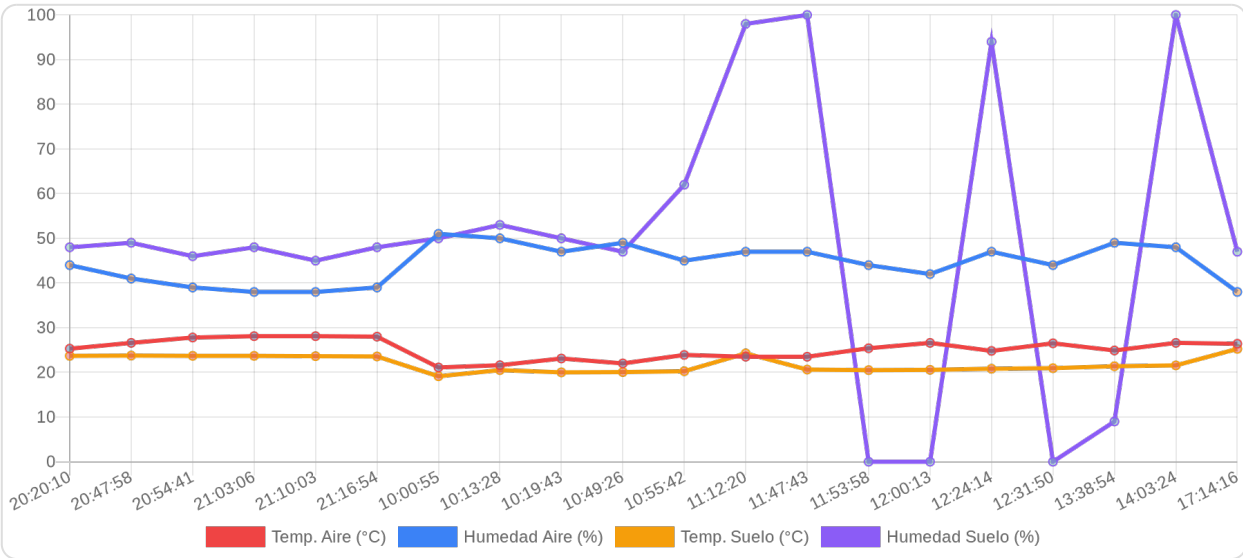

Distribución de Gases Detectados

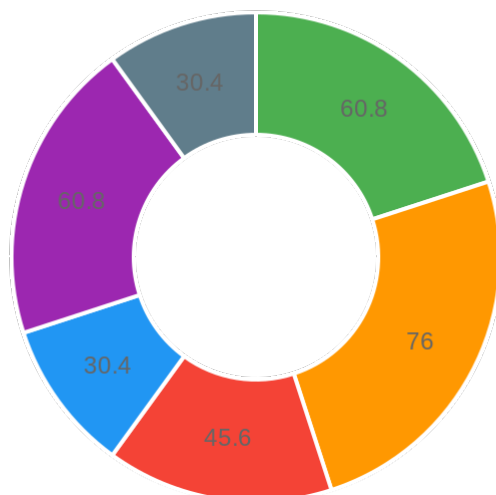

Promedios Generales

Parámetro	Valor Promedio
Temperatura aire	25.5 °C
Humedad aire	45 %
Nivel MQ-135	672.9
Temperatura suelo	21.9 °C
Humedad suelo	42.5 %

Análisis

Temperatura ambiente óptima.

Humedad ambiental adecuada.

Calidad del aire deficiente.

Temperatura del suelo fuera del rango.

Humedad del suelo correcta.

Momentos Críticos

Temperaturas fuera de rango:

- 11:58:18 - 11:58:18
- 14:01:39 - 14:01:39
- 14:03:34 - 14:03:34

Niveles de gases fuera de rango:

- 20:20:10 - 11:38:46
- 11:42:19 - 11:42:19
- 11:46:33 - 11:49:33
- 11:55:18 - 11:55:23
- 12:21:16 - 12:21:26
- 12:25:24 - 12:26:59
- 12:27:19 - 12:27:49
- 12:41:14 - 12:41:24
- 13:36:21 - 13:36:31
- 17:12:21 - 17:13:27