Comprobante

Número de comprobante:	**2026057**
Servicio:	**Pozos a Tierra**
Proveedor:	
Fecha de emisión:	**01-08-26**
Fecha de vencimiento:	**01-08-26**
Comentarios:	**compra de 8 de tapas de pozos a tierra**
Adjunto:	**Si**

Pago

Folio	Número de operación	Fecha de pago	Monto pagado	Comentario	Adjunto
11	060125582	01/08/2026	290.00	compra de 8 de tapas de pozos a tierra	Si

RSOLUCIONES TECNOLOGICAS E INFRAESTRUCTURA E.I.R.L.

RSoluciones Tecnológicas e Infraestructura E.I.R.L.

Implementación nuevas tecnologías para brindar mejores experiencias
Implementación y mantenimiento sistemas de cámaras de video vigilancia
Implementación y mantenimiento sistemas eléctricos y pozos de tierra
Implementación y mantenimiento sistema DACI

COTIZACION
2026057

De nuestra mayor consideración, atendiendo su solicitud estamos enviando cotización de los servicios mencionados.

Proyecto : **Cambio de (08) tapas de caja de registro en Pozos de puesta a Tierra**

Referencia : **Altura Colegio Innova School Chorrillos Universo 2, Chorrillos**

POLIZA	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
	Junta De Propietarios	Sr. Richard Melendez	31-Jul-2026	Lima
NUMERO	**DIRECCION**	**E-MAIL**	**TELEFONO**	**T. PAGO**
	Jr. Universo 291, Urb. La Campiña, Chorrillos		919 293 975	A CONVENIR

1	CAMBIO DE (08) TAPAS DE CAJA DE REGISTRO EN POZOS A TIERRA					
ITEM	**CODIGO**	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
1.01		El servicio de mano de obra incluye: 1.- Retiro de tapa de caja de registro defectuosa. 2.- Limpieza y lijado especial de los bordes de la caja de registro. 3.- Instalación de la nueva tapa de caja de registro, medidas 33.5 cms por lado. 4.- Se adjuntará fotos, del antes y después, para validar el servicio.	8	UND	S/. 30.00	S/. 240.00
1.02		El servicio de transporte incluye: 1.- Transporte de materiales. 2.- Se adjunta foto del producto a instalarse.	1	GBL	S/. 50.00	S/. 50.00
1.03		El servicio adicional incluye: 1.- Pintado con esmalte sintético amarillo. 2.- Identificación y pintado con esmalte sintético negro.	8	UND	S/. 12.00	

CONDICIONES COMERCIALES		
1.- Los precios están considerados en nuevos soles y sin IGV.		
2.- La garantía por el servicio es de (06) meses.	**SUBTOTAL**	S/. 290.00
3.- La aceptación del servicio es: 100% de adelanto.		
4.- La validéz de la oferta es por 07 días.		
	GRAN TOTAL	S/. 290.00

NOTA

NO incluye el reemplazo de repuestos y/o accesorios que no sean descritos en la descripción del servicio.
NO se incluye el reemplazo del cable de aterramiento hasta el tablero eléctrico.
El plazo de entrega será de (03) días una vez recibida la orden del servicio.
Se realizará una inspección técnica a los (06) meses de realizado el servicio.

SEGURIDAD

El personal técnico cuenta con uniforme y con EPP (zapatos, guantes, lentes y respiradores de polvo).
El personal técnico cuenta con equipos de Bioseguridad (alcohol, mascarillas, protector facial y mamelucos).

JR. PRESBITERO GARCIA VILLON 671 - CERCADO DE LIMA - LIMA - LIMA
E-MAIL: RSOLUCIONESTECNOLOGICAS@GMAIL.COM / WHATSAPP: 943 834 656

IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS POZOS DE TIERRA

1.- El sistema de puesta a tierra es un mecanismo de seguridad de tipo eléctrico, el cual sirve para derivar las descargas eléctricas hacia la TIERRA y con el cual se evita que la persona humana entre en contacto con dicha descarga.

2.- Es un sistema que asegura que ante cualquier falla de aislamiento, las partes metálicas de todo equipo eléctrico descarguen la corriente eléctrica a tierra, sin afectar al usuario o al dispositivo que entre en contacto con el equipo eléctrico, evitando así que sufra una descarga eléctrica que afecte a la salud física.

3.- En Perú, la resistencia de un Pozo a Tierra no debe superar los 25 ohmios, según el Código Nacional de Electricidad. Sin embargo, para algunas instalaciones específicas, tales como centro de Datos o salas de control, se pueden requerir valores de resistencia menores.

4.- Para Telecomunicaciones, Centro de Datos, Ascensores o sistemas que cuentan con equipos y/o tarjetas electrónicas, se considera que el valor máximo de la resistencia de un Pozo a Tierra debe ser de 5 ohmios.

5.- Debido a las continuas incidencias presentadas en algunos ascensores y el riesgo de una descarga eléctrica que pueda producir electrocución a las personas y presentar serios daños a los dispositivos o tarjetas electrónicas, se sugiere que cada ascensor debe tener un sistema de puesta a tierra exclusivo, según el reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), para prevenir riesgos eléctricos y garantizar la seguridad a los usuarios y la estabilidad del sistema ante descargas eléctricas.



Sin otro particular y a la espera de sus gratas órdenes quedamos de ustedes,
Muy atentamente


RSOLUCIONES TECNOLÓGICAS E INFRAESTRUCTURA E.I.R.L.
ING. ROLANDO SALHUANA
Gerente General


SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

¿Porqué instalar un Sistema de Puesta a Tierra?


Se debe instalar un sistema de puesta a tierra porque ante una descarga atmosférica o un corto circuito, sin tierra física, las personas estarían expuestas a una descarga eléctrica, los equipos tendrían errores en su funcionamiento. Si las corrientes de falla no tienen un camino para disiparse, por medio de un sistema de conexión correctamente diseñado, entonces éstas encontrarían caminos no intencionados que podrían incluir a las personas.

1. Seguridad Humana
2. Seguridad de los Equipos eléctricos ó electrónicos
3. Buen funcionamiento de los equipos






© OTIC - Ministerio de Educación 2015

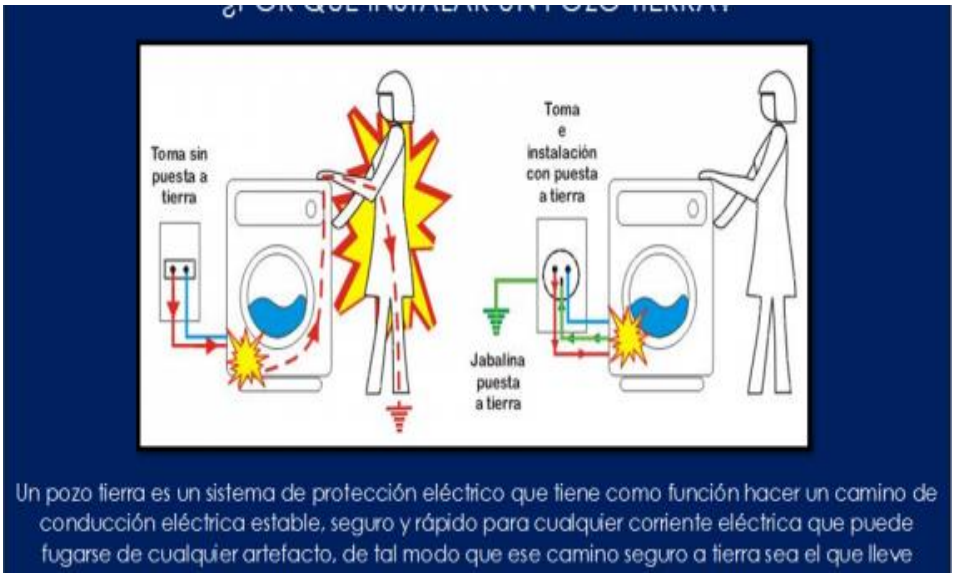

Un pozo tierra es un sistema de protección eléctrico que tiene como función hacer un camino de conducción eléctrica estable, seguro y rápido para cualquier corriente eléctrica que puede fugarse de cualquier artefacto, de tal modo que ese camino seguro a tierra sea el que lleve

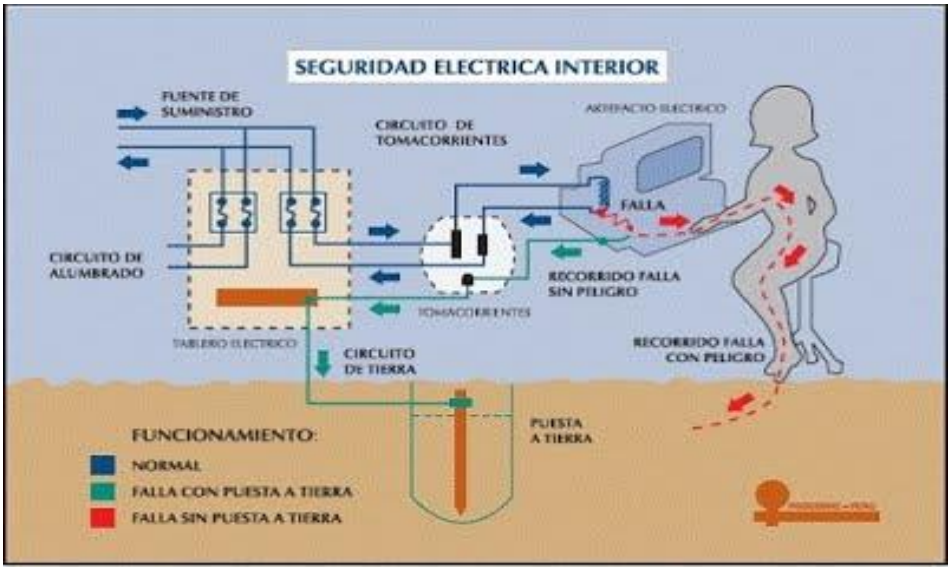

RECIBO Nº 2026-038

S/. 290.00 =

Recibí de: Junta Directiva Condominio Paseo del Parque

la cantidad de: doscientos noventa y 00/100 soles

Por concepto de: Cambio de (08) Tapas de Caja de Registro en Pozas a Tierra

Lima, 02 de Agosto del 2026

RESOLUCIONES TECNOLÓGICAS E INFRAESTRUCTURA E.I.R.L.
Gerente General

Mykaela

BCP

¡OPERACIÓN EXITOSA!

Monto enviado

S/ 290.00

Sábado, 01 agosto 2026 - 9:26 p. m.

Enviado a	**ROLANDO GERARDO SALHUANA CASTILLO** *** **4 656 Plin
Comisión	**S/ 4.80**
Total cobrado	**S/ 294.80**
Desde	**Cuentas de ahorro** **** 6067
Canal	**Banca por internet BCP**
Número de operación	**06125582**

Mensaje

Compra de Tapas Pozos a Tierra