

MONTAGEM


Esc. 1:10

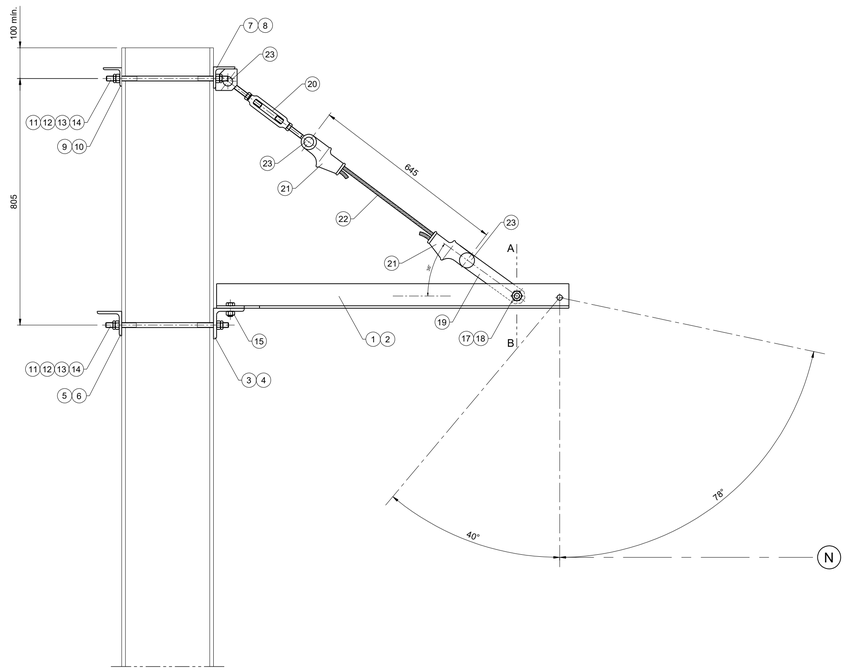



CORTE A - B

Esc. 1:5



CORTE C - D

Esc. 1:5


NOTAS:


1) Consoante os limites de inclinação do isolador, serão escolhidas as montagens N ou V (pela ordem de preferência indicada). Os limites devem ser calculados considerando a ação do vento;

2) Para montagens com isoladores sintéticos as referências das montagens são precedidas pela letra "S" e os isoladores indicados na Ref.ª 25 substituídos pelo isolador sintético de 11T (Código 03.200.02; Nomenclatura 75134022).
Cód. 62

a) Aço S235JR: NP EN 10025-2


b) Galvanização a quente: NP EN ISO 1461

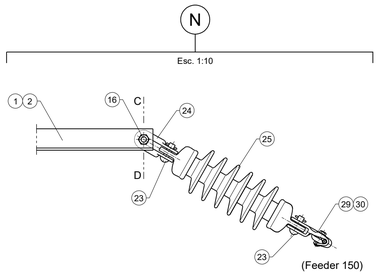

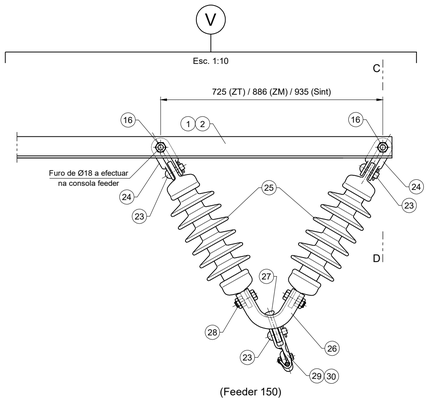

1 - 2

Esc. 1:5

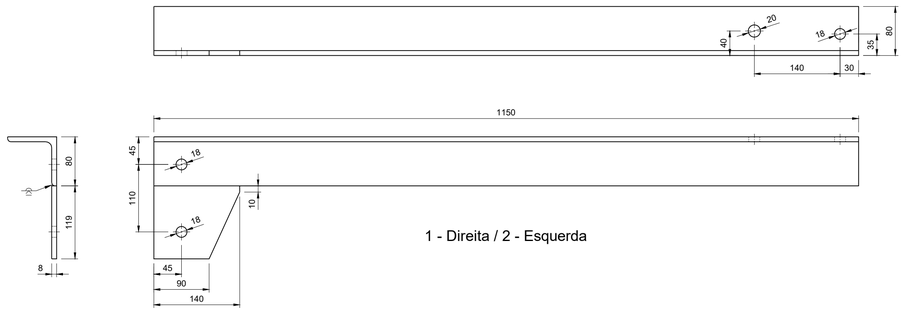

QUANTIDADES								DESIGNAÇÃO	DESENHO	NOMENCLAT.	REF.ª	CÓDIGO (GR.MN.CAT.003)	OBSERVAÇÕES
1	1	1	1	1	1	1	1	Bainha de protecção (120x50x1) Cód. 296H	44021	75113330	30	05.700.04	Ref.ª IX
1	1	1	1	1	1	1	1	Pinça para Feeder 150 mm² Cód. 551	EC-185	75168053	29	05.200.12	Ref.ª 1 a 3
2	2	2	2	-	-	-	-	Parafuso M20x55/46 c/ Hu+Hm Cód. 16F9		33144434	28	04.101.27	
1	1	1	1	-	-	-	-	Articulação para união curva Cód. 456	45033	75134115	27	05.300.02	Ref.ª 2
1	1	1	1	-	-	-	-	União curva para isoladores em V Cód. 234		75134114	26	02.203.01	Ref.ª 1
2	2	2	2	1	1	1	1	Isolador 5T (ZT ou ZM) Cód. 65 Cód. 68	E-6220 E-6223	75131055 75131053	25	03.101.01 03.102.01	
2	2	2	2	1	1	1	1	Manilha para transversal de alimentação Cód. 451	46029	75116009	24	05.400.02	Ref.ª 3
6	6	6	6	5	5	5	5	Cavilha 19x52 com chaveta V5x50 Cód. 406B Cód. 291A	45008		23	**05.600.03 05.601.03**	Mont. a/4
1	1	1	1	1	1	1	1	Cabo Bz 65 mm² Cód. 9G		75184430	22	01.100.07	
2	2	2	2	2	2	2	2	Peça de amarração p/ cabo 65 mm² c/ cunha Cód. 540A Cód. 540C	45001	75111055 75113110	21	05.400.11 05.400.13	Ref.ª 1 e 2
1	1	1	1	1	1	1	1	Esticador aberto tipo I Cód. 410A	45006	75154008	20	04.800.01	Tipo I
1	1	1	1	1	1	1	1	Brinco comprido L= 250mm Cód. 83A	45005/3	75113052	19	02.303.02	Ref.ª 6
4	4	4	4	4	4	4	4	Anilha M18 Cód. 19B		33124030	18	04.300.05	
1	1	1	1	1	1	1	1	Parafuso M18x70/42 c/Hu + Hm Cód. 16E4		33144420	17	04.101.25	
2	2	2	2	1	1	1	1	Parafuso M16x65/38 c/Hu + Hm Cód. 16D9		33144393	16	04.101.15	
4	4	4	4	4	4	4	4	Parafuso M16x35/35 c/Hu Cód. 16D28		33144375	15	04.100.06	
4	-	-	-	4	-	-	-	Perno roscado M16x550/100 c/ 2Hu+2Hm+2Anilhas Cód.18G		75115620	14	04.403.07	
-	4	-	-	-	4	-	-	Perno roscado M16x450/100 c/ 2Hu+2Hm+2Anilhas Cód.18E		75115618	13	04.403.05	
-	-	4	-	-	-	4	-	Perno roscado M16x400/100 c/ 2Hu+2Hm+2Anilhas Cód.18D		75115616	12	04.403.04	
-	-	-	4	-	-	-	4	Perno roscado M16x300/100 c/ 2Hu+2Hm+2Anilhas Cód.18A		75115610	11	04.403.01	
1	1	1	-	1	1	1	-	Cantoneira L60x60x6 L=385 mm Cód. 113B **02.112.02**	E-6194	75143019	10	02.100.12	Ref.ª 8
-	-	-	1	-	-	-	1	Cantoneira L60x60x6 L=305 mm Cód. 113A **02.112.01**		75143018	9	02.100.09	Ref.ª 7
1	1	1	-	1	1	1	-	Cantoneira L70x70x7 L=385 mm Cód. 143B **02.114.42**	42074	75143032	8	02.103.03	Ref.ª 4b
-	-	-	1	-	-	-	1	Cantoneira L70x70x7 L=305 mm Cód. 143A **02.114.42**		75143031	7	02.103.02	Ref.ª 4a
1	1	1	-	1	1	1	-	Cantoneira L80x80x8 L=420 mm Cód. 180B	E-6228	75143203	6	02.104.08	Ref.ª 6
-	-	-	1	-	-	-	1	Cantoneira L80x80x8 L=340 mm Cód. 180A		75143202	5	02.104.05	Ref.ª 5
1	1	1	-	1	1	1	-	Cantoneira L100x100x10 L=420 mm Cód. 179B **02.116.05**		75143201	4	02.108.05	Ref.ª 4
-	-	-	1	-	-	-	1	Cantoneira L100x100x10 L=420 mm Cód. 179A **02.116.05**		75143200	3	02.108.04	Ref.ª 3
1	1	1	1	1	1	1	1	1/2 Braço esquerdo da consola Cód. 181D		75166153	2	06.700.02	a) b)
1	1	1	1	1	1	1	1	1/2 Braço direito da consola Cód. 181C		75166152	1	06.700.01	

POSTES HEA ou HEB 380 e 450	POSTES HEA ou HEB 340 e 360	POSTES HEA ou HEB 240 a 320	POSTES HEA ou HEB 180 a 220	POSTES HEA ou HEB 380 e 450	POSTES HEA ou HEB 340 e 360	POSTES HEA ou HEB 240 a 320	POSTES HEA ou HEB 180 a 220
d	c	b	a	d	c	b	a
V				N			

Notas e historial de alterações

A	Retirada a montagem B e introdução de montagens e cotas para utilização de isoladores sintéticos.	João Caldas	05-2020
Alterações	Designação	Assinatura	Data

Logótipos e informação complementar

Projetista

Data
06-05-2020

N.º Projetista

EC-223

Levantou

Desenhou
João Caldas

Projetou

Verificou
Marco Santos

Infraestruturas de Portugal

Direção de Engenharia e Ambiente

Unidade de Catenária e Energia de Tração

Especialidade Técnica
CATENÁRIA E ENERGIA DE TRAÇÃO

Título do Desenho

CONSOLA DE SUSPENSÃO DO FEEDER (ABAIXAMENTO)

(SISTEMA 2x25 kVA)

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO E INSERIDO O RESPETIVO NÚMERO SAP

O Responsável por Catenária e Energia de Tração
Marco Santos

O Responsável por Estudos e Projetos Ferroviários
Fernando Vendas

O Diretor de Engenharia e Ambiente
José Santinho Faísca

Data
06-05-2020

MONTAGEM

Escalas
1:10 e 1:5

Tipo		N.º SAP		N.º de Ordem no Projeto		Versão
222	-	10002001393	-	-	-	01