Notas e historial de Alterações

03 - Maio 2024 - Revisão geral (erros e omissões)
02 - Setembro 2020 - Revisão de acordo com comentários do parecer (Versão 01)
01 - Janeiro 2020 - Revisão de acordo com comentários do parecer DMS 007- 2581030 de 2019-12-05

Logótipos e informação complementar

Projetista

PROFICO
FUNDRUM
Geoárea

Data
Julho 2019

N.º Projetista
42517.PE.09.IFT.00.301_03

Levantou

Desenhou

Projetou
Paulo Lopes

Verificou
Carlos Lopes

Infraestruturas de Portugal

Direção de Empreendimentos Ferroviários

Linha
Linha de Vendas Novas

Local
Setil - Vendas Novas

Fase do Projeto
Projeto de Execução

Especialidade Técnica
Volume 09 - Instalações Fixas de Tração Elétrica

Nome do Empreendimento
Modernização da Linha de Vendas Novas

Título do Desenho
Caderno de Montagem
km0.700 a km10.000
Poste 04-26 a 06-37 (Folhas 0 a 73)

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por

Escalas
-


Tipo		N.º SAP		N.º de Ordem no Projeto		Versão
317	-	10003833497	-	301	-	03

O Diretor de Engenharia


Data


RE.FR.AGR.002 | V00

CONSOLAS PARA PLATAFORMAS ALTAS LP10 e LP12 (EC-233)

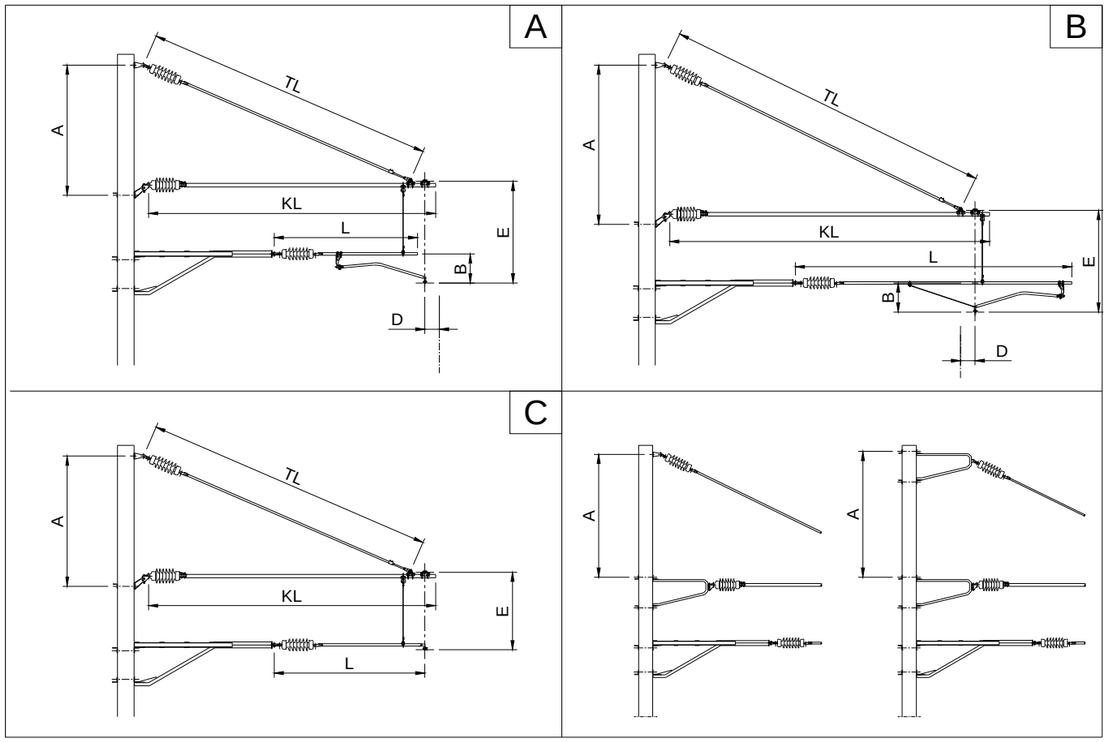


CONSOLAS PARA ABERTURA REDUZIDA (E-7169)

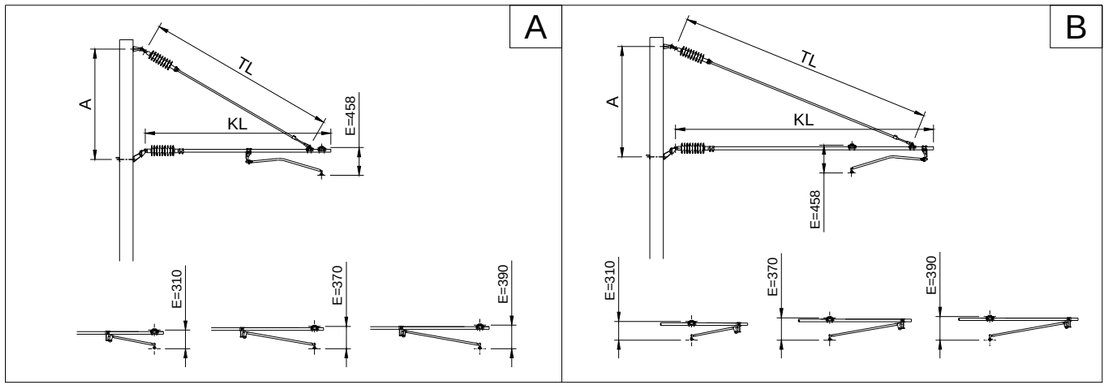


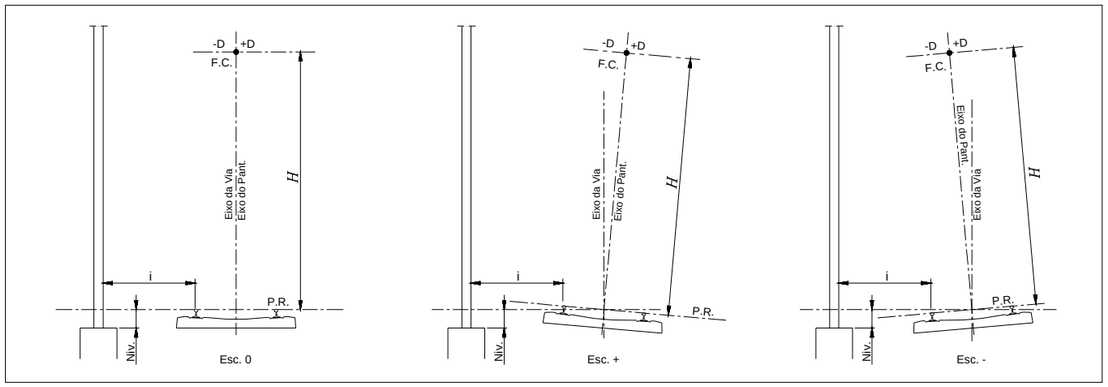


CONSOLAS NORMAIS LP10 e LP12 (EC-232)

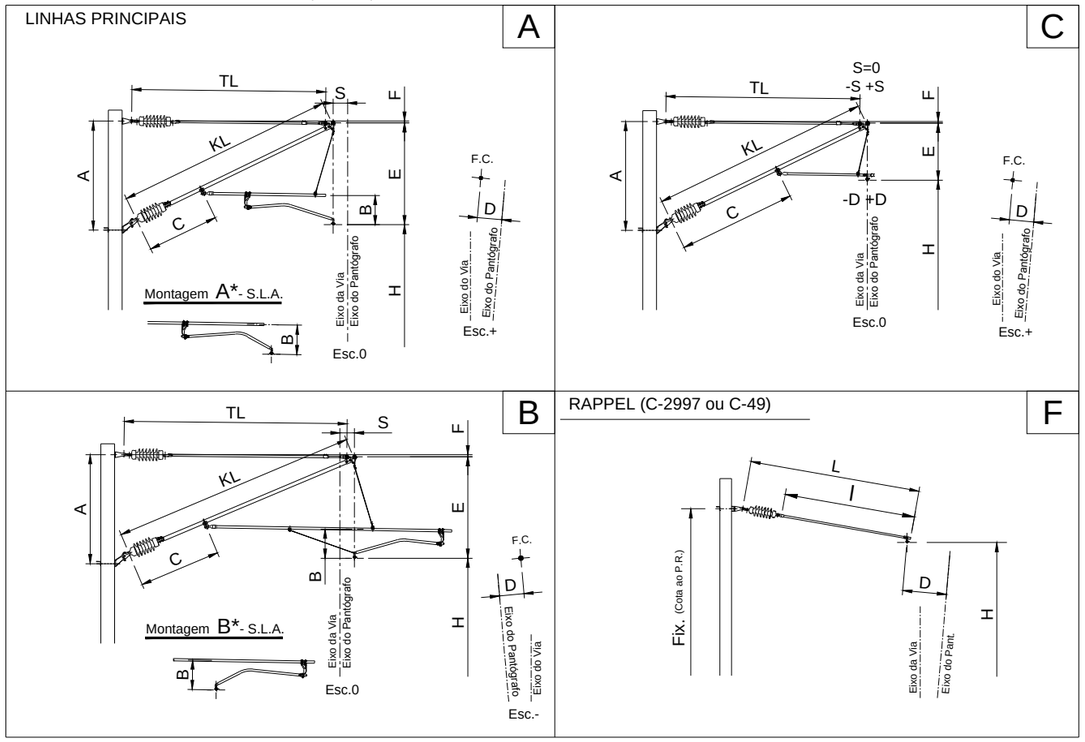

LINHAS SECUNDÁRIAS

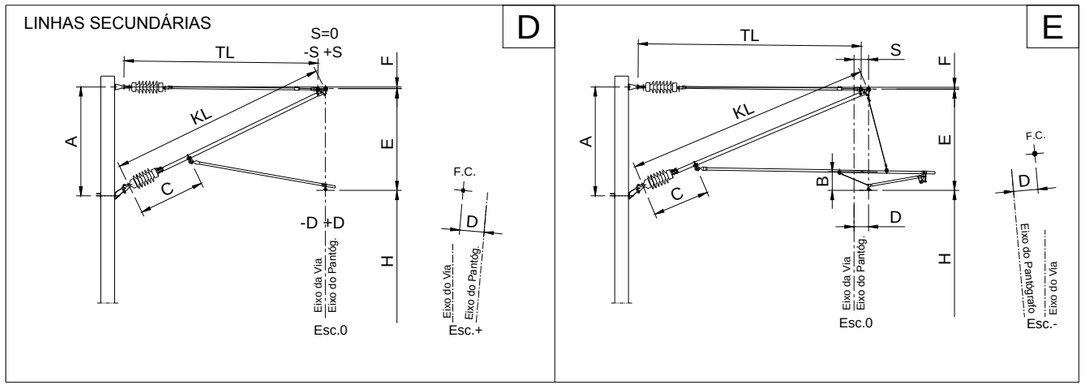


ALONGAS (E-6162 ou C-109)

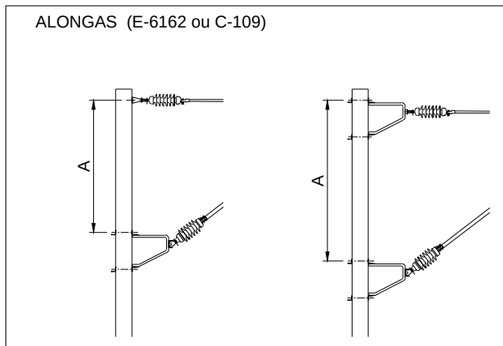

TIRANTES E PÉS DE CONSOLA

POSIÇÕES DE MONTAGENS (E-6180 ou C-109)

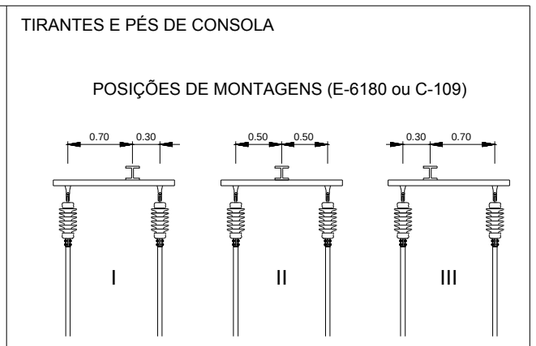

POSTE:04-26

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.2 (i=2.19) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.62	1.76

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.05	2.58

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.55
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.200	-0.200	1.400	0.025	1.600	1.082	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA SOBREELEVADA	C-1607	A	7.45/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA COM AT (SLA)	C-160	SCraL	H=6.45
EQUIPAMENTO TENSOR	EC-219	IA	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE220B / L: 9.2 / FUR: AT (Sem Furos B) X=1.05 K=0.45 CF= 0
MACIÇO: 1Ft NIV = -0.85
Espia Sobreelevada HE240A H=3.8 D= 5.05 Maciço Espia - 3Asp NIV = -0.85

POSTE:04-26-EXIST	POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:04-27

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) **ESC=0.000**

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM C - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	TA-II			FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.71	2.86	TUBO 40x49	E-6182	Tb	4.08	3.52
					BRAÇO DE APOIO	C-3511	II	1.43	0.58

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
ANTIBALANÇANTE FC SOBREELEVADO	E-6185	C	2.5	H	D	S	E
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I		6.000	0.650	0.650	1.300
				F	A	C	B
				0.025	1.800	1.263	0.000

CONSOLA CURTA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.3	2.45	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.48	3

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.53	H	D	S	E
ANTIVENTO	E-6187	a		5.500	0.200	0.200	1.300
BR/CH	E-6184	X					
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I		F	A	C	B
				0.525	1.800	1.226	0.420

FEEDER	DES.	REF.	-

VD <-> vd
0.00

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO SLA	C-1602	L	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE220B / L: 9.6 / FUR: NT **CF= 0**
MACIÇO: 1Ie **NIV = -0.85**

POSTE:04-27-EXIST	POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:04-28

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.35) **ESC=0.000**

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM B* - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6135	III			FIXAÇÃO	E-6135	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.23	2.37	TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.64	3.08

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.79	H	D	S	E
ANTIVENTO	E-6187	a		5.500	0.200	0.200	1.800
BR/CH	E-6184	XI					
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	II		F	A	C	B
				0.025	1.800	0.909	0.420

CONSOLA CURTA - MONTAGEM B* - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.91	2.06	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3	2.53

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.05	H	D	S	E
ANTIVENTO	E-6187	a		5.500	-0.200	-0.200	1.100
BR/CH	E-6184	XI					
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	II		F	A	C	B
				0.725	1.800	1.257	0.420

FEEDER	DES.	REF.	-

VD <-> vd
0.00

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
POSTO AUXILIAR - MONTAGEM	EC-258	I	
MONTAGEM DE 1 SECCIONADOR - POSTE SEM FEEDER	E-7181		
SECCIONADOR SIMPLES	E-6145	I	
ESTRUTURA DE APOIO DO TT	E-3309	B	
MONTAGEM DE PORTA FUSÍVEL EM POSTE SIMPLES	EC-278	II	
COMANDO	C-3393	IIb	
LIGAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO (Lado BT)	C-12136	IIb	
PLATAFORMA DE MANOBRA	C-7239		
LIGAÇÃO DO NEUTRO DO TT AO POSTE E CAIXA DE VISITA	EC-176	LB	3
LIGAÇÃO ENTRE NEUTROS DO TT	EC-176	LBB	
LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA	EC-176	AC	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO SECCIONADOR - CATENÁRIA - 2 CABOS	C-1602	CSd	2
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		
CABO XAV 2x2.5mm2		1938	
CABO XAV 3x2.5mm2		1938	
CABO XAV 3x6mm2		1938	

VIGA: HE300A / L: 10.8 / FUR: NSU K=1.35 W=1.35 **CF= 6**
MACIÇO: 2Ie **NIV = -0.85**

POSTE:04-28-EXIST

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:05-01

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) **ESC=0.017**

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	TA-II			FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.04	2.19	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.28	2.81

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
				H	D	S	E
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	2.08	5.500	-0.100	-0.045	1.400
BR/CH	E-6184	X					
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I					
				F	A	C	B
				0.425	1.800	0.886	0.391

CONSOLA CURTA - MONTAGEM C - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.57	1.71	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.07	2.6

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
				H	D	S	E
ANTIBALANÇANTE FC SOBREELEVADO	E-6185	B	1.78	6.000	-0.550	-0.490	1.300
				F	A	C	B
				0.025	1.800	0.940	0.000

FEEDER	DES.	REF.	-

VD <-> vd
0.00

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO SLA	C-1602	L	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE220B / L: 9.6 / FUR: NT **CF= 0**
MACIÇO: 1Ie **NIV = -0.85**

POSTE:05-01-EXIST	POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:05-02

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.066

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.08	2.23

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.43	2.96

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.73
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.200	0.009	1.400	0.025	1.600	1.339	0.423	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	9.15/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA FIXA (SLA)	C-160	SCaL	H=6.45
SUPORTE FIXAÇÃO	E-6190	IIIA	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A / L: 9.2 / FUR: AT CF= 3
MACIÇO: 1Ie NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 3Aep NIV = -0.85

POSTE:05-02-EXIST	POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		
DESMONTAR - AMARRAÇÃO CS FIXO	DESM15		
DESMONTAR - ESPIA NORMAL	DESM18		

POSTE:05-03

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.104

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.16	2.31
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.50	3.03

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.72
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.250	0.080	1.400	0.025	1.600	1.432	0.447	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 3
MACIÇO: 1Ie NIV = -0.85

POSTE:05-03-EXIST	POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		
DESMONTAR - ANTIDESLIZAMENTO	DESM12		

POSTE:05-04

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.104

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.16	2.31
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.50	3.03

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.72
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.250	0.080	1.400	0.025	1.600	1.432	0.447	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 3
MACIÇO: 1Ie NIV = -0.85

POSTE:05-04-EXIST	POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		
DESMONTAR - AMARRAÇÃO CS FIXO	DESM15		
DESMONTAR - ESPIA NORMAL	DESM18		

POSTE:05-05

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.104

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.15	2.30
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.49	3.02

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.71
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.250	0.080	1.400	0.025	1.600	1.428	0.447	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	9.15/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE ANTIDESLIZAMENTO	C-160	SCSa	H=6.6
SUPORTE FIXAÇÃO	E-6190	IA	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A / L: 9.2 / FUR: AT CF= 3
MACIÇO: 1Ie NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 1Aep NIV = -0.85

POSTE:05-05-EXIST	POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:05-06

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.104

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.16	2.31
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.50	2.94

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.72
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.250	0.080	1.400	0.025	1.600	1.432	0.447	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
ANTIDESLIZAMENTO	E-6192	Ia	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 0
MACIÇO: 0Ie NIV = -0.85

POSTE:05-06-EXIST	POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:05-07

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.104

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.11	2.25
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.49	3.02

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.71
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.450	-0.250	0.077	1.400	0.025	1.600	1.427	0.447	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	9.15/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE ANTIDESLIZAMENTO	C-160	SCSa	H=6.6
SUPORTE FIXAÇÃO	E-6190	IA	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A / L: 9.2 / FUR: AT (Sem Furos B) CF= 3
MACIÇO: 1Ie NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 1Aep NIV = -0.85

POSTE:05-07-EXIST	POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:05-10-EXIST

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	

VIGA: EXISTENTE

POSTE:05-12

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3 (i=2) ESC=0.026

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.81	1.96

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.22	2.75

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.07
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.450	0.100	0.182	1.400	0.025	1.600	1.281	0.403	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	9.15/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA COM AT	C-160	SCra	H=6.45
EQUIPAMENTO TENSOR	EC-219	IA	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A / L: 9.2 / FUR: AT (Sem Furos B) CF= 3
MACIÇO: 1Ie NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 3Aep NIV = -0.85

POSTE:05-12-EXIST	POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		
DESMONTAR - AMARRAÇÃO CAT COMPENSADA	DESM13		
DESMONTAR - ESPIA NORMAL	DESM18		

POSTE:05-13

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) **ESC=0.000**

CONSOLA CURTA - MONTAGEM C - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	TA-II			FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.66	1.81	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.15	2.68

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
				H	D	S	E
ANTIBALANÇANTE FC SOBREELEVADO	E-6185	B	1.85	6.000	-0.400	-0.400	1.300
				F	A	C	B
				0.025	1.800	0.954	0.000

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.89	2.04	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.14	2.67

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
				H	D	S	E
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.99	5.500	-0.200	-0.200	1.400
BR/CH	E-6184	X					
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I					
				F	A	C	B
				0.425	1.800	0.812	0.380

FEEDER	DES.	REF.	-

VD <-> vd
0.00

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO ZC	C-1602	Cd	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE220B / L: 9.6 / FUR: NT **CF= 0**
MACIÇO: 1Ie **NIV = -0.85**

POSTE:05-13-EXIST

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA DUPLA	DESM04		

POSTE:05-14

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) **ESC=0.000**

CONSOLA CURTA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	TA-II			FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.99	2.13	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.43	2.96

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.62	H	D	S	E
ANTIVENTO	E-6187	a		5.500	-0.100	-0.100	1.800
BR/CH	E-6184	X					
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I		F	A	C	B
				0.025	1.800	0.834	0.420

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.21	2.36	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.44	2.97

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.56	H	D	S	E
ANTIVENTO	E-6187	a		5.500	0.100	0.100	1.400
BR/CH	E-6184	X					
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I		F	A	C	B
				0.425	1.800	1.114	0.420

FEEDER	DES.	REF.	-

VD <-> vd
0.00

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.6 / FUR: NT **CF= 3**
MACIÇO: 0Ie **NIV = -0.85**

POSTE:05-14-EXIST	POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA DUPLA	DESM04		
DESMONTAR - SECCIONADOR	DESM22		

POSTE:05-15

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) **ESC=0.000**

CONSOLA CURTA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	TA-II			FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.29	2.43	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.51	3.04

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
				H	D	S	E
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.61	5.500	0.200	0.200	1.400
ANTIVENTO	E-6187	a					
BR/CH	E-6184	X					
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I		F	A	C	B
				0.425	1.800	1.140	0.420

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM C - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.46	2.61	TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.85	3.29
					BRAÇO DE APOIO	C-3511	II	1.38	0.52

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
				H	D	S	E
ANTIBALANÇANTE FC SOBREELEVADO	E-6185	C	2.33	6.000	0.400	0.400	1.300
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I					
				F	A	C	B
				0.025	1.800	1.191	0.000

FEEDER	DES.	REF.	-

VD <-> vd
0.00

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE220B / L: 9.6 / FUR: NT **CF= -3**
MACIÇO: 1Ie **NIV = -0.85**

POSTE:05-15-EXIST

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA DUPLA	DESM04		

POSTE:05-16

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.86	2.01

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.23	2.75

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.68
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.200	-0.200	1.400	0.025	1.600	1.152	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	9.15/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA COM AT	C-160	SCra	H=6.45
EQUIPAMENTO TENSOR	EC-219	IA	
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	9.15/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA COM AT	C-160	SCra	H=6.45
EQUIPAMENTO TENSOR	EC-219	IA	
BRINCO AMARRAÇÃO - ESPIA DO LADO DO AT	E-6215	b	
BRINCO AMARRAÇÃO - ESPIA DO LADO DO AT	E-6215	b	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE220B / L: 9.2 / FUR: AT CF= 3
MACIÇO: 2Ie NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 3Aep NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 3Aep NIV = -0.85

POSTE:05-17

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.000

CONSOLA CURTA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	TA-II			FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.02	2.17	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.26	2.79

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.37	H	D	S	E
ANTIVENTO	E-6187	a		5.520	-0.200	-0.200	1.380
BR/CH	E-6184	X					
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I		F	A	C	B
				0.425	1.800	1.100	0.420

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.23	2.37	TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.64	3.08

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.79	H	D	S	E
ANTIVENTO	E-6187	a		5.500	0.150	0.150	1.800
BR/CH	E-6184	X					
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I		F	A	C	B
				0.025	1.800	0.909	0.420

FEEDER	DES.	REF.	-

VD <-> vd
0.12

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDT	E-6177	TRLA	H= 7.3
LIGAÇÃO ENTRE CDT AEREOS	E-6177	TLT	
AMARRAÇÃO (CDTA Tração Reduzida)	C-160	CdTL	H= 8.9
SUPORTE DE FIXAÇÃO	E-6190	IIA	
LIGAÇÃO AMV	C-1602	X	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A / L: 11.2 / FUR: NT (Sem Furos T) W=1.75 CF= 0

MACIÇO: 1Ie NIV = -0.85

POSTE:05-18

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.88	2.02

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.24	2.77

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	2.79
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.200	-0.200	1.400	0.025	1.600	1.158	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	9.15/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE CDT	C-160	CdTL	H=6.6
SUPORTE FIXAÇÃO	E-6190	IA	
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDT	E-6177	TRLA	H= 6.8
LIGAÇÃO ENTRE CDT AEREOS	E-6177	TLT	
AMARRAÇÃO (CDTA Tração Reduzida)	C-160	CdTL	H= 8.8
SUPORTE DE FIXAÇÃO	E-6190	IIA	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		
ISOLADOR DE SECÇÃO	EC-216		

VIGA: HE200A / L: 10.8 / FUR: AT (Sem Furos T) X=2.35 W=1.75 CF= 0
MACIÇO: 0Ie NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 1Aep NIV = -0.85

POSTE:05-18A

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.89	2.03
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.25	2.78

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.7
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.200	-0.200	1.400	0.025	1.600	1.161	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 3
MACIÇO: 1Ie NIV = -0.85

POSTE:05-19 (05-16)

POSTE EXISTENTE

l=3.2 (i=2.21) **ESC=0.000**

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.64	1.79

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.07	2.60

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.57
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.200	-0.200	1.400	0.025	1.600	1.091	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - ESPIA NORMAL	DESM18		
DESMONTAR - AMARRAÇÃO CAT COMPENSADA	DESM13		
RENUMERAR POSTE PARA 05-19	RENUM01		

VIGA: EXISTENTE HE180A

POSTE:05-20

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.19	2.33

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.52	3.05

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.23
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.100	0.100	1.400	0.025	1.600	1.456	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 0
MACIÇO: 0Ie NIV = -0.85

POSTE:05-21 (05-17)

POSTE EXISTENTE

l=3.2 (i=2.21) **ESC=-0.012**

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.00	2.15

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.40	2.92

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.13
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.200	0.162	1.400	0.025	1.600	1.420	0.428	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 05-21	RENUM01		

VIGA: EXISTENTE HE180A

POSTE:05-22

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.89	2.03

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.25	2.78

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.7
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.200	-0.200	1.400	0.025	1.600	1.161	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 3
MACIÇO: 0Ie NIV = -0.85

POSTE:05-23 (05-18)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 05-23	RENUM01		

POSTE:05-24

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.89	2.03

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.25	2.78

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.7
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.200	-0.200	1.400	0.025	1.600	1.161	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 3
MACIÇO: 0Ie NIV = -0.85

POSTE:05-25 (05-19)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	
RENUMERAR POSTE PARA 05-25	RENUM01		

POSTE:06-02

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.89	2.03
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.25	2.78

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.7
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.200	-0.200	1.400	0.025	1.600	1.161	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 3
MACIÇO: 0Ie NIV = -0.85

POSTE:06-02A

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.89	2.03
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.25	2.78

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.7
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.200	-0.200	1.400	0.025	1.600	1.161	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 3
MACIÇO: 0Ie NIV = -0.85

POSTE:06-03 (06-02)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - ESPIA NORMAL	DESM18		
DESMONTAR - AMARRAÇÃO CAT FIXA	DESM14		
RENUMERAR POSTE PARA 06-03	RENUM01		

POSTE:06-04

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.89	2.03
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.25	2.78

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.7
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.200	-0.200	1.400	0.025	1.600	1.161	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 3
MACIÇO: 0Ie NIV = -0.85

POSTE:06-04-EXIST	POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		
DESMONTAR - ESPIA NORMAL	DESM18		
DESMONTAR - AMARRAÇÃO CDTA	DESM16		

POSTE:06-05 (06-03)

POSTE EXISTENTE

l=3.2 (i=2.19) **ESC=-0.050**

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.91	2.06

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.31	2.84

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	3.01
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.250	0.092	1.400	0.025	1.600	1.446	0.452	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	
RENUMERAR POSTE PARA 06-05	RENUM01		

VIGA: EXISTENTE HE220A

POSTE:06-05A (06-05)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 06-05A	RENUM01		

POSTE:06-06

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.89	2.03
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.25	2.78

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.7
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.200	-0.200	1.400	0.025	1.600	1.161	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		
MANGA DE JUNÇÃO CDTA	EC-286		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 3
MACIÇO: 0Ie NIV = -0.85

POSTE:06-06A (06-06)

POSTE EXISTENTE

l=3.2 (i=2.21) **ESC=0.000**

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.64	1.79

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.07	2.60

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.57
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.450	-0.200	-0.200	1.400	0.025	1.600	1.091	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 06-06A	RENUM01		

VIGA: EXISTENTE HE180A

POSTE:06-08

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	9.15/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE ANTIDESLIZAMENTO	C-160	SCSa	H=6.6
SUPORTE FIXAÇÃO	E-6190	IA	

VIGA: EXISTENTE HE180A

Espia Normal **D= 7.15** **Maciço Espia - 1Aep** **NIV = -0.85**

POSTE:06-10

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
ANTIDESLIZAMENTO	E-6192	Ia	
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	

VIGA: EXISTENTE HE180A

POSTE:06-12

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.5 (i=2.5) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.93	2.08
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.33	2.86

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.76
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.350	-0.200	-0.200	1.400	0.025	1.600	1.193	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	9.15/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE ANTIDESLIZAMENTO	C-160	SCSa	H=6.6
SUPORTE FIXAÇÃO	E-6190	IA	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A / L: 9.2 / FUR: AT (Sem Furos B) CF= 3
MACIÇO: 1Ie NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 1Aep NIV = -0.85

POSTE:06-16

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - ESPIA NORMAL	DESM18		
DESMONTAR - AMARRAÇÃO CAT COMPENSADA	DESM13		

POSTE:06-18

POSTE EXISTENTE

l=3.2 (i=2.18) **ESC=0.000**

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIB		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.66	1.80
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IB		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.08	2.61

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.58
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.400	-0.150	-0.150	1.400	0.025	1.600	1.096	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	

VIGA: EXISTENTE HE240B

POSTE:06-20

POSTE EXISTENTE

l=4.48 (i=3.47) **ESC=0.000**

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
ALONGA	E-6162	IIIa9		L=0.9
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.55	2.69

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.87	3.31

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.42
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.400	0.200	0.200	1.400	0.025	1.489	1.654	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-

VIGA: EXISTENTE HE220A

POSTE:06-24A-EXIST	POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - AMARRAÇÃO CAT FIXA	DESM14		
DESMONTAR - AMARRAÇÃO CDTA	DESM16		

POSTE:06-28A

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.12	2.26

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.50	3.03

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.22
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.100	0.100	0.100	1.400	0.025	1.600	1.446	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE T.T. COM FUSIVEL SEM SECC.	EC-237	Ia	
ESTRUTURA DE APOIO DO TRANS.TENSÃO	E-3309	A	
LIGAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO (Lado BT)	C-12136	IIa	
PORTA-FUSÍVEL EM POSTE SIMPLES	EC-278	I	
LIGAÇÃO T.T./CATENÁRIA	C-1602	CTT	
LIGAÇÃO DO NEUTRO DO TT AO POSTE E CAIXA DE VISITA	EC-176	LB	3
LIGAÇÃO ENTRE NEUTROS DO TT	EC-176	LBB	
LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA	EC-176	AC	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		
CABO XAV 2x2.5mm2		92	

VIGA: HE220B / L: 10 / FUR: NU (Sem Furos B) K=1.45 CF= 0
MACIÇO: 0Ne NIV = -0.85

POSTE:06-29

POSTE EXISTENTE

l=4.1 (i=3.11) **ESC=0.000**

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
ALONGA	E-6162	IIIa9		L=0.9
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.99	2.13

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.36	2.89

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.08
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.050	0.000	0.000	1.400	0.025	1.489	1.418	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-

VIGA: EXISTENTE HE180A

POSTE:06-29A

I=3.4 (i=2.39)

POSTE SEM CONSOLA

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DO TRANSFORMADOR DE ALIMENTAÇÃO COM SECC.	E-3214	I	P= 50
FIXAÇÃO DO TRANSFORMADOR	EC-135	a	
LIGAÇÃO LADO B.T.	C-12136	Ia	
MONTAGEM DO PORTA FUSÍVEL	EC-278	I	
SECCIONADOR SIMPLES	E-6145	I	
ESTRUTURA PARA SECCIONADOR	C-1474	IIIB	
COMANDO	C-3393	IIa	
PLATAFORMA DE MANOBRA	C-7239		
LIGAÇÃO DO NEUTRO DO TT AO POSTE E CAIXA DE VISITA	EC-176	LB	3
LIGAÇÃO ENTRE NEUTROS DO TT	EC-176	LBB	
LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA	EC-176	AC	
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA	E-6177	TRLA	H= 6.4
LIGAÇÃO SECCIONADOR - CATENÁRIA - 2 CABOS	C-1602	CSd	1
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		
CABO LX1AV 1x150mm2		184	

VIGA: HE220B / L: 10 / FUR: NSU (Sem Furos T e B) CF= 0
MACIÇO: 1Ne NIV = -0.85

POSTE:06-30

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.84	1.99

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.25	2.78

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.7
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.020	-0.200	-0.200	1.400	0.025	1.600	1.161	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		
ISOLADOR DE SECÇÃO	EC-216		

VIGA: HE180A / L: 8.8 / FUR: NT (Sem Furos B) K=0.3 CF= 3
MACIÇO: 0Ne NIV = -0.85

POSTE:06-30-EXIST

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:06-31

POSTE EXISTENTE

l=4.18 (i=3.19) **ESC=0.000**

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
ALONGA	E-6162	IIIa9		L=0.9
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.87	2.01
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.25	2.78

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.66
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
4.950	-0.200	-0.200	1.400	0.025	1.489	1.199	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-

VIGA: EXISTENTE HE180A

POSTE:06-32

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.14	2.29
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.52	3.05

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.23
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
4.950	0.100	0.100	1.400	0.025	1.600	1.456	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	8.7/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE CDT	C-160	CdTL	H=6.2
SUPORTE FIXAÇÃO	E-6190	IA	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 8.8 / FUR: AT (Sem Furos B) K=0.4 CF= 0
MACIÇO: 0Ne NIV = -0.85
Espia Normal D= 6.75 Maciço Espia - 1Aep NIV = -0.85

POSTE:06-32-EXIST

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:06-33

ISOLAMENTO SINTETICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) ESC=0.000

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	TRA-II			FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Sc	3.17	2.31	TUBO 40x49	E-6182	Sb	3.63	3.05

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.78	H	D	S	E
ANTIVENTO	E-6187	a		4.900	0.150	0.150	1.800
BR/CH	E-6184	X					
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I		F	A	C	B
ABAIXAMENTO CS	C-3410		e=0.65	0.025	1.800	0.905	0.420
ANTIBALANÇANTE FC SOBREELEVADO	E-6185	B	1.92				

CONSOLA CURTA - MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Sc	2.86	2	TUBO 40x49	E-6182	Sb	3.1	2.52

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	Cota C'			
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.85	1.49	D	S	E
BR/CH	E-6184	X		4.920	-0.300	-0.300	1.280
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I					
ABAIXAMENTO CS	C-3410		e=0.65	F	A	C	B
ANTIBALANÇANTE FC SOBREELEVADO	E-6185	B	1.24	0.525	1.800	0.940	0.380

FEEDER	DES.	REF.	-

VD <-> vd
0.10

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO AMV	C-1602	X	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		
PENDULAGEM: VER IT-CAT-043	TN-5		

VIGA: HE220B / L: 9.2 / FUR: NT (Sem Furos B) K=0.45 CF= 0
MACIÇO: 1Ne NIV = -0.85

POSTE:06-33-EXIST

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:06-34

ISOLAMENTO SINTETICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) **ESC=0.000**

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	TRA-II			FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Sc	3.04	2.18	FIXAÇÃO	C-2576	A		
					TUBO 40x49	E-6182	Sb	3.21	2.63

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.36	H	D	S	E
ANTIVENTO	E-6187	a		4.900	0.000	0.000	1.400
BR/CH	E-6184	X					
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I		F	A	C	B
ABAIXAMENTO CS	C-3410		e=0.65	0.425	1.800	1.048	0.420
ANTIBALANÇANTE FC SOBREELEVADO	E-6185	B	1.37				

CONSOLA CURTA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Sc	2.72	1.86	TUBO 40x49	E-6182	Sb	3.13	2.55

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	Cota C'			
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	3.02	1.73	D	S	E
BR/CH	E-6184	X		5.090	-0.300	-0.300	1.610
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I					
ABAIXAMENTO CS	C-3410		e=0.65	F	A	C	B
ANTIBALANÇANTE FC SOBREELEVADO	E-6185	B	1.58	0.025	1.800	1.114	0.420

FEEDER	DES.	REF.	-

VD <-> vd
0.00

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	9.15/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA COM AT	C-160	SCra	H=6
EQUIPAMENTO TENSOR	EC-219	IA	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE220B / L: 9.2 / FUR: AT (Sem Furos B) K=0.65 **CF= 0**
MACIÇO: 1Ne **NIV = -0.85**
Espia Normal **D= 7.15 Maciço Espia - 3Aep** **NIV = -0.85**

POSTE:06-34-EXIST

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:06-35 (06-37)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 06-35	RENUM01		

POSTE:06-35-EXIST

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		
DESMONTAR - AMARRAÇÃO CDTA	DESM16		
DESMONTAR - ESPIA NORMAL	DESM18		

POSTE:06-36 (06-38)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
LIGAÇÃO ZC	C-1602	Cd	
RENUMERAR POSTE PARA 06-36	RENUM01		

POSTE:06-36-EXIST

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		
DESMONTAR - AMARRAÇÃO CAT COMPENSADA	DESM13		
DESMONTAR - ESPIA NORMAL	DESM18		

POSTE:06-37 (06-39)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 06-37	RENUM01		