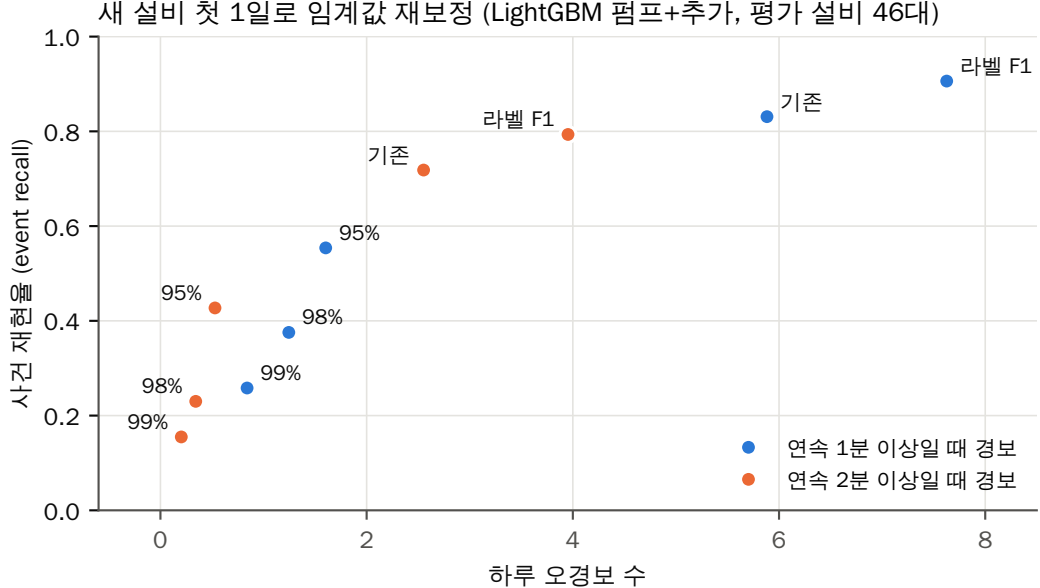
새 설비 첫 1일로 임계값 재보정 (LightGBM 펌프+추가, 평가 설비 46대)
사건 재현율 (event recall)
하루 오경보 수
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
2
4
6
8
라벨 F1
기존
95%
98%
99%
연속 1분 이상일 때 경보
연속 2분 이상일 때 경보