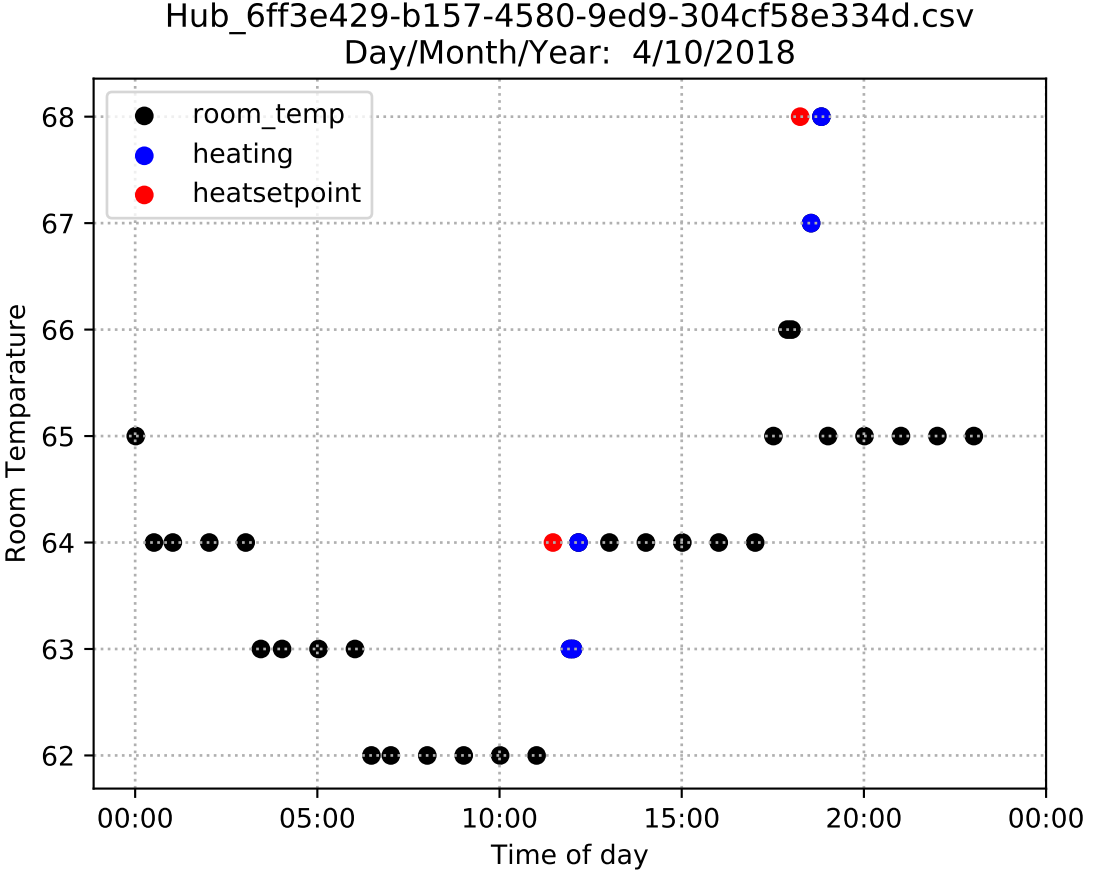
Hub_6ff3e429-b157-4580-9ed9-304cf58e334d.csv
Day/Month/Year: 4/10/2018
room_temp
heating
heatsetpoint
Room Temparature
68
67
66
65
64
63
62
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day

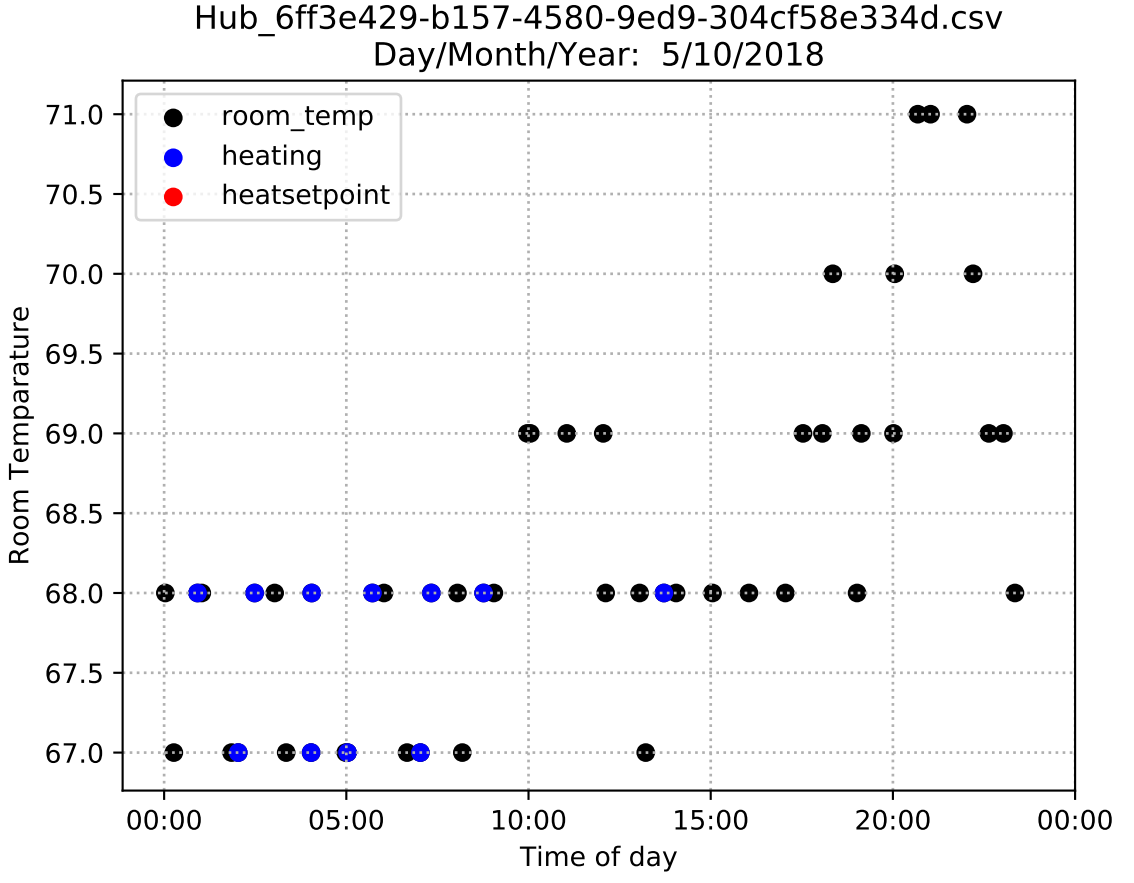
Hub_6ff3e429-b157-4580-9ed9-304cf58e334d.csv
Day/Month/Year: 5/10/2018
room_temp
heating
heatsetpoint
71.0
70.5
70.0
69.5
69.0
68.5
68.0
67.5
67.0
Room Temparature
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day

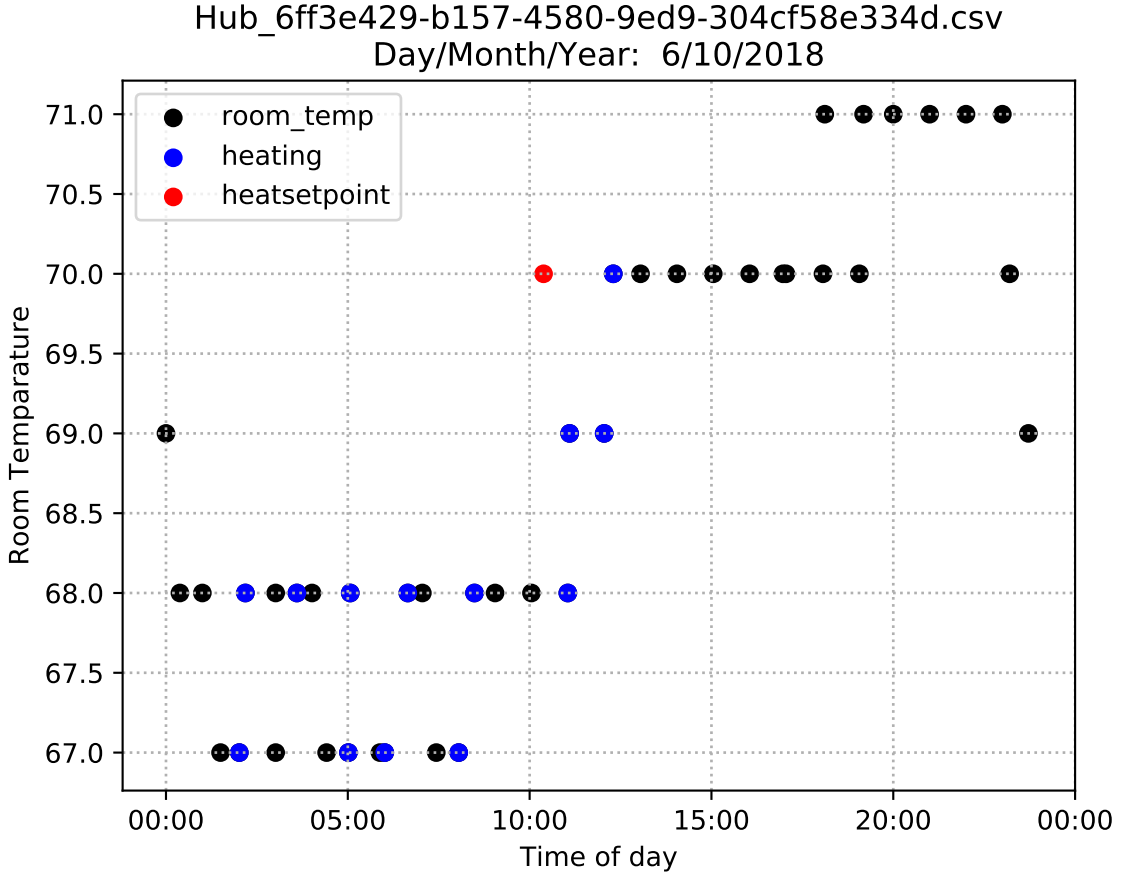
Hub_6ff3e429-b157-4580-9ed9-304cf58e334d.csv
Day/Month/Year: 6/10/2018
room_temp
heating
heatsetpoint
71.0
70.5
70.0
69.5
69.0
68.5
68.0
67.5
67.0
Room Temparature
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day

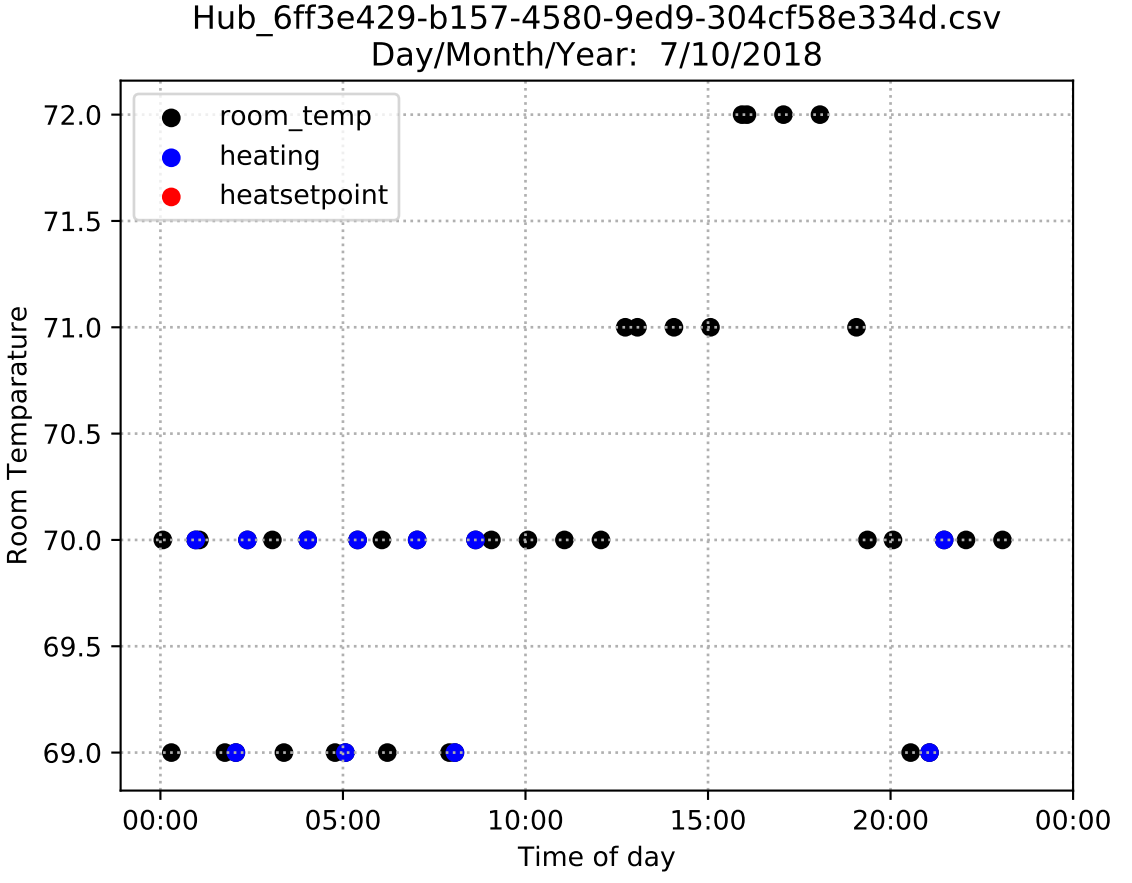
Hub_6ff3e429-b157-4580-9ed9-304cf58e334d.csv
Day/Month/Year: 7/10/2018
room_temp
heating
heatsetpoint
72.0
71.5
71.0
70.5
70.0
69.5
69.0
Room Temparature
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day

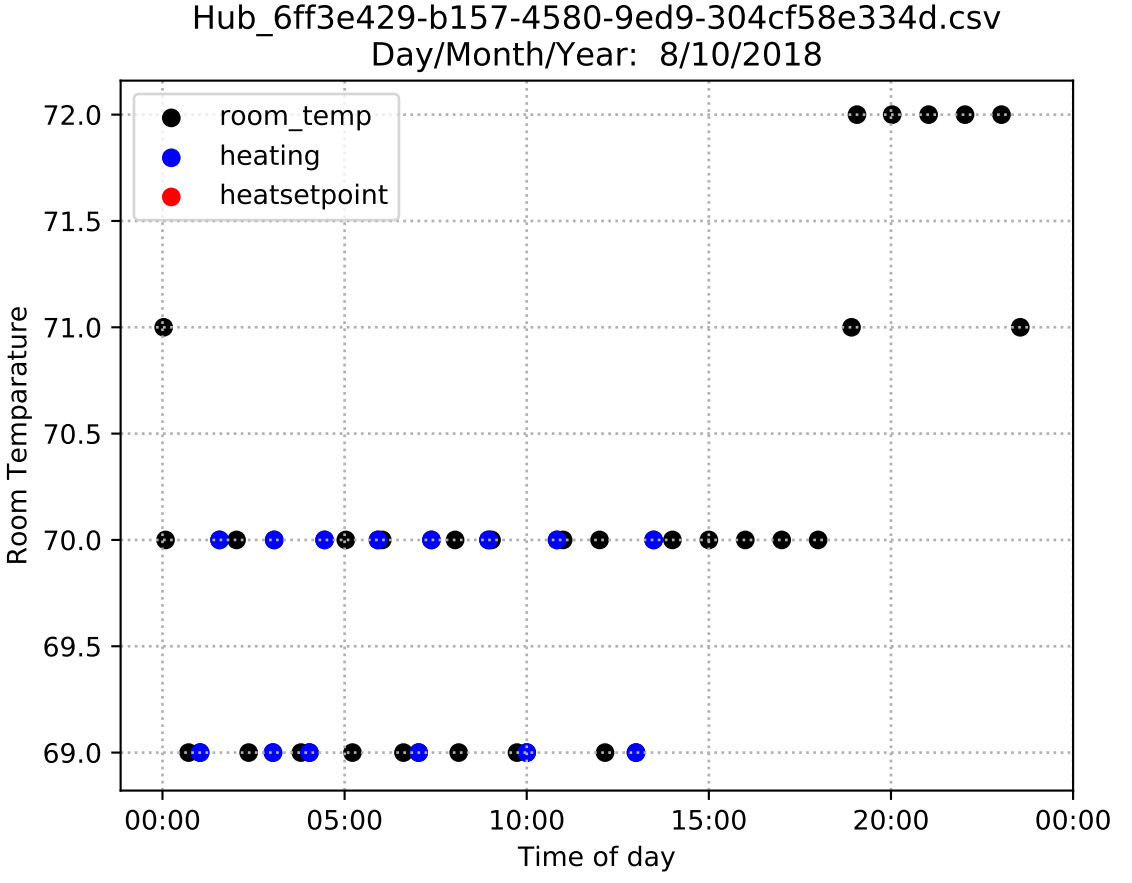
Hub_6ff3e429-b157-4580-9ed9-304cf58e334d.csv
Day/Month/Year: 8/10/2018
room_temp
heating
heatsetpoint
72.0
71.5
71.0
70.5
70.0
69.5
69.0
Room Temparature
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day

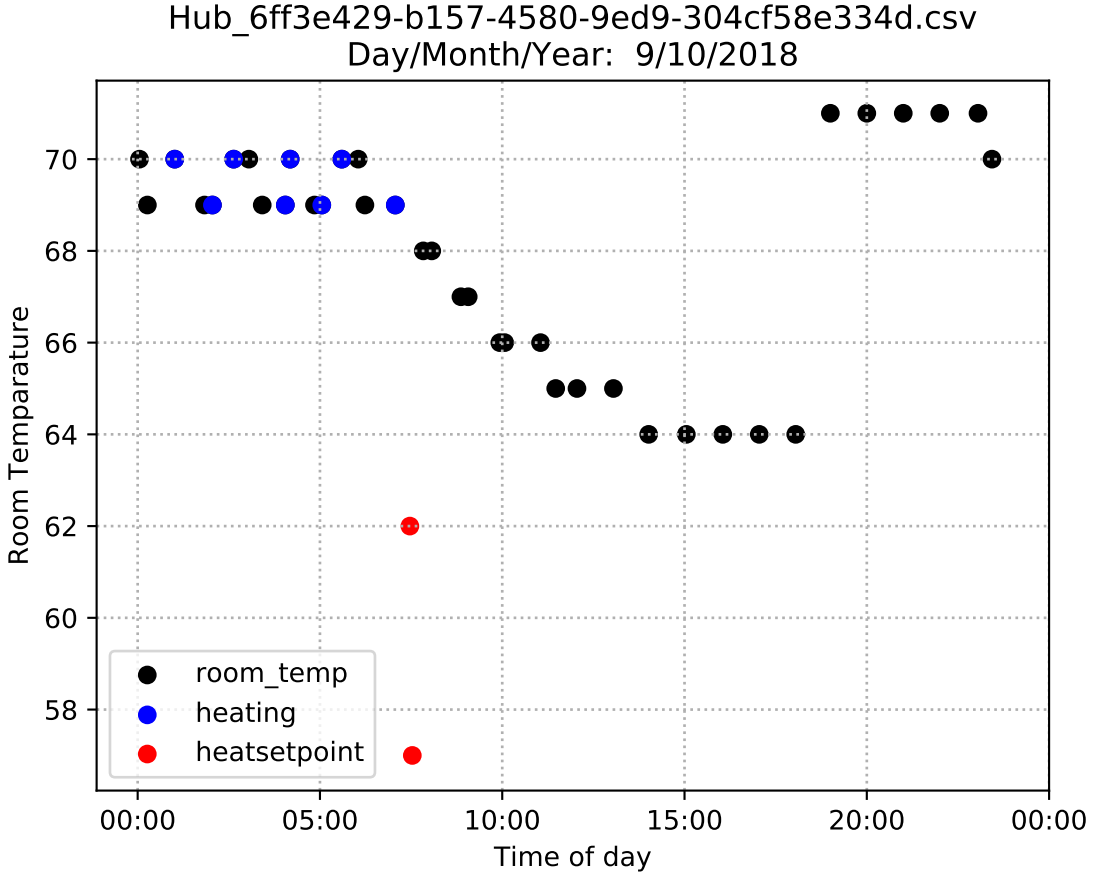
Hub_6ff3e429-b157-4580-9ed9-304cf58e334d.csv
Day/Month/Year: 9/10/2018
Room Temparature
70
68
66
64
62
60
58
room_temp
heating
heatsetpoint
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day

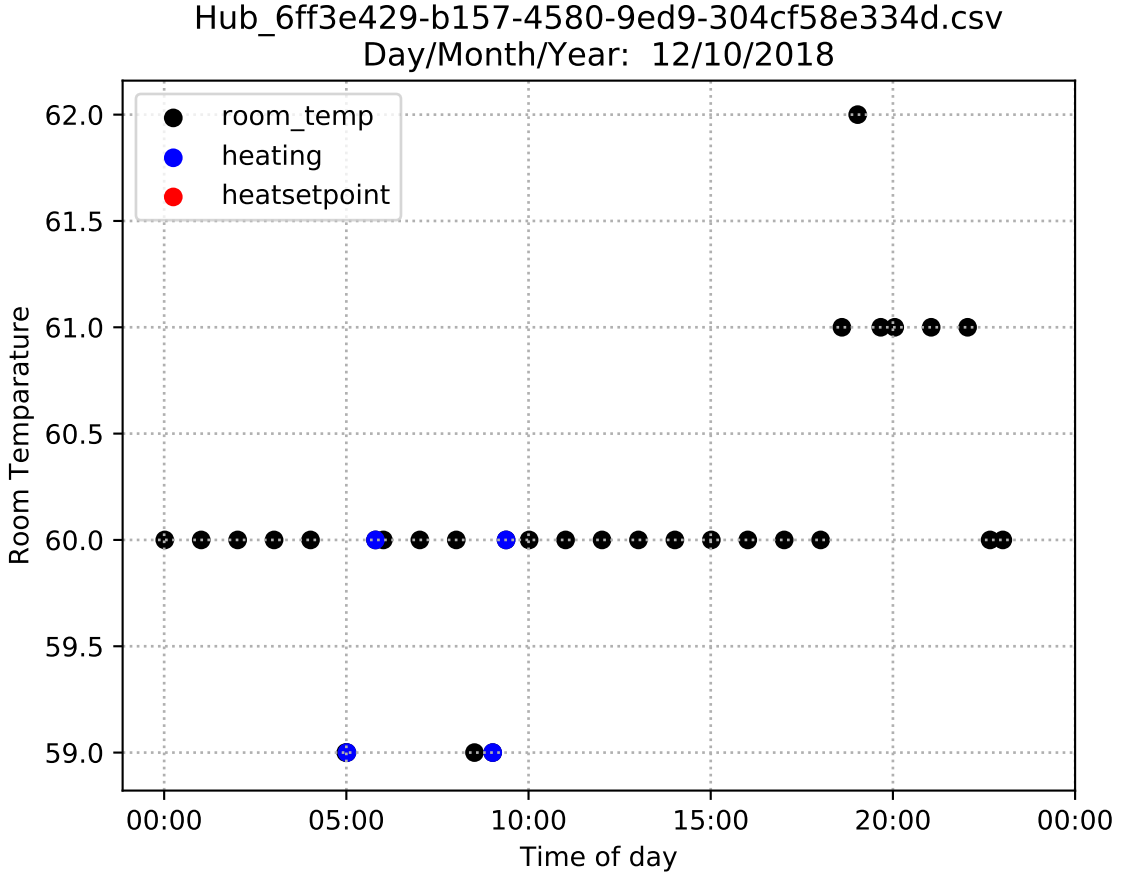
Hub_6ff3e429-b157-4580-9ed9-304cf58e334d.csv
Day/Month/Year: 12/10/2018
room_temp
heating
heatsetpoint
62.0
61.5
61.0
60.5
60.0
59.5
59.0
Room Temparature
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day

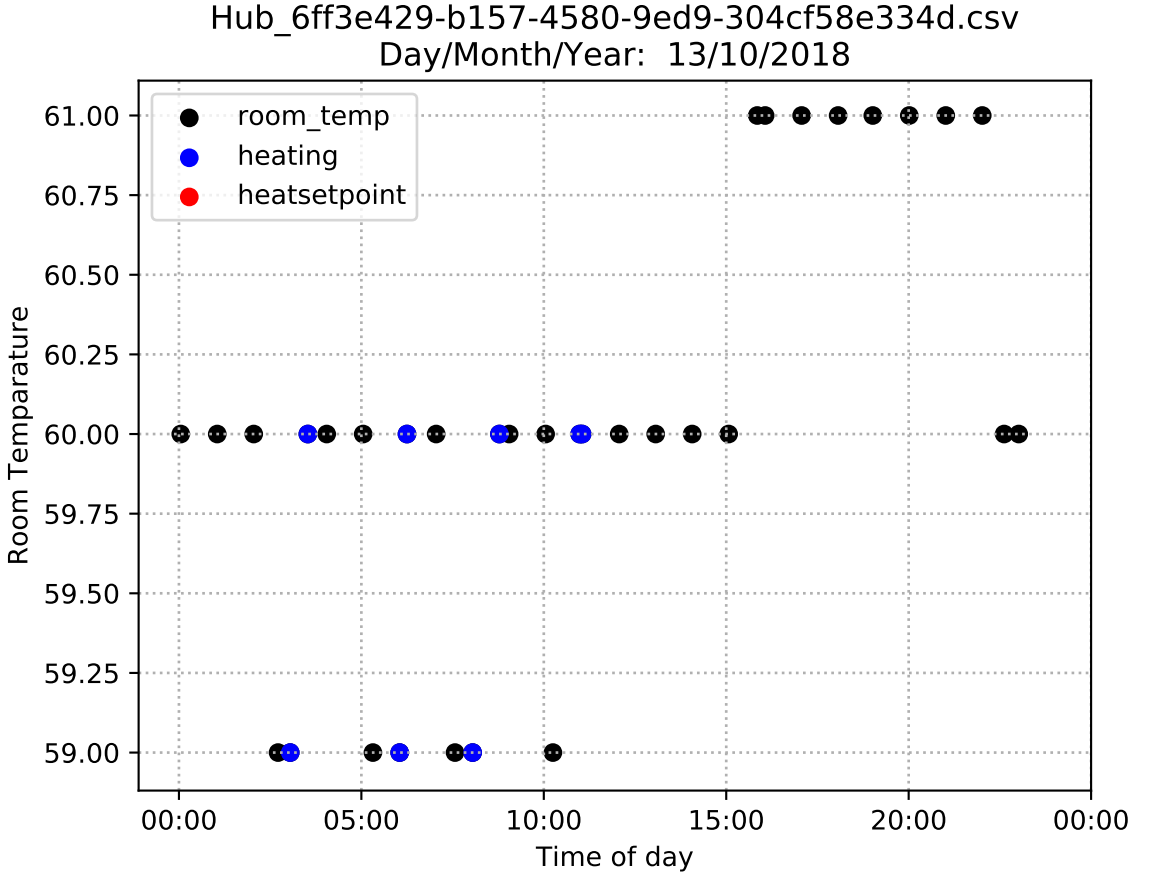
Hub_6ff3e429-b157-4580-9ed9-304cf58e334d.csv
Day/Month/Year: 13/10/2018
room_temp
heating
heatsetpoint
61.00
60.75
60.50
60.25
60.00
59.75
59.50
59.25
59.00
Room Temparature
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day

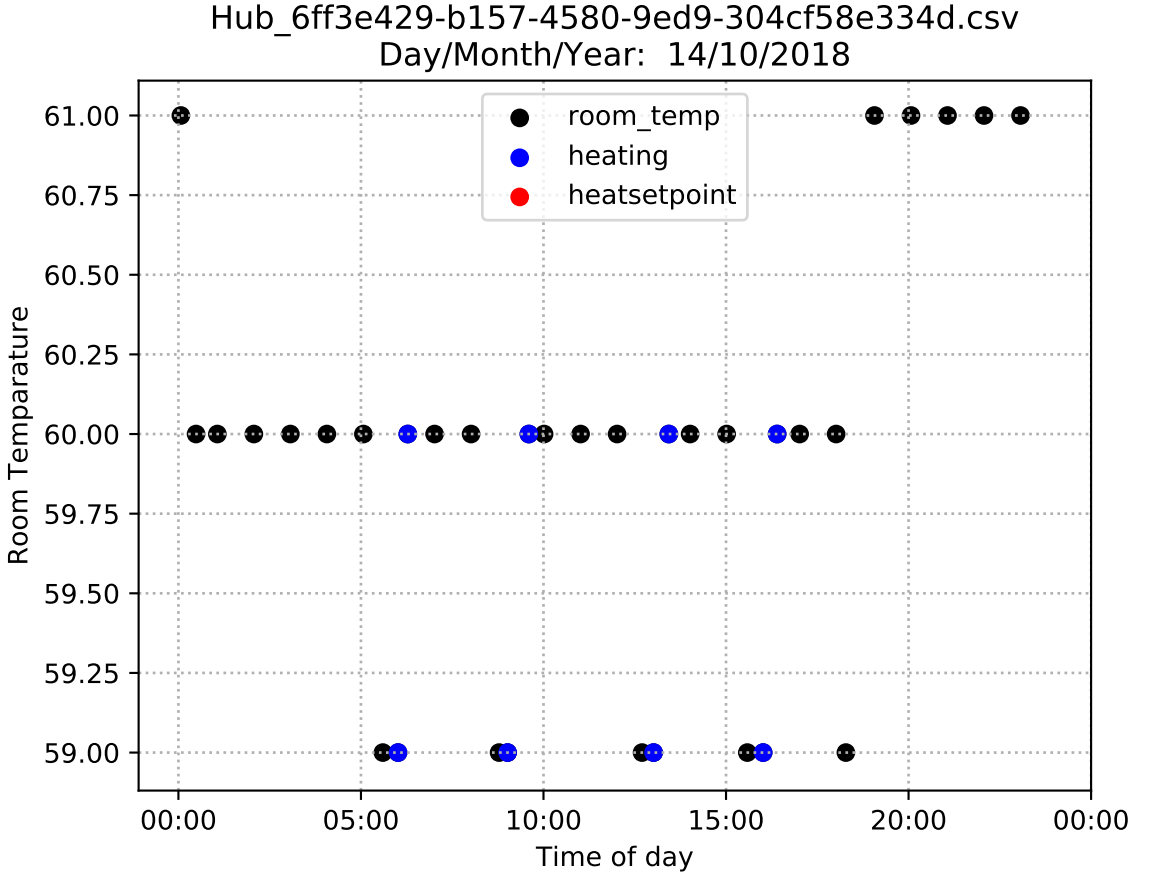
Hub_6ff3e429-b157-4580-9ed9-304cf58e334d.csv
Day/Month/Year: 14/10/2018
room_temp
heating
heatsetpoint
61.00
60.75
60.50
60.25
60.00
59.75
59.50
59.25
59.00
Room Temparature
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day

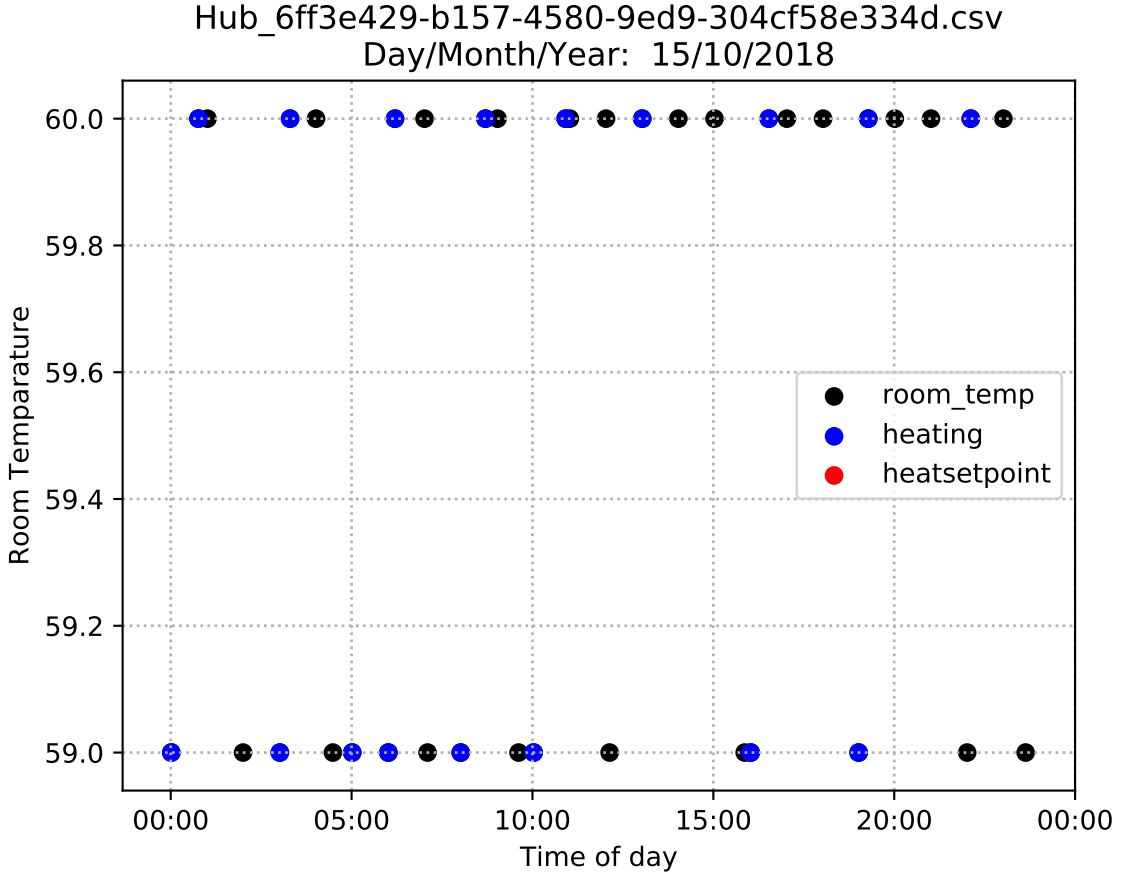
Hub_6ff3e429-b157-4580-9ed9-304cf58e334d.csv
Day/Month/Year: 15/10/2018
Room Temparature
60.0
59.8
59.6
59.4
59.2
59.0
room_temp
heating
heatsetpoint
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day

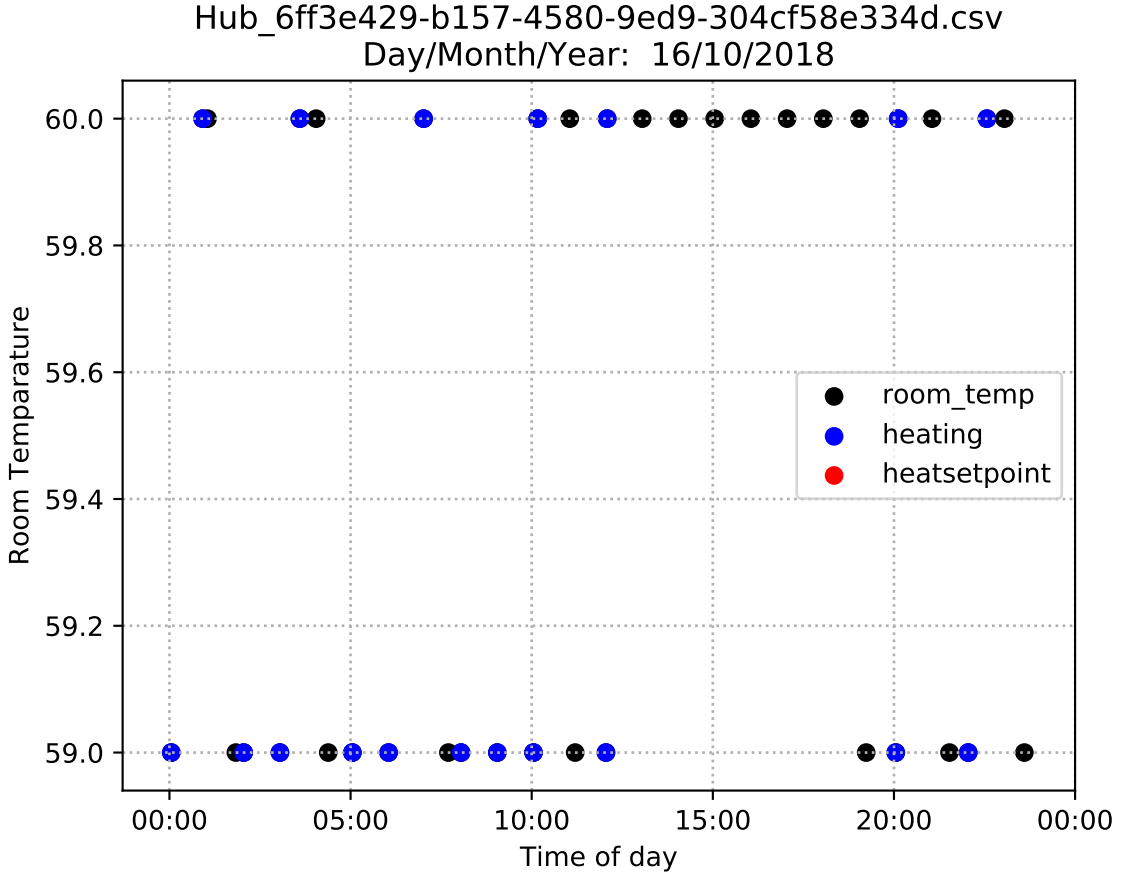
Hub_6ff3e429-b157-4580-9ed9-304cf58e334d.csv
Day/Month/Year: 16/10/2018
Room Temparature
60.0
59.8
59.6
59.4
59.2
59.0
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day
room_temp
heating
heatsetpoint

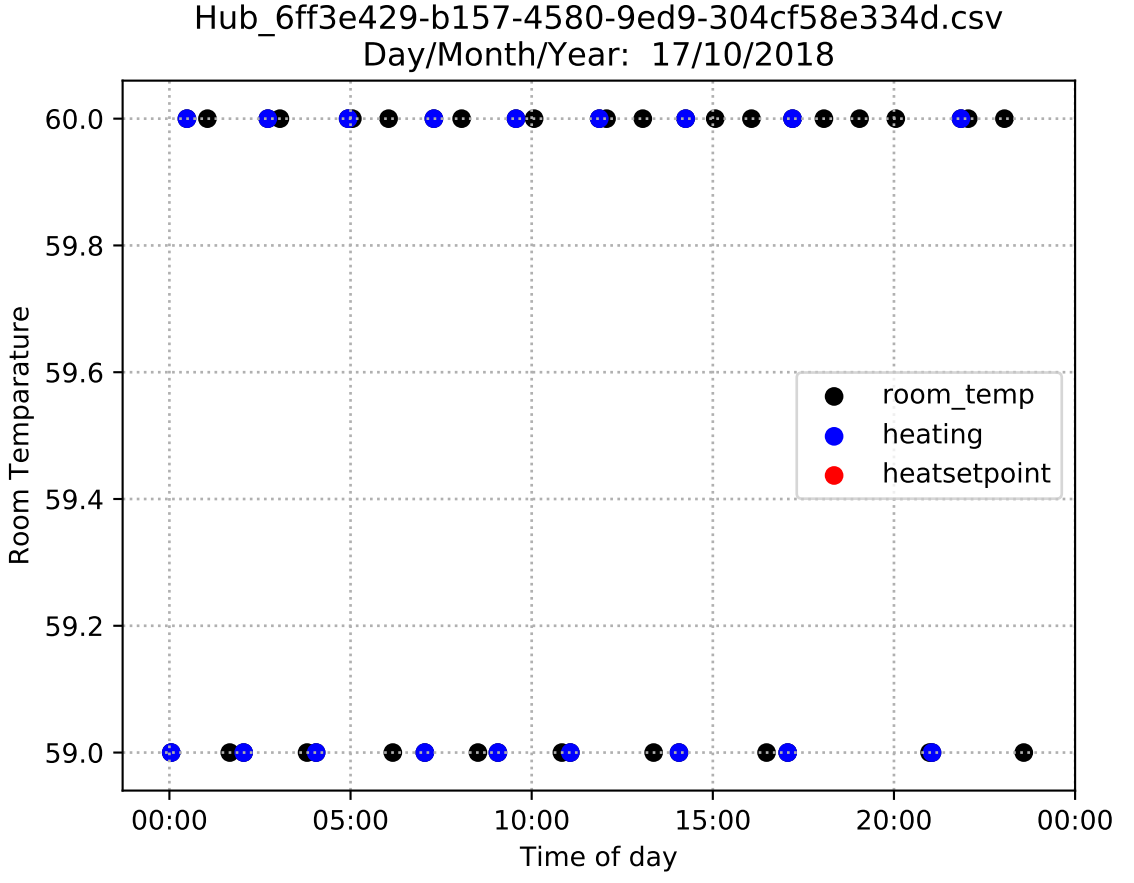
Hub_6ff3e429-b157-4580-9ed9-304cf58e334d.csv
Day/Month/Year: 17/10/2018
Room Temparature
60.0
59.8
59.6
59.4
59.2
59.0
room_temp
heating
heatsetpoint
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day

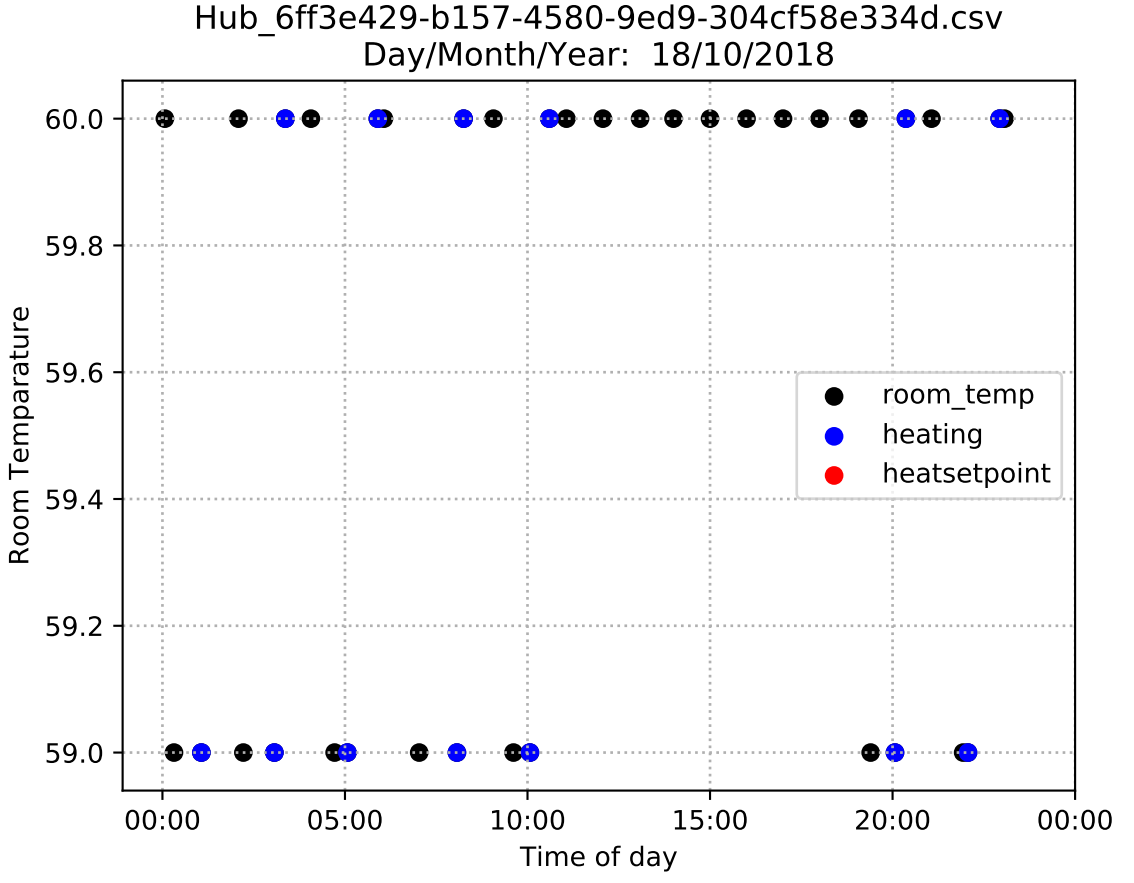
Hub_6ff3e429-b157-4580-9ed9-304cf58e334d.csv
Day/Month/Year: 18/10/2018
Room Temparature
60.0
59.8
59.6
59.4
59.2
59.0
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day
room_temp
heating
heatsetpoint

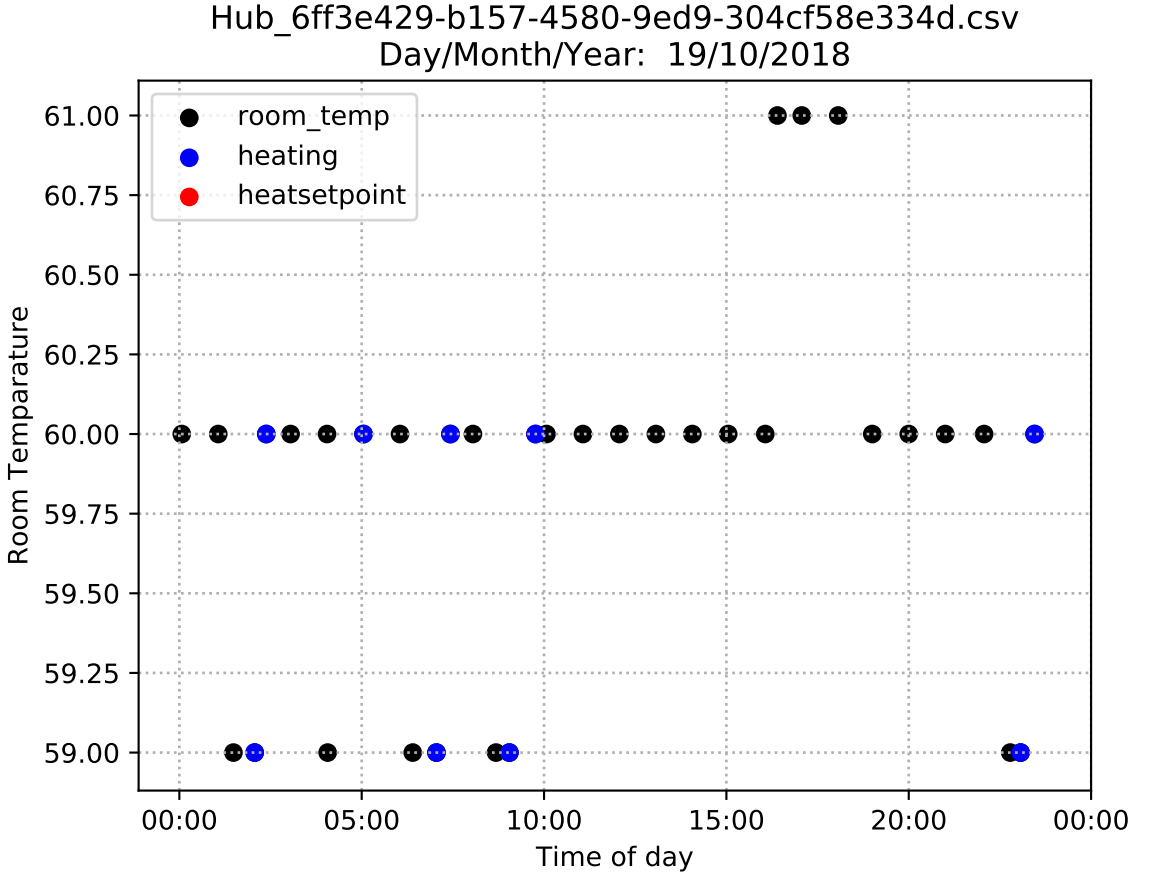
Hub_6ff3e429-b157-4580-9ed9-304cf58e334d.csv
Day/Month/Year: 19/10/2018
room_temp
heating
heatsetpoint
61.00
60.75
60.50
60.25
60.00
59.75
59.50
59.25
59.00
Room Temparature
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day

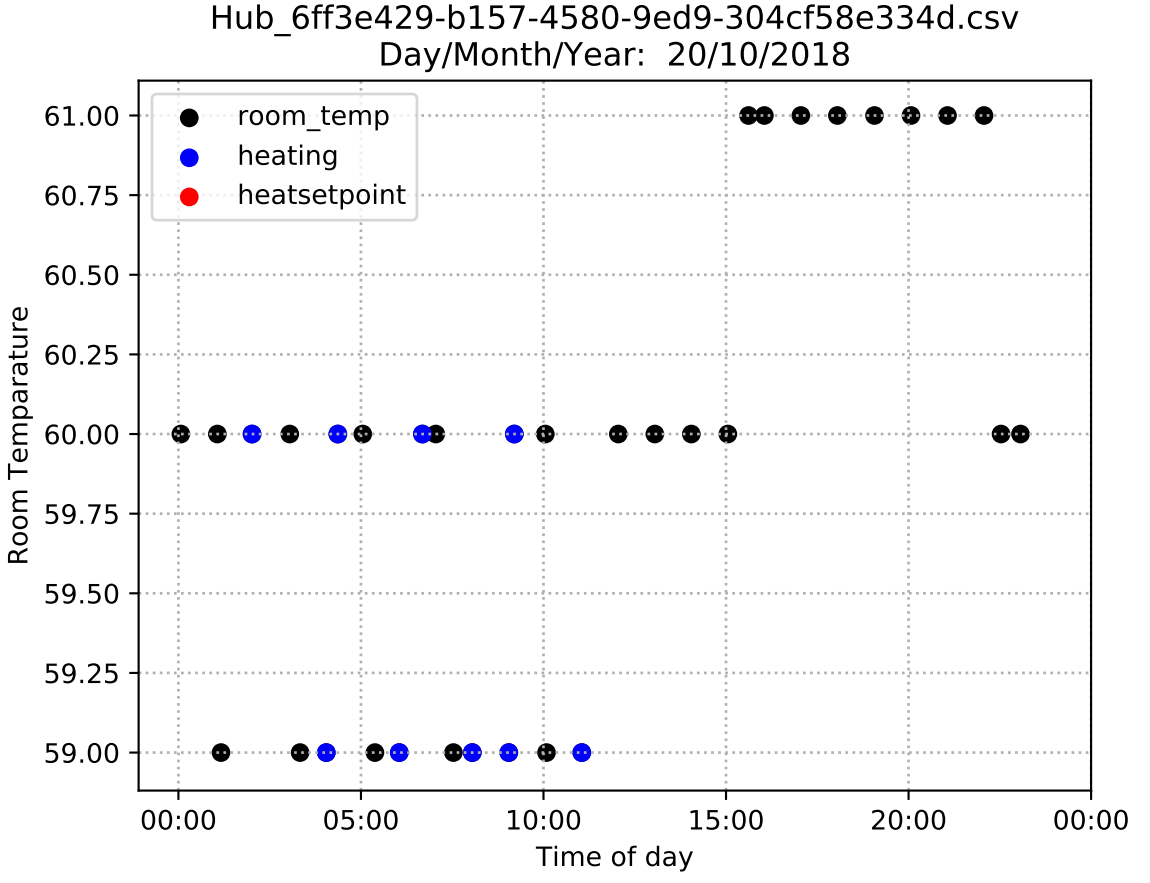
Hub_6ff3e429-b157-4580-9ed9-304cf58e334d.csv
Day/Month/Year: 20/10/2018
room_temp
heating
heatsetpoint
61.00
60.75
60.50
60.25
60.00
59.75
59.50
59.25
59.00
Room Temparature
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day

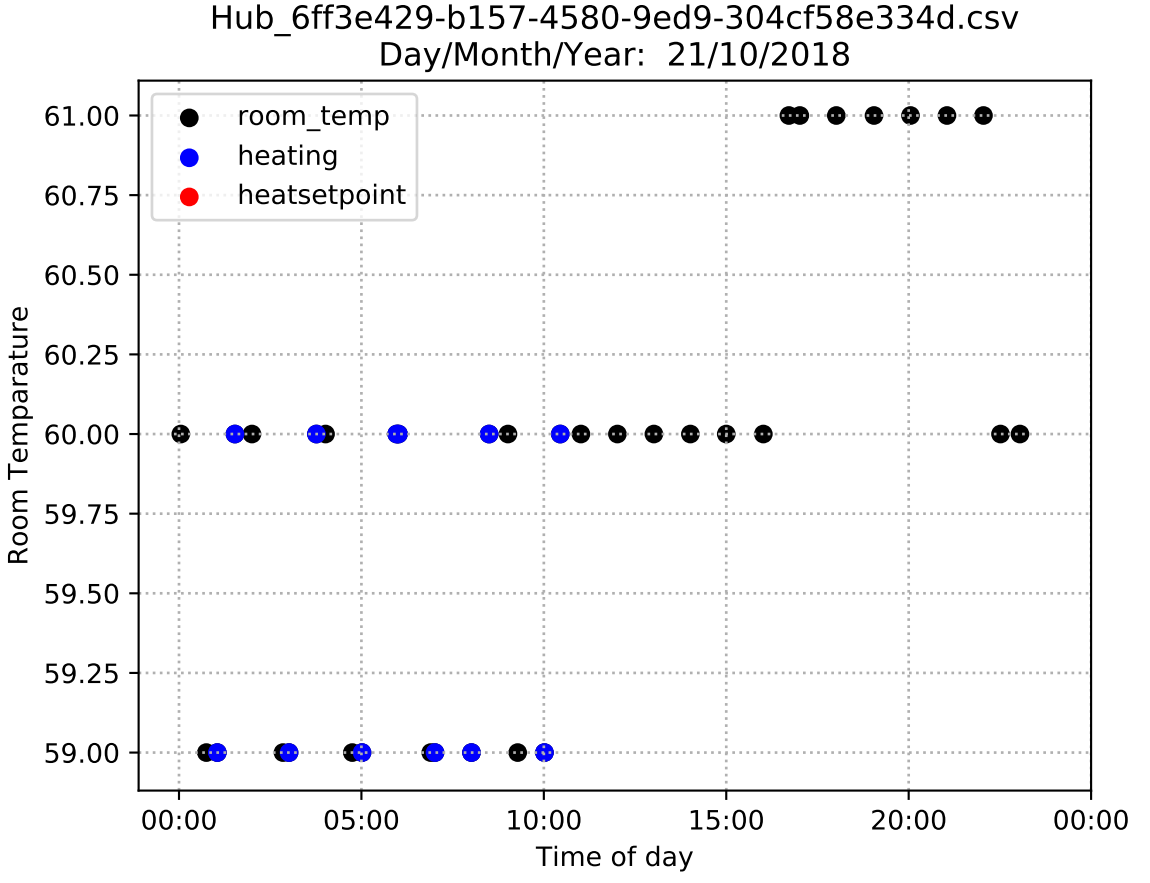
Hub_6ff3e429-b157-4580-9ed9-304cf58e334d.csv
Day/Month/Year: 21/10/2018
room_temp
heating
heatsetpoint
61.00
60.75
60.50
60.25
60.00
59.75
59.50
59.25
59.00
Room Temparature
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day

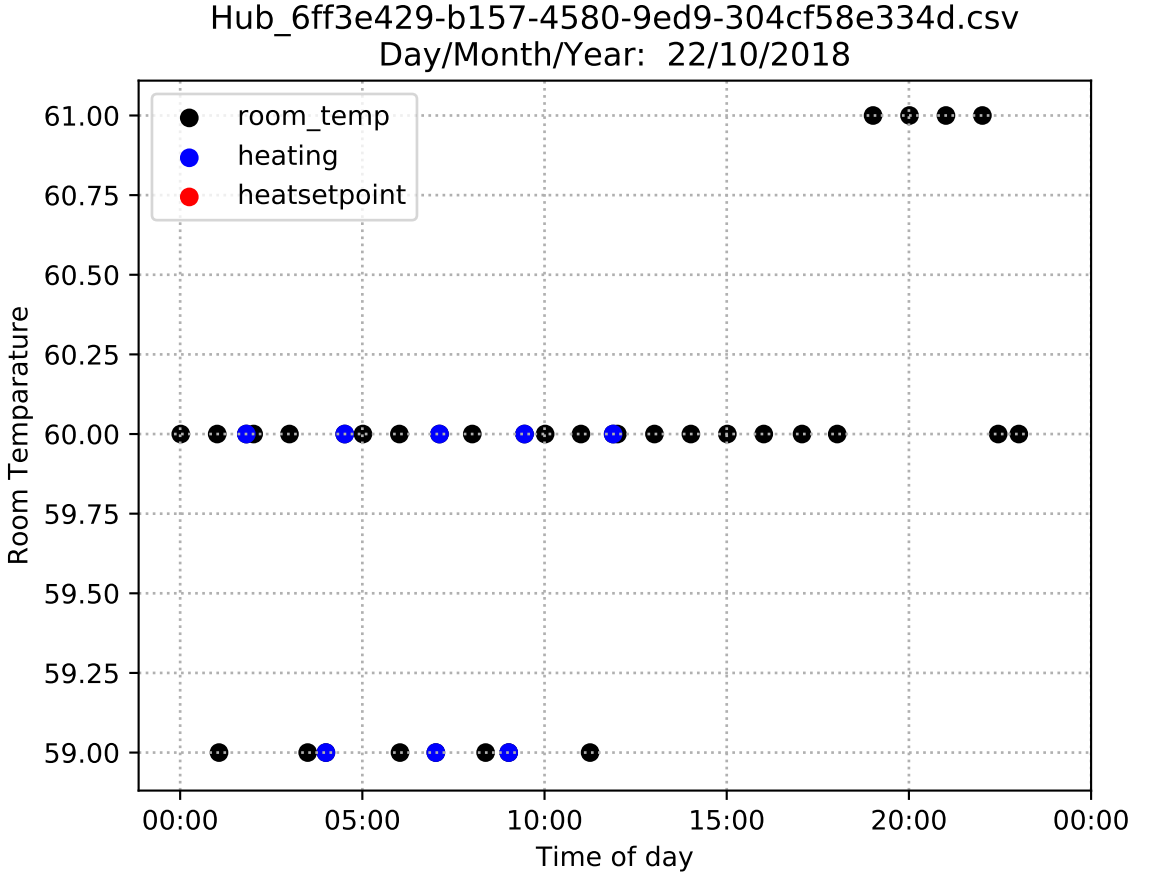
Hub_6ff3e429-b157-4580-9ed9-304cf58e334d.csv
Day/Month/Year: 22/10/2018
room_temp
heating
heatsetpoint
61.00
60.75
60.50
60.25
60.00
59.75
59.50
59.25
59.00
Room Temparature
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day

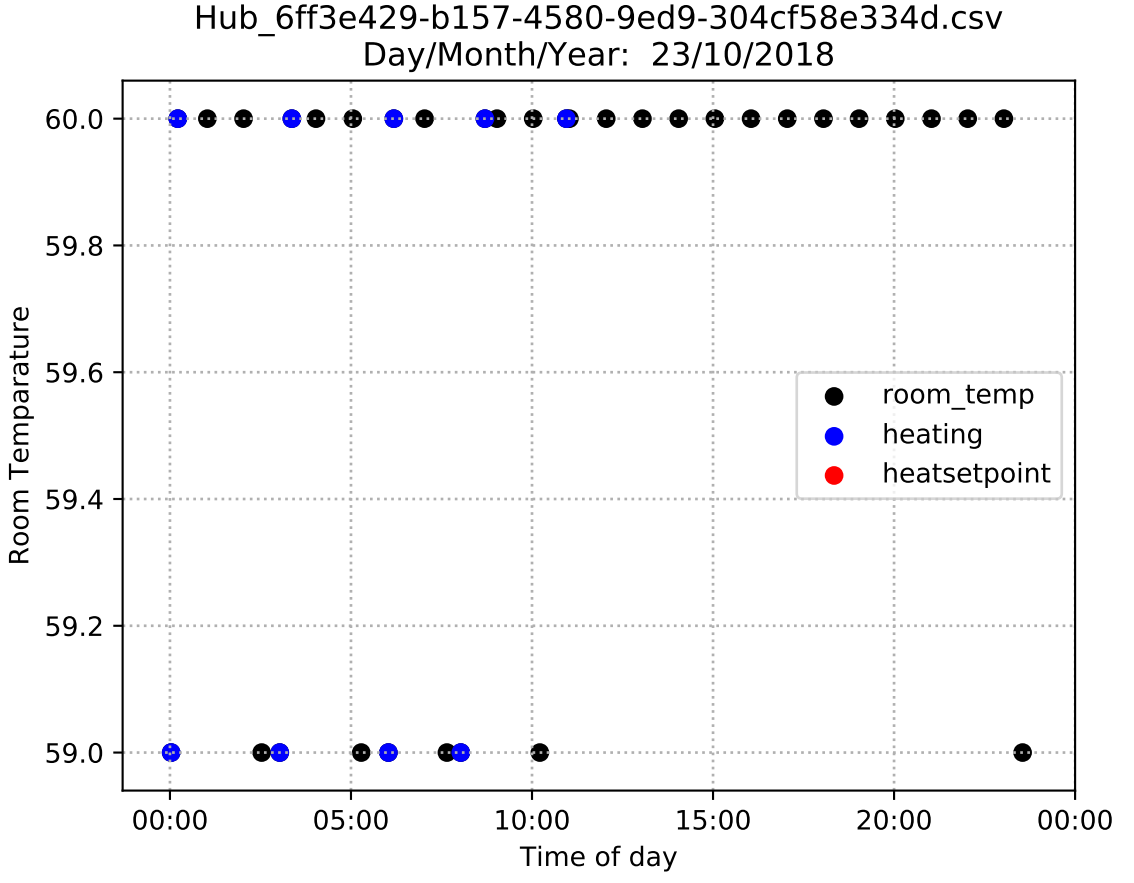
Hub_6ff3e429-b157-4580-9ed9-304cf58e334d.csv
Day/Month/Year: 23/10/2018
Room Temparature
60.0
59.8
59.6
59.4
59.2
59.0
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day
room_temp
heating
heatsetpoint

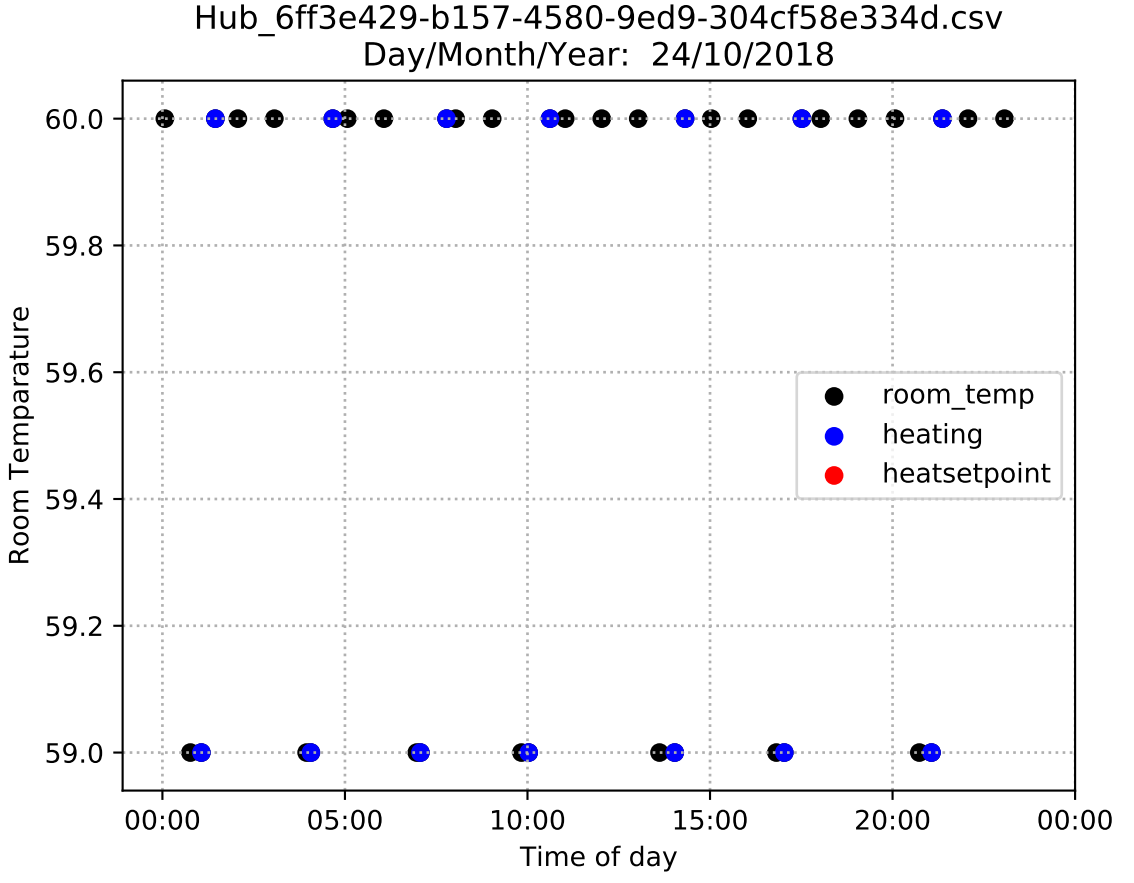
Hub_6ff3e429-b157-4580-9ed9-304cf58e334d.csv
Day/Month/Year: 24/10/2018
Room Temparature
60.0
59.8
59.6
59.4
59.2
59.0
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day
room_temp
heating
heatsetpoint

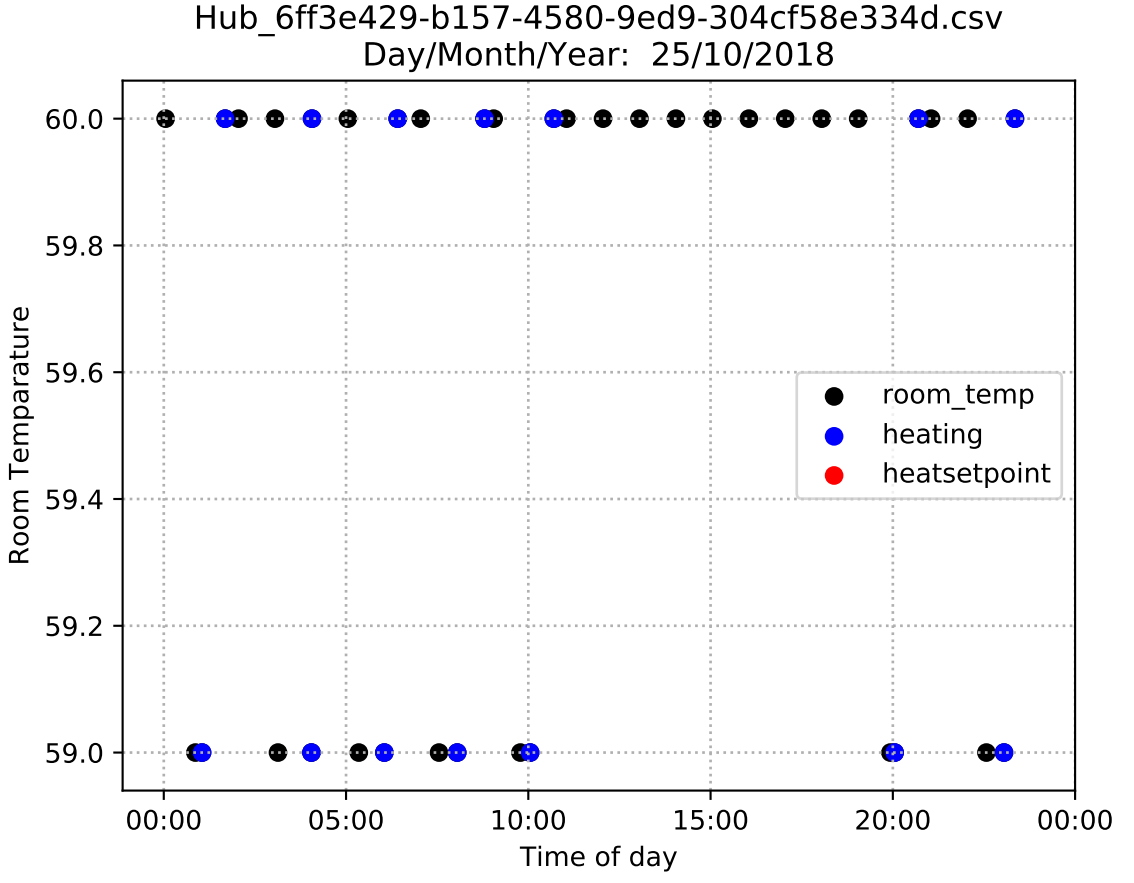
Hub_6ff3e429-b157-4580-9ed9-304cf58e334d.csv
Day/Month/Year: 25/10/2018
Room Temparature
60.0
59.8
59.6
59.4
59.2
59.0
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day
room_temp
heating
heatsetpoint

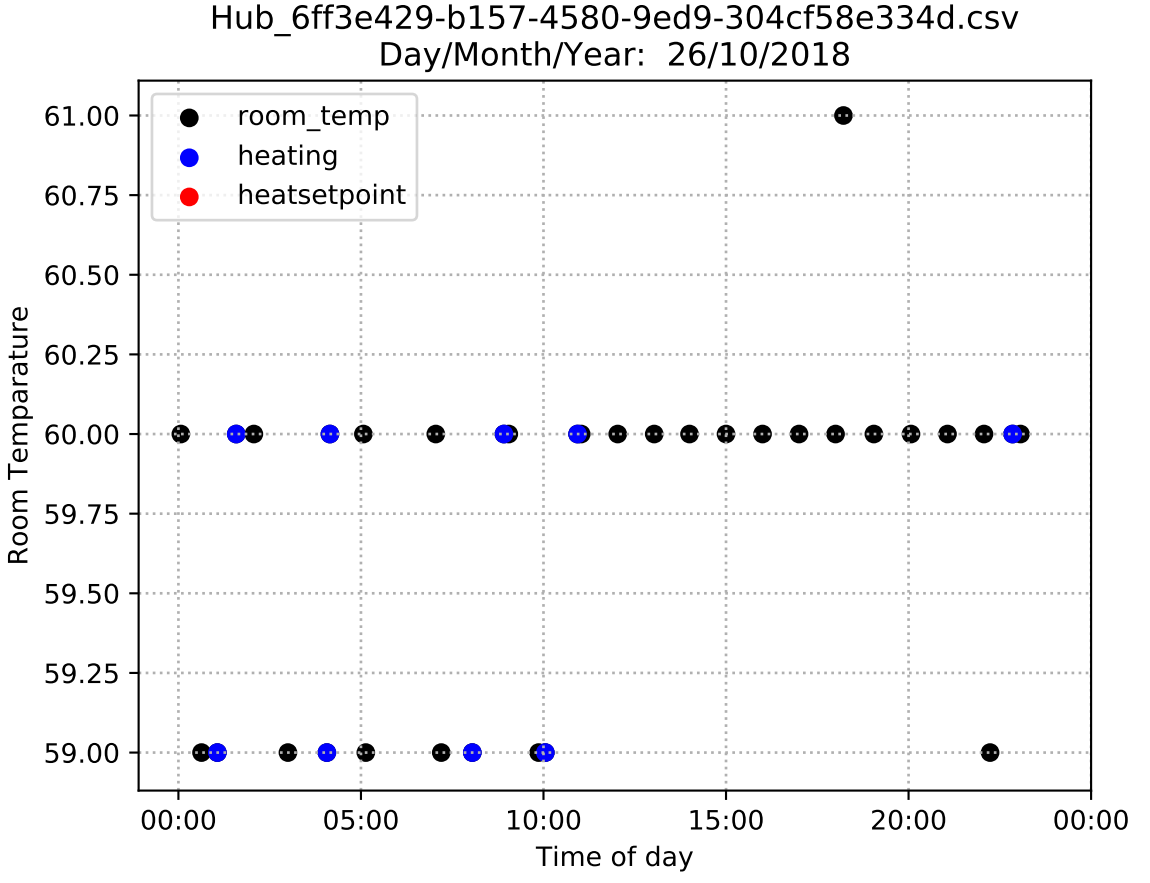
Hub_6ff3e429-b157-4580-9ed9-304cf58e334d.csv
Day/Month/Year: 26/10/2018
room_temp
heating
heatsetpoint
61.00
60.75
60.50
60.25
60.00
59.75
59.50
59.25
59.00
Room Temparature
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day

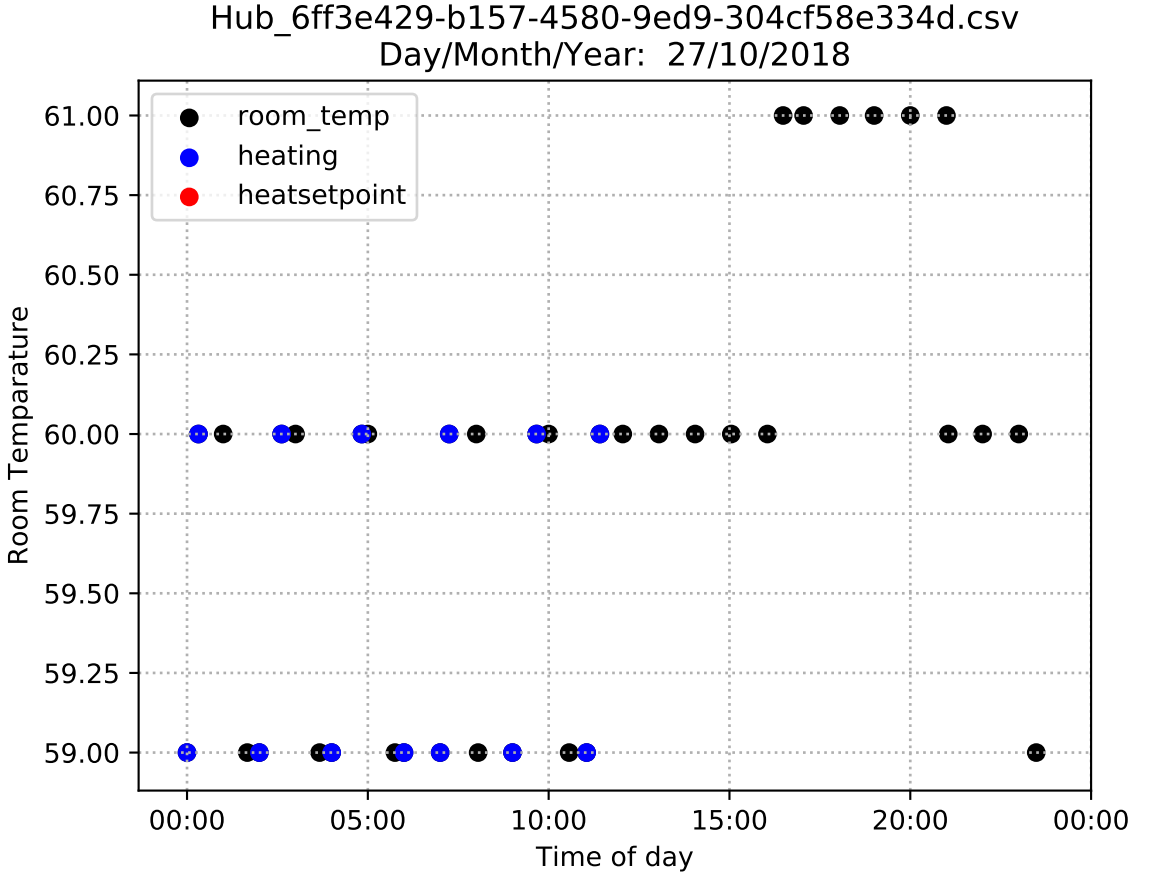
Hub_6ff3e429-b157-4580-9ed9-304cf58e334d.csv
Day/Month/Year: 27/10/2018
room_temp
heating
heatsetpoint
61.00
60.75
60.50
60.25
60.00
59.75
59.50
59.25
59.00
Room Temparature
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day

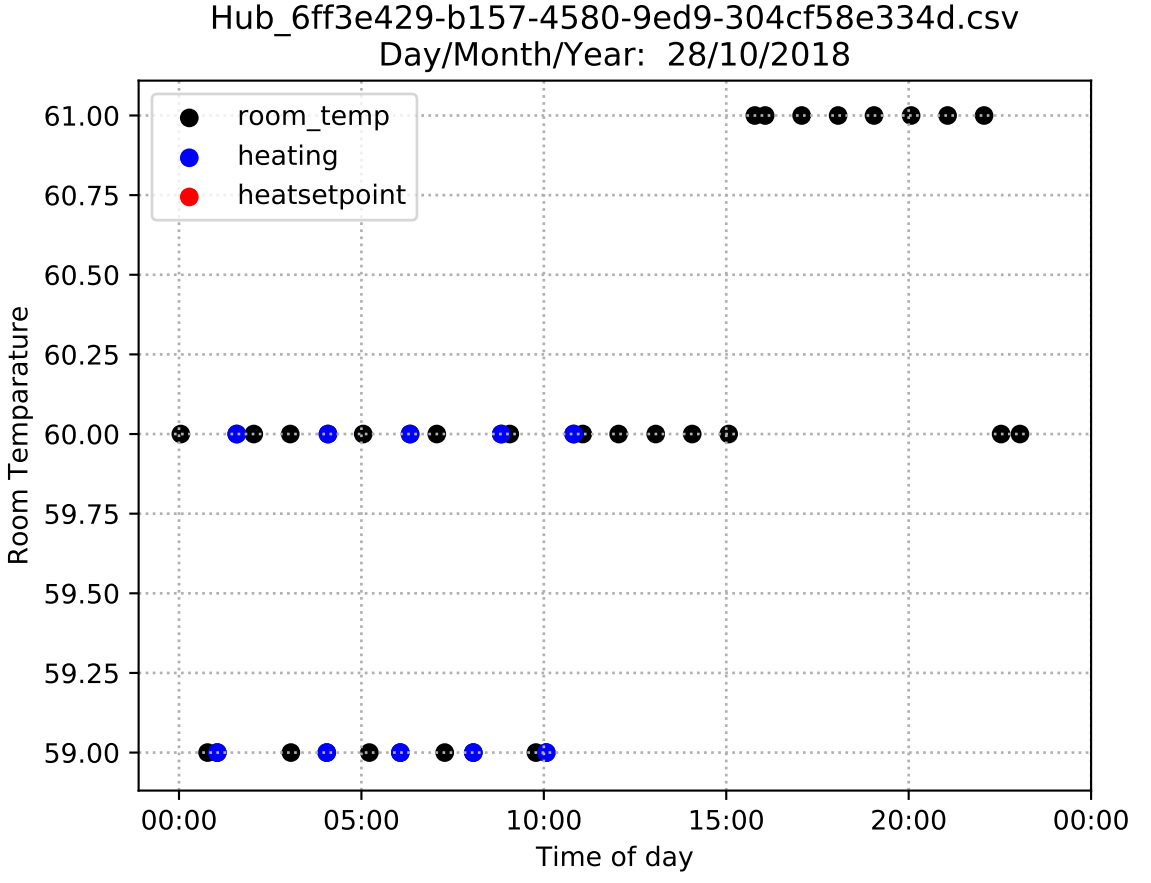
Hub_6ff3e429-b157-4580-9ed9-304cf58e334d.csv
Day/Month/Year: 28/10/2018
room_temp
heating
heatsetpoint
61.00
60.75
60.50
60.25
60.00
59.75
59.50
59.25
59.00
Room Temparature
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day

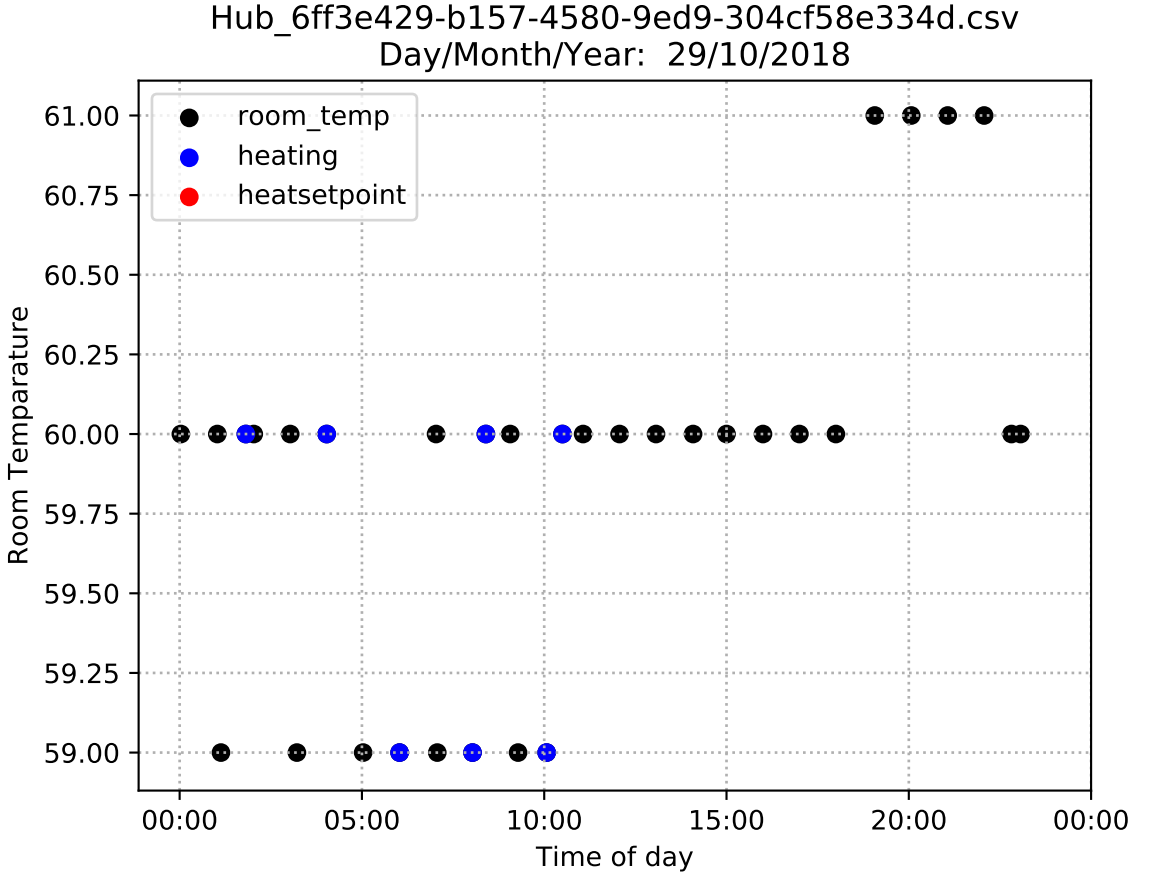
Hub_6ff3e429-b157-4580-9ed9-304cf58e334d.csv
Day/Month/Year: 29/10/2018
room_temp
heating
heatsetpoint
61.00
60.75
60.50
60.25
60.00
59.75
59.50
59.25
59.00
Room Temparature
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day

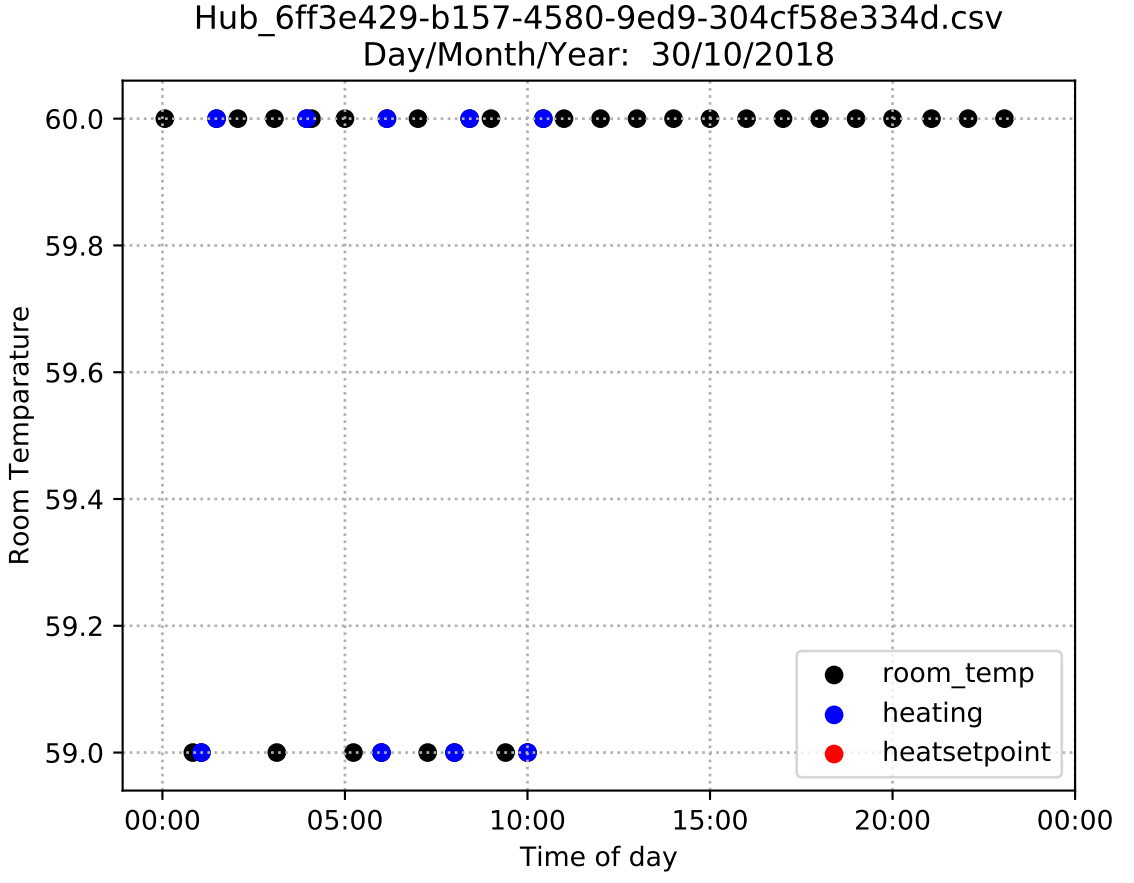
Hub_6ff3e429-b157-4580-9ed9-304cf58e334d.csv
Day/Month/Year: 30/10/2018
Room Temparature
60.0
59.8
59.6
59.4
59.2
59.0
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day
room_temp
heating
heatsetpoint

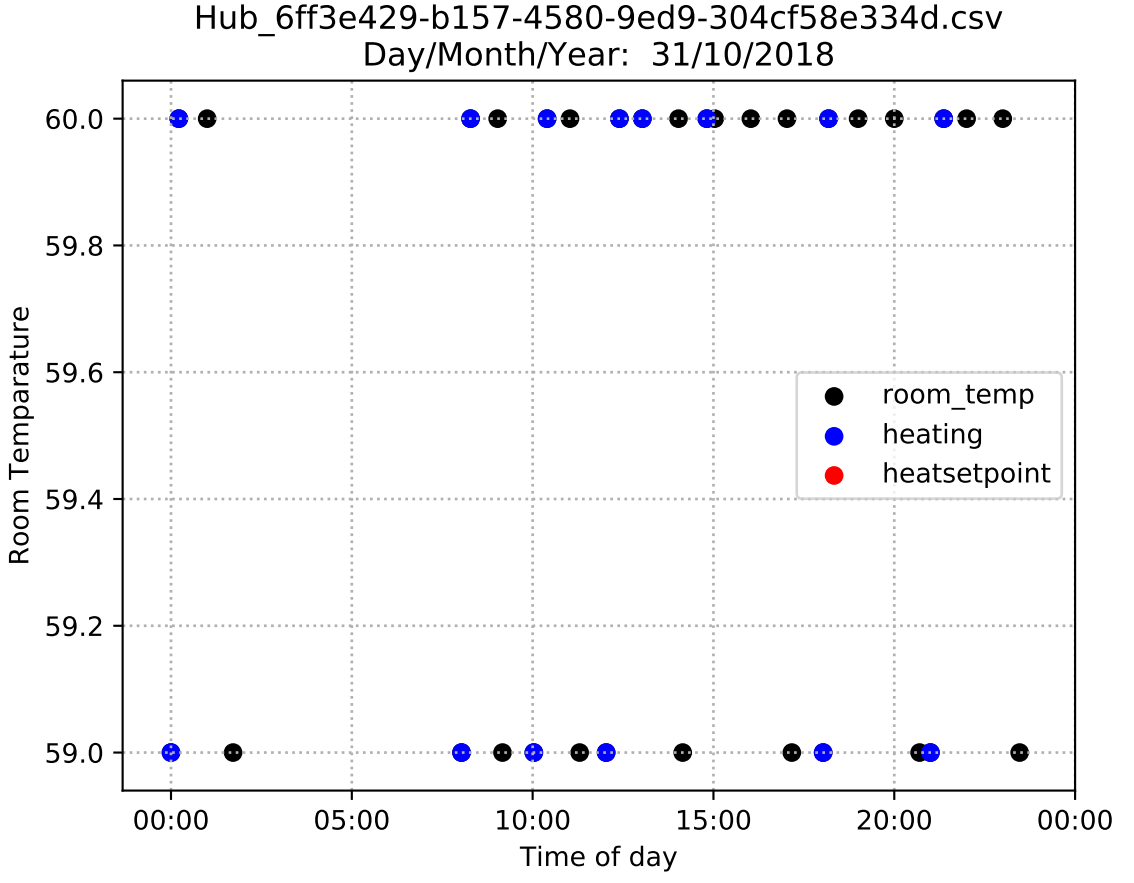
Hub_6ff3e429-b157-4580-9ed9-304cf58e334d.csv
Day/Month/Year: 31/10/2018
Room Temparature
60.0
59.8
59.6
59.4
59.2
59.0
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day
room_temp
heating
heatsetpoint

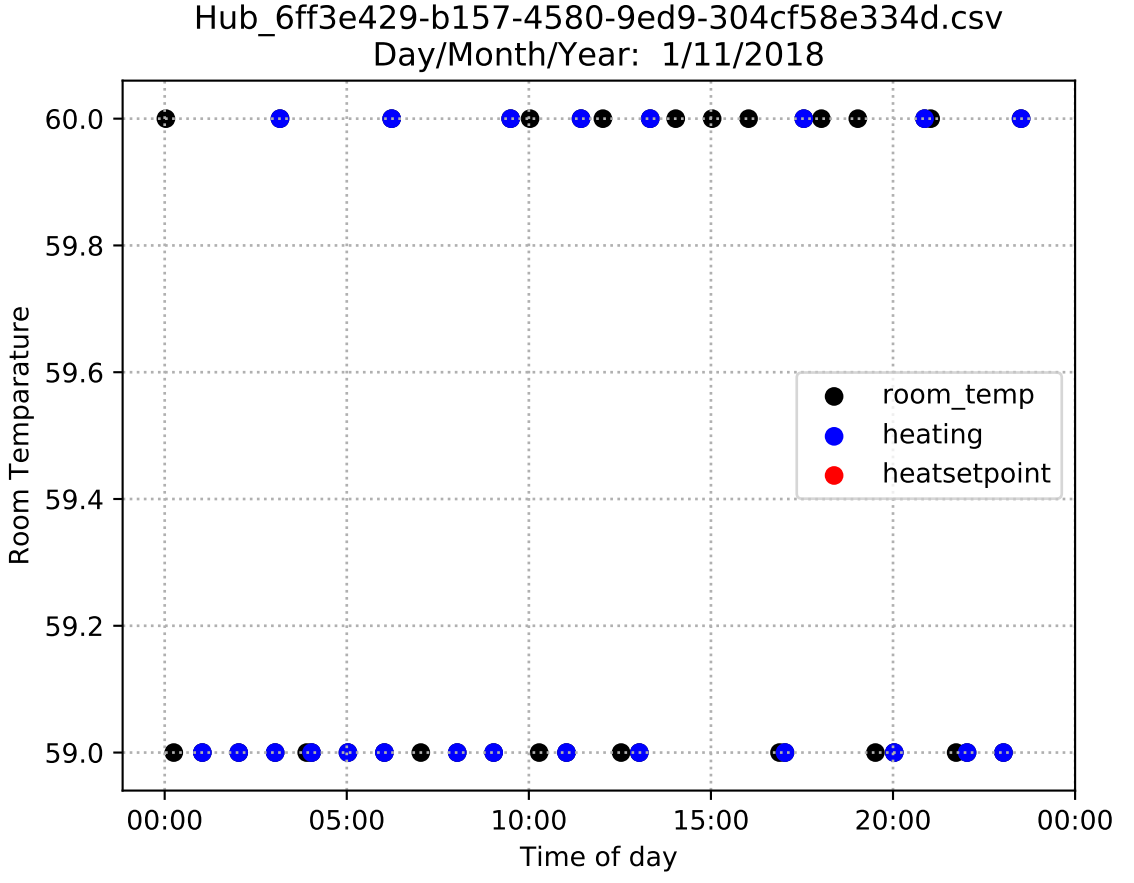
Hub_6ff3e429-b157-4580-9ed9-304cf58e334d.csv
Day/Month/Year: 1/11/2018
Room Temparature
60.0
59.8
59.6
59.4
59.2
59.0
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day
room_temp
heating
heatsetpoint

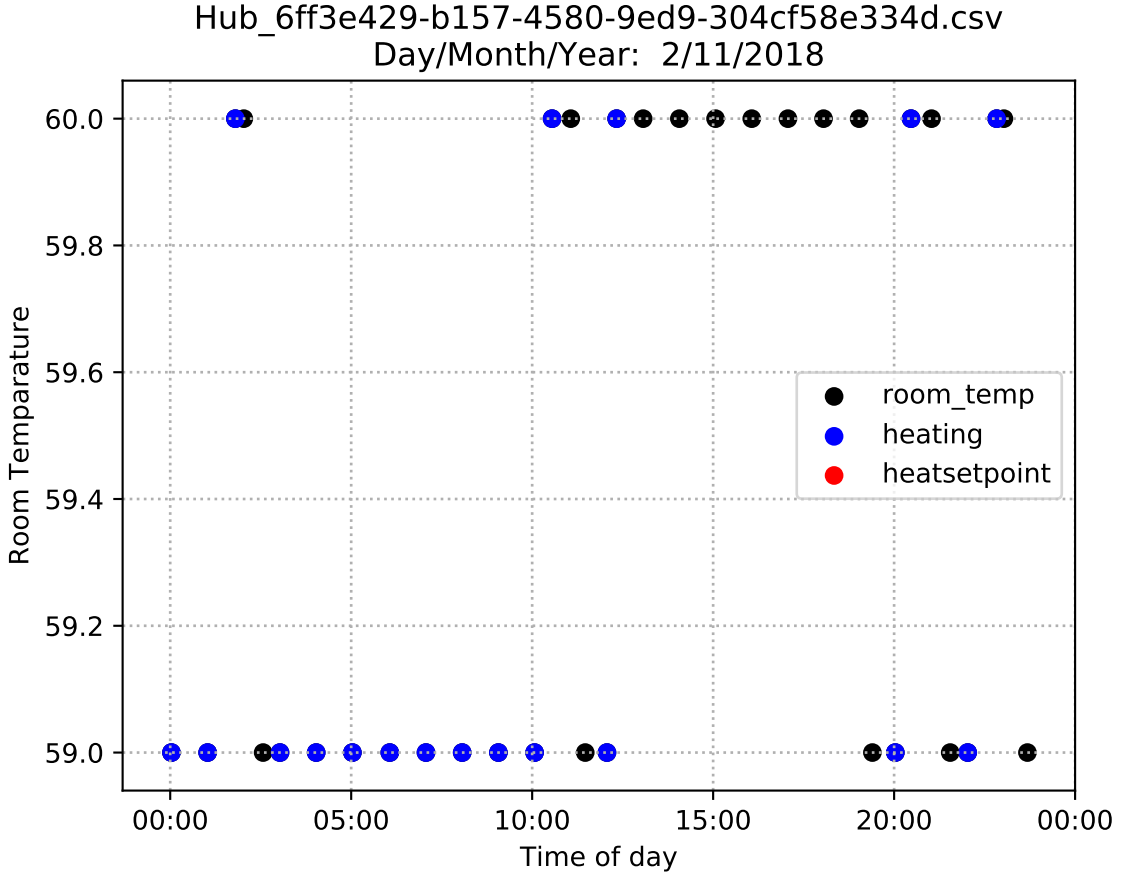
Hub_6ff3e429-b157-4580-9ed9-304cf58e334d.csv
Day/Month/Year: 2/11/2018
Room Temparature
60.0
59.8
59.6
59.4
59.2
59.0
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day
room_temp
heating
heatsetpoint

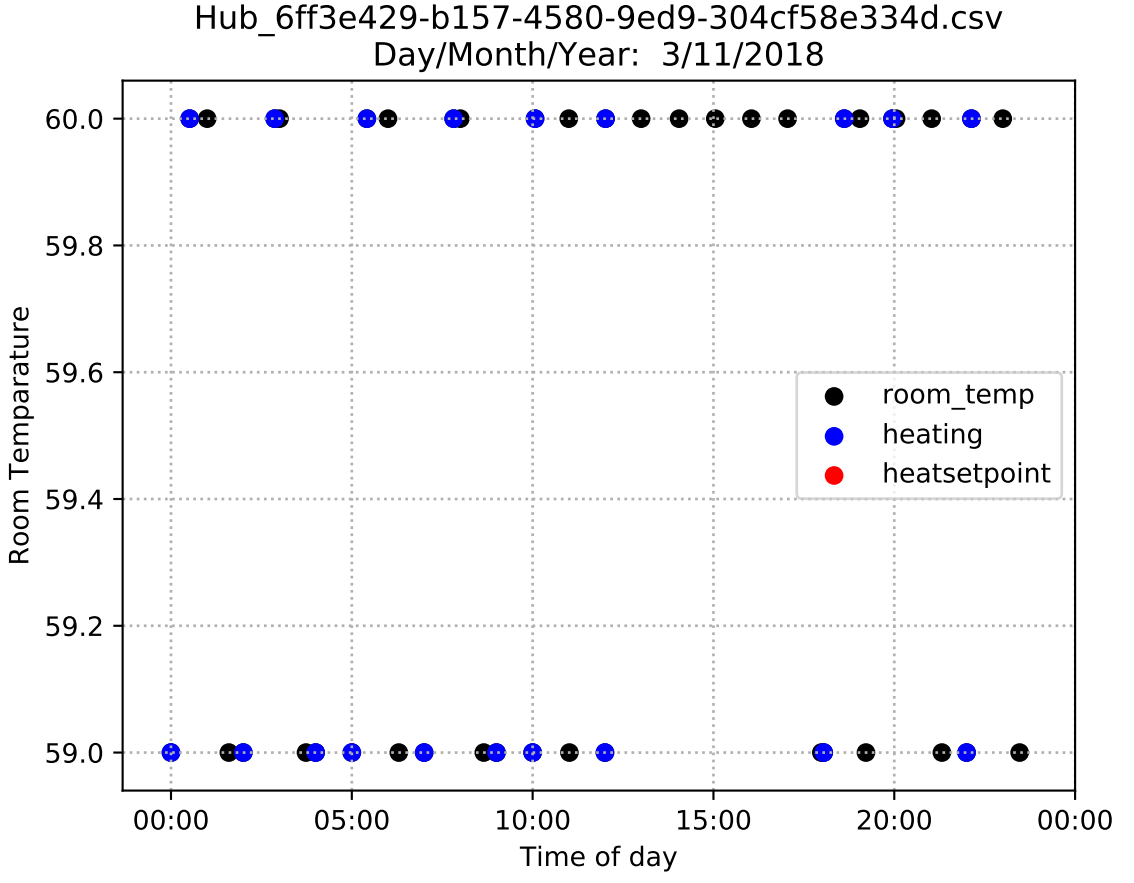
Hub_6ff3e429-b157-4580-9ed9-304cf58e334d.csv
Day/Month/Year: 3/11/2018
Room Temparature
60.0
59.8
59.6
59.4
59.2
59.0
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day
room_temp
heating
heatsetpoint

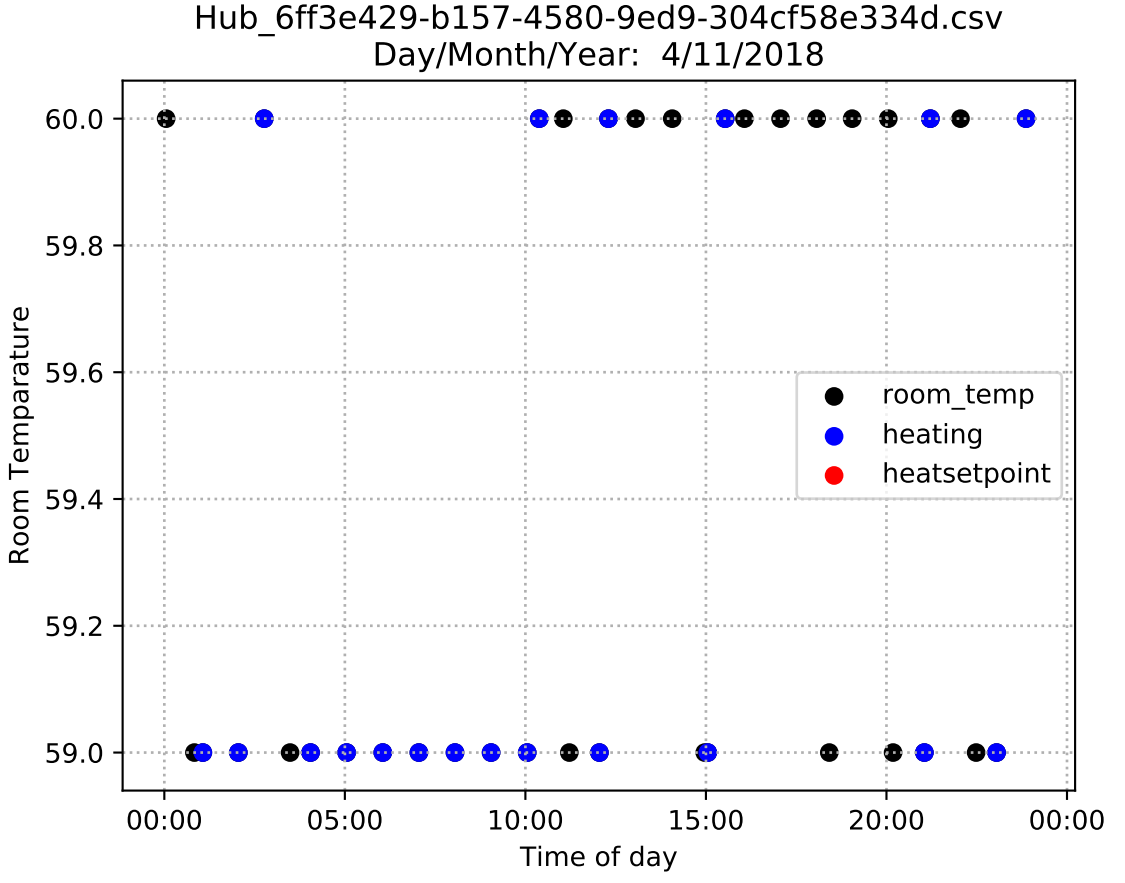
Hub_6ff3e429-b157-4580-9ed9-304cf58e334d.csv
Day/Month/Year: 4/11/2018
Room Temparature
60.0
59.8
59.6
59.4
59.2
59.0
room_temp
heating
heatsetpoint
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day

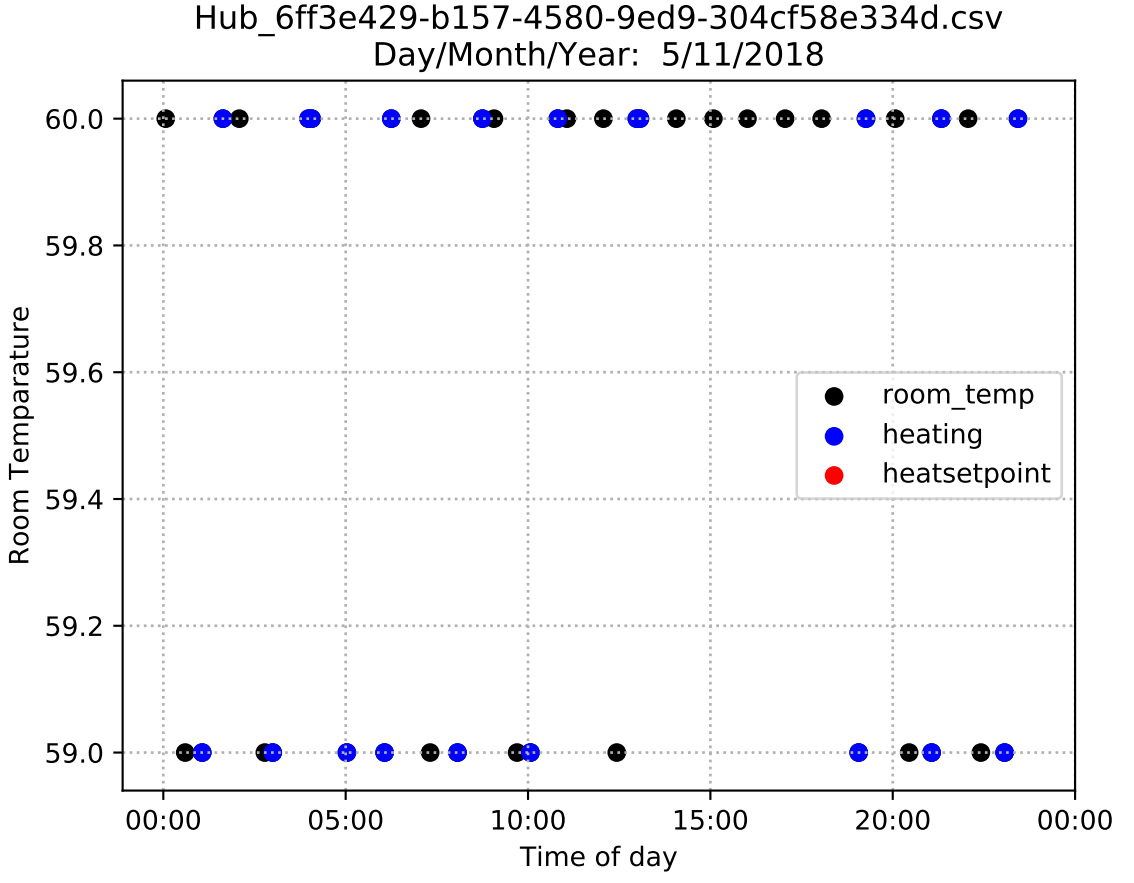
Hub_6ff3e429-b157-4580-9ed9-304cf58e334d.csv
Day/Month/Year: 5/11/2018
Room Temparature
60.0
59.8
59.6
59.4
59.2
59.0
room_temp
heating
heatsetpoint
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day

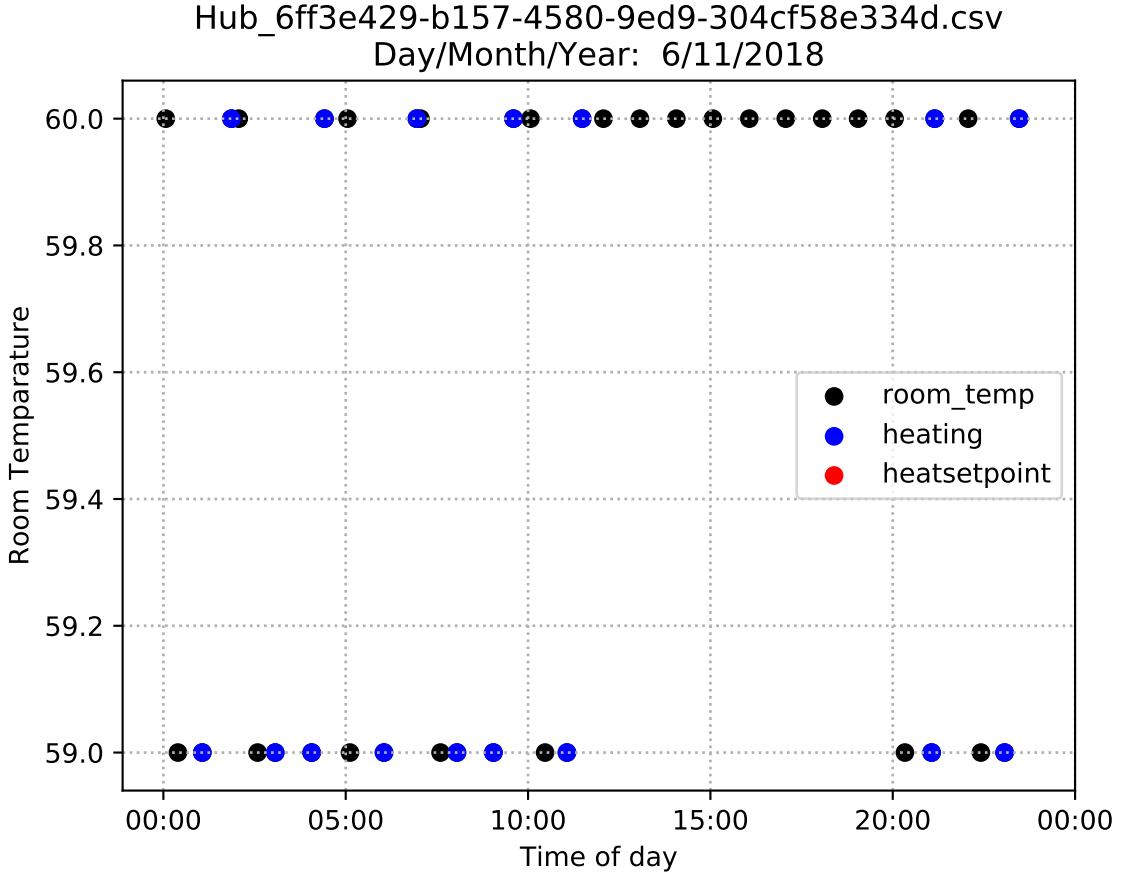
Hub_6ff3e429-b157-4580-9ed9-304cf58e334d.csv
Day/Month/Year: 6/11/2018
Room Temparature
60.0
59.8
59.6
59.4
59.2
59.0
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day
room_temp
heating
heatsetpoint

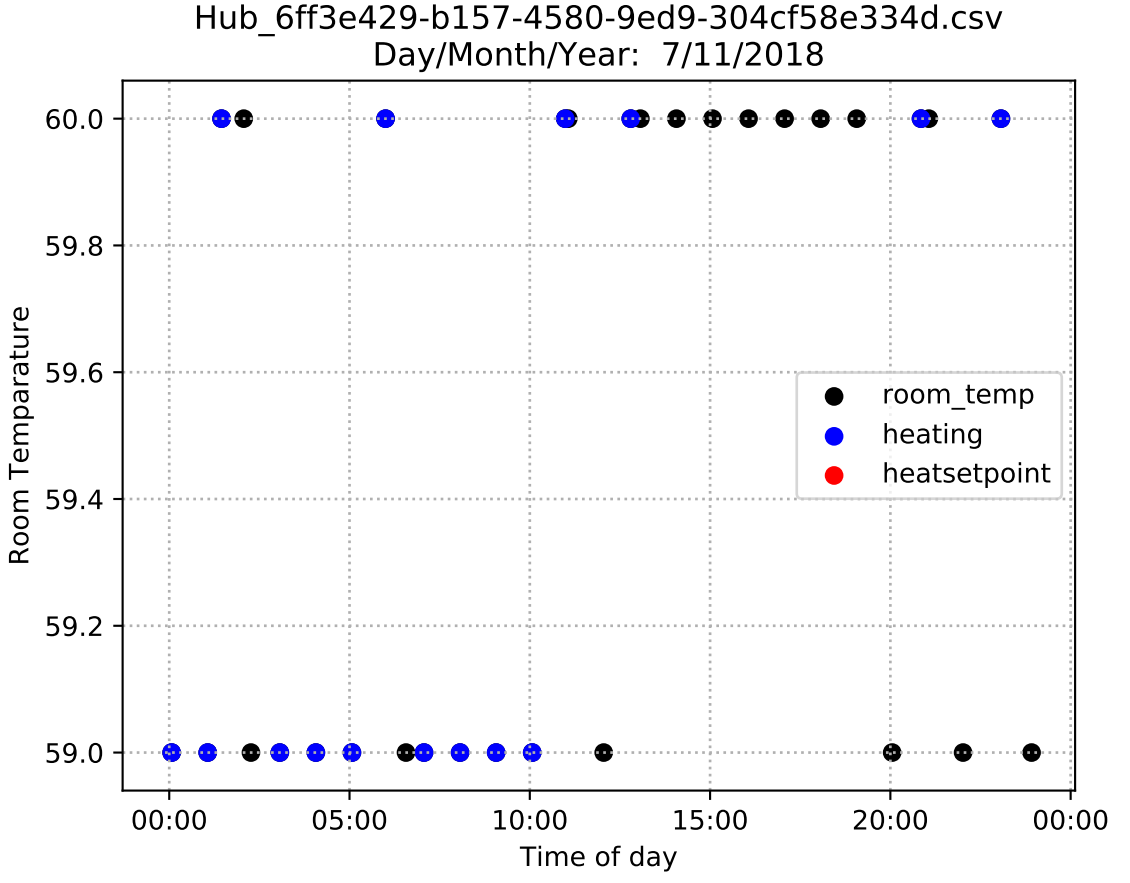
Hub_6ff3e429-b157-4580-9ed9-304cf58e334d.csv
Day/Month/Year: 7/11/2018
Room Temparature
60.0
59.8
59.6
59.4
59.2
59.0
room_temp
heating
heatsetpoint
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day

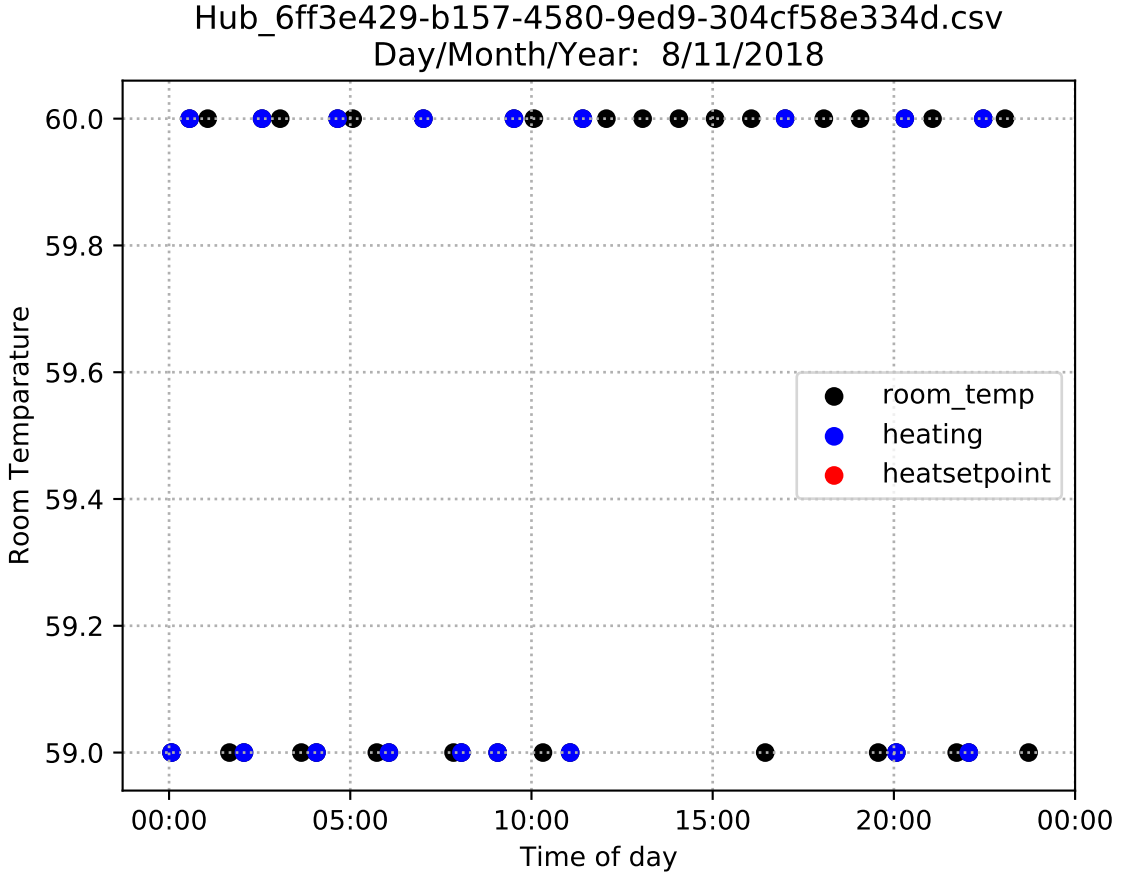
Hub_6ff3e429-b157-4580-9ed9-304cf58e334d.csv
Day/Month/Year: 8/11/2018
Room Temparature
60.0
59.8
59.6
59.4
59.2
59.0
room_temp
heating
heatsetpoint
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day

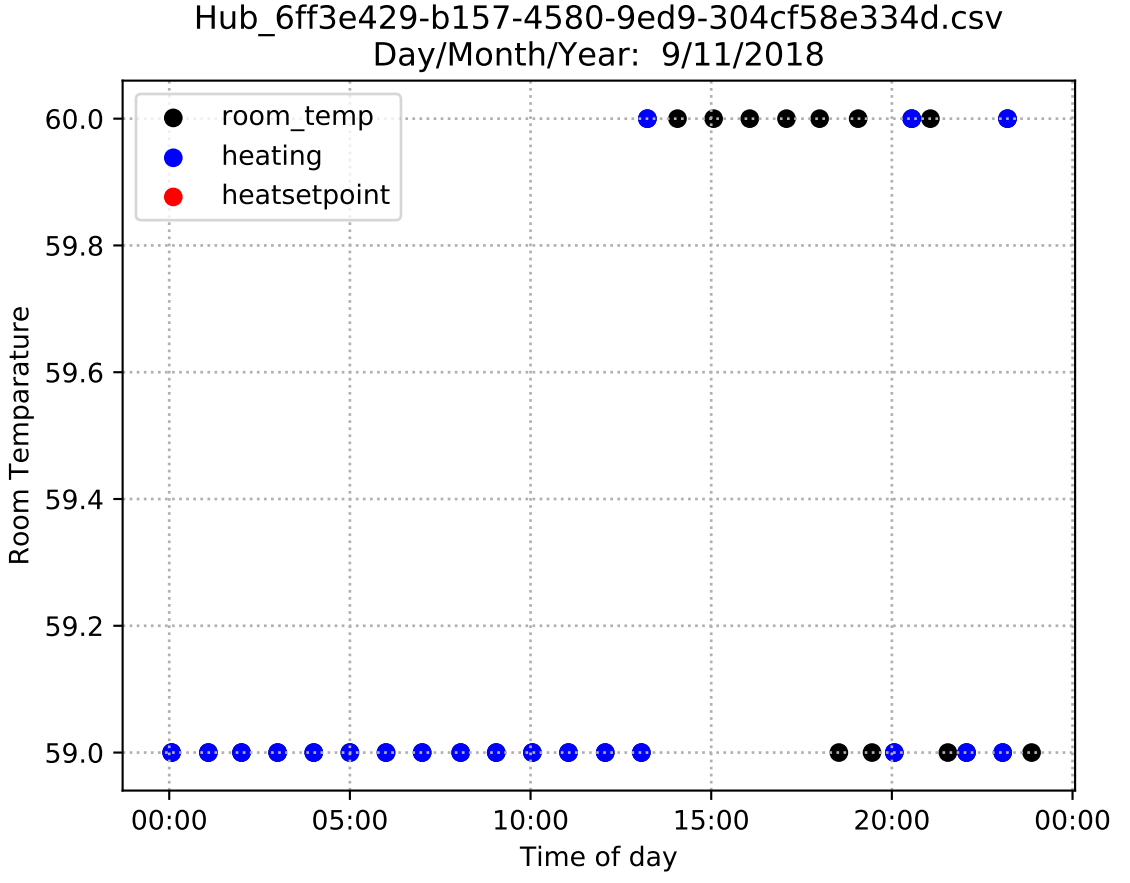
Hub_6ff3e429-b157-4580-9ed9-304cf58e334d.csv
Day/Month/Year: 9/11/2018
room_temp
heating
heatsetpoint
60.0
59.8
59.6
59.4
59.2
59.0
Room Temparature
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day

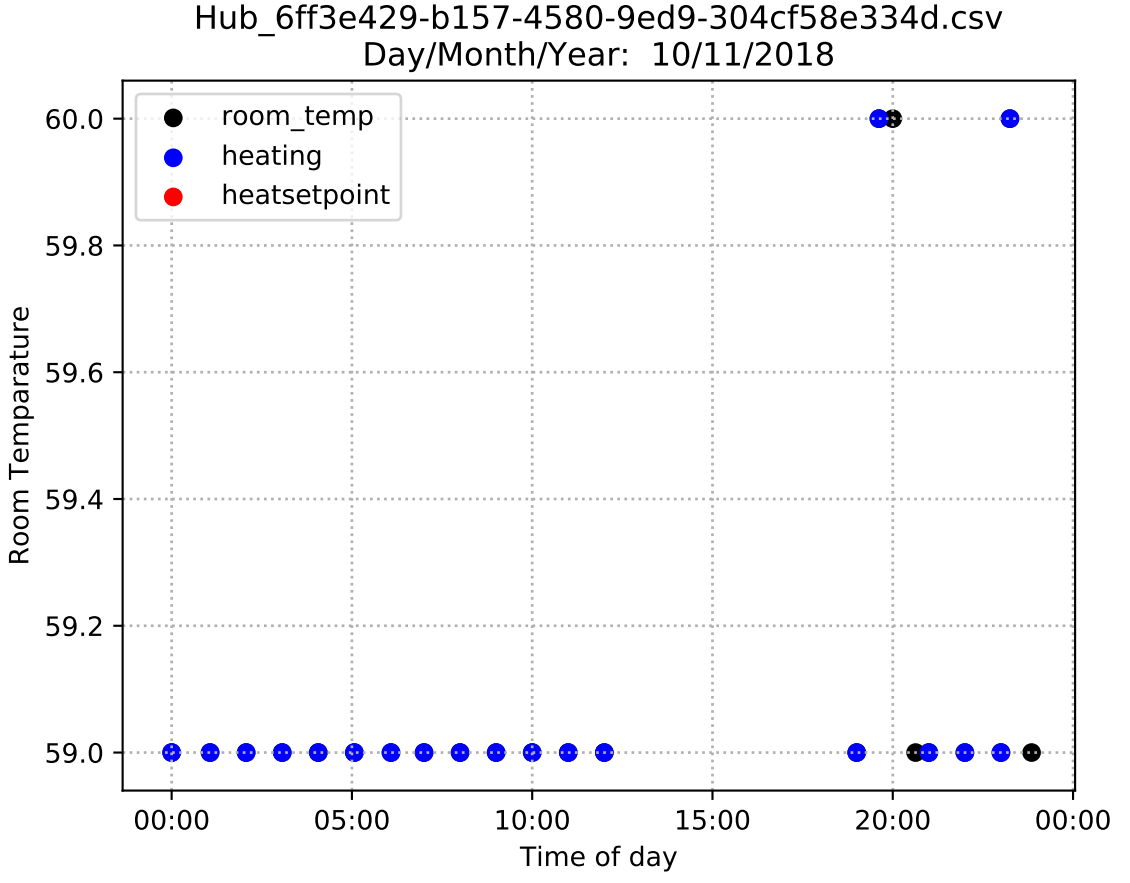
Hub_6ff3e429-b157-4580-9ed9-304cf58e334d.csv
Day/Month/Year: 10/11/2018
room_temp
heating
heatsetpoint
60.0
59.8
59.6
59.4
59.2
59.0
Room Temparature
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day