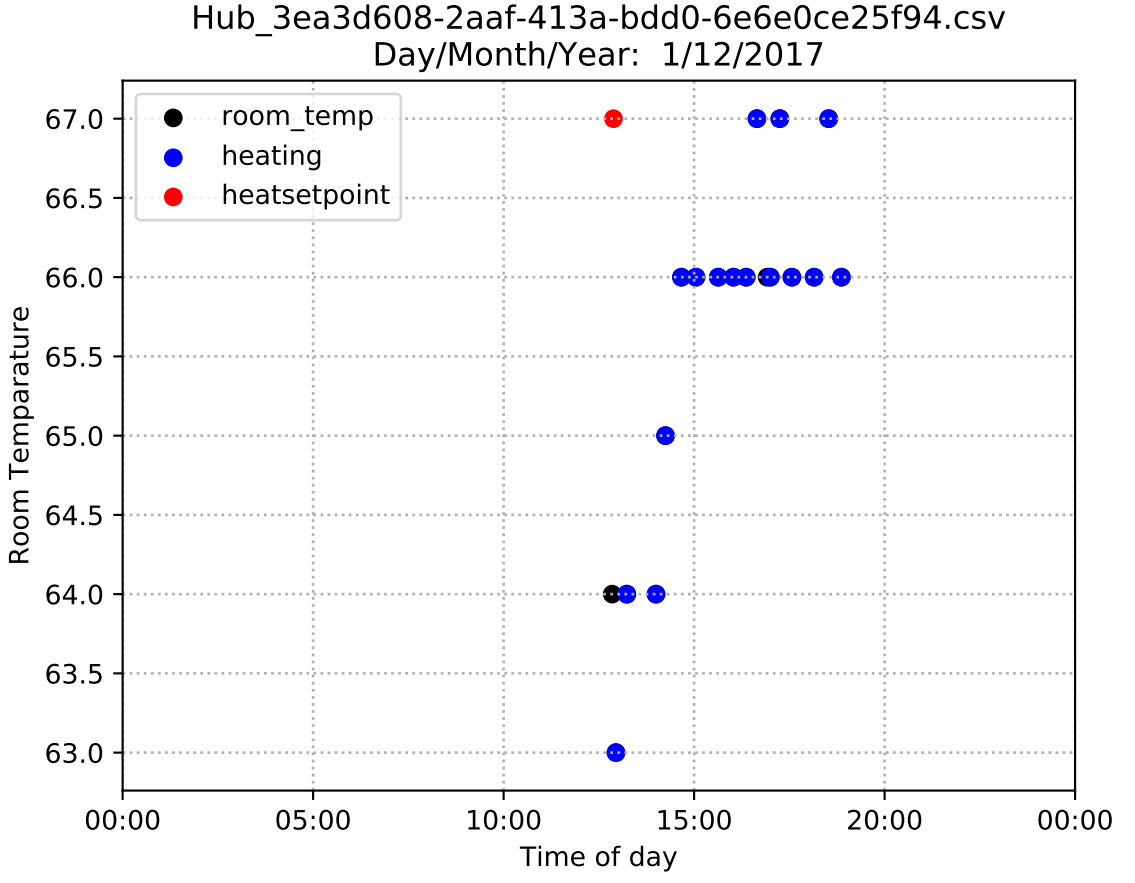
Hub_3ea3d608-2aaf-413a-bdd0-6e6e0ce25f94.csv
Day/Month/Year: 1/12/2017
room_temp
heating
heatsetpoint
Room Temparature
67.0
66.5
66.0
65.5
65.0
64.5
64.0
63.5
63.0
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day

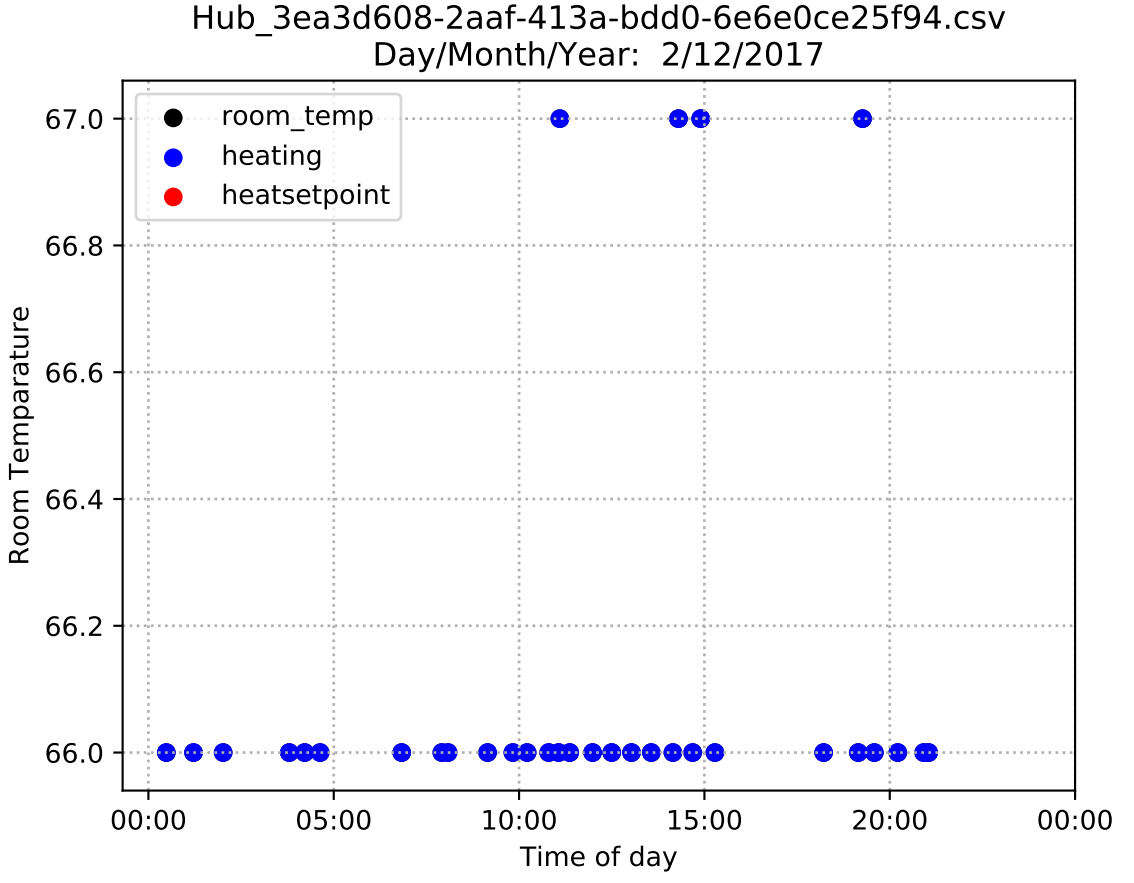
Hub_3ea3d608-2aaf-413a-bdd0-6e6e0ce25f94.csv
Day/Month/Year: 2/12/2017
room_temp
heating
heatsetpoint
67.0
66.8
66.6
66.4
66.2
66.0
Room Temparature
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day

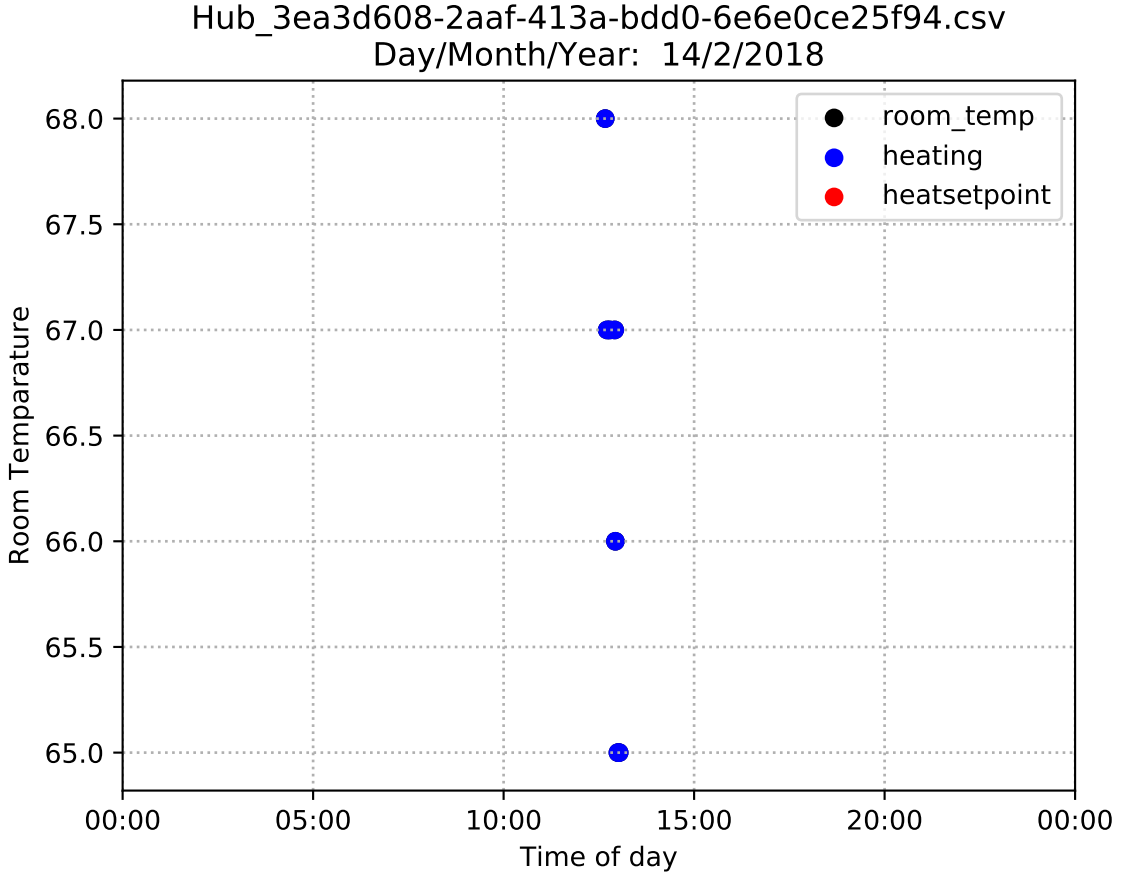
Hub_3ea3d608-2aaf-413a-bdd0-6e6e0ce25f94.csv
Day/Month/Year: 14/2/2018
room_temp
heating
heatsetpoint
Room Temparature
68.0
67.5
67.0
66.5
66.0
65.5
65.0
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day

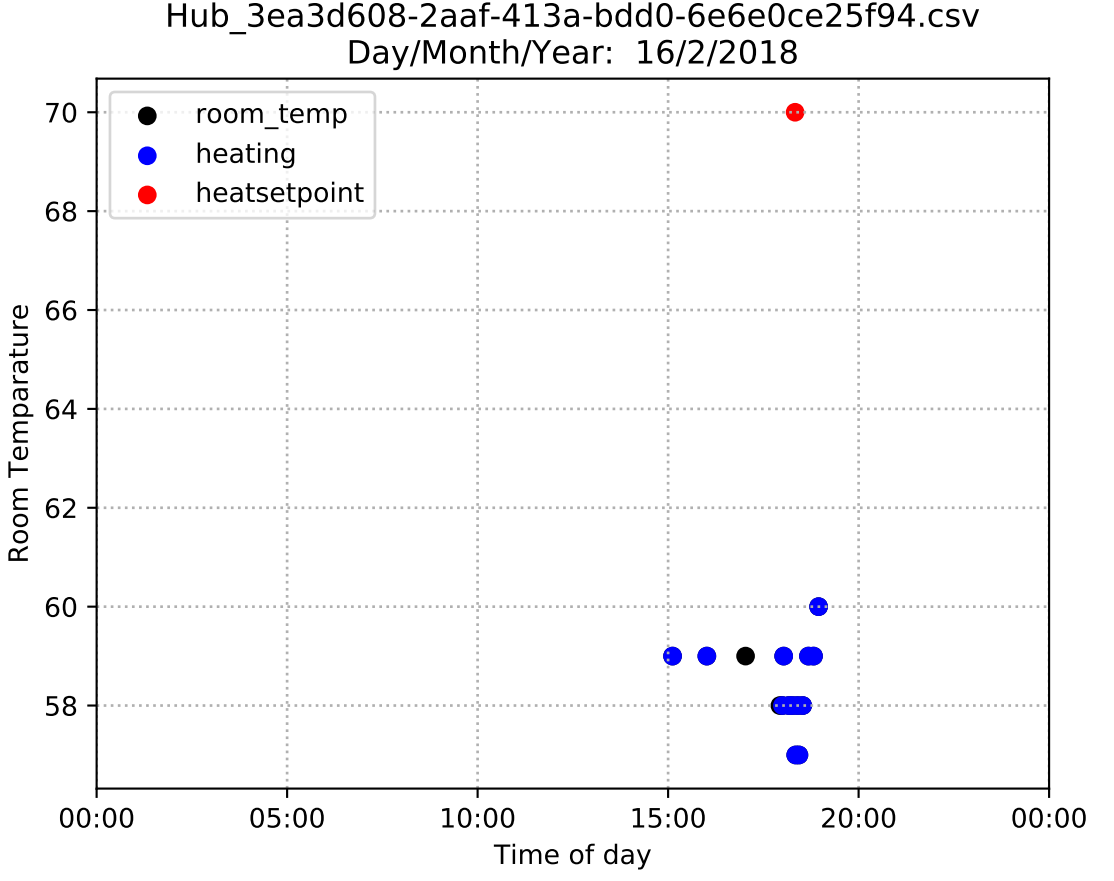
Hub_3ea3d608-2aaf-413a-bdd0-6e6e0ce25f94.csv
Day/Month/Year: 16/2/2018
room_temp
heating
heatsetpoint
Room Temparature
70
68
66
64
62
60
58
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day

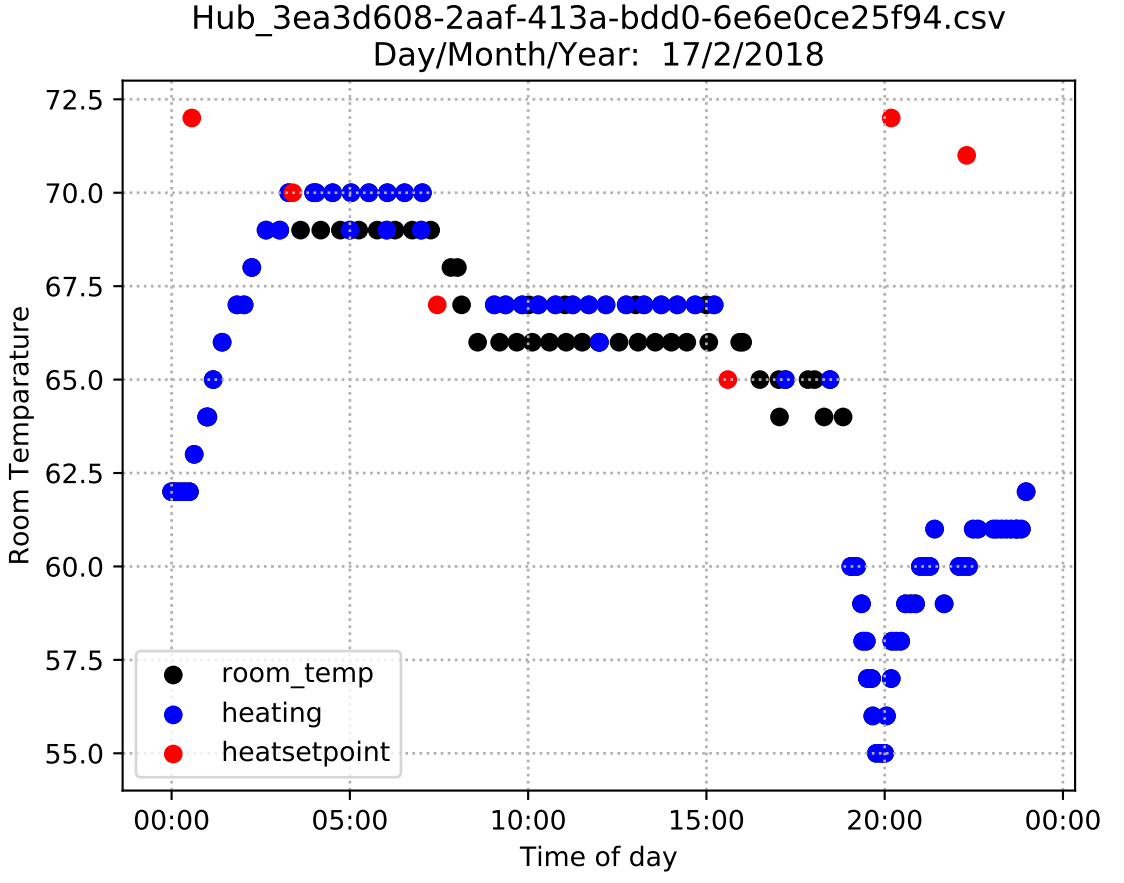
Hub_3ea3d608-2aaf-413a-bdd0-6e6e0ce25f94.csv
Day/Month/Year: 17/2/2018
Room Temparature
72.5
70.0
67.5
65.0
62.5
60.0
57.5
55.0
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day
room_temp
heating
heatsetpoint

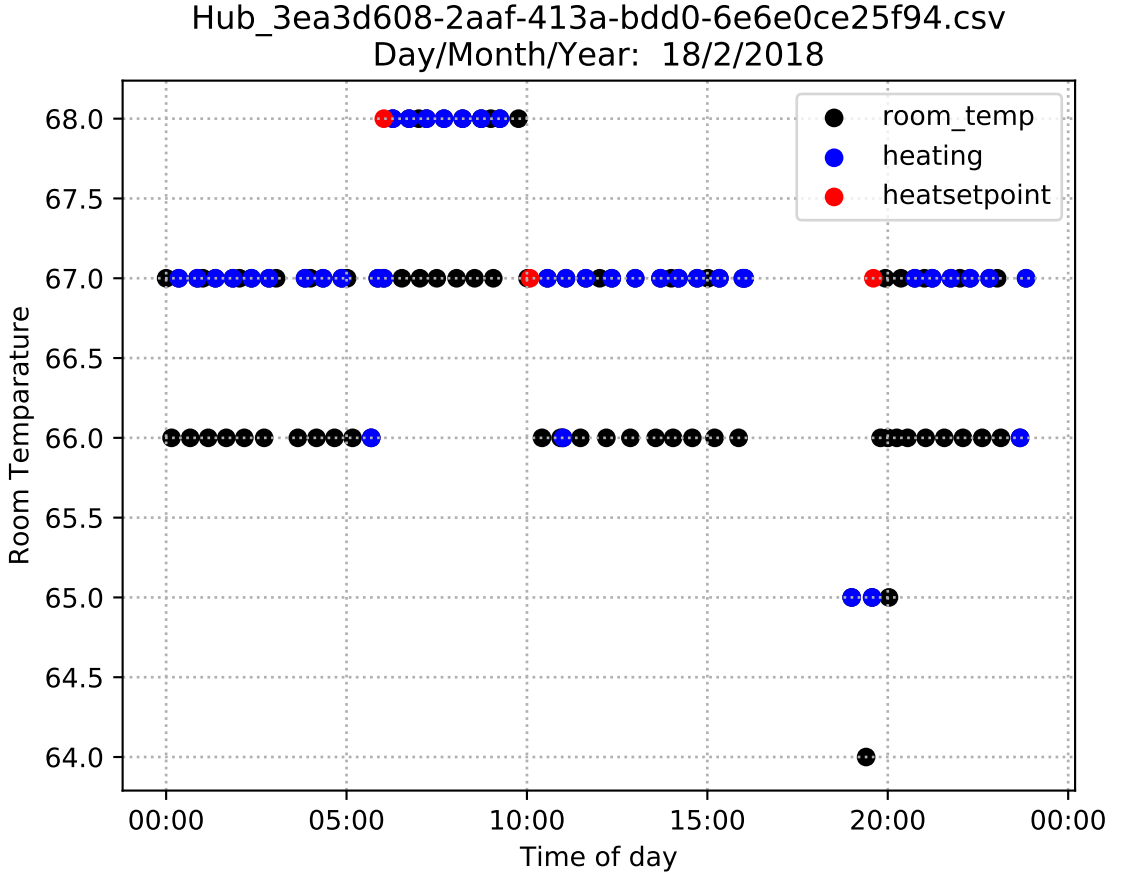
Hub_3ea3d608-2aaf-413a-bdd0-6e6e0ce25f94.csv
Day/Month/Year: 18/2/2018
room_temp
heating
heatsetpoint
Room Temparature
68.0
67.5
67.0
66.5
66.0
65.5
65.0
64.5
64.0
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day

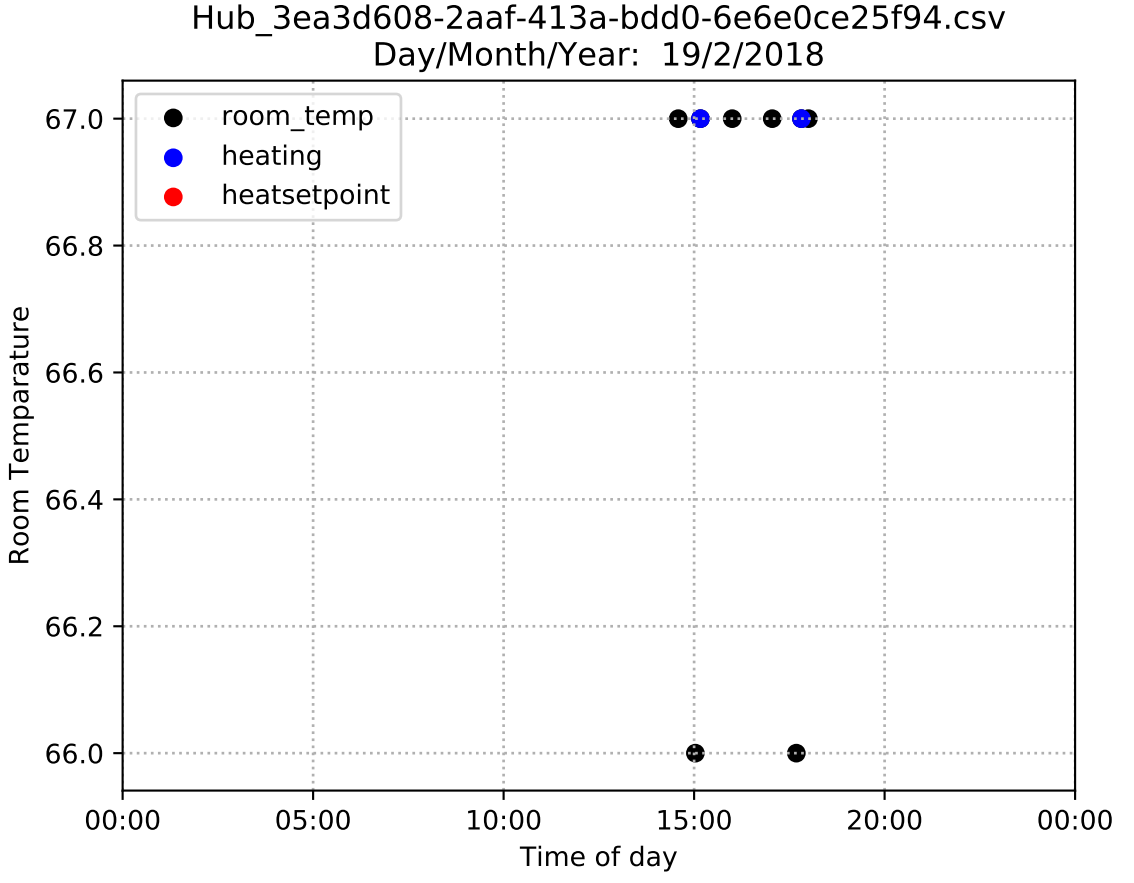
Hub_3ea3d608-2aaf-413a-bdd0-6e6e0ce25f94.csv
Day/Month/Year: 19/2/2018
room_temp
heating
heatsetpoint
67.0
66.8
66.6
66.4
66.2
66.0
Room Temparature
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day

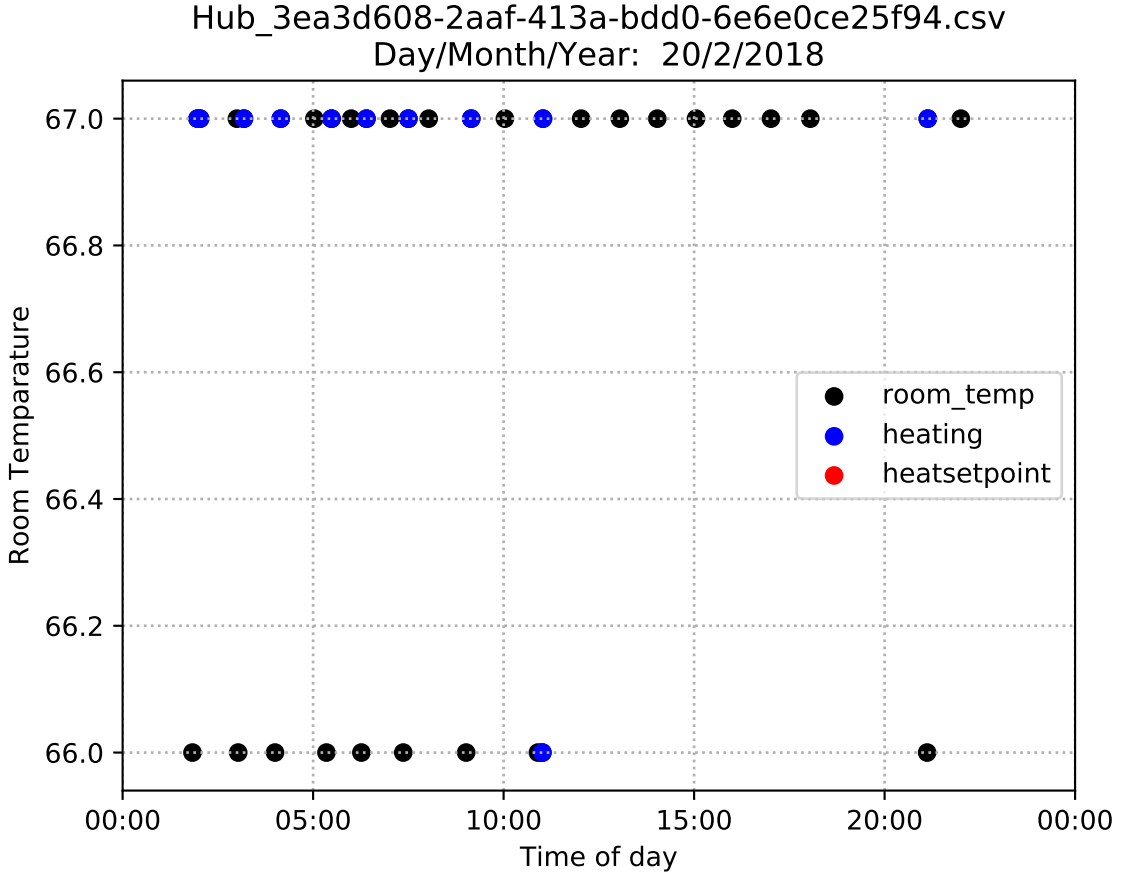
Hub_3ea3d608-2aaf-413a-bdd0-6e6e0ce25f94.csv
Day/Month/Year: 20/2/2018
Room Temparature
67.0
66.8
66.6
66.4
66.2
66.0
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day
room_temp
heating
heatsetpoint

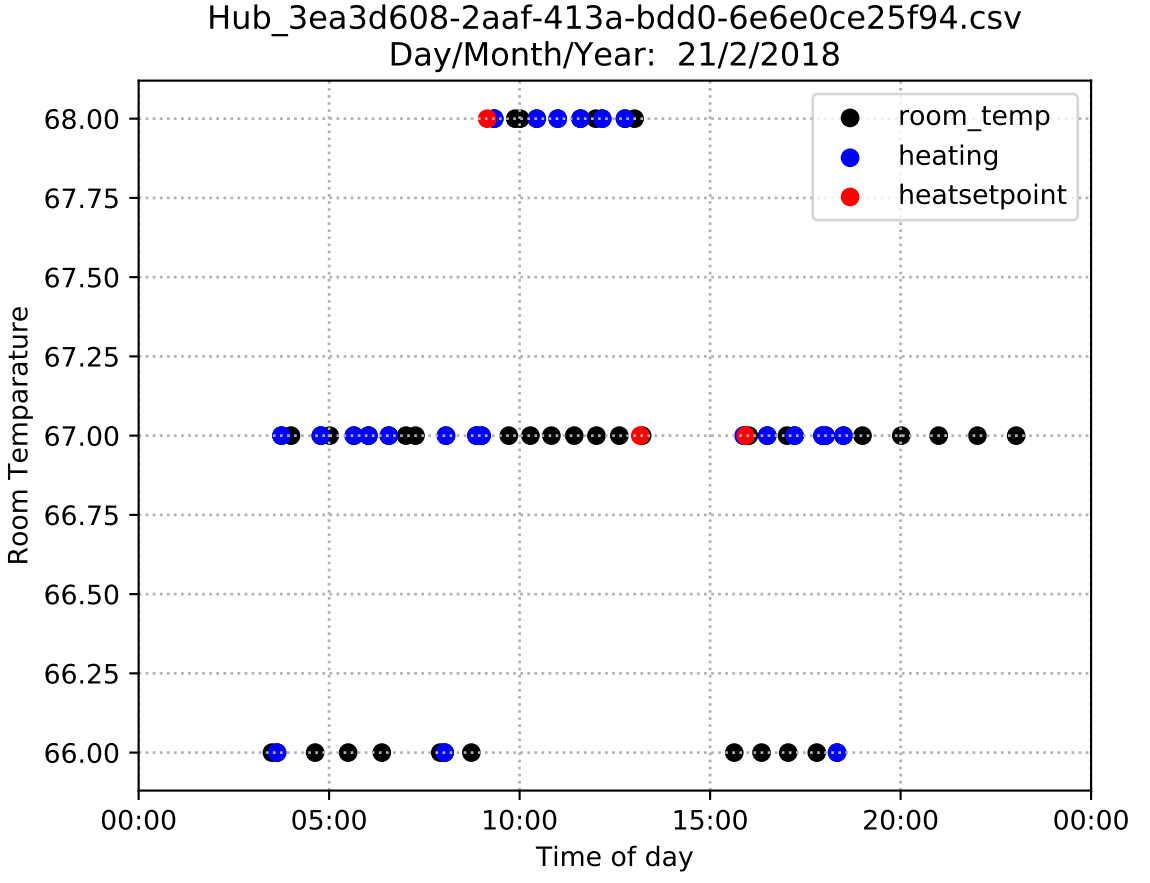
Hub_3ea3d608-2aaf-413a-bdd0-6e6e0ce25f94.csv
Day/Month/Year: 21/2/2018
room_temp
heating
heatsetpoint
Room Temparature
68.00
67.75
67.50
67.25
67.00
66.75
66.50
66.25
66.00
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day

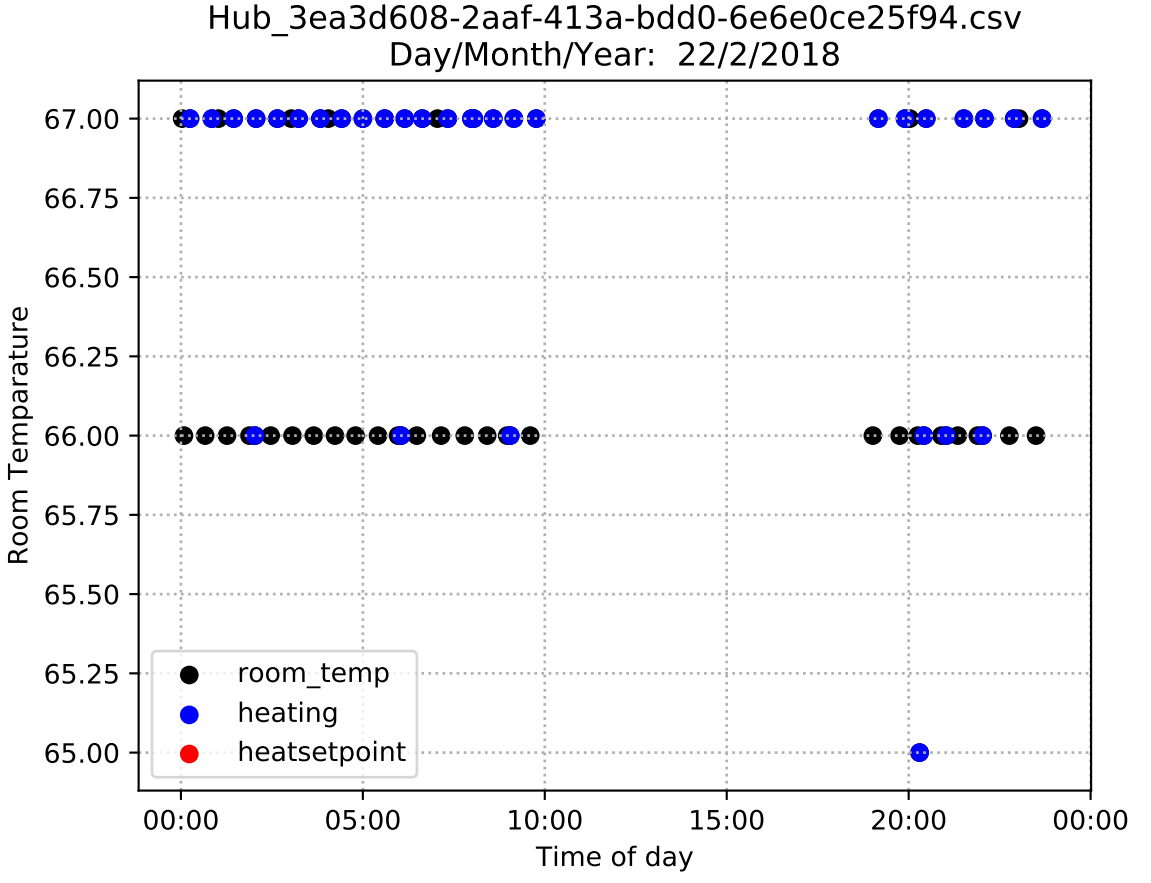
Hub_3ea3d608-2aaf-413a-bdd0-6e6e0ce25f94.csv
Day/Month/Year: 22/2/2018
Room Temparature
67.00
66.75
66.50
66.25
66.00
65.75
65.50
65.25
65.00
room_temp
heating
heatsetpoint
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day

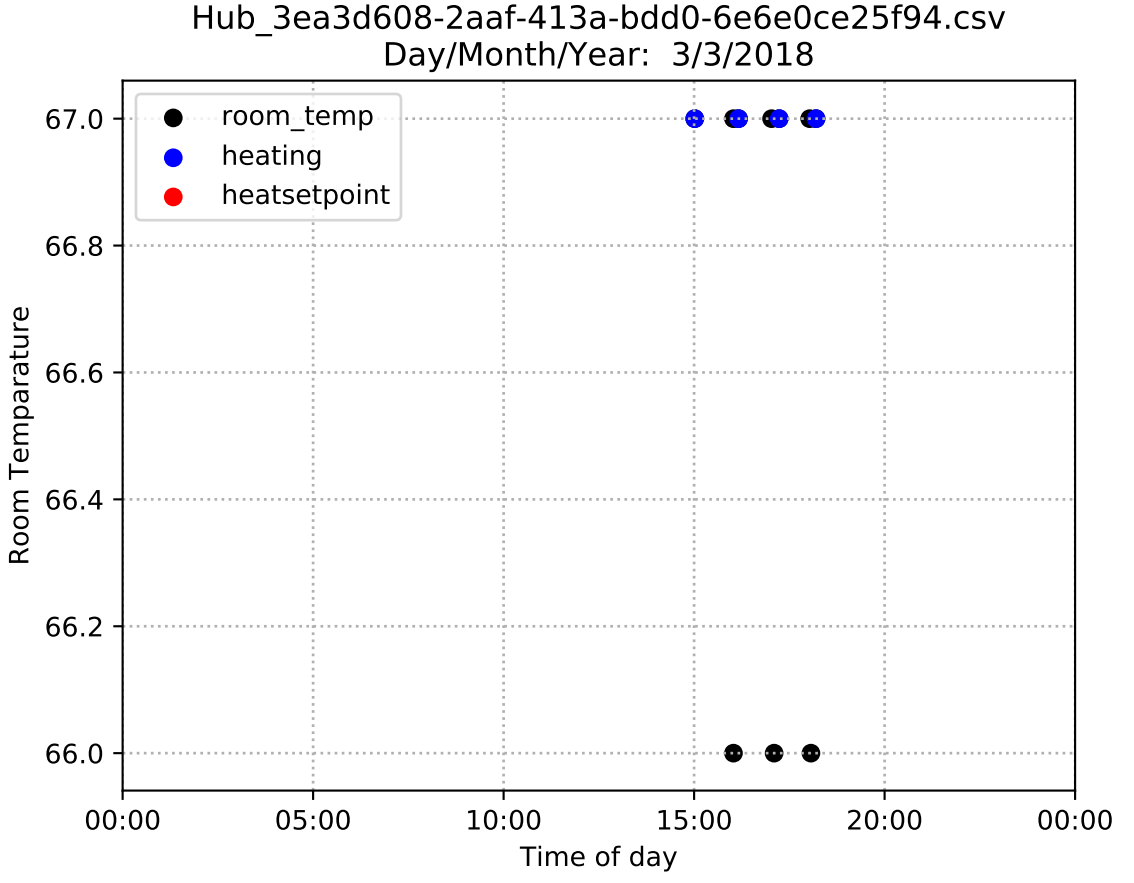
Hub_3ea3d608-2aaf-413a-bdd0-6e6e0ce25f94.csv
Day/Month/Year: 3/3/2018
room_temp
heating
heatsetpoint
67.0
66.8
66.6
66.4
66.2
66.0
Room Temparature
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day

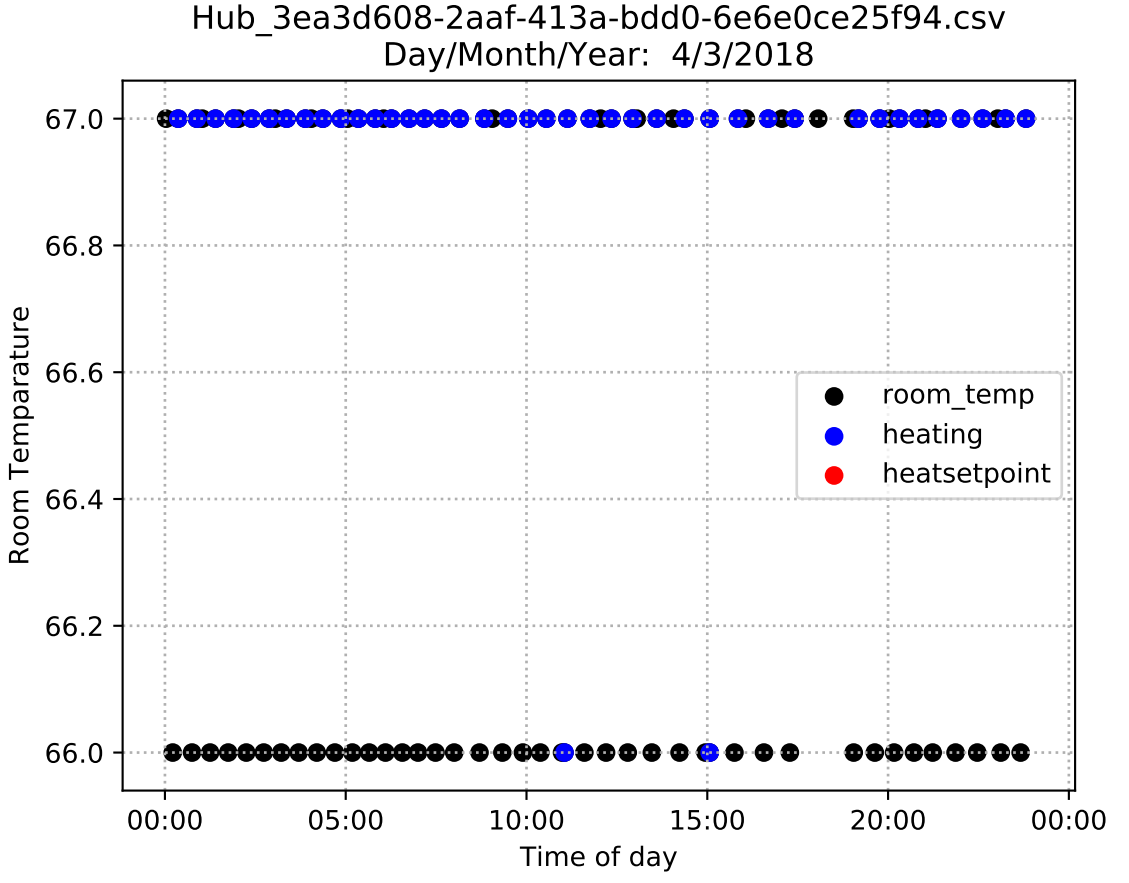
Hub_3ea3d608-2aaf-413a-bdd0-6e6e0ce25f94.csv
Day/Month/Year: 4/3/2018
Room Temparature
67.0
66.8
66.6
66.4
66.2
66.0
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day
room_temp
heating
heatsetpoint

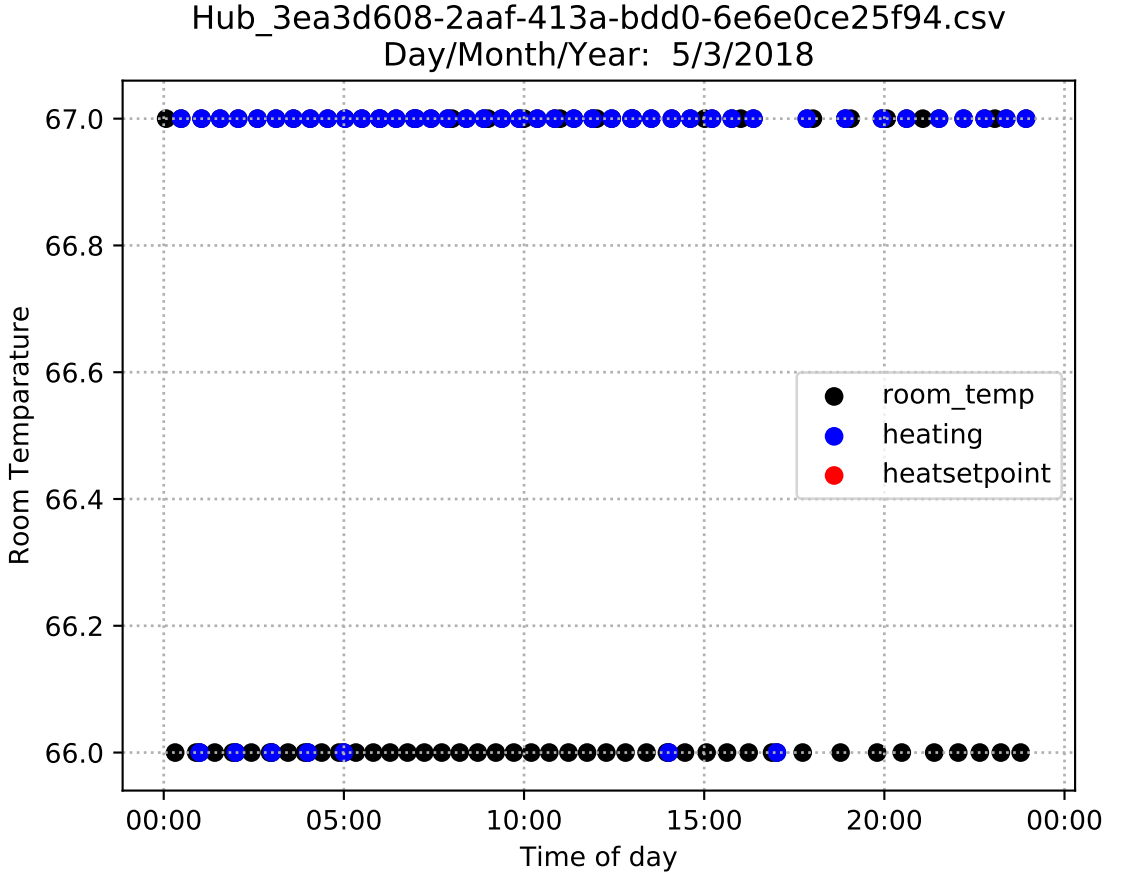
Hub_3ea3d608-2aaf-413a-bdd0-6e6e0ce25f94.csv
Day/Month/Year: 5/3/2018
67.0
66.8
66.6
66.4
66.2
66.0
Room Temparature
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day
room_temp
heating
heatsetpoint

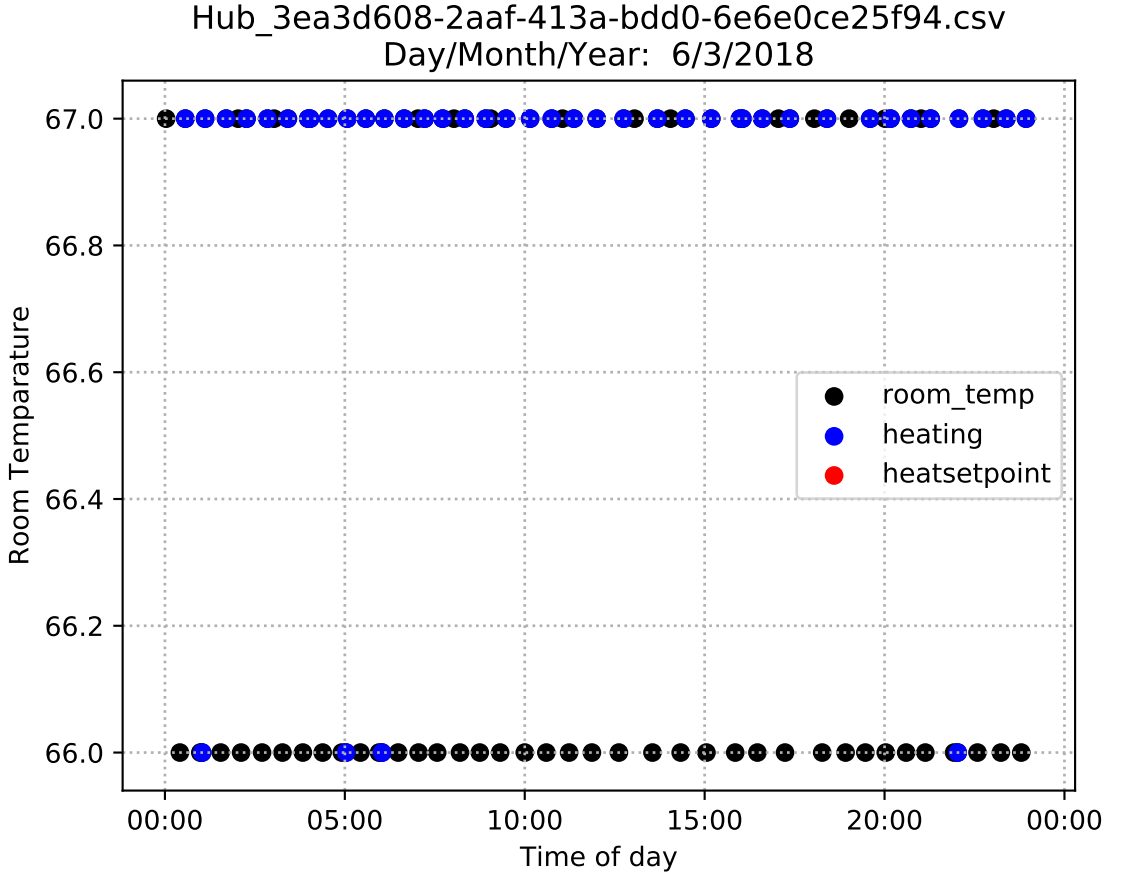
Hub_3ea3d608-2aaf-413a-bdd0-6e6e0ce25f94.csv
Day/Month/Year: 6/3/2018
67.0
66.8
66.6
66.4
66.2
66.0
Room Temparature
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day
room_temp
heating
heatsetpoint

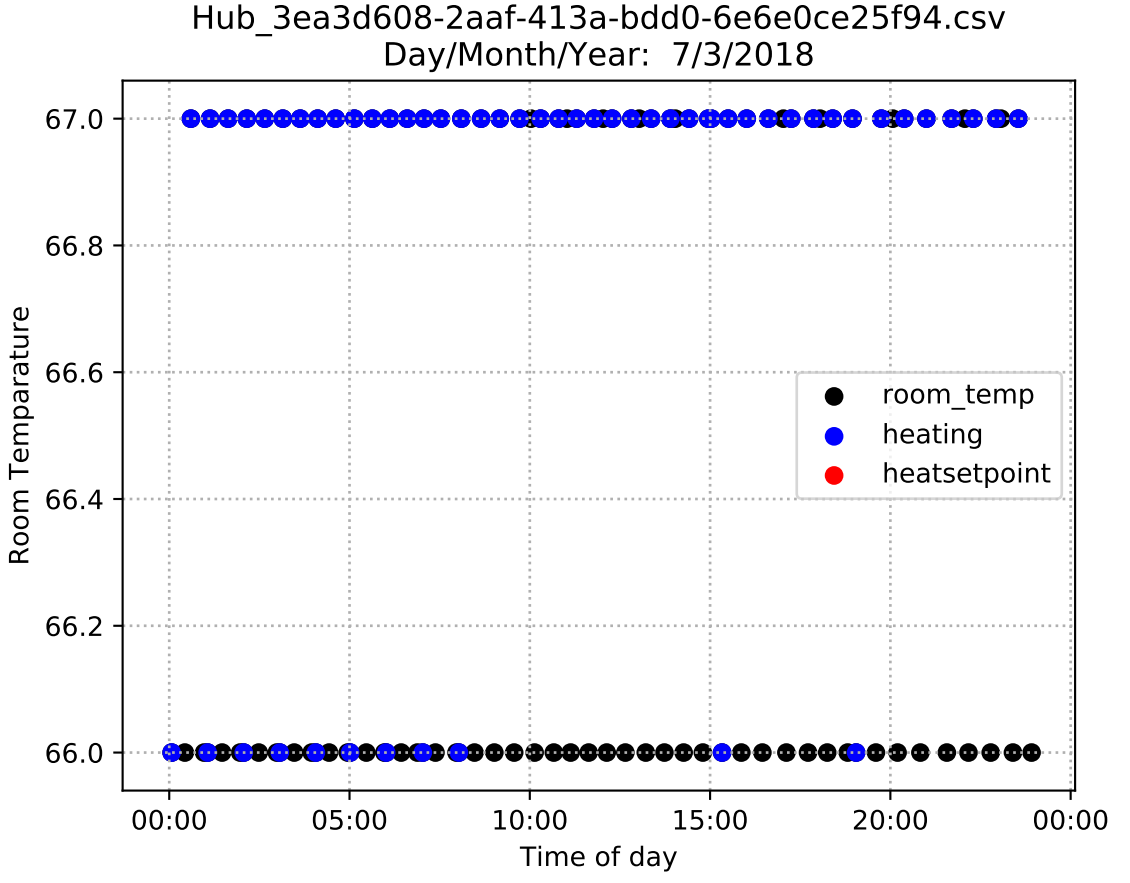
Hub_3ea3d608-2aaf-413a-bdd0-6e6e0ce25f94.csv
Day/Month/Year: 7/3/2018
Room Temparature
67.0
66.8
66.6
66.4
66.2
66.0
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day
room_temp
heating
heatsetpoint

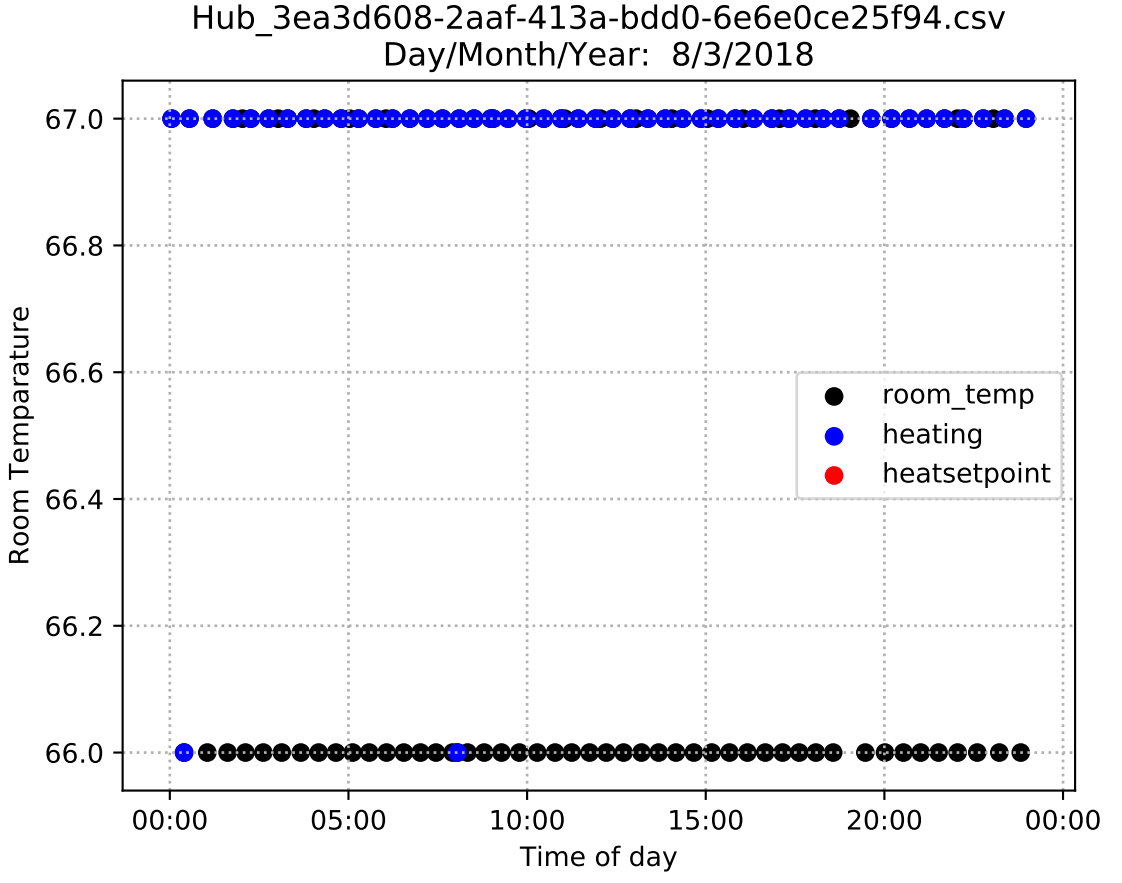
Hub_3ea3d608-2aaf-413a-bdd0-6e6e0ce25f94.csv
Day/Month/Year: 8/3/2018
Room Temparature
67.0
66.8
66.6
66.4
66.2
66.0
room_temp
heating
heatsetpoint
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day

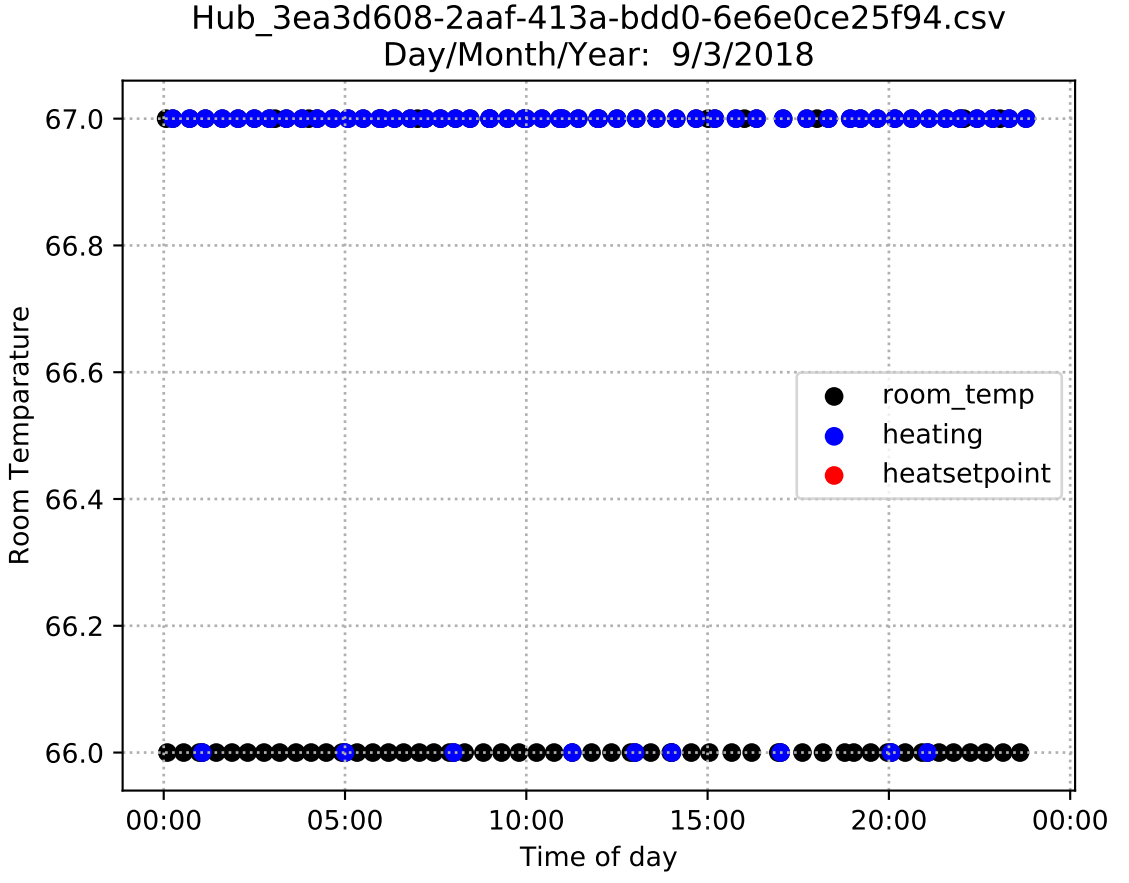
Hub_3ea3d608-2aaf-413a-bdd0-6e6e0ce25f94.csv
Day/Month/Year: 9/3/2018
67.0
66.8
66.6
66.4
66.2
66.0
Room Temparature
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day
room_temp
heating
heatsetpoint

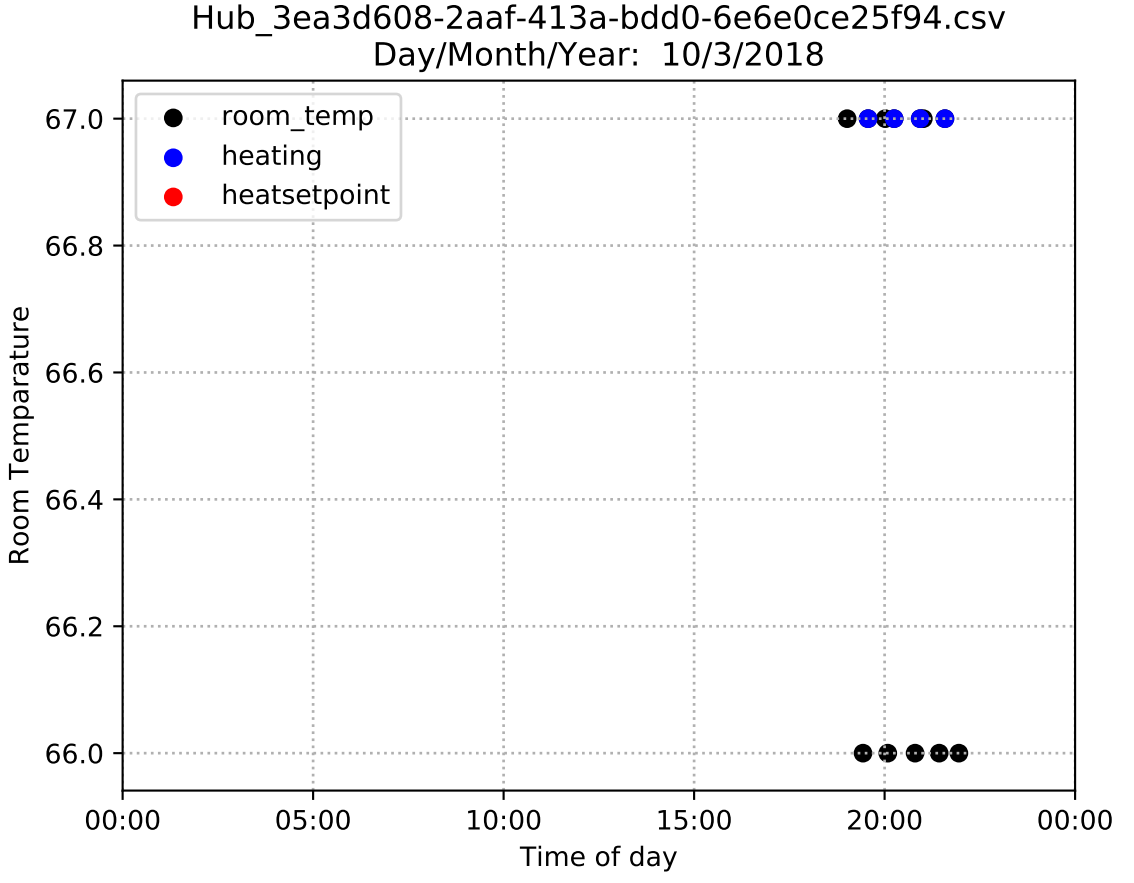
Hub_3ea3d608-2aaf-413a-bdd0-6e6e0ce25f94.csv
Day/Month/Year: 10/3/2018
room_temp
heating
heatsetpoint
67.0
66.8
66.6
66.4
66.2
66.0
Room Temparature
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
00:00
Time of day