SHARE_TEST / USER GUIDE

閲覧者ガイド

v2026-11-05.4

実際のアプリ画面と番号付き手順で、表示・比・ROI・共有の操作を説明します。画像は合成データを使った実画面です。


共有画面の権限に沿った内容を掲載しています。プロジェクト管理・データ登録・MRM 管理は、アプリの Help で作成者・プロジェクト管理ガイドを開いてください。

オンライン / オフライン、言語や権限に合わせた最新の説明は、アプリの Help から参照できます。

はじめに・画面の見方

プロジェクトを開き、切片・分子・ROI の関係を確認します。画面写真は説明用の合成データを使っています。

1. **利用する画面を開く**
   作成者は Projects からローカルプロジェクトを開きます。共有された URL では、求められた閲覧パスワードを入力します。
2. **切片と分子を選ぶ**
   左側で切片、上部の Method / Compound で測定法と分子を選びます。Main view が選んだ切片を表示します。
3. **画像を確認する**
   拡大・移動して分布を確認します。HE / IF / MSI のチェックと透明度を変えると、重なりを見比べられます。
4. **目的の章へ進む**
   左の目次または検索から操作を選びます。「集計への影響」「保存と共有」で、画像表示と数値・保存先の違いを確認できます。

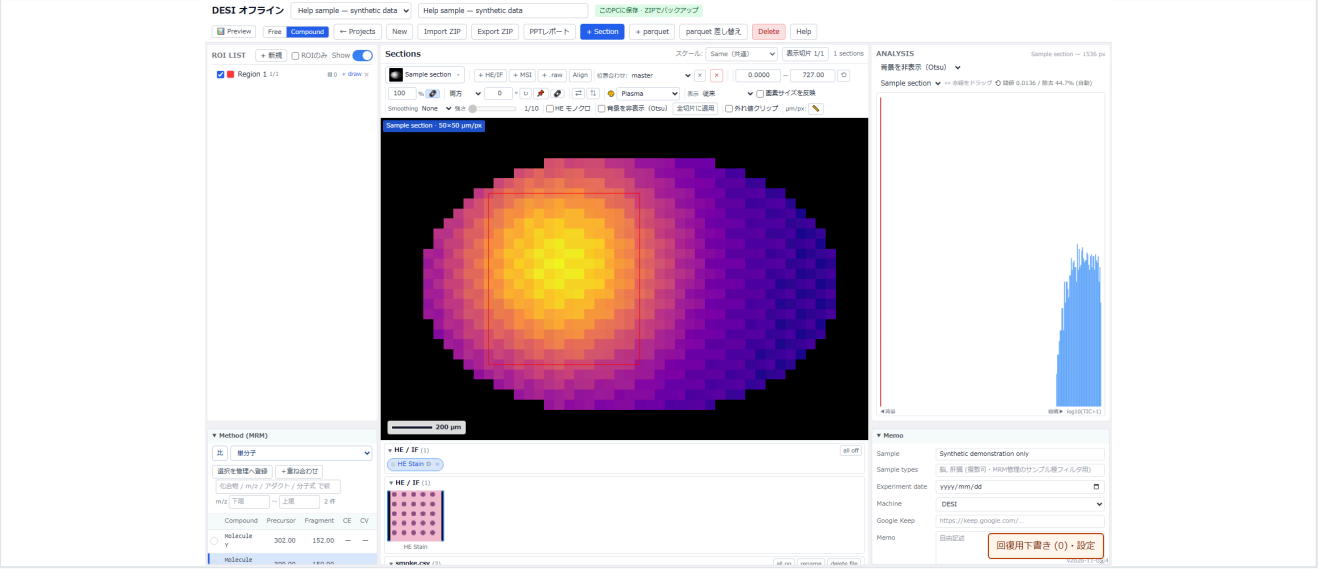

切片・分子・ROI の位置を確認

集計への影響

色の見た目と測定値は区別します。Range・カラーマップ・Median・Linear は表示調整です。ROI の数値は元データから計算します。

保存と共有


ローカル編集は、このブラウザーの保存領域に保存されます。別 PC へ渡すときは Export ZIP または Publish を使います。

共有リンクの閲覧権限と管理権限は異なります。画面に出ない編集操作を、Help から有効にすることはできません。


切片と分子を見比べる

Free / Compound、表示切片、レイヤーを組み合わせて、同じ条件で画像を見比べます。

1. **View を選ぶ**
   Free は切片ごとに分子を選びます。Compound は選んだ分子を切片間で揃えて比較します。
2. **表示する切片を絞る**
   表示切片の選択で必要な切片を残します。非表示は削除ではありません。再表示して比較を続けられます。
3. **レイヤーを組み合わせる**
   HE / IF / MSI のチェックを切り替え、歯車から透明度・Grayscale・Apply opacity を調整します。HE 未登録時は TIC 背景が使われる場合があります。
4. **向きと尺度を確認する**
   拡大・移動・Rotation とスケールバーを確認します。作成者は切片の Flip H / V を変更できます。
5. **KMD 図で系列を探す**
   ANALYSIS で KMD図を選び、CH_2・H_2・O の単位を切り替えます。点のクリックで分子を表示、ドラッグで囲むと Method 表を絞ります。系列の「重ねる」で色分けし、↻ または Method 表の「KMD 選択」で解除します。

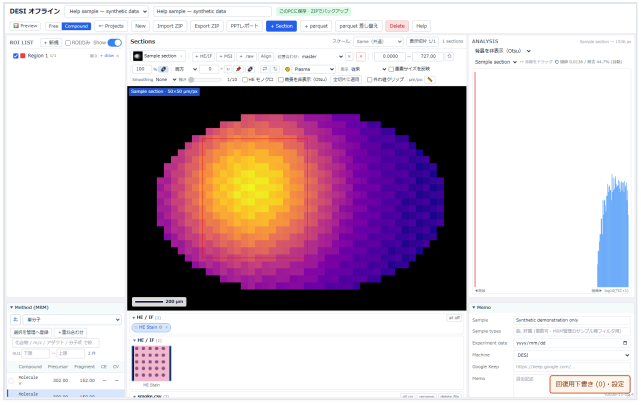

切片・分子・ROI の位置を確認

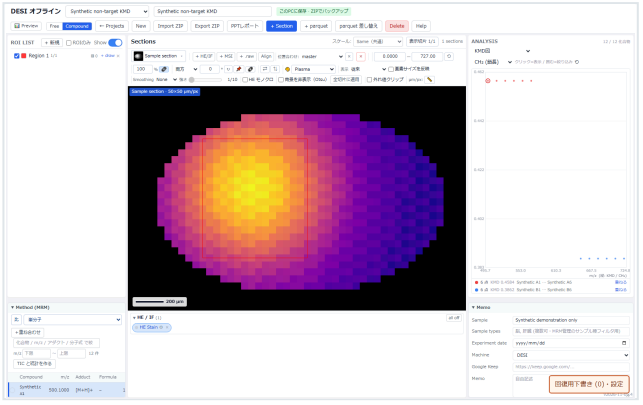

ANALYSIS の KMD図：単位選択、系列一覧、重ねる、選択解除

集計への影響

レイヤーの表示、透明度、ズーム、表示切片の選択だけでは元の信号値は変わりません。非表示の切片が出力対象に含まれるかは出力画面で確認します。

KMD は m/z から Kendrick 質量欠損を計算する図です。MRM では precursor を使い、m/z のない候補は件数を示して除外します。比（X / Y）とは別の見方で、元信号や ROI 集計は変えません。

ノンターゲット表には m/z・Adduct・Formula・Mean・Max が表示されます。検索や m/z 範囲、列見出しで候補を絞り、並べ替えられます。Mean が未計算なら「TIC と統計を作る」を使います。source 別の TIC と表示用の TIC backdrop は用途が異なります。

保存と共有


表示操作の保存範囲は操作と権限によって異なります。共有画面で行う一時的な見え方の調整を、公開元データの変更と混同しないでください。

KMD の選択・Method 表の絞り込み・系列の「重ねる」は一時的です。プロジェクトの比定義や保存済み重ね合わせには追加されません。別プロジェクトへ移動すると選択を解除します。

色・Range・滑らかさを調整する

表示だけを調整して分布を読み取りやすくします。Median と Linear の強さは、それぞれ 1〜10 で選べます。

1. **表示スタイルと色を選ぶ**
   MSI style とカラーマップを選びます。物理縦横比の表示を使うと、MSI pixel size に基づいた見え方になります。 背景を非表示（Otsu）と外れ値クリップも、必要に応じて表示を整えるために使います。
2. **Range を合わせる**
   表示する強度範囲を調整します。Same は比較対象の尺度を揃え、Individual は各画像に合わせます。白飛びしたら上限を見直します。
3. **Smoothing と強さを選ぶ**
   None は平滑化なし。Median は近傍の中央値を使う表示用フィルターです。Linear は補間なしに近い 1 から、従来の Linear と同じ 10 まで選べます。
4. **ROI の範囲を見やすくする**
   ROIのみ表示では表示対象の ROI に絞って確認できます。自動 Range の対象が変わるため、全体表示と明るさが変わることがあります。

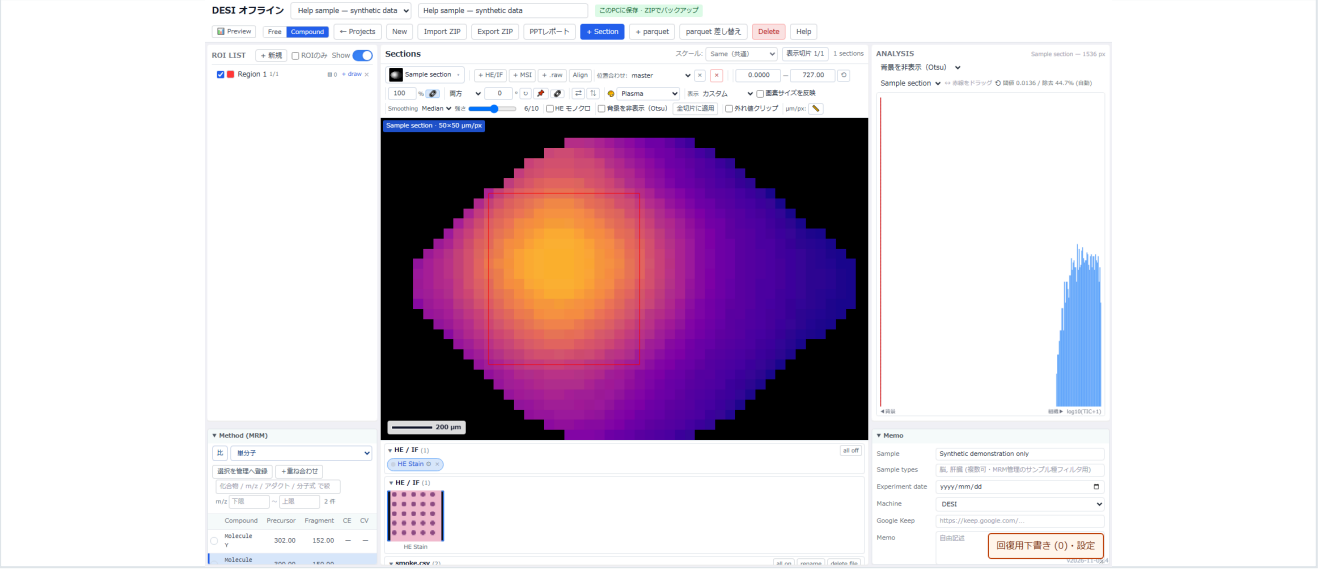

Median の表示専用調整

集計への影響

Median・Linear・Range・カラーマップ・物理縦横比は、元データや ROI 集計値を変更しません。集計は平滑化前の数値を使います。

Median の段階は表示の滑らかさを選ぶためのものです。異なる装置やアプリの同じ番号と同一処理を保証する尺度ではありません。

ROIのみ表示で自動 Range が変わっても、ROI の形や集計対象の元データは変わりません。

背景を非表示（Otsu）は TIC のヒストグラムで背景を判定する表示機能です。ANALYSIS で閾値を調整し、必要なら全切片に適用します。元の強度・座標・ROI 定量・数値出力は変えません。

保存と共有

作成者の表示設定はプロジェクトの保存・ZIP・公開に引き継がれます。共有画面の MSI style・色・Median / Linear はこのタブの個人設定で、再読み込み後も保持します。viewer と Admin は別設定です。公開元は変更しません。


Range はプロジェクトごとの一時的な表示設定です。固定条件で比較したいときは範囲と Same / Individual を記録してください。

比（X / Y）を表示する


同じ切片の 2 分子から比画像を作ります。酸化分子 / 非酸化分子など、任意の X / Y に使えます。

> この共有画面で編集する比は自分用です。元の公開データは変わりません。

1. **「比」を開く**
   数値データを含むプロジェクトで「比」を開きます。作成済みの比は一覧から選べます。
2. **分子 X と分子 Y を選ぶ**
   分子側（X）と分母側（Y）を切片ごとに選び、名前を付けます。検索で候補を絞り、同名ならファイル・列・測定条件で区別します。別ファイルでは座標の単位と原点が同じことを確認します。
3. **分母の下限を確認する**
   Y の下限は初期値 0 です。下限以下の Y、欠損、負の信号は有効な比として扱いません。無効部分は 0 に置き換えず、計算対象から除きます。
4. **比画像を表示して比較する**
   「保存して表示」で比画像と ROI 集計を確認します。「ROI集計CSV」は指標を、「測定点CSV」は測定点ごとの値・有効性・除外理由を保存します。

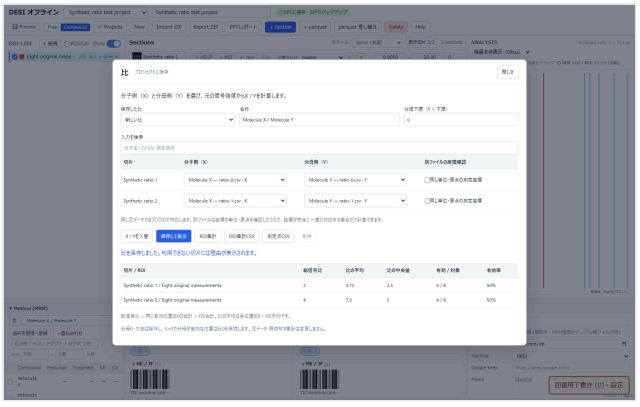

任意の X / Y を設定

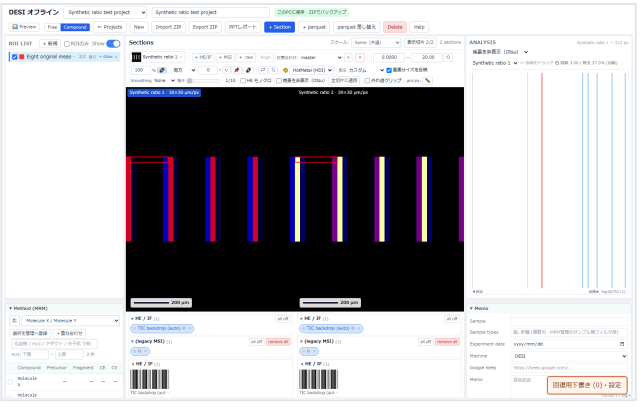

保存した比の画像と表示条件

集計への影響

比は対応する元データの値から計算します。表示済みの色や、Median / Linear をかけた画像から計算しません。X = 0、Y > 下限の位置は有効な 0 です。

ROI総信号比 = 有効な位置の X の合計 / 同じ位置の Y の合計。個別比の平均 = 各位置の X / Y の平均。個別比の中央値 = 各位置の X / Y の中央値。これらは異なる指標です。

例：X が 2, 8、Y が 1, 2 のとき、ROI総信号比は 10 / 3 ≈ 3.33、個別比の平均は (2 + 4) / 2 = 3 です。

結果には有効数・有効率・除外理由・分母下限を添えて判断します。元の分子別 ROI 集計と比の集計は別の結果です。

保存と共有

作成者が保存した比の定義は、プロジェクト・ZIP・公開に含まれます。定義は X / Y と分母下限を記録し、元の信号値を書き換えません。


共有の閲覧者・管理者が編集した比は、このタブの個人用設定です。同じタブの再読み込み後も保持し、タブを閉じると失われます。公開元の比定義や他の閲覧者の設定を上書きしません。

比の ROI 結果は専用出力で保存します。画像や PPT に表示する比と、数値結果の指標・条件を対応させて記録します。

HE / IF と MSI を位置合わせする

Align で同じ組織の位置を揃え、重ね合わせて確認します。

1. **切片から Align を開く**
   対象の切片を選び、Align を開きます。HE / IF、Source、比較する MSI を選びます。
2. **尺度と手動位置を調整する**
   MSI pixel size を確認し、移動・回転・拡大縮小などの手動スライダーでおおまかに揃えます。
3. **対応点または自動整合を使う**
   Landmark では両画像の同じ位置を対応させます。シルエットによる自動整合も結果を目視確認してから採用します。
4. **重ね合わせを確認して保存する**
   重ね合わせ表示と MSI の濃さを使ってずれを点検します。Save で確定、Cancel で今回の変更を破棄します。

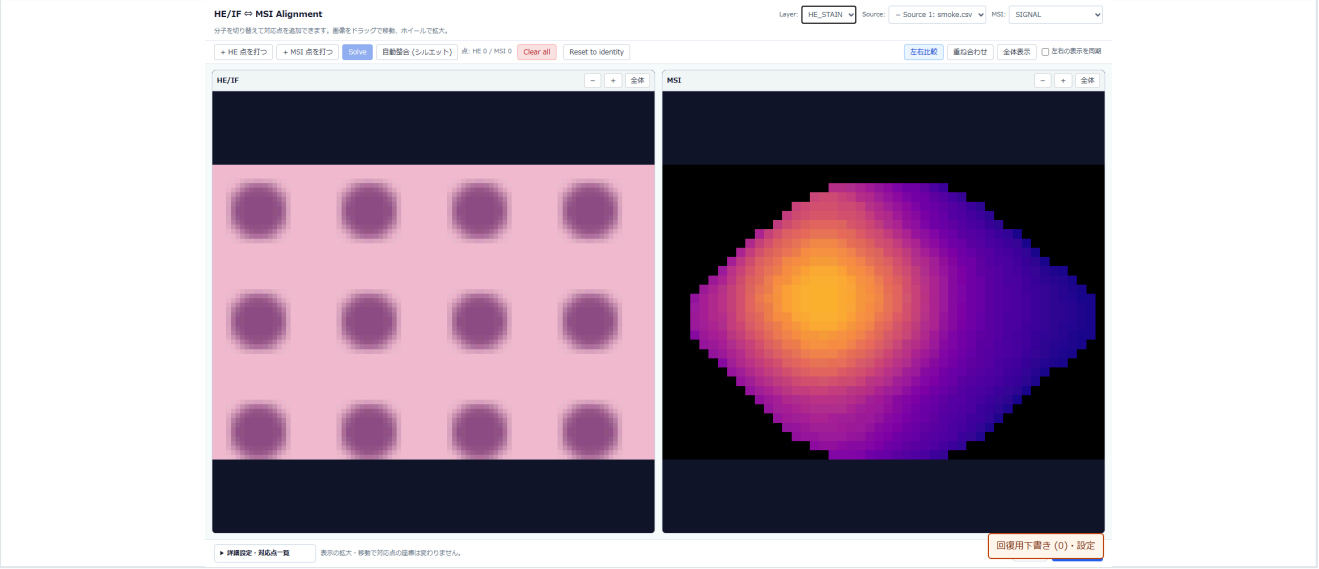

対象画像・尺度・対応点を確認

集計への影響

位置合わせは表示座標の対応です。元の MSI 信号値を書き換えません。ROI はどの座標系で描かれたかを保って扱います。


保存と共有

作成者の Save はプロジェクトへ保存します。共有画面では必要な書き込み権限・ロックを確認します。Cancel では確定しません。

ROI を描いて集計する

関心領域を描き、元の信号値を集計します。比の集計では、分子単独の値と区別します。

1. **ROI と編集権限を確認する**
   ROI 一覧で名前・色・表示状態を確認します。共有画面で描画や削除をするときは、必要な書き込みロックを取得します。
2. **領域を描く**
   ROI の描画操作を選び、画像上で領域を囲みます。同じ ROI を別切片へ描く場合も、切片ごとに対応する位置を確認します。
3. **表示と対象を点検する**
   ROI の表示切替・ROIのみ表示を使い、意図した範囲か確認します。削除は確認画面で対象 ROI を確認してから行います。
4. **集計を確認して出力する**
   元信号の集計を確認します。比の場合は専用結果の指標名、有効数、除外理由、分母下限も合わせて確認します。

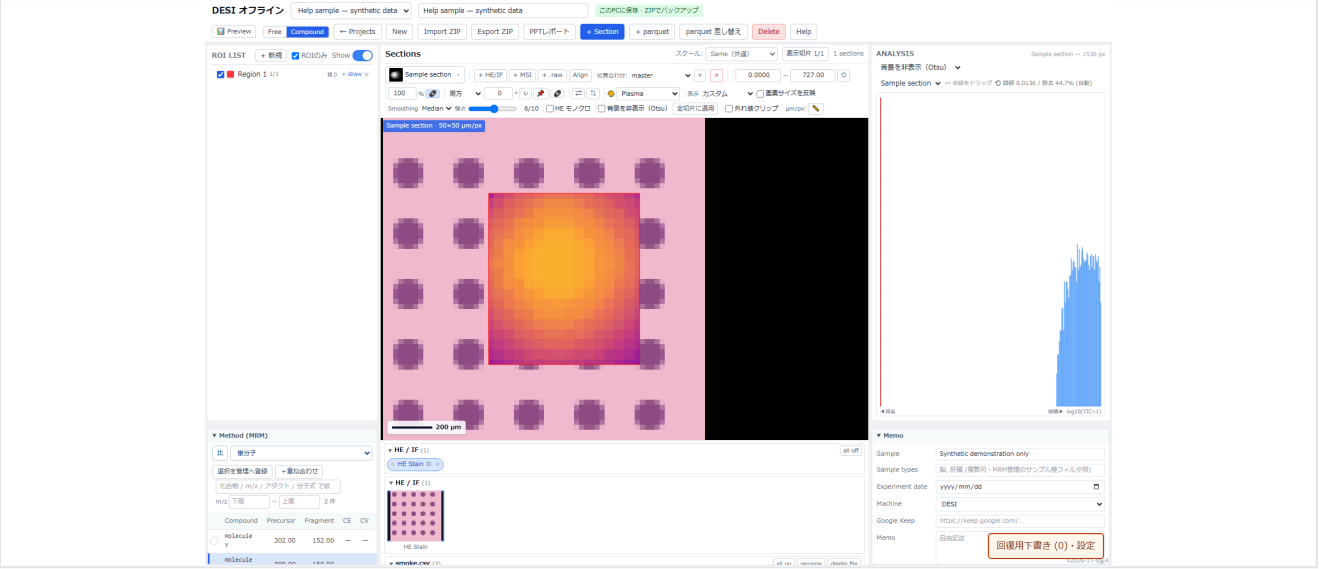

ROI の表示対象を点検

集計への影響

ROI 集計は元の数値データを対象とします。Median / Linear・色・Range を変更しても集計値は変わりません。

比の「ROI総信号比」と「個別比の平均」は異なります。比の章の式を確認し、結果に記載された指標を使って比較してください。

保存と共有

作成者の ROI はプロジェクト・ZIP に保存します。共有 ROI の書き込みは共有権限とロックに従います。非表示は削除ではありません。


ZIP では元データと ROI 情報を分けて保存します。比の専用出力も、測定条件が分かる名前で保存してください。

ROI に顕微鏡画像を付ける

ROI に対応する顕微鏡画像を登録し、MSI と一緒に確認します。

> 共有画面では顕微鏡画像は閲覧専用です。登録・編集・削除はローカル作成者の画面で行います。

1. **対象 ROI の画像画面を開く**
   ROI の画像操作を開き、対象の切片と ROI を確認します。複数の顕微鏡画像を同じ ROI に関連付けられます。
2. **画像と説明を登録する**
   画像ファイルを選び、タイトルや説明を入力します。位置・倍率など、読み手が対応関係を判断できる情報を残します。
3. **MSI と見比べる**
   顕微鏡画像を拡大して確認し、ROI の MSI 表示と見比べます。分子または比の選択・表示条件も確認します。
4. **順番・説明を整えて保存する**
   画像の順序や説明を整え、不要な画像は確認して削除します。共有時は画像を含めた公開・書き出し結果を確認します。

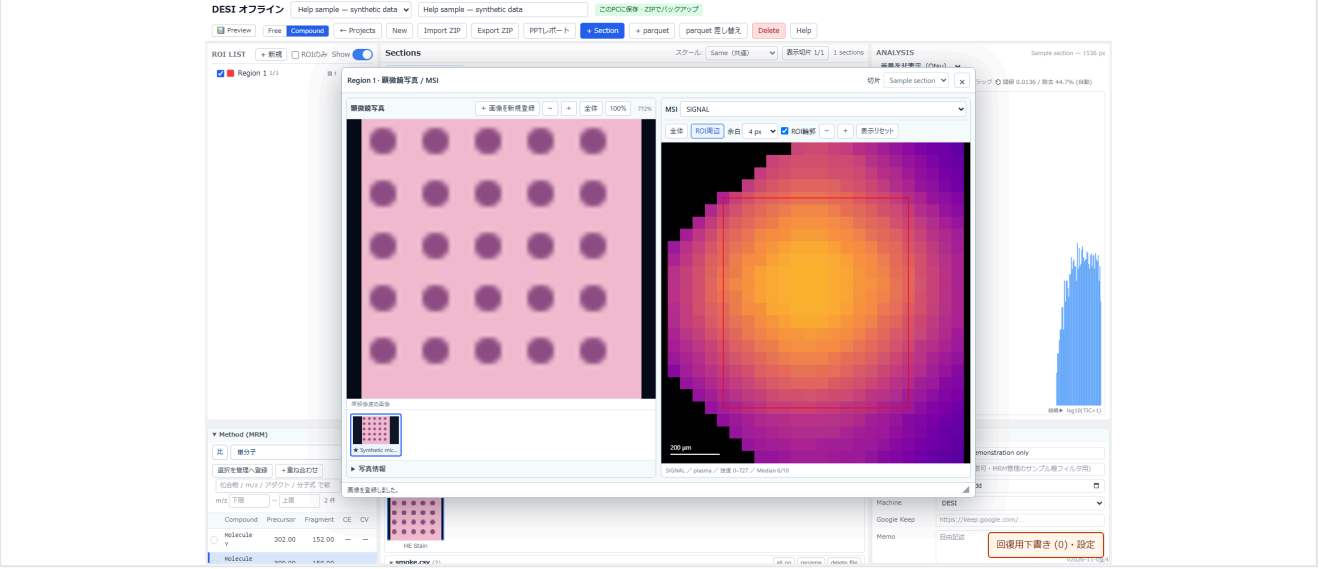

ROI に関連付ける顕微鏡画像

集計への影響

顕微鏡画像は ROI の説明資料です。画像を追加しても MSI の元信号や ROI の集計値は変わりません。


保存と共有

画像と説明は ROI に関連付けて保存し、ZIP・共有に含めます。編集の可否はローカル / 共有の権限に従います。


Preview・重ね合わせ・PPT

画像一覧で比較し、複数分子のカラー合成や PPT レポートを作ります。

1. **Preview を開く**
   Preview で分子や比、切片の画像を一覧表示します。公開前には、受け手の見え方を確認します。
2. **比較条件を揃える**
   表示切片と分子を選び、Range・Same / Individual・色・ROI の表示を確認します。
3. **複数分子を重ね合わせる**
   重ね合わせで複数分子に色を割り当てます。明るさを揃える設定の意味を確認して分布を比較します。比の多色重ね合わせは対象外です。
4. **PPT レポートを作る**
   PPTレポートを開き、出力する切片・分子・比と画像条件を確認して書き出します。出力後に各スライドの見出しと尺度を確認します。

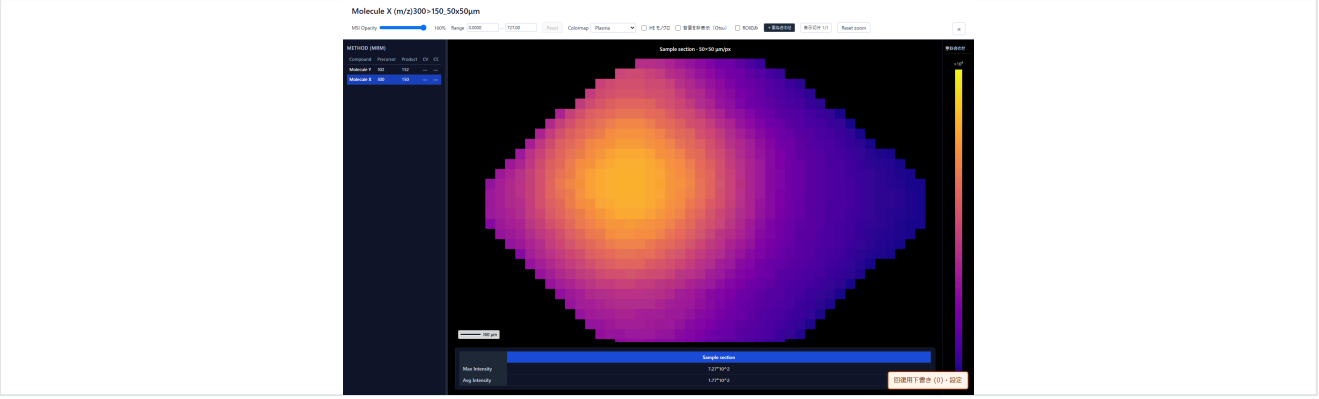

切片・分子を一覧で比較

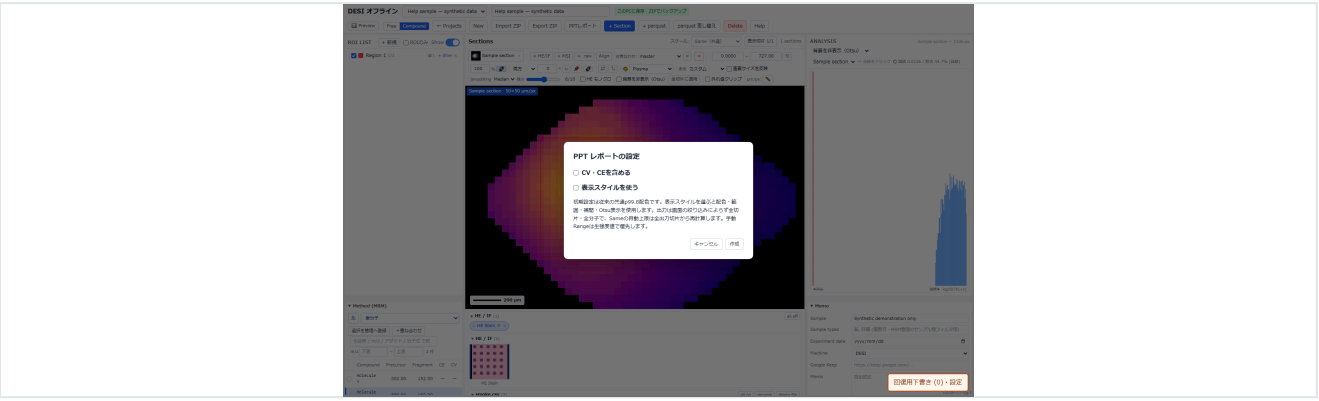

レポートの出力条件を確認

集計への影響

重ね合わせの色や明るさは表示条件です。色の混ざり方から、比や元信号の集計値を読み替えないでください。

保存と共有

PPT は書き出した時点の画像を保存します。プロジェクトを編集しても、既存の PPT は自動更新されません。

共有画面で個人設定を使った場合は、その条件を資料にも記録します。


共有先で作った重ね合わせは、対応する共有環境では同じ URL の利用者に共有されます。作成者が公開した重ね合わせは読み取り専用です。保存できない環境では画面の通知に従います。

保存・ZIP・共有・Memo

ローカル保存、ファイルバックアップ、サーバー公開を目的に応じて使い分けます。

> 共有閲覧者は公開元の Publish を実行しません。利用できる書き出しと個人設定を使います。

1. **Memo と保存状態を確認する**
   実験条件や気付きを Memo に残します。保存状態・競合表示を確認し、エラーのまま画面を閉じないでください。
2. **Export ZIP でバックアップする**
   Export ZIP を選び、元データ・ROI・顕微鏡画像・比の定義を含むアーカイブを保存します。ZIP は公開とは独立しています。
3. **Import で復元する**
   保存した ZIP を読み込み、復元内容を確認して確定します。別 PC でも対応するアプリから復元できます。
4. **公開内容を確認して共有する**
   作成者は Preview の後に Publish to share を実行します。完了と Sync 状態を確認し、共有 URL と必要なパスワードを渡します。

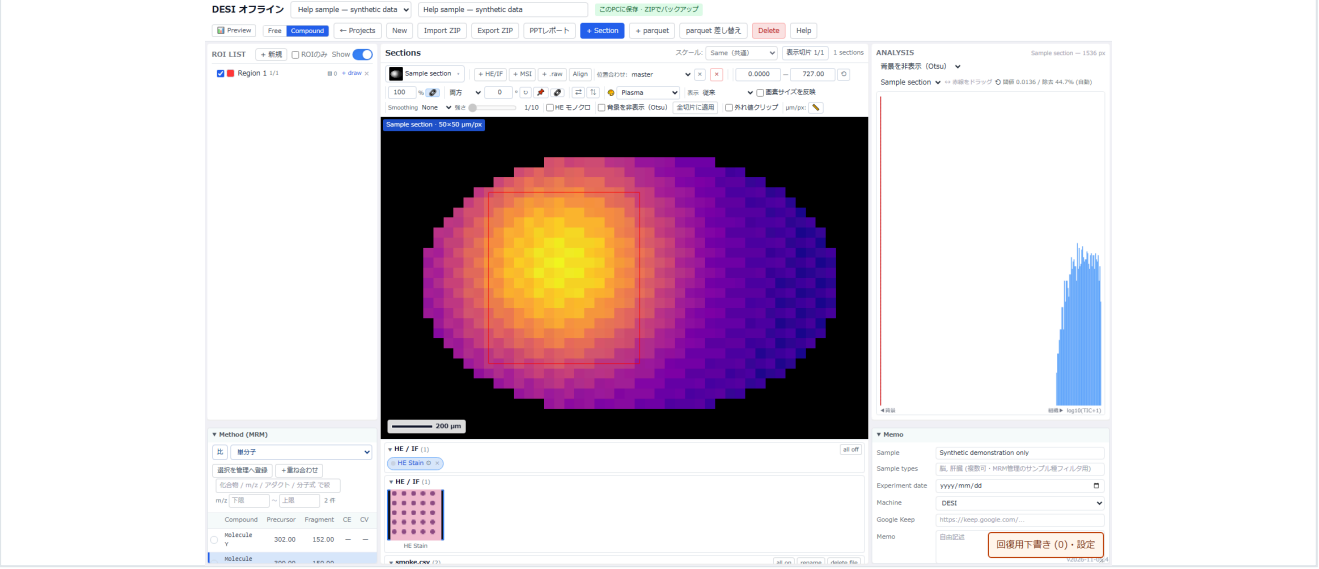

バックアップと記録の入口

集計への影響

保存・ZIP・公開は、表示用の色を元信号に置き換える操作ではありません。元データと ROI・比の定義を区別して保持します。

保存と共有

ローカル保存はこのブラウザー内、Export ZIP は自分で保存したファイル、Publish はサーバー上の共有内容です。それぞれ別の保存先です。

Auto-publish on save と Sync 表示を確認します。再 Publish は共有側への影響を確認して行い、大容量アップロードは完了するまで進捗を確認します。

共有の表示設定と比の個人変更は、公開元への保存ではありません。共有 ROI・位置合わせ・重ね合わせの保存は各機能の権限とロックに従います。共有画面の Memo 編集は一時的で、再読み込みで破棄されます。

困ったとき・ショートカット

表示、データ不足、保存、共有、オフライン起動の問題を切り分けます。

1. **画面の状態を確認する**
   画像が見えないときは、切片・Method / Compound・レイヤーのチェック・Opacity・Range・ROIのみ表示を確認します。
2. **数値データの有無を確認する**
   比や ROI が計算できないときは、元ソースがあるか、X / Y が同じ位置に対応するか、分母下限で全て除外していないかを確認します。
3. **保存先と権限を確認する**
   保存競合・容量不足・共有ロックの通知を読みます。未保存の作業は ZIP や回復用下書きで確保してから再読み込みします。
4. **操作をやり直す**
   Method 表では ↑ / ↓ で分子を移動します。ROI 描画は Enter で確定、Esc で中止します。問い合わせ時はビルド番号・操作・入力形式・エラー文を記録します。



プロジェクト管理画面

集計への影響

計算できない領域を 0 と解釈しないでください。欠損・分母条件・非対応データなどの理由を確認し、有効データと区別します。

保存と共有

オフライン版は ZIP を完全に展開して START_OFFLINE.bat を起動します。起動用ウィンドウを閉じるとローカルサーバーも終了します。保存済みブラウザーデータと ZIP バックアップは別です。

Help の印刷 / PDF から、現在の権限・言語の全章を紙面にできます。画像をクリックすると実画面を拡大できます。