

Ведомость подсчета выполненных объемов работ
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала Тип 1

Объект: "Реконструкция транспортной развязки на пересечении Ленинского проспекта и улицы Остужева. Участок от примыкания к транспортной развязке у Северного мостового перехода на левобережном подходе к мосту до путепровода по улице Остужева на пересечении с железной дорогой, корректировка проектной документации и выполнение инженерных изысканий"

"Приложение № 1
к АОСР №2/ 3197 от 28.05.2025"

Участок: ПК 5+03,92 – ПК 8+66,56 (ул. Остужева, лево)

Место измерения, ПК	Расстояние, м	Тип дорожной одежды	Ширина (проект), м	Площадь (проект), м2	Площадьс учетом нахлеста (проект), м2	Ширина (факт), м	Площадь (факт), м2	Площадь с учетом нахлеста (факт), м2
5+03,92		Тип 1	9,72			9,75		
5+10,00	6,08	Тип 1	9,72	59,10	60,69	9,73	59,22	60,82
5+15,76	5,76	Тип 1	9,72	55,99	57,50	9,71	55,99	57,50
5+15,77	0,01	Тип 1	7,96	0,09	0,09	7,98	0,09	0,09
5+16,80	1,03	Тип 1	2,87	5,58	5,73	2,91	5,61	5,76
5+20,00	3,20	Тип 1	2,57	8,70	8,94	2,56	8,75	8,99
5+30,00	10,00	Тип 1	2,40	24,85	25,52	2,39	24,75	25,42
5+40,00	10,00	Тип 1	1,51	19,55	20,08	1,51	19,50	20,03
5+50,00	10,00	Тип 1	1,42	14,65	15,05	1,45	14,80	15,20
5+60,00	10,00	Тип 1	1,53	14,75	15,15	1,52	14,85	15,25
5+70,00	10,00	Тип 1	1,63	15,80	16,23	1,67	15,95	16,38
5+80,00	10,00	Тип 1	1,73	16,80	17,25	1,77	17,20	17,66
5+90,00	10,00	Тип 1	1,86	17,95	18,43	1,88	18,25	18,74
5+91,90	1,90	Тип 1	1,88	3,55	3,65	1,91	3,60	3,70
5+93,51	1,61	Тип 1	9,72	9,34	9,59	9,75	9,39	9,64
6+00,00	6,49	Тип 1	9,72	63,08	64,79	9,74	63,25	64,95
6+10,00	10,00	Тип 1	9,72	97,20	99,82	9,75	97,45	100,08
6+20,00	10,00	Тип 1	9,72	97,20	99,82	9,74	97,45	100,08
6+30,00	10,00	Тип 1	9,72	97,20	99,82	9,75	97,45	100,08
6+38,52	8,52	Тип 1	9,72	82,81	85,05	9,75	83,07	85,31
6+38,53	0,01	Тип 1	10,44	0,10	0,10	10,47	0,10	0,10
6+40,00	1,47	Тип 1	10,44	15,35	15,76	10,47	15,39	15,81
6+50,00	10,00	Тип 1	10,44	104,40	107,22	10,47	104,70	107,53
6+60,00	10,00	Тип 1	10,44	104,40	107,22	10,46	104,65	107,48
6+66,44	6,44	Тип 1	10,44	67,23	69,05	10,47	67,39	69,21

6+66,45	0,01	Тип 1	10,44	0,10	0,11	10,46	0,10	0,11
6+70,00	3,55	Тип 1	10,44	37,06	38,06	10,46	37,13	38,14
6+80,00	10,00	Тип 1	10,44	104,40	107,22	10,43	104,45	107,27
6+90,00	10,00	Тип 1	10,44	104,40	107,22	10,45	104,40	107,22
7+00,00	10,00	Тип 1	10,44	104,40	107,22	10,46	104,55	107,37
7+00,24	0,24	Тип 1	10,44	2,51	2,57	10,47	2,51	2,58
7+10,00	9,76	Тип 1	10,44	101,89	104,65	10,43	101,99	104,75
7+20,00	10,00	Тип 1	10,44	104,40	107,22	10,44	104,35	107,17
7+30,00	10,00	Тип 1	10,44	104,40	107,22	10,48	104,60	107,42
7+40,00	10,00	Тип 1	10,44	104,40	107,22	10,43	104,55	107,37
7+50,00	10,00	Тип 1	10,44	104,40	107,22	10,44	104,35	107,17
7+60,00	10,00	Тип 1	10,44	104,40	107,22	10,45	104,45	107,27
7+70,00	10,00	Тип 1	10,44	104,40	107,22	10,44	104,45	107,27
7+80,00	10,00	Тип 1	10,44	104,40	107,22	10,48	104,60	107,42
7+90,00	10,00	Тип 1	10,44	104,40	107,22	10,45	104,65	107,48
8+00,00	10,00	Тип 1	10,44	104,40	107,22	10,43	104,40	107,22
8+10,00	10,00	Тип 1	10,44	104,40	107,22	10,48	104,55	107,37
8+20,00	10,00	Тип 1	10,44	104,40	107,22	10,48	104,80	107,63
8+30,00	10,00	Тип 1	10,44	104,40	107,22	10,48	104,80	107,63
8+31,57	1,57	Тип 1	10,44	16,39	16,83	10,46	16,44	16,88
8+40,00	8,43	Тип 1	10,94	90,12	92,55	10,93	90,16	92,59
8+50,00	10,00	Тип 1	11,54	112,40	115,43	11,54	112,35	115,38
8+56,57	6,57	Тип 1	11,94	77,13	79,21	11,96	77,20	79,28
8+60,00	3,43	Тип 1	11,94	40,95	42,06	11,94	40,99	42,10
8+66,56	6,56	Тип 1	9,72	78,33	80,44	9,75	78,33	80,44
ВСЕГО:				3119	3203		3124	3208
ИТОГО Тип 1 (уширение):				3119	3203		3124	3208

Приложение № 1
к АОСР №2/ 3197 от 08.11.2025"


Главный инженер ООО "СМУ-90"

Инженер-геодезист ООО "СМУ-90"



Зайцев Д.В.

Линковский Д.А.

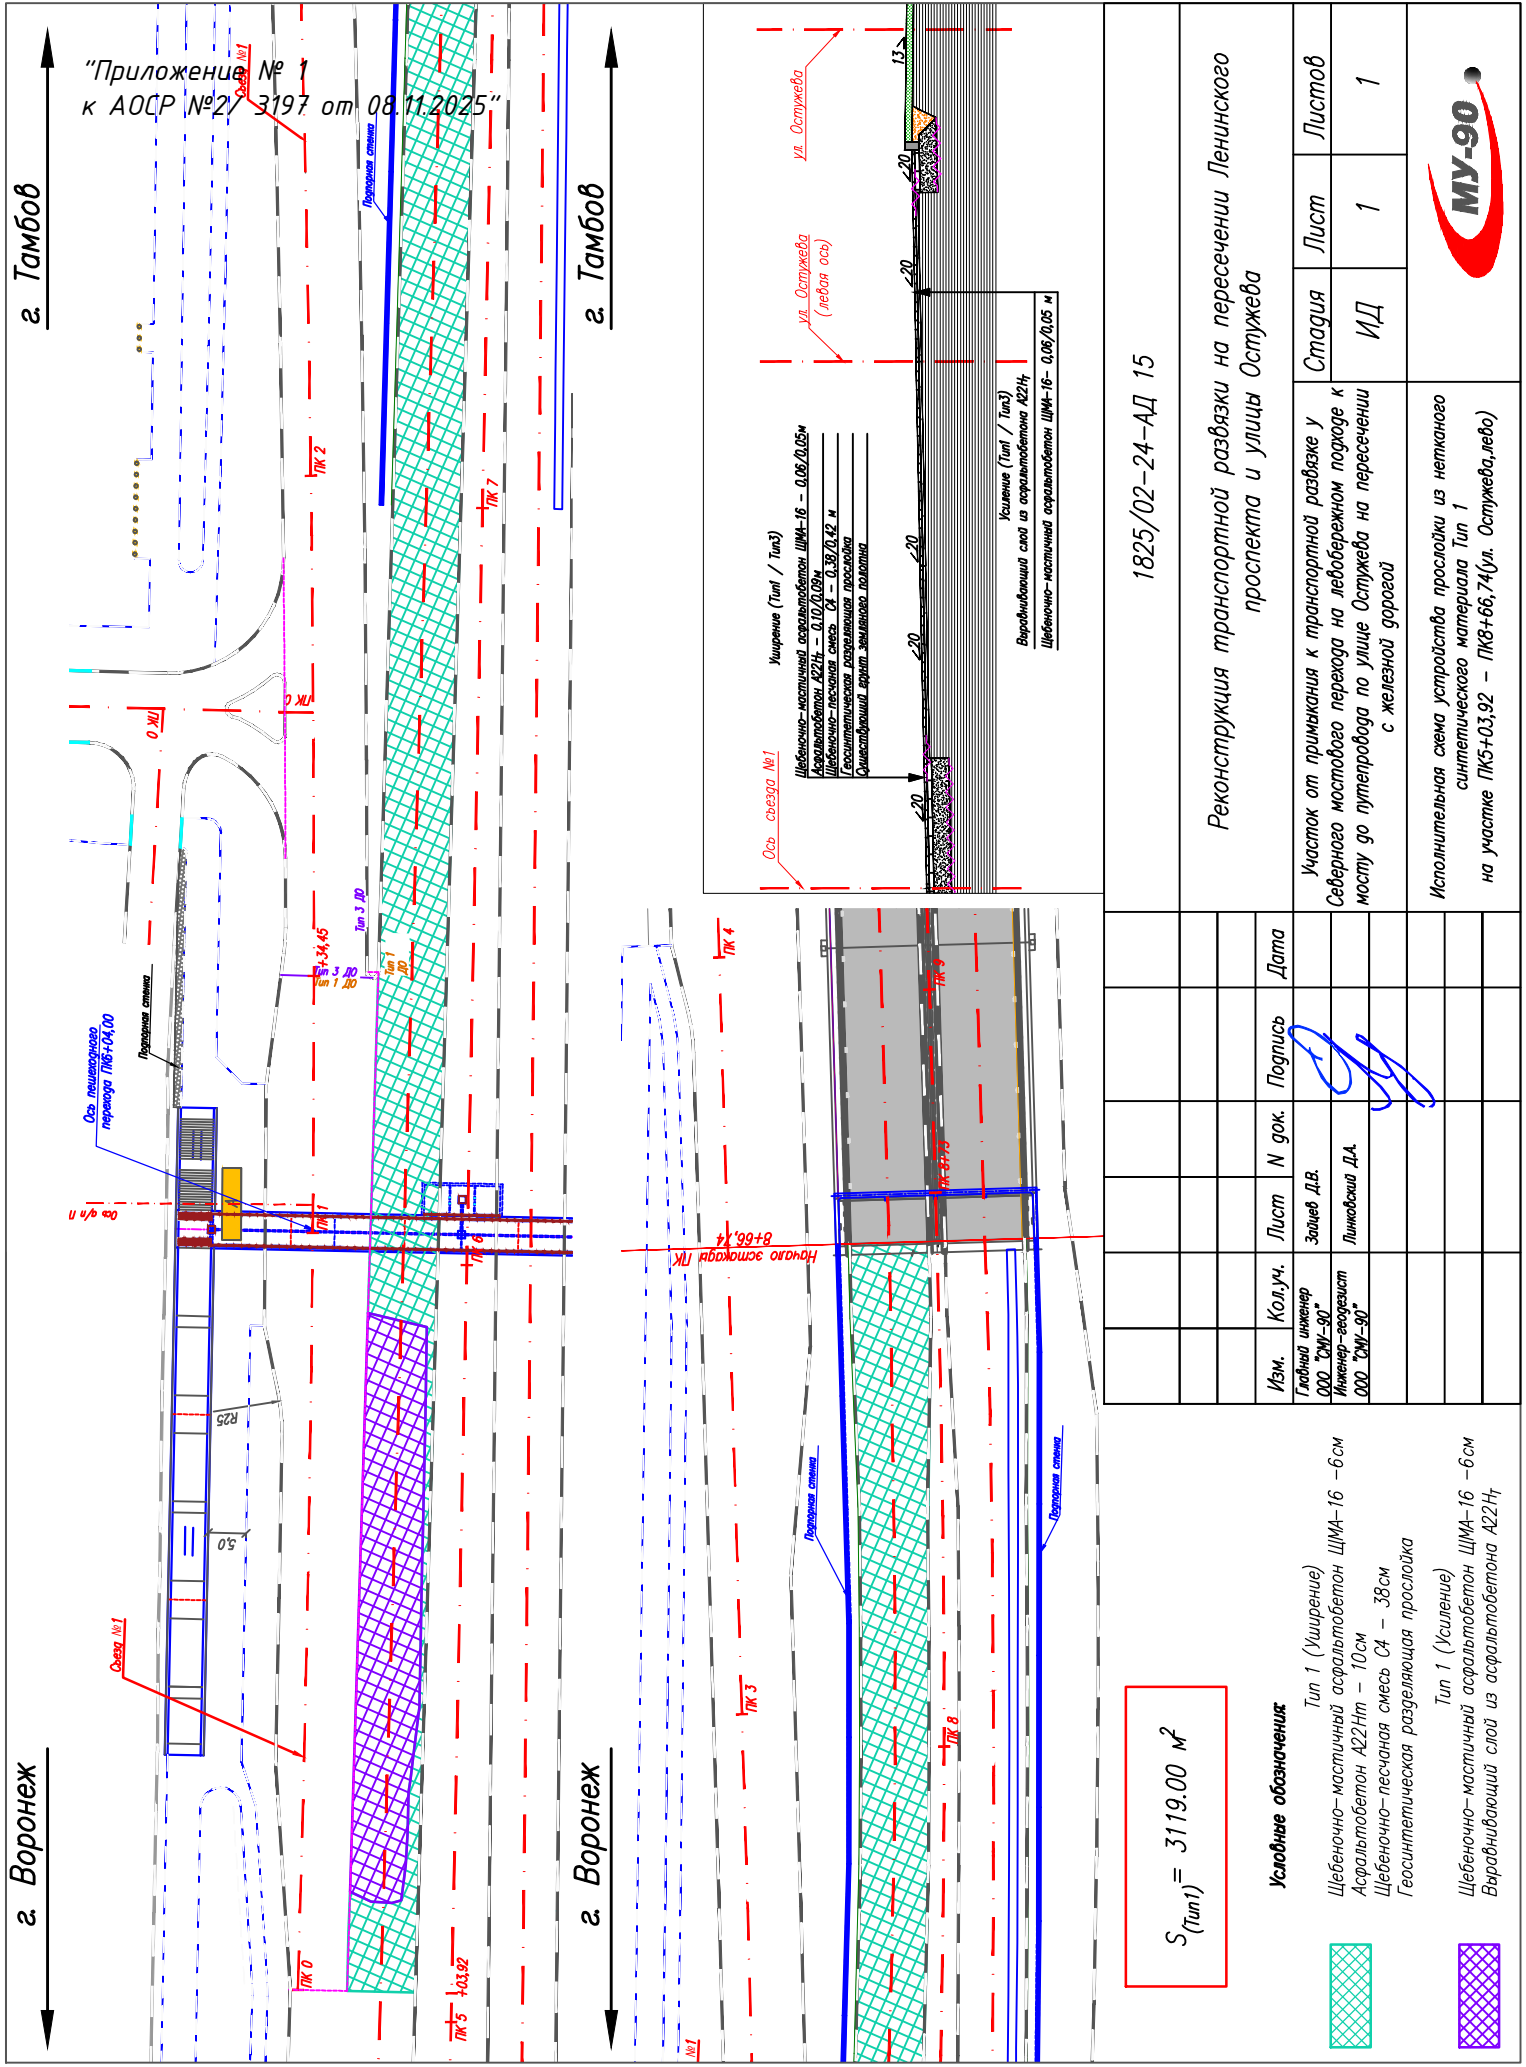

"Приложение № 1
к АОСР №27/3197 от 08.11.2025"

а Тамбов

а Тамбов

а Воронеж

а Воронеж

$S_{(Т\text{ит}1)} = 3119.00 \text{ м}^2$

Условные обозначения

- Тип 1 (Уширение)
Щебеночно-мастичный асфальтобетон ШМА-16 – 6см
Асфальтобетон А22Нт – 10см
Щебеночно-песчаная смесь С4 – 38см
Геосинтетическая разделяющая прослойка
- Тип 1 (Усиление)
Щебеночно-мастичный асфальтобетон ШМА-16 – 6см
Выровнивающий слой из асфальтобетона А22Нт

1825/02-24-АД 15

Реконструкция транспортной развязки на пересечении Ленинского проспекта и улицы Остужева

Участок от примыкания к транспортной развязке у северного мостового перехода на левобережном подходе к мосту до путепровода по улице Остужева на пересечении с железной дорогой	Стация	Лист	Листов
	ИД	1	1
Исполнительная схема устройства прослойки из нетканого синтетического материала Тип 1 на участке ПК5+03,92 – ПК8+66,74(ул. Остужева, лево)			



Паспорт качества № 194.1К

Геотекстиль тканый марки «Геоспан ТН 50» 5,2х100 (520 м²) черный
наименование и обозначение продукции
изготовленной предприятием ООО «Гекса — Лотос»
наименование предприятия

Данные результаты приемо-сдаточных испытаний распространяются на партию продукции № 194.1К

Акт отбора образцов № 194.1К от «31» августа 2024 г.

Начало испытаний «01» сентября 2024 г.

Окончание испытаний «01» сентября 2024 г.

Место проведения испытаний: ООО «Гекса — Лотос»

Протокол испытаний № 194.1К от «01» сентября 2024 г.

Количество: 42 рулона, 21840 м²

Отгружено: 10 рулонов 5200 м²

№ п/п	Определяемые параметры	Норма по СТО 18603495.002- 2010	Результаты испытаний	Методы испытаний (нормативные документы)
1	Внешний вид	Не допускаются следующие виды дефектов: дыры, проколы, пробоины, просечки	Соответствует СТО	Визуальный осмотр не менее 10 м полотна при освещенности не менее 30 лк
2	Ширина, м	От 2,1 до 5,3 (±2 %)	5,2	ГОСТ 29104.1-91
3	Поверхностная плотность, г/м ²	280 (±10 %)	253,3	ГОСТ ISO 9864-2014
4	Прочность при растяжении, кН/м - по длине - по ширине	Не менее 50 Не менее 50	51,7 50,4	ГОСТ Р 55030-2012
5	Относительное удлинение при максимальной нагрузке, % - по длине - по ширине	Не более 20 Не более 20	18,3 18,2	ГОСТ Р 55030-2012
6	Напряжение в материале при относительном удлинении 2%, кН/м: - вдоль - поперек	Не менее 10 Не менее 10	11,4 12,5	ГОСТ Р 55030-2012 (ОДМ 218.5.002-2008)
	Напряжение в материале при относительном удлинении 5%, кН/м: - вдоль - поперек	Не менее 25 Не менее 25	25,8 26,3	
	Напряжение в материале при относительном удлинении 10%, кН/м: - вдоль - поперек	Не менее 40 Не менее 40	40,9 41,3	

1 Заключение Геотекстиль тканый марки «Геоспан ТН 50» 5,2х100 м (520 м²) черный по результатам приемо-сдаточных испытаний соответствует СТО 18603495.002-2010.

И.о. начальника ОТК

Качурина С.А.



"КОПИЯ ВЕРНА"
Начальник строительного
отдела ООО «СМУ-90»
Серебряков С.В.

Паспорт качества № 212.1К

Геотекстиль тканый марки «Геоспан ТН 50» 5,2х100 (520 м²) черный
наименование и обозначение продукции
изготовленной предприятием ООО «Гекса — Лотос»
наименование предприятия

Данные результаты приемо-сдаточных испытаний распространяются на партию продукции № 212.1К
Акт отбора образцов № 212.1К от «31» октября 2024 г.
Начало испытаний «01» ноября 2024 г.
Окончание испытаний «01» ноября 2024 г.
Место проведения испытаний: ООО «Гекса — Лотос»
Протокол испытаний № 212.1К от «01» ноября 2024 г.
Количество: 101 рулон, 52520 м²

№ п/п	Определяемые параметры	Норма по СТО 18603495.002- 2010	Результаты испытаний	Методы испытаний (нормативные документы)
1	Внешний вид	Не допускаются следующие виды дефектов: дыры, проколы, пробоины, просечки	Соответствует СТО	Визуальный осмотр не менее 10 м полотна при освещённости не менее 30 лк.
2	Ширина, м	От 2,1 до 5,3 (±2 %)	5,2	ГОСТ 29104.1-91
3	Поверхностная плотность, г/м ²	280 (±10 %)	256,7	ГОСТ ISO 9864-2014
4	Прочность при растяжении, кН/м - по длине - по ширине	Не менее 50 Не менее 50	52,4 52,2	ГОСТ Р 55030-2012
5	Относительное удлинение при максимальной нагрузке, % - по длине - по ширине	Не более 20 Не более 20	19,7 19,8	ГОСТ Р 55030-2012
6	Напряжение в материале при относительном удлинении 2%, кН/м: - вдоль - поперек	Не менее 10 Не менее 10	10,5 13,4	ГОСТ Р 55030-2012 (ОДМ 218.5.002-2008)
	Напряжение в материале при относительном удлинении 5%, кН/м: - вдоль - поперек	Не менее 25 Не менее 25	26,0 25,8	
	Напряжение в материале при относительном удлинении 10%, кН/м: - вдоль - поперек	Не менее 40 Не менее 40	40,9 42,4	

1 Заключение Геотекстиль тканый марки «Геоспан ТН 50» 5,2х100 м (520 м²) черный по результатам приемо-сдаточных испытаний соответствует СТО 18603495.002-2010.

И.о. начальника ОТК



Качурина С.А.

"КОПИЯ ВЕРНА
Начальник строительного
отдела ООО «СМУ-90»
Серебряков С.Б."

Система добровольной сертификации продукции, услуг,
систем менеджмента и персонала
«Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ПБ.44.Н13286

Срок действия с 28.07.2022

по 27.07.2025

№ 1473193

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RU.RU.11ПБ44

Общество с ограниченной ответственностью "Рус-Тест". Адрес: 121357, МОСКВА Г, КУТУЗОВСКИЙ ПР-КТ, ДОМ 67, КОРПУС 2, ПОМ V КОМ 6 ОФ 27. Аттестат аккредитации RU.RU.11ПБ44.
Тел. +7 (977) 482-16-81, email: os-rus-test@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ

Геотекстиль тканый марки «ГЕОСПАН».
Серийный выпуск

код ОК

13.96.16.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО 18603495.002-2010 «ГЕОТЕКСТИЛЬ ТКАНЫЙ МАРКИ «ГЕОСПАН»

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Гекса-нетканые материалы»

Адрес производства: РФ, 172854, Тверская обл., Торопецкий муниципальный р-н, Речанское с/п, д. Лесная, здание 6
ОГРН: 1027700447697, телефон: +74955648687, адрес электронной почты: standards@gexa.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Гекса-нетканые материалы»

Адрес: РФ, 143405, Московская обл., г. Красногорск, д. Гольево, ул. Центральная, д. 3, Литера А, А1, А2, а, пом. 304
ОГРН: 1027700447697, телефон: +74955648687, адрес электронной почты: standards@gexa.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 0070.22 от 21.06.2022 г., 0071.22 от 21.06.2022 г., 0073.22 от 21.06.2022 г., 0074.22 от 21.06.2022 г., 0075.22 от 21.06.2022 г., 0076.22 от 21.06.2022 г., выданных Испытательной лабораторией ООО «Испытательная лаборатория Кетер» (аттестат аккредитации RA.RU.21HK67)

"КОПИЯ ВЕРНА

Начальник строительного
отдела ООО «СН-60»
Серебряков С.Б.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись



Сертификат не применяется при обязательной сертификации