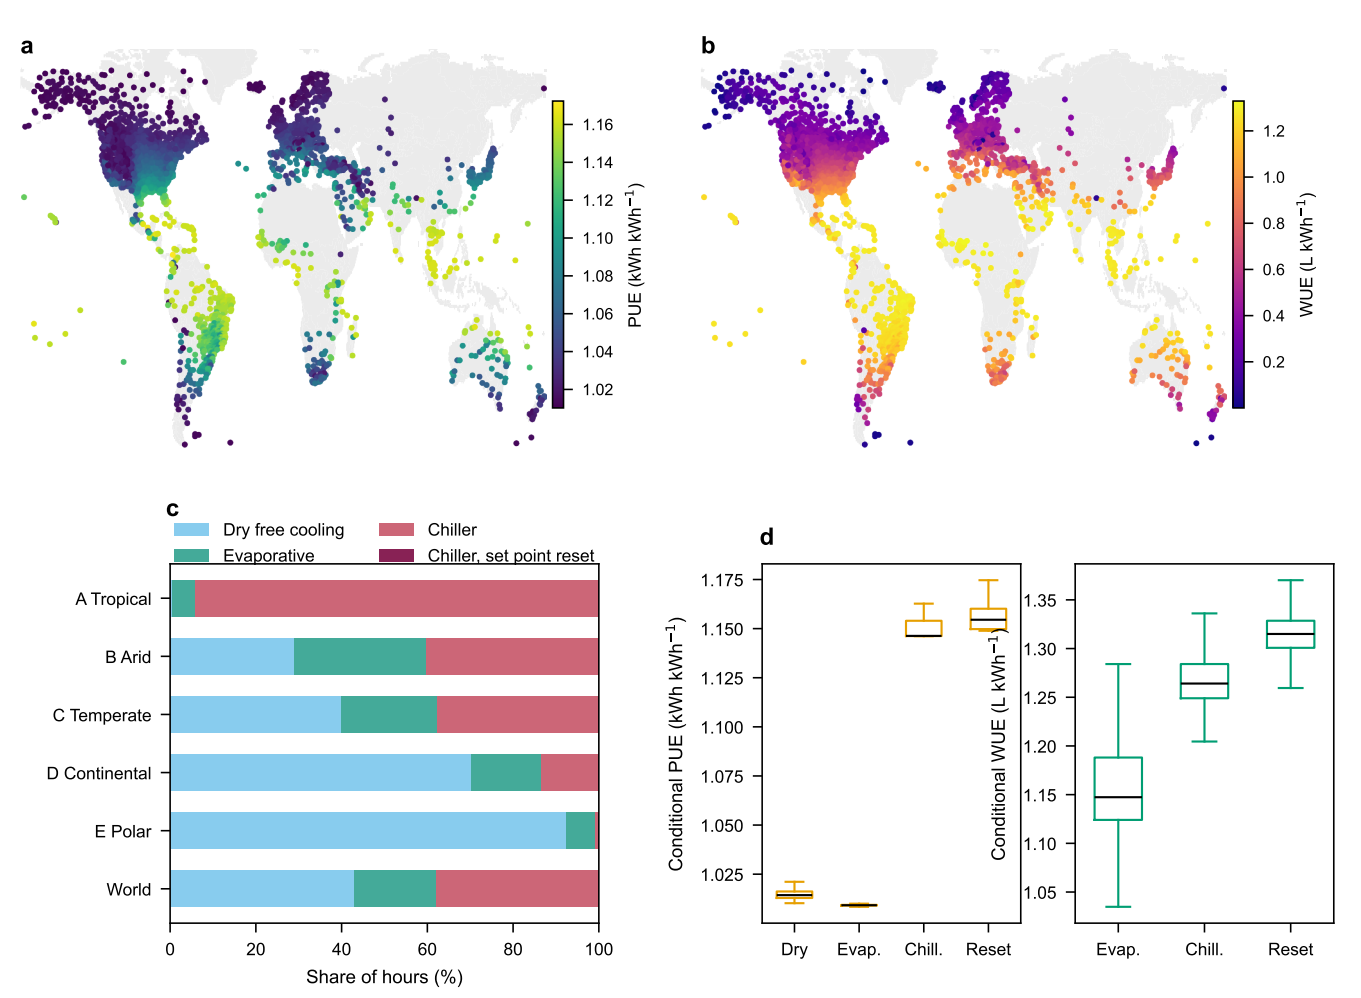

a
1.16
1.14
1.12
1.10
1.08
1.06
1.04
1.02
PUE (kWh kWh^{-1})
b
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
WUE (L kWh^{-1})
c
Dry free cooling
Evaporative
Chiller
Chiller, set point reset
A Tropical
B Arid
C Temperate
D Continental
E Polar
World
0
20
40
60
80
100
Share of hours (%)
d
Conditional PUE (kWh kWh^{-1})
1.175
1.150
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
Conditional WUE (L kWh^{-1})
1.35
1.30
1.25
1.20
1.15
1.10
1.05
Dry
Evap.
Chill.
Reset
Evap.
Chill.
Reset