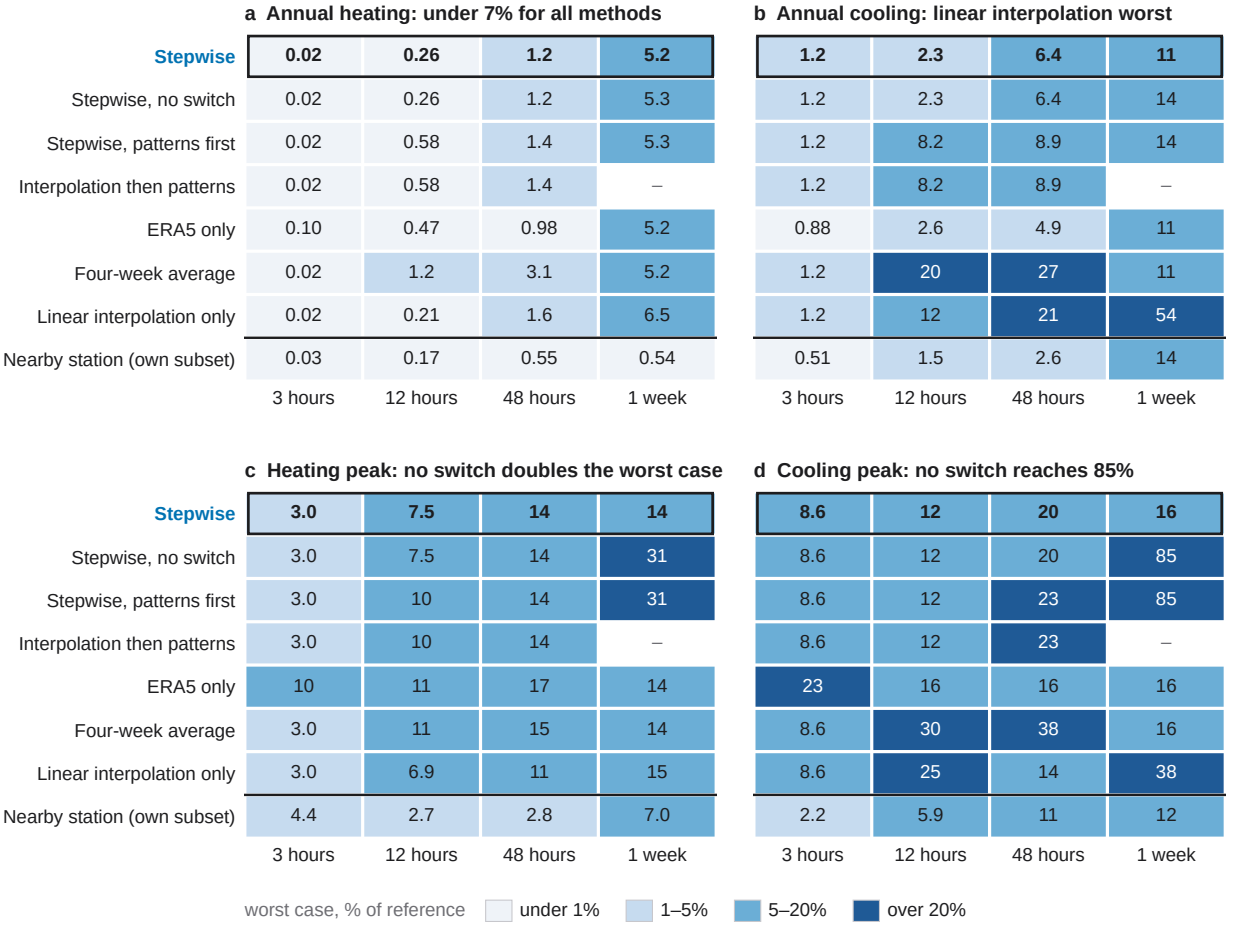
a Annual heating: under 7% for all methods
Stepwise 0.02 0.26 1.2 5.2
Stepwise, no switch 0.02 0.26 1.2 5.3
Stepwise, patterns first 0.02 0.58 1.4 5.3
Interpolation then patterns 0.02 0.58 1.4 –
ERA5 only 0.10 0.47 0.98 5.2
Four-week average 0.02 1.2 3.1 5.2
Linear interpolation only 0.02 0.21 1.6 6.5
Nearby station (own subset) 0.03 0.17 0.55 0.54
3 hours 12 hours 48 hours 1 week
b Annual cooling: linear interpolation worst
1.2 2.3 6.4 11
1.2 2.3 6.4 14
1.2 8.2 8.9 14
1.2 8.2 8.9 –
0.88 2.6 4.9 11
1.2 20 27 11
1.2 12 21 54
0.51 1.5 2.6 14
3 hours 12 hours 48 hours 1 week
c Heating peak: no switch doubles the worst case
Stepwise 3.0 7.5 14 14
Stepwise, no switch 3.0 7.5 14 31
Stepwise, patterns first 3.0 10 14 31
Interpolation then patterns 3.0 10 14 –
ERA5 only 10 11 17 14
Four-week average 3.0 11 15 14
Linear interpolation only 3.0 6.9 11 15
Nearby station (own subset) 4.4 2.7 2.8 7.0
3 hours 12 hours 48 hours 1 week
d Cooling peak: no switch reaches 85%
8.6 12 20 16
8.6 12 20 85
8.6 12 23 85
8.6 12 23 –
23 16 16 16
8.6 30 38 16
8.6 25 14 38
2.2 5.9 11 12
3 hours 12 hours 48 hours 1 week
worst case, % of reference
under 1%
1–5%
5–20%
over 20%