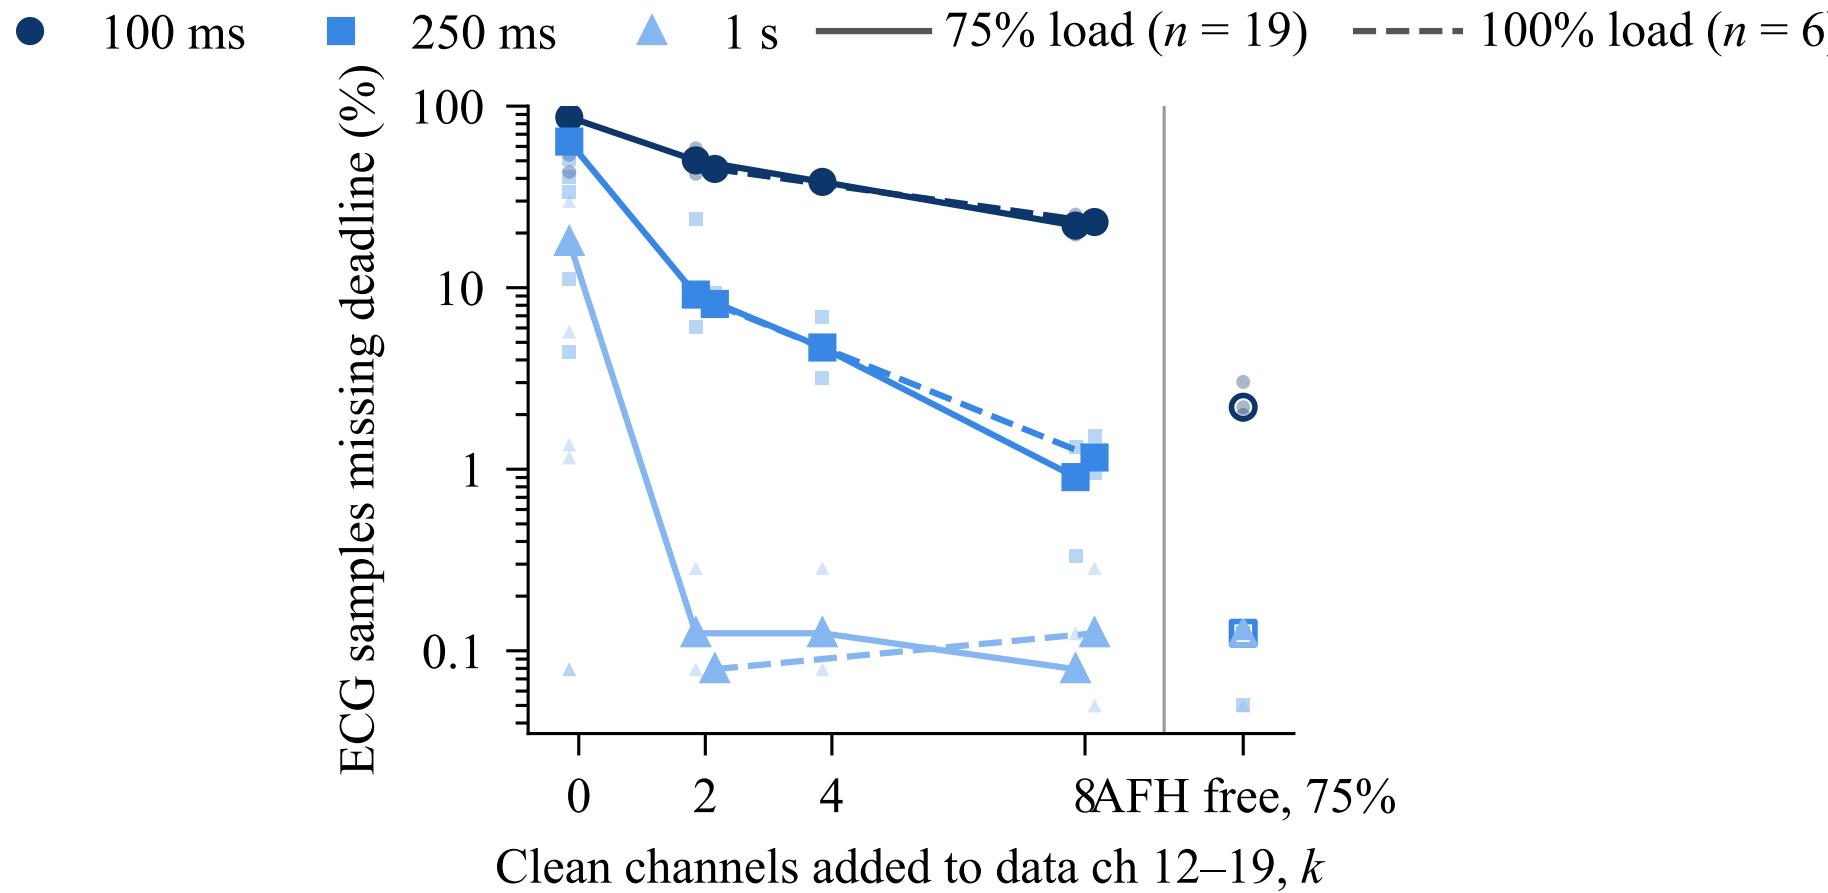
100 ms
250 ms
1 s
75% load (n = 19)
100% load (n = 6)
ECG samples missing deadline (%)
100
10
1
0.1
0
2
4
8
AFH free, 75%
Clean channels added to data ch 12–19, k