


План 2-го этажа. Система вентиляции
М 1:100

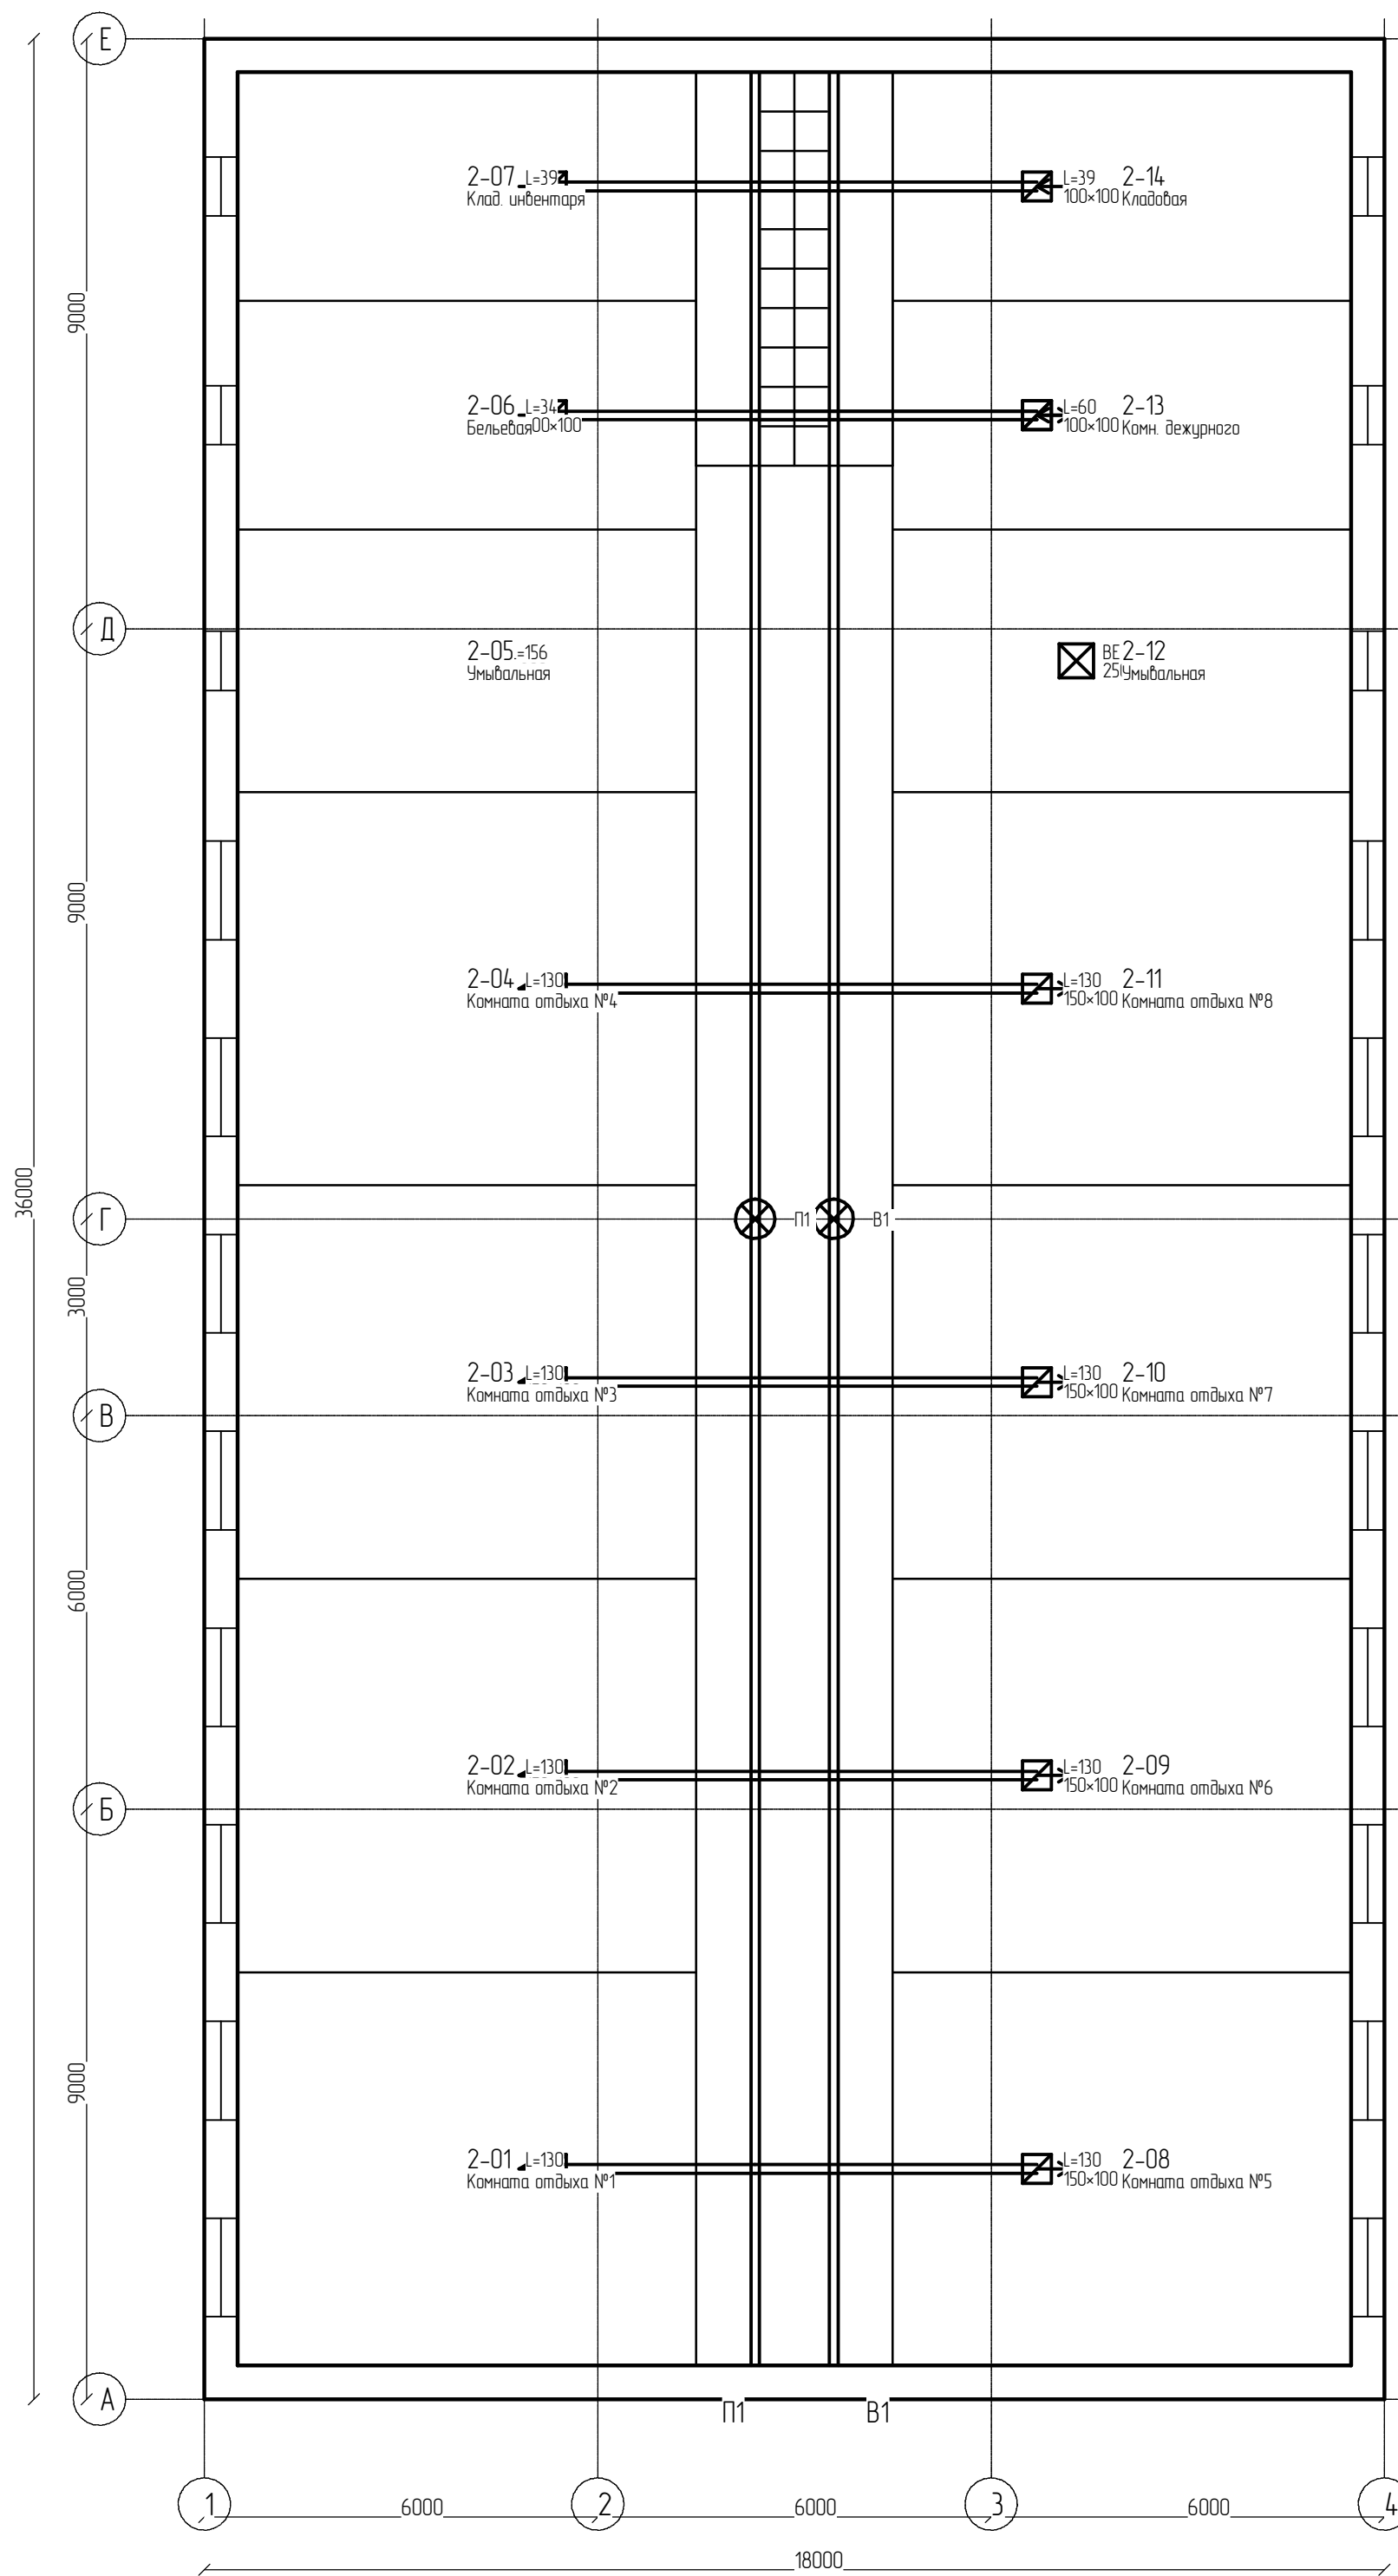

Условные обозначения

	П1 – воздуховод приточный (синий)
	В1 – воздуховод вытяжной мех. (зелёный)
	ВЕ – канал естествен. вытяжки (жёлт., штрих)
	Решётка приточная (стрелка в помещ.)
	Решётка вытяжная (стрелка к каналу)
	Приточная установка Breezart 3700 Lux
	Вытяжной вентилятор Systemair KT 50-25-4
	Стылок (транзит П1/В1 между этажами)

- 1 Вентиляция приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением (СП 60.13330.2020, СП 44.03.2020.2011).
- 2 П1 – приток 3040 м³/ч, t_{приток} = +18 °С, Breezoart 3700 Lux 525 (калорифер 525 кВт). Магистраль под потолком коридора.
- 3 В1 – мест. вытяжка 1180 м³/ч, Выходящий КТ 50-25-4.
- 4 ВЕ – естествен. вытяжка из локальных помещений санблока (1 эт.) и умывальных 2-го/5-12 эта (по 156 м³/ч).
- 5 Воздуховоды стальные, сечения 450 даны у решётки.
- 6 Размеры на чертеже – в мм, расхои Л – в м/м.

№	Наименование	ед.и	С. №
2-01	Комната анализа №1	646,99	419
2-02	Комната анализа №2	646,99	419
2-03	Комната анализа №3	646,99	419
2-04	Комната анализа №4	646,99	419
2-05	Учебная	446,99	28
2-06	Белая	34946,99	24,4
2-07	Класс кабинет	34946,99	24,4
2-08	Комната анализа №5	646,99	419
2-09	Комната анализа №6	646,99	419
2-10	Комната анализа №7	646,99	419
2-11	Комната анализа №8	646,99	419
2-12	Учебная	446,99	28
2-13	Класс кабинет	34946,99	24,4
2-14	Класс	34946,99	24,4
2-15	Коридор, лестничная клетка	34,98-3	104,9

МИВУ.080301.018 П7

Система вентиляции
Схема пневматическая
расположение

<i>Λυμ.</i>	<i>Ματτα</i>	<i>Ματτωμαδ</i>
		1:100
<i>Λυμ.</i>	<i>Λυμωδ</i>	1

МИ ВлГУ
СТ-122