МИВУ.080301.018 АС2

Аксонометрическая схема приточной системы П1

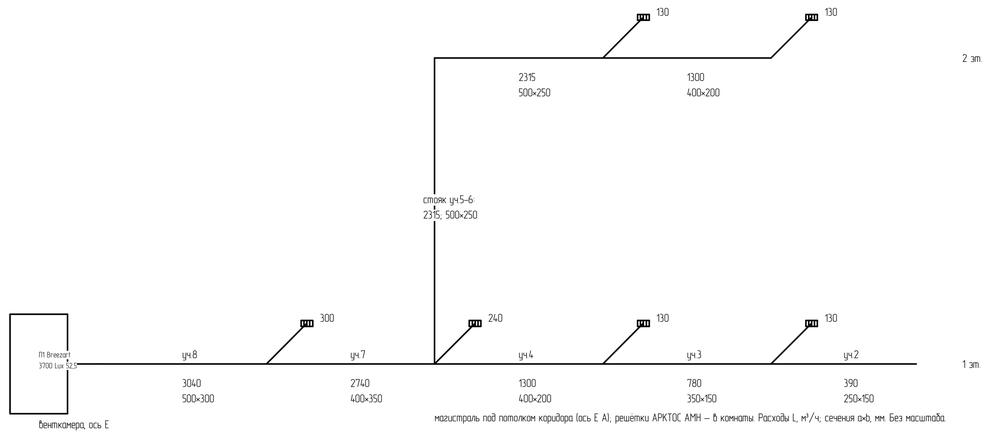

венткамера, ось Е

магистраль под потолком коридора (ось Е А), решетки АРКТОС АМН – в комнаты. Расходы L, м³/ч, сечения a×b, мм. Без масштаба.

Аксонометрическая схема вытяжной системы В1

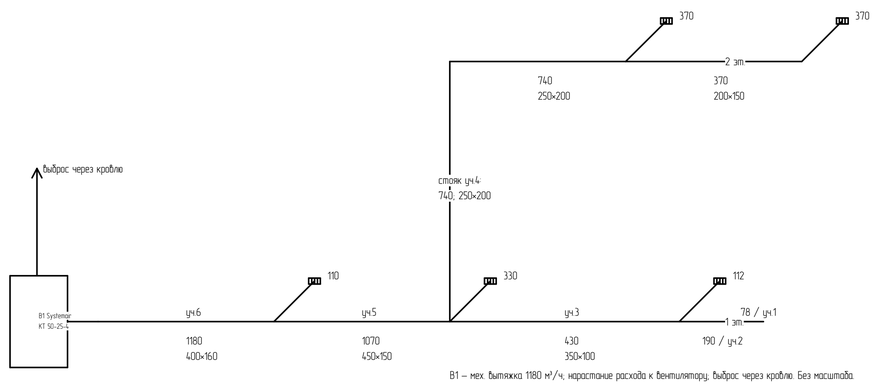

В1 – мех. вытяжка 1180 м³/ч, наращение расхода к вентилятору, выброс через кровлю. Без масштаба.

Спецификация вентиляционного оборудования

Поз.	Наименование	Марка / параметр	Кол.
1	Приточная установка П1	Breezart 3700 Lux 52,5	1
2	Электрокалорифер (встроен)	до 52,5 кВт, 380 В	1
3	Фильтр (встроен)	класс G4	1
4	Вытяжной вентилятор В1	Systemair KT 50-25-4	1
5	Воздухораспределители	решетки АРКТОС АМН/АМР	компл.

					МИВУ.080301.018 АС2		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.		Лукошин А.О.			Система вентиляции Аксонометрическая схема	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Полулях Г.Л.						
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н.контр.		Первушин Р.В.				МИ ВлГУ СТ-122		
Утв.		Шарапов Р.В.						

Копировал

Формат А1

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл.

КОМПАС-3D v24 Учебная версия © 2025 ООО "АСКОН-Системы проектирования". Россия. Все права защищены.

Не для коммерческого использования