


План 2-го этажа. Система вентиляции
М 1:100

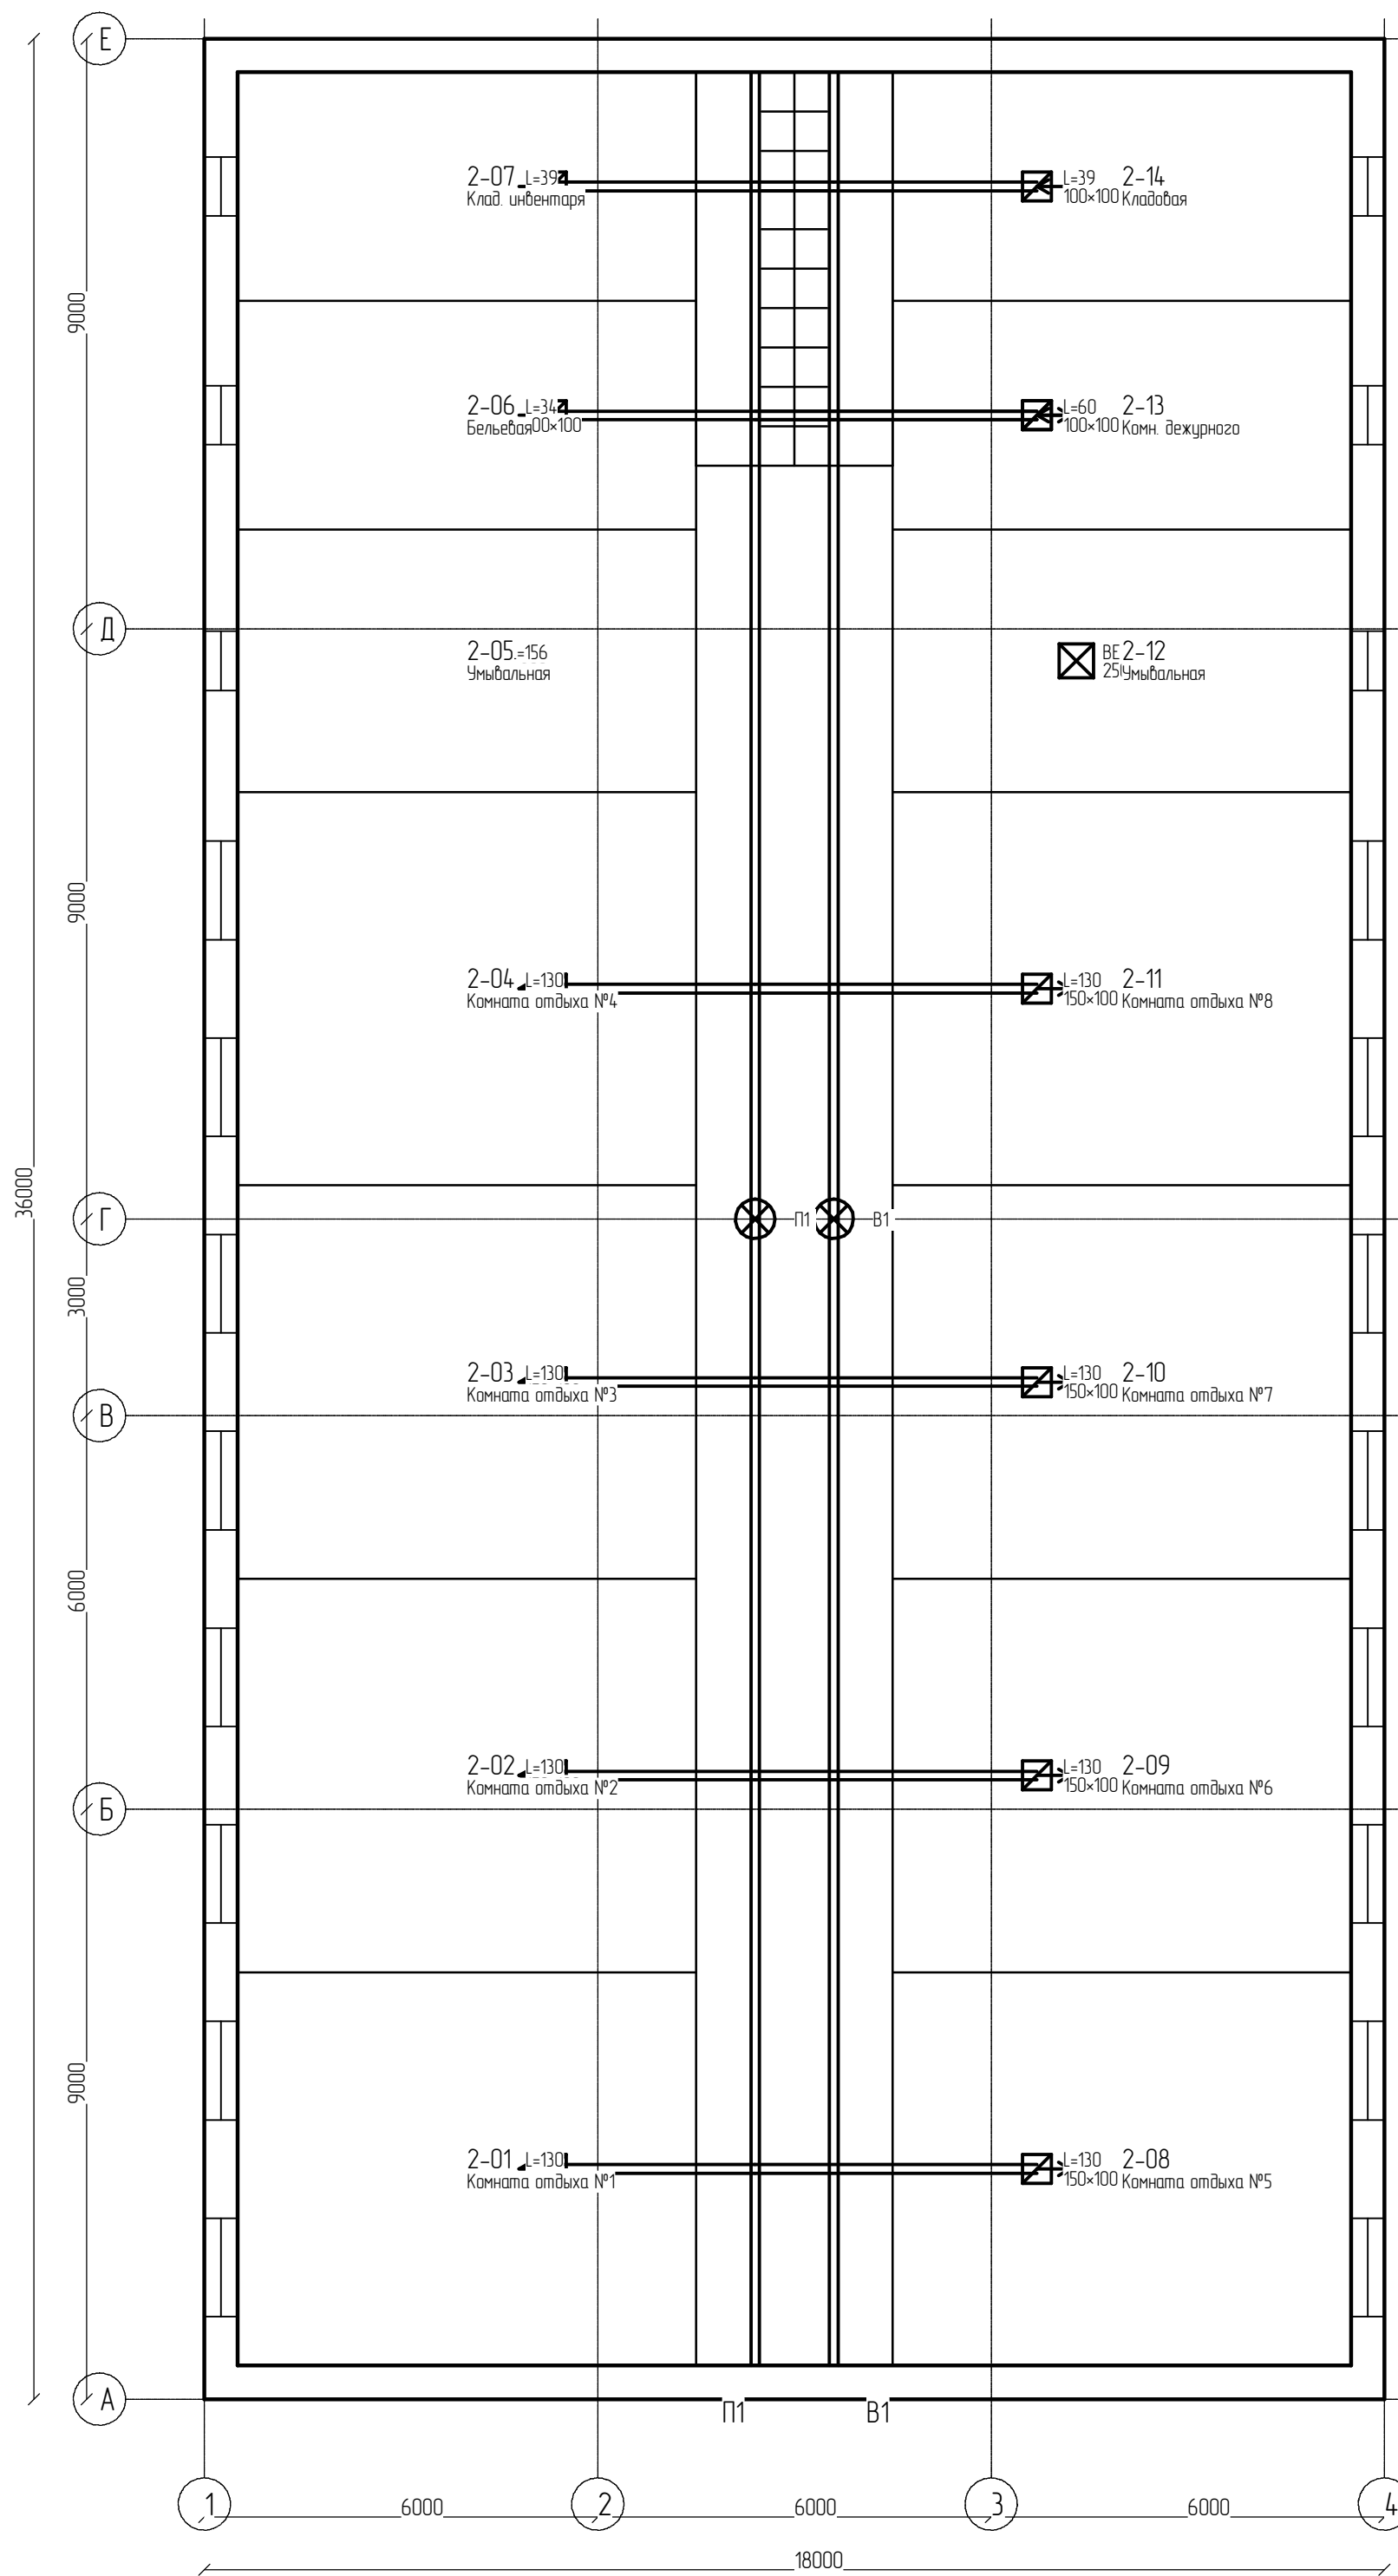

Условные обозначения

	P1 – воздуховод приточный (синий)
	B1 – воздуховод вытяжной мех. (зелёный)
	BE – канал естествен. вытяжки (жёлт., штрих.)
	Решётка приточная (стрелка в помещ.)
	Решётка вытяжная (стрелка к каналу)
	Приточная установка Breezart 3700 Lux
	Вытяжной вентилятор Systemair KT 50-25-4
	Стояк (Транзит) P1/B1 между этажами

- 1 Вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением (СП 60.13330.2010, СП 44.13330.2010)
- 2 П1 – приток 3040 м³/ч, t_{приток} = +18 °С, Breezart 3700 Lux 525 (калорифер 525 кВт). Магистраль под потоком коридора
- 3 В1 – мест. вытяжка 1180 м³/ч, Systemair KT 50-25,4
- 4 ВЕ – естествен. вытяжка из впадных помещений санблока (1 эт) и умывальных 2-05/2-12 (по 156 м³/ч)
- 5 Воздуховоды стальные; сечения дп даны у рёшеток
- 6 Размеры на чертеже – в м; расходы L – в м³/ч

№	Наименование	ед.и	С. №
2-01	Камната аудика №1	6-6,99	419
2-02	Камната аудика №2	6-6,99	419
2-03	Камната аудика №3	6-6,99	419
2-04	Камната аудика №4	6-6,99	419
2-05	Учбыльня	6-6,99	28
2-06	Белыева	349-6,99	24-4
2-07	Класс инвентаря	6-6,99	24-4
2-08	Камната аудика №5	349-6,99	419
2-09	Камната аудика №6	6-6,99	419
2-10	Камната аудика №7	6-6,99	419
2-11	Камната аудика №8	6-6,99	419
2-12	Учбыльня	6-6,99	28
2-13	Камн. документа	349-6,99	24-4
2-14	Классовая	349-6,99	24-4
2-15	Коридор, лестничная клетка	34-98-3	104-9

МИБУ.080301.018-ОВ