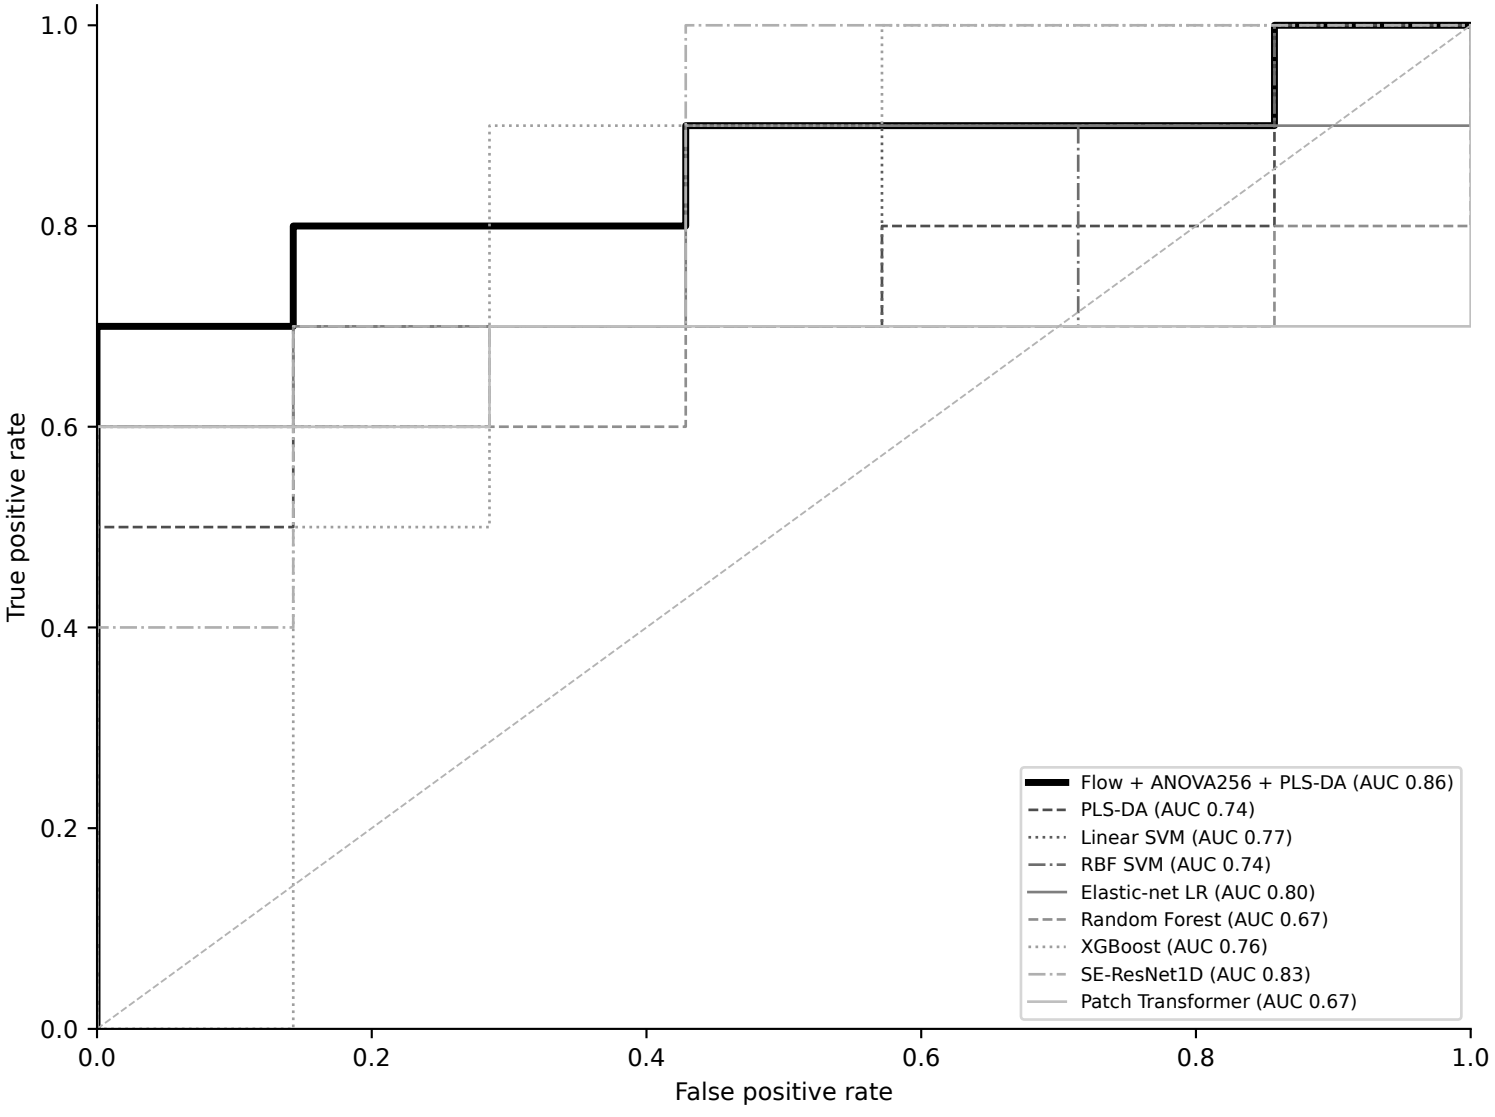
True positive rate
False positive rate
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Flow + ANOVA256 + PLS-DA (AUC 0.86)
PLS-DA (AUC 0.74)
Linear SVM (AUC 0.77)
RBF SVM (AUC 0.74)
Elastic-net LR (AUC 0.80)
Random Forest (AUC 0.67)
XGBoost (AUC 0.76)
SE-ResNet1D (AUC 0.83)
Patch Transformer (AUC 0.67)