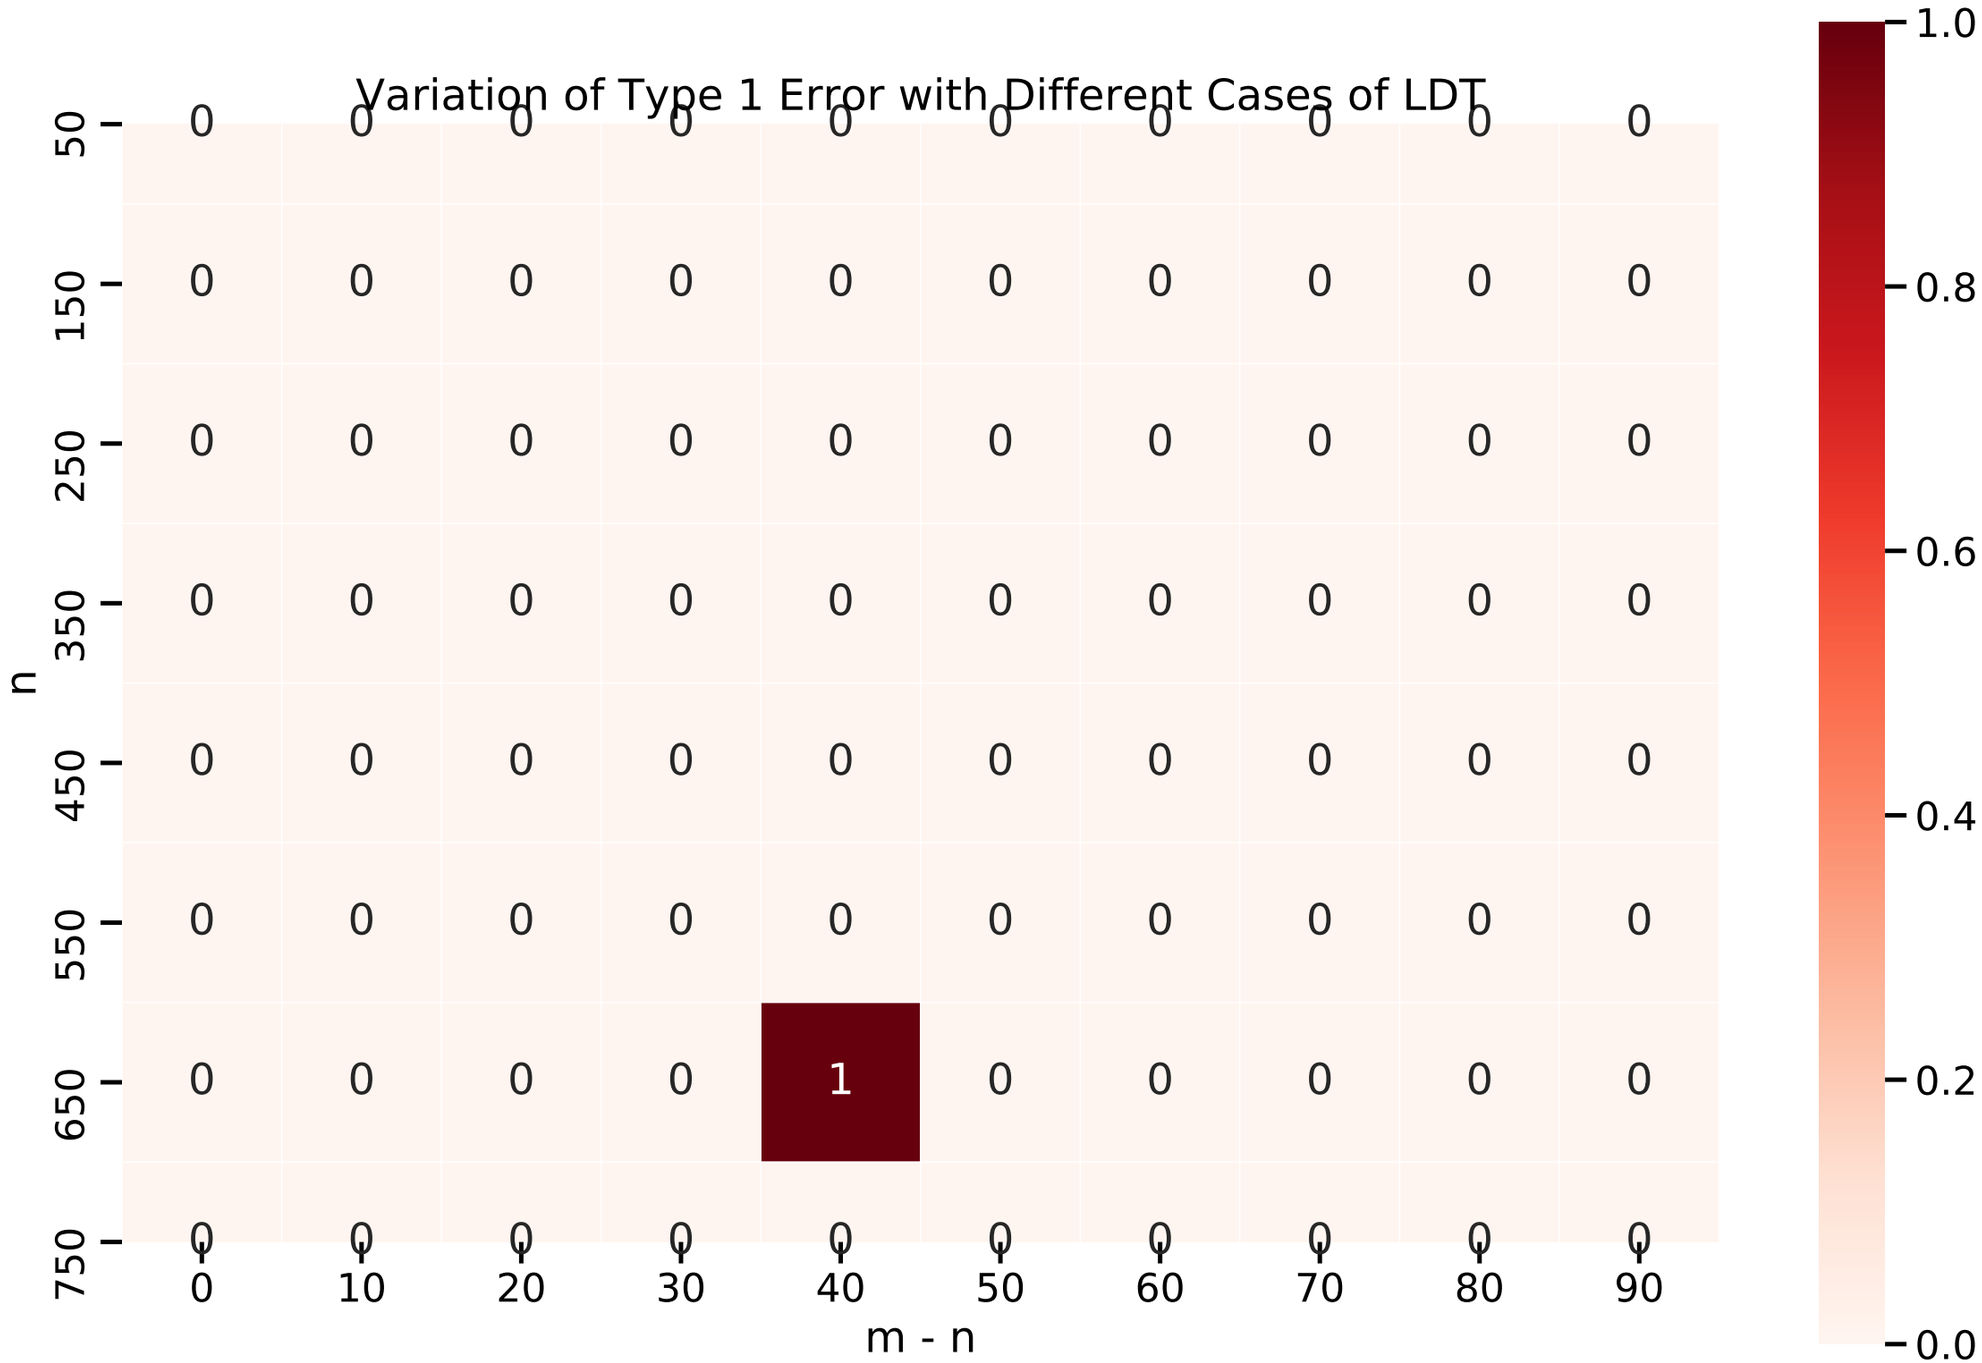
Variation of Type 1 Error with Different Cases of LDT
n
50
150
250
350
450
550
650
750
m - n
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0