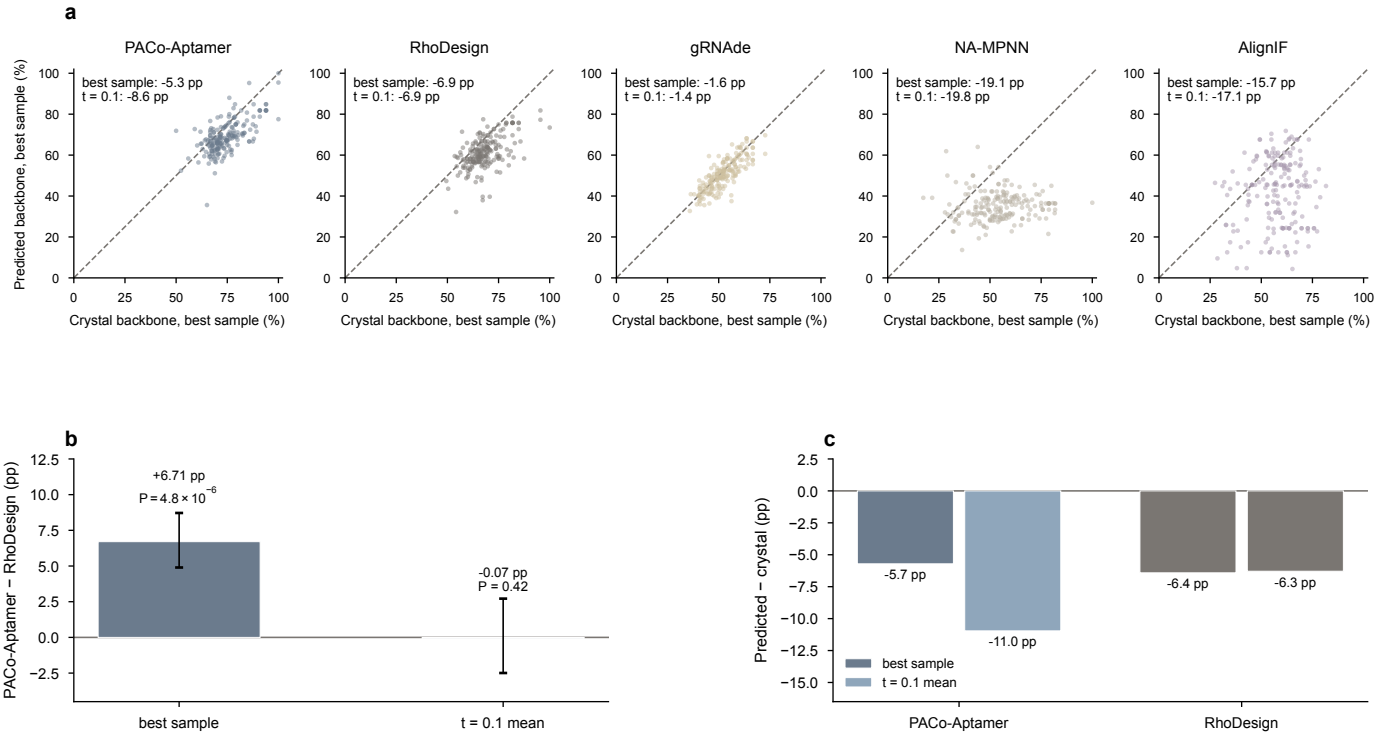
a
PACo-Aptamer
RhoDesign
gRNAde
NA-MPNN
AlignIF
best sample: -5.3 pp
t = 0.1: -8.6 pp
best sample: -6.9 pp
t = 0.1: -6.9 pp
best sample: -1.6 pp
t = 0.1: -1.4 pp
best sample: -19.1 pp
t = 0.1: -19.8 pp
best sample: -15.7 pp
t = 0.1: -17.1 pp
Predicted backbone, best sample (%)
Crystal backbone, best sample (%)
b
PACo-Aptamer − RhoDesign (pp)
+6.71 pp
P = 4.8 × 10−6
-0.07 pp
P = 0.42
best sample
t = 0.1 mean
c
Predicted − crystal (pp)
-5.7 pp
-11.0 pp
-6.4 pp
-6.3 pp
best sample
t = 0.1 mean
PACo-Aptamer
RhoDesign