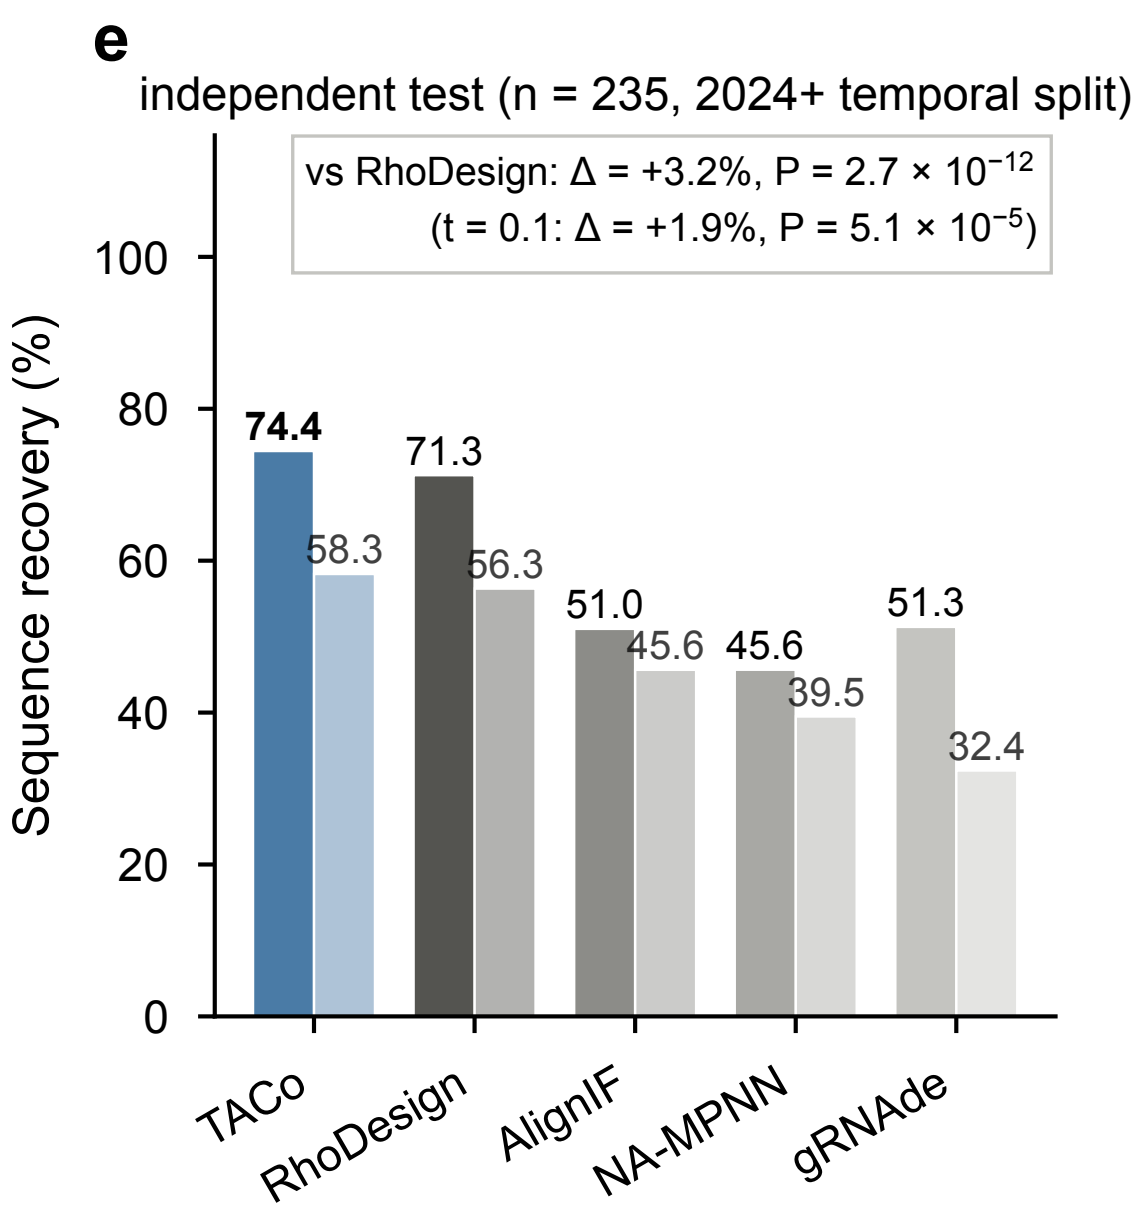
e
independent test (n = 235, 2024+ temporal split)
vs RhoDesign: Δ = +3.2%, P = 2.7 × 10−12
(t = 0.1: Δ = +1.9%, P = 5.1 × 10−5)
Sequence recovery (%)
0
20
40
60
80
100
74.4
58.3
71.3
56.3
51.0
45.6
45.6
39.5
51.3
32.4
TACo
RhoDesign
AlignIF
NA-MPNN
gRNAde