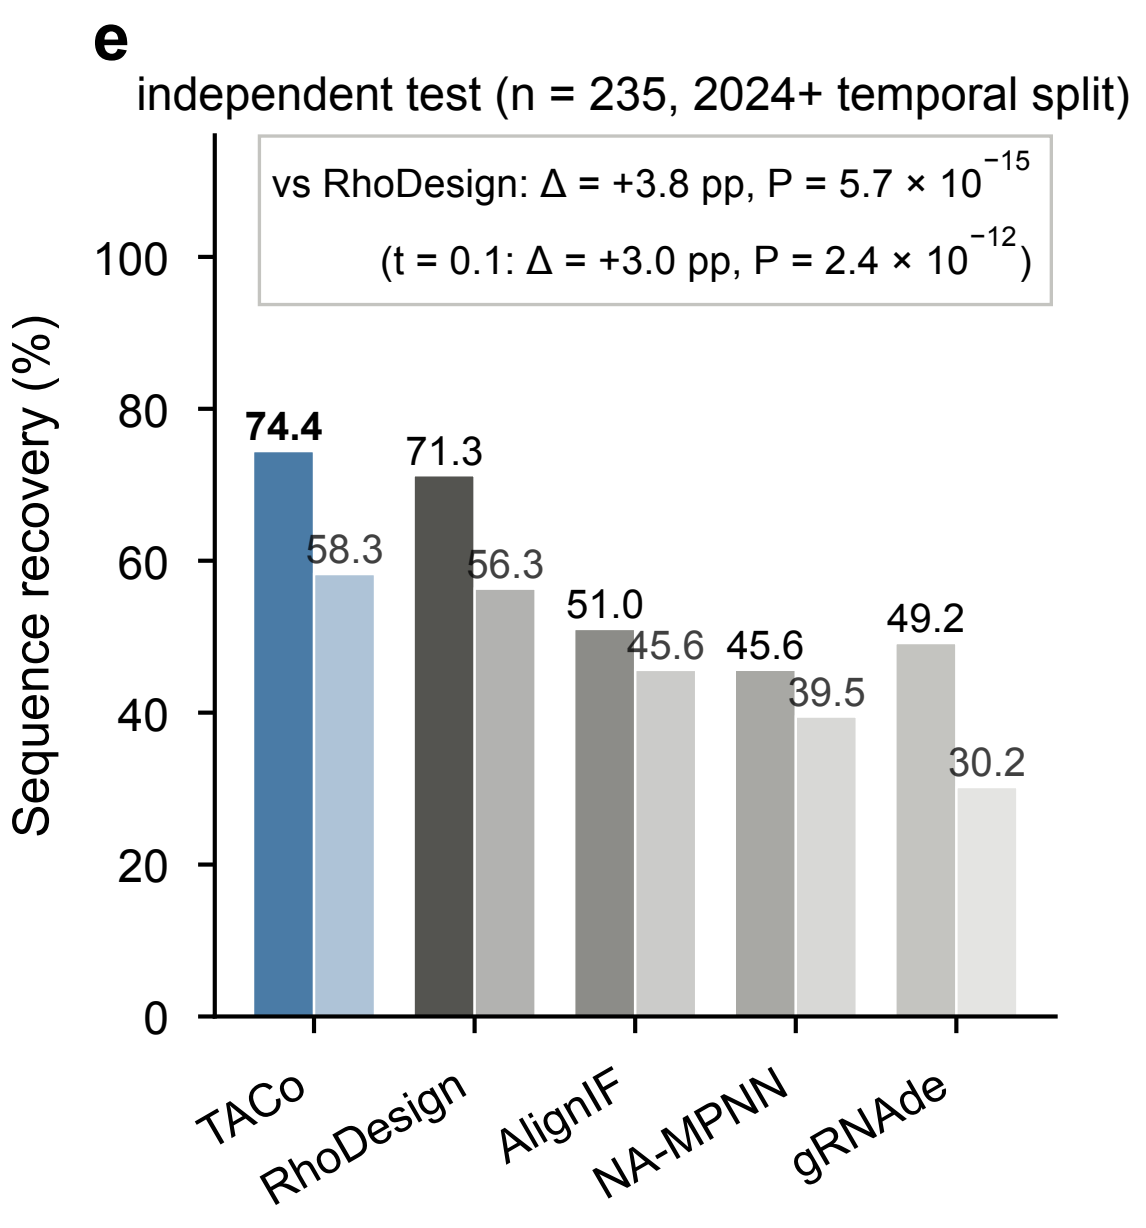
e
independent test (n = 235, 2024+ temporal split)
vs RhoDesign: Δ = +3.8 pp, P = 5.7 × 10^−15
(t = 0.1: Δ = +3.0 pp, P = 2.4 × 10^−12)
Sequence recovery (%)
100
80
60
40
20
0
74.4
58.3
71.3
56.3
51.0
45.6
45.6
39.5
49.2
30.2
TACo
RhoDesign
AlignIF
NA-MPNN
gRNAde