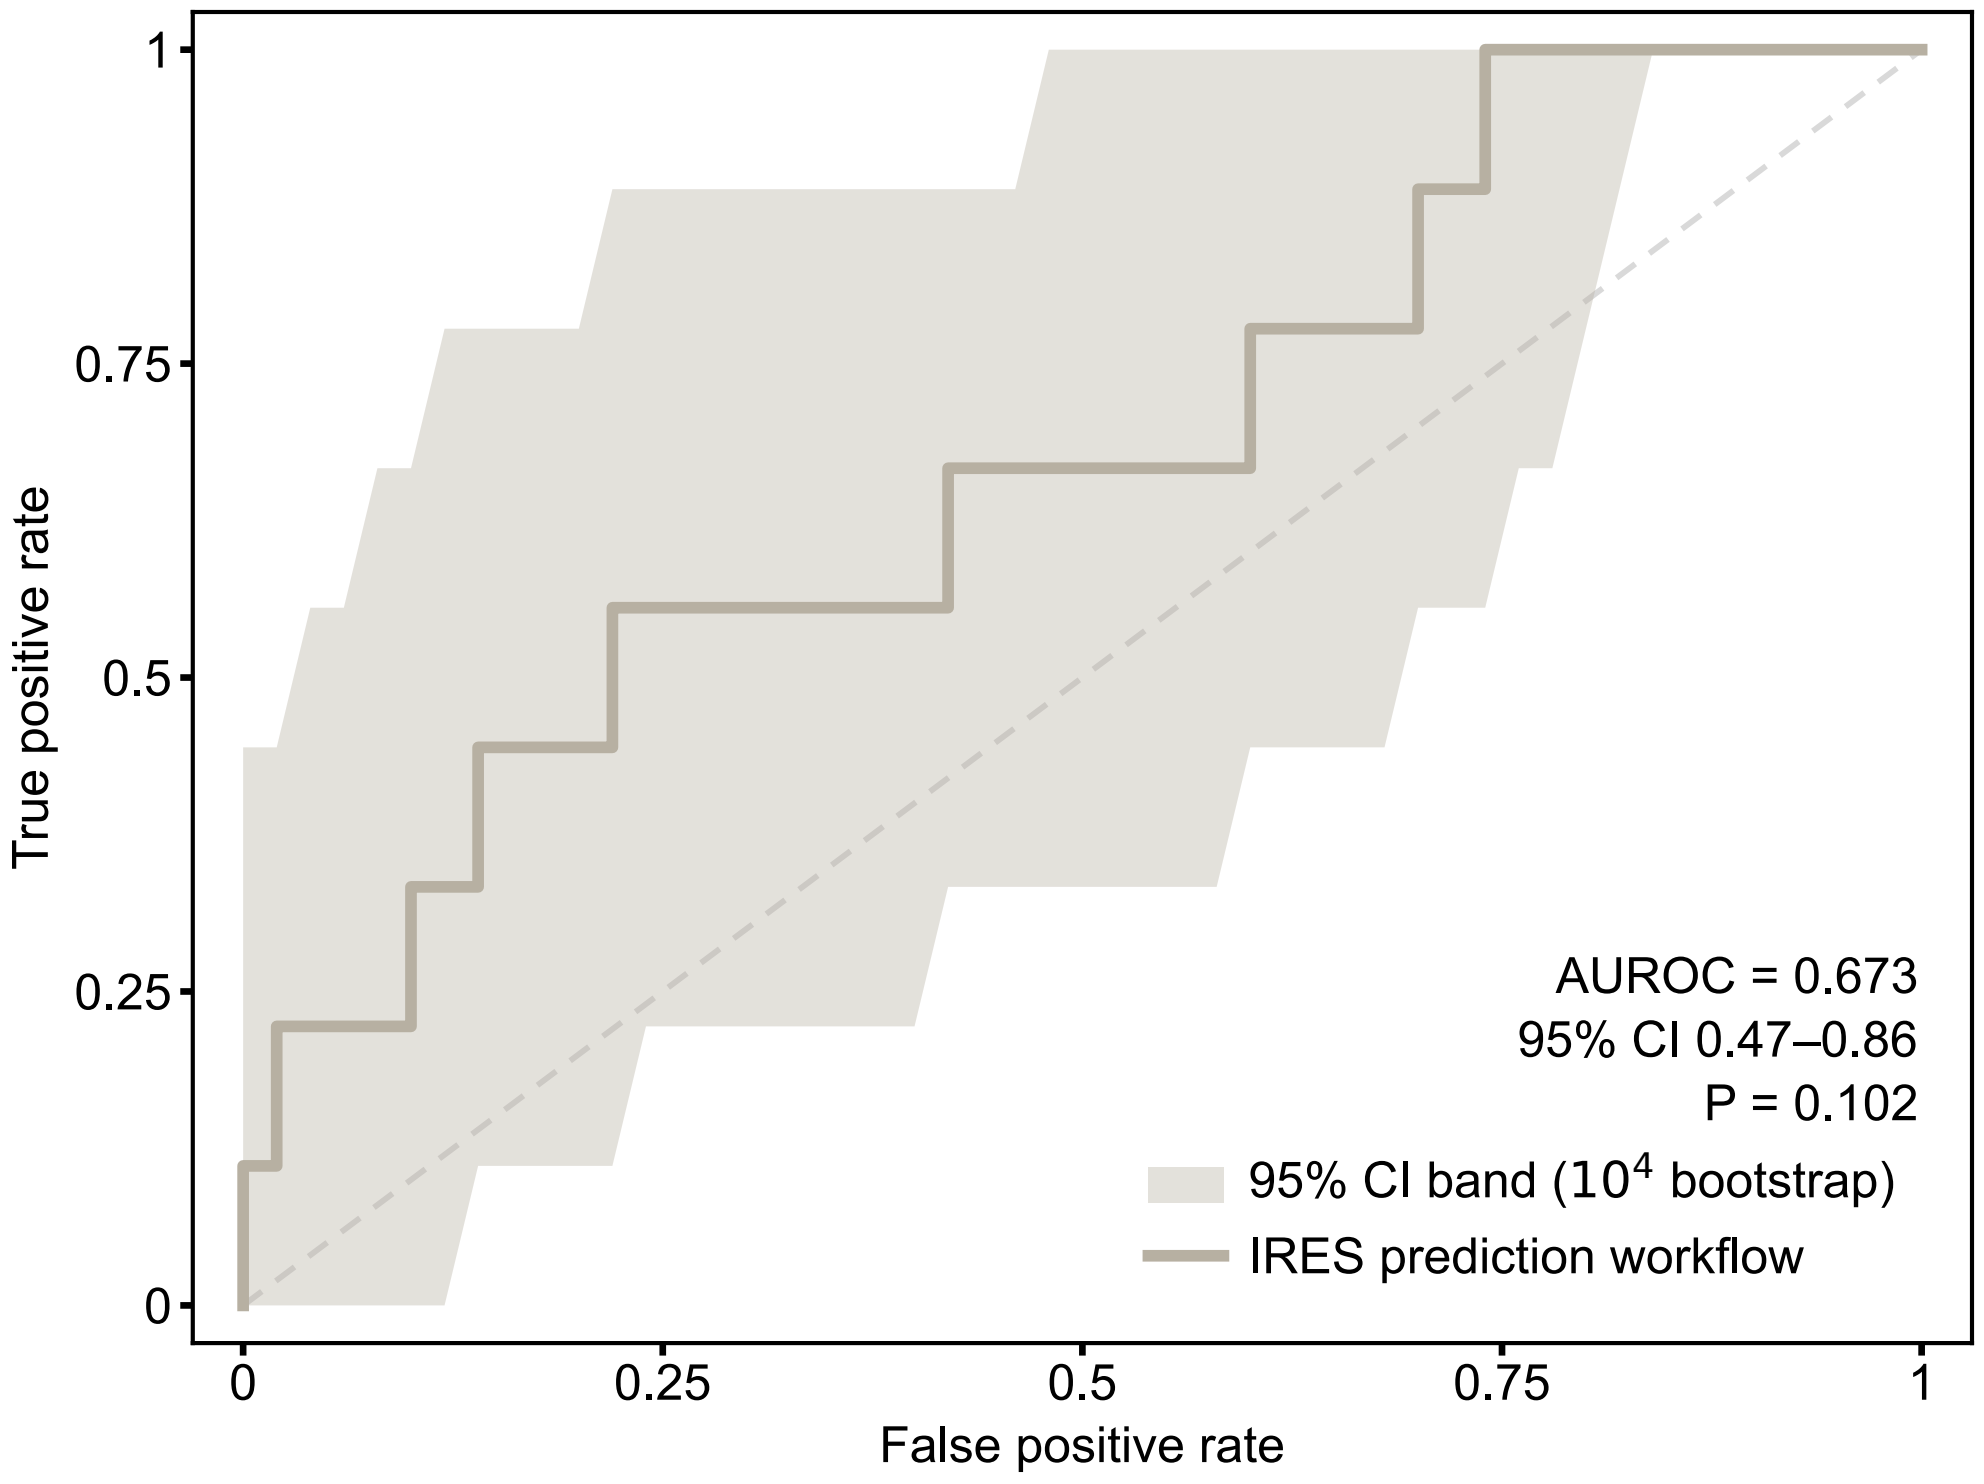
1
0.75
0.5
0.25
0
True positive rate
0
0.25
0.5
0.75
1
False positive rate
AUROC = 0.673
95% CI 0.47–0.86
P = 0.102
95% CI band (10^4 bootstrap)
IRES prediction workflow