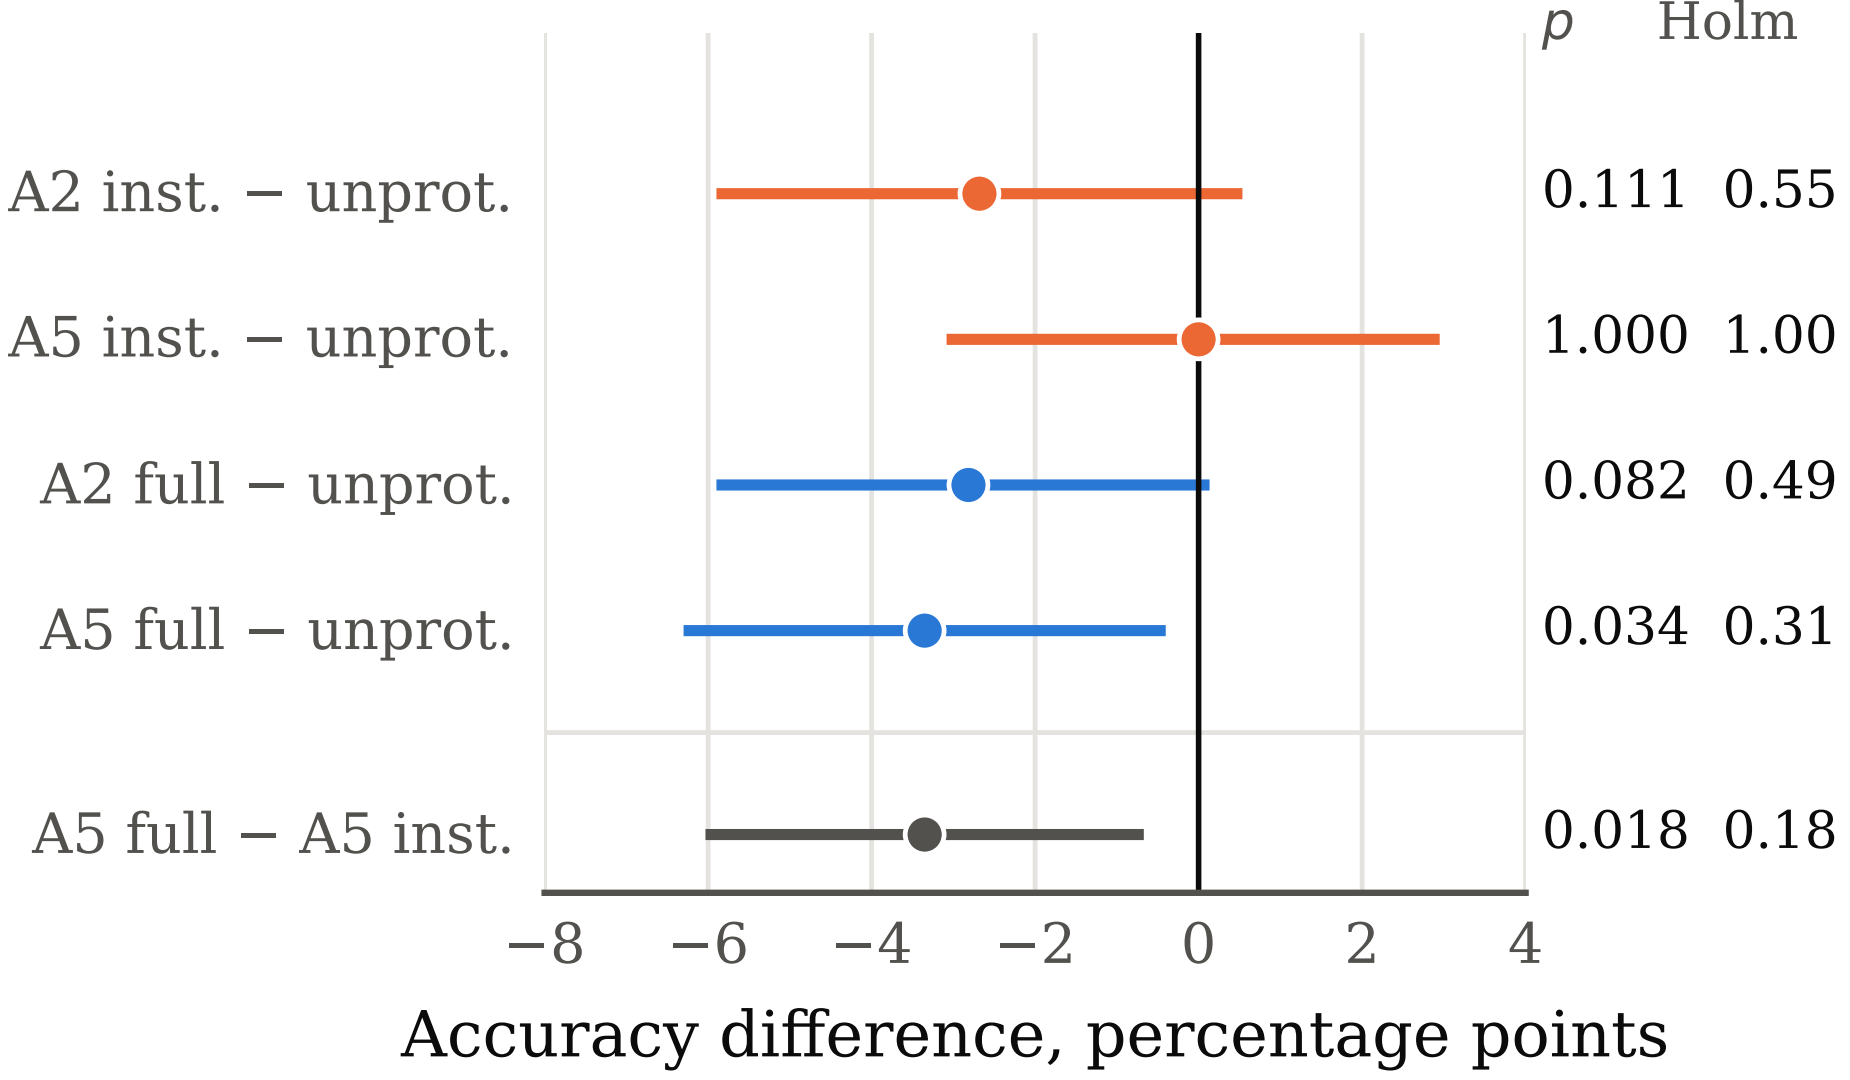
p
Holm
A2 inst. − unprot.
0.111
0.55
A5 inst. − unprot.
1.000
1.00
A2 full − unprot.
0.082
0.49
A5 full − unprot.
0.034
0.31
A5 full − A5 inst.
0.018
0.18
−8
−6
−4
−2
0
2
4
Accuracy difference, percentage points