




DPSAI

Ejemplo Conexionado Servo Sigma II con PLC CP1L

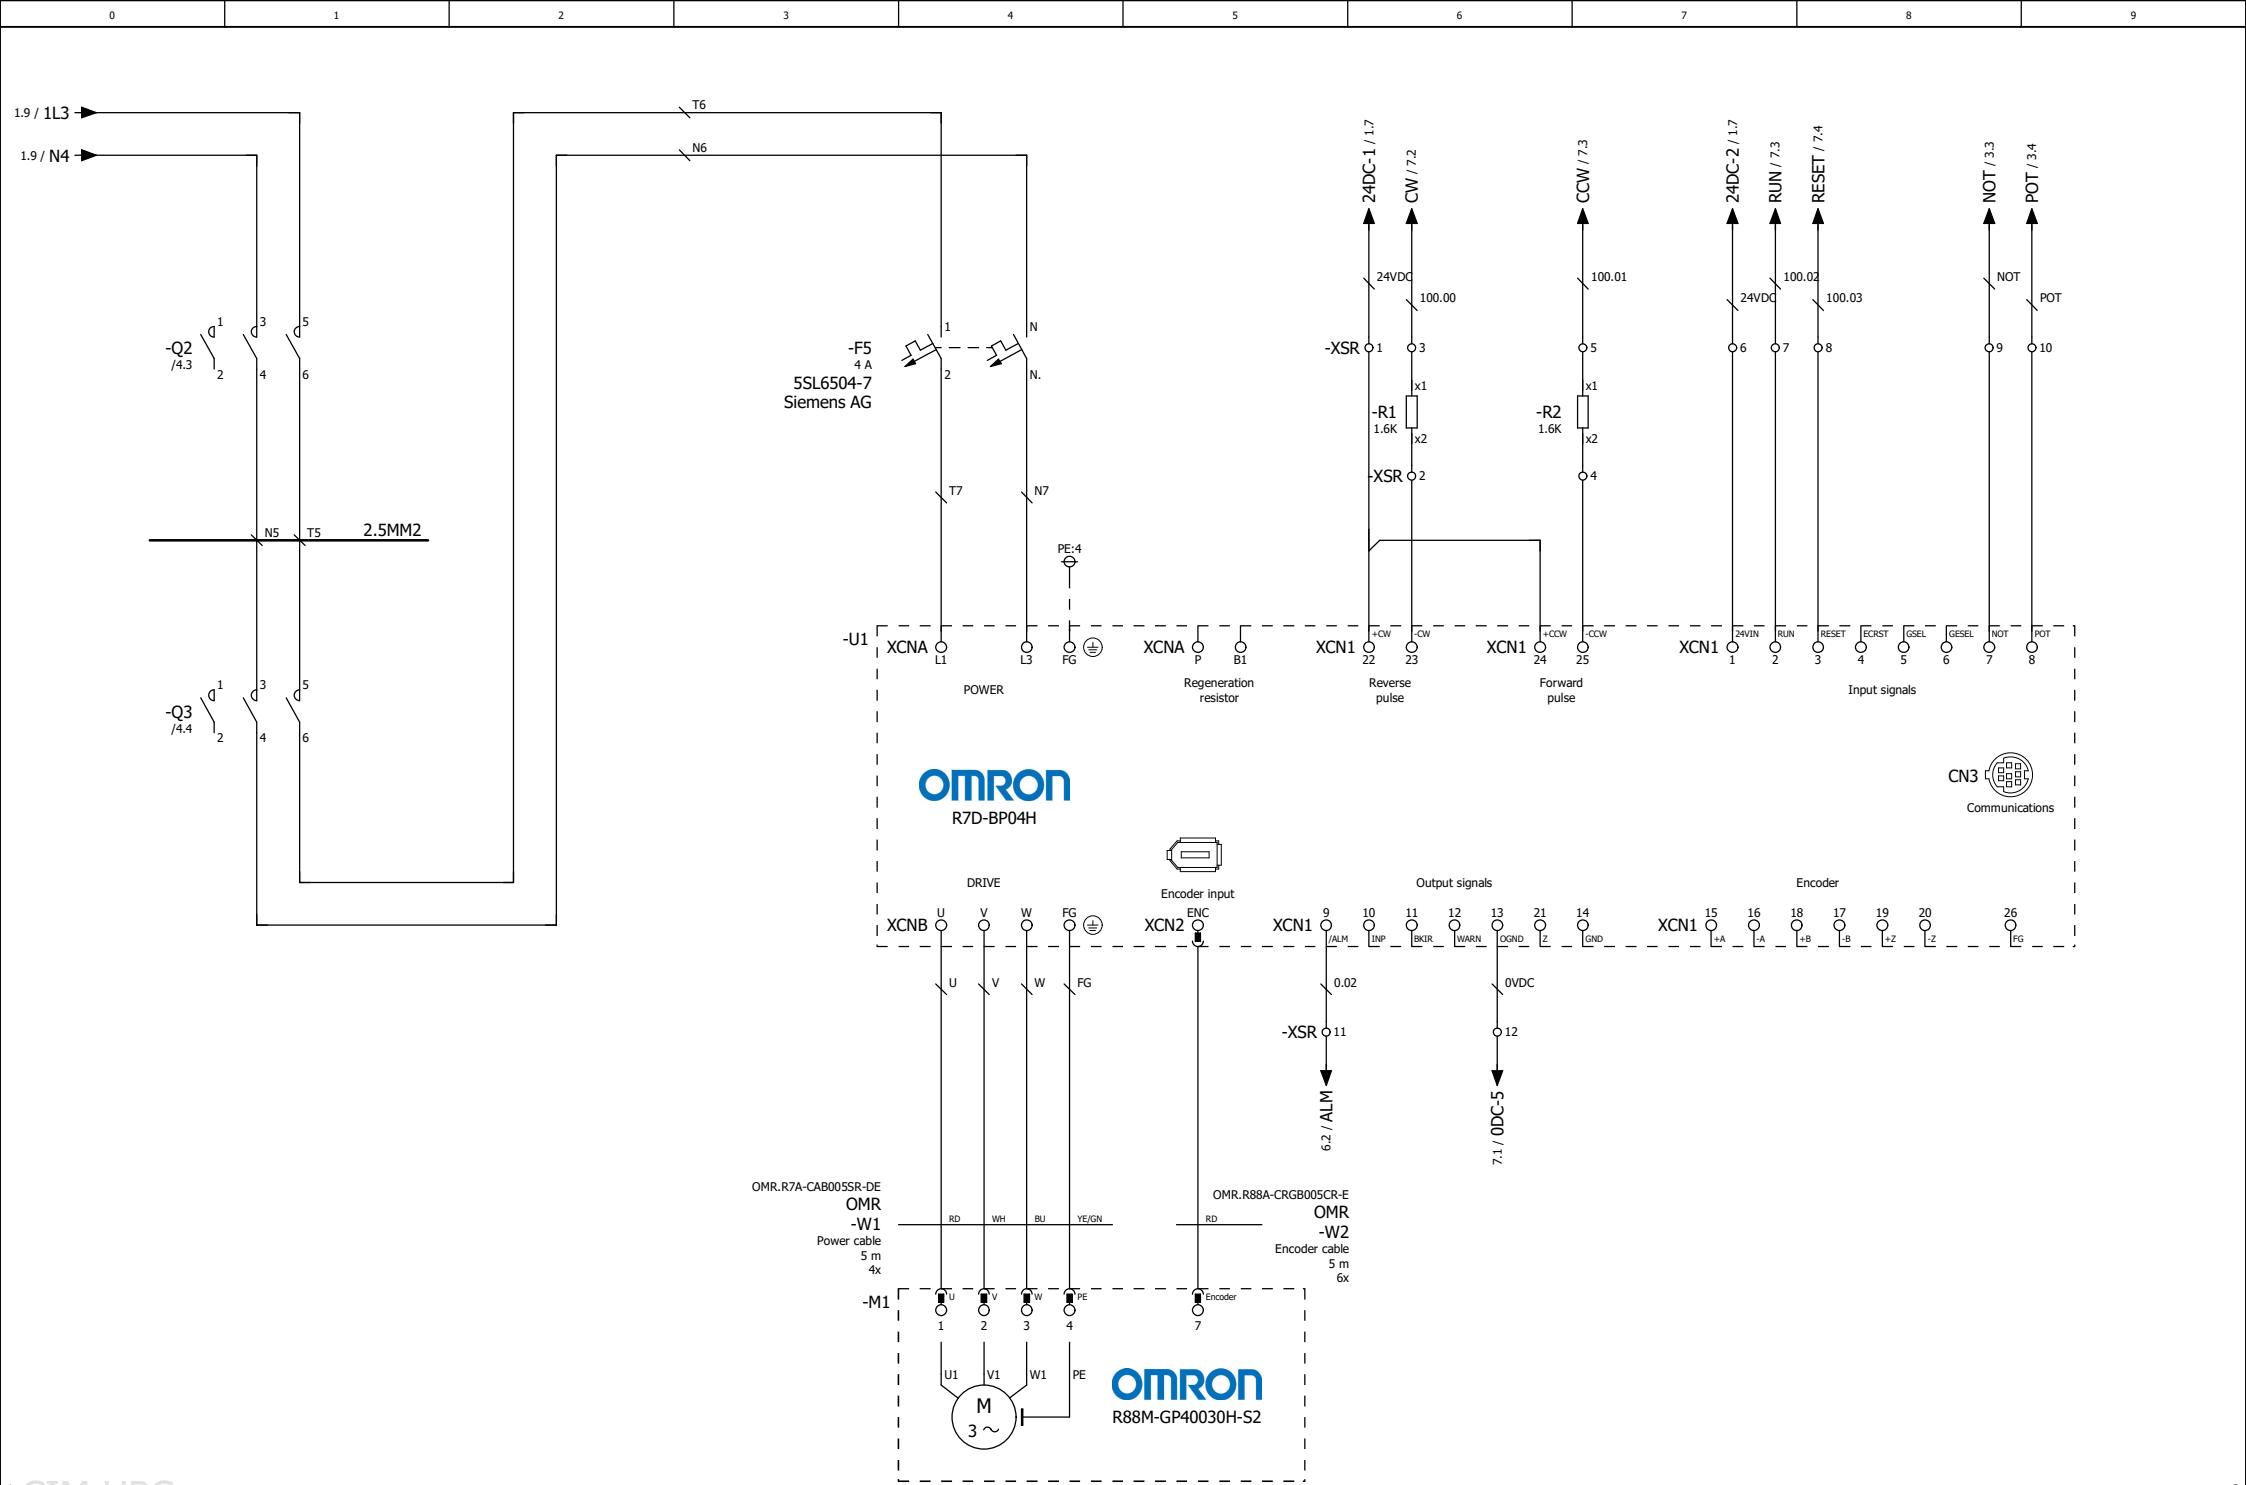

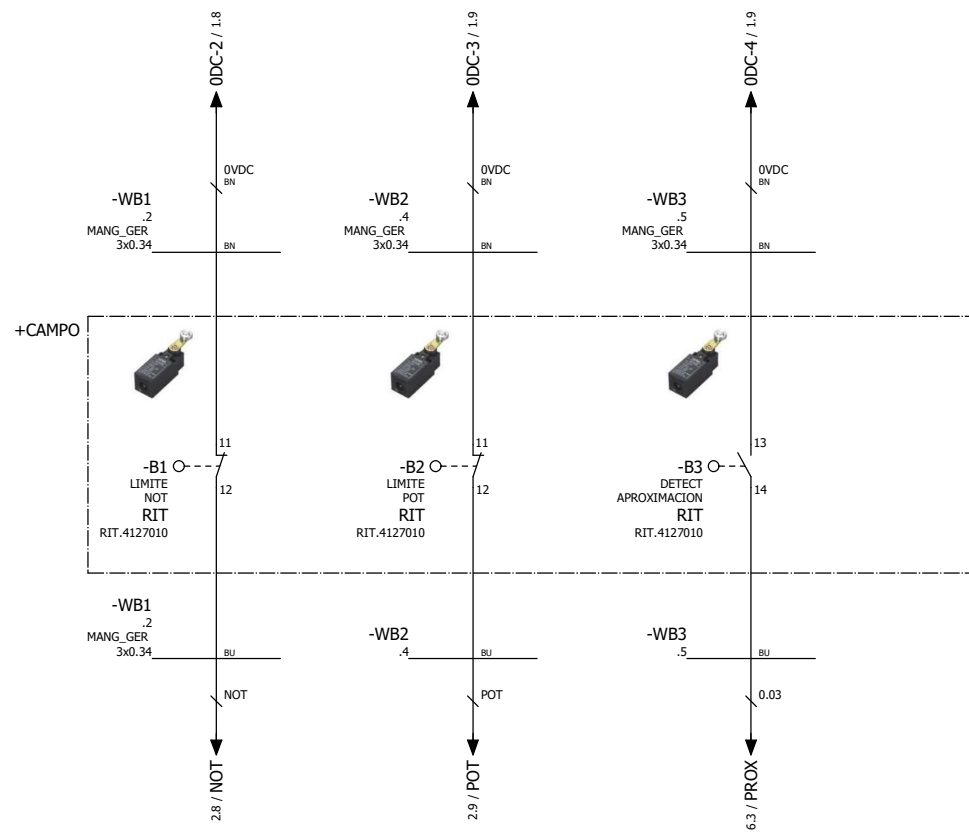


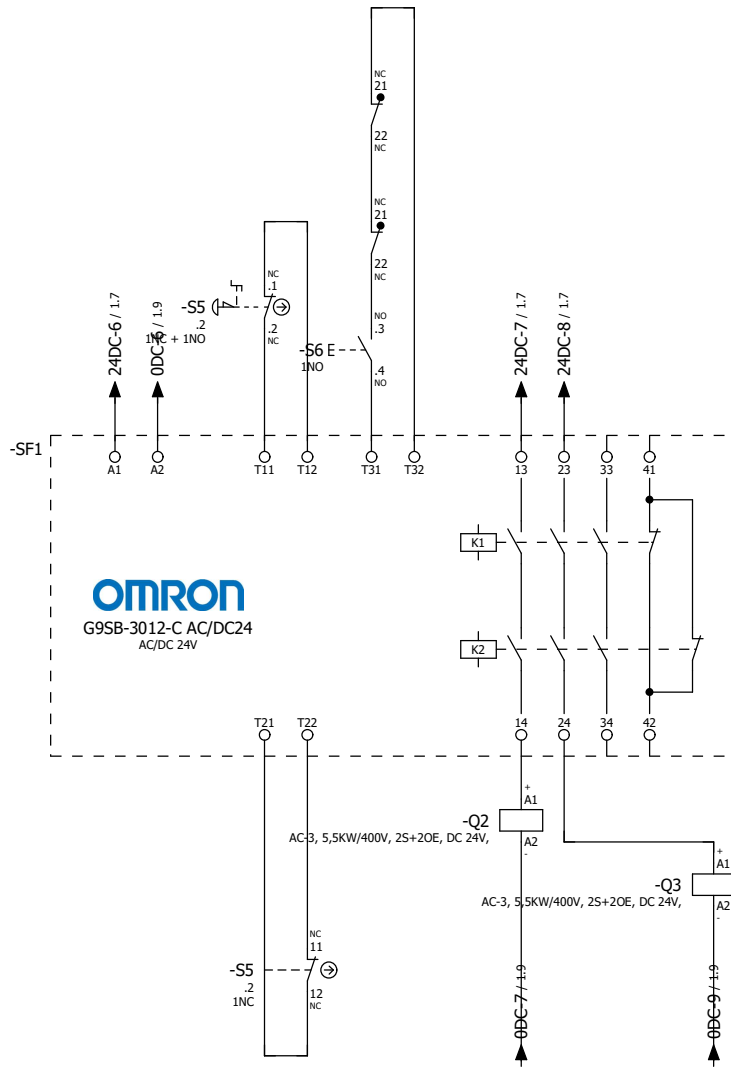

3RT2024-1BB44-3MA0
1/L1 2/T1
3/L2 4/T2
5/L3 6/T3
13 14
21 22
31 32
43 44
1 2 /2.0
3 4 /2.1
5 6 /2.1
13 14 /6.7
21 22
31 32
43 44

3RT2024-1BB44-3MA0
1/L1 2/T1
3/L2 4/T2
5/L3 6/T3
13 14
21 22
31 32
43 44
1 2 /2.0
3 4 /2.1
5 6 /2.1
13 14 /6.7
21 22
31 32
43 44



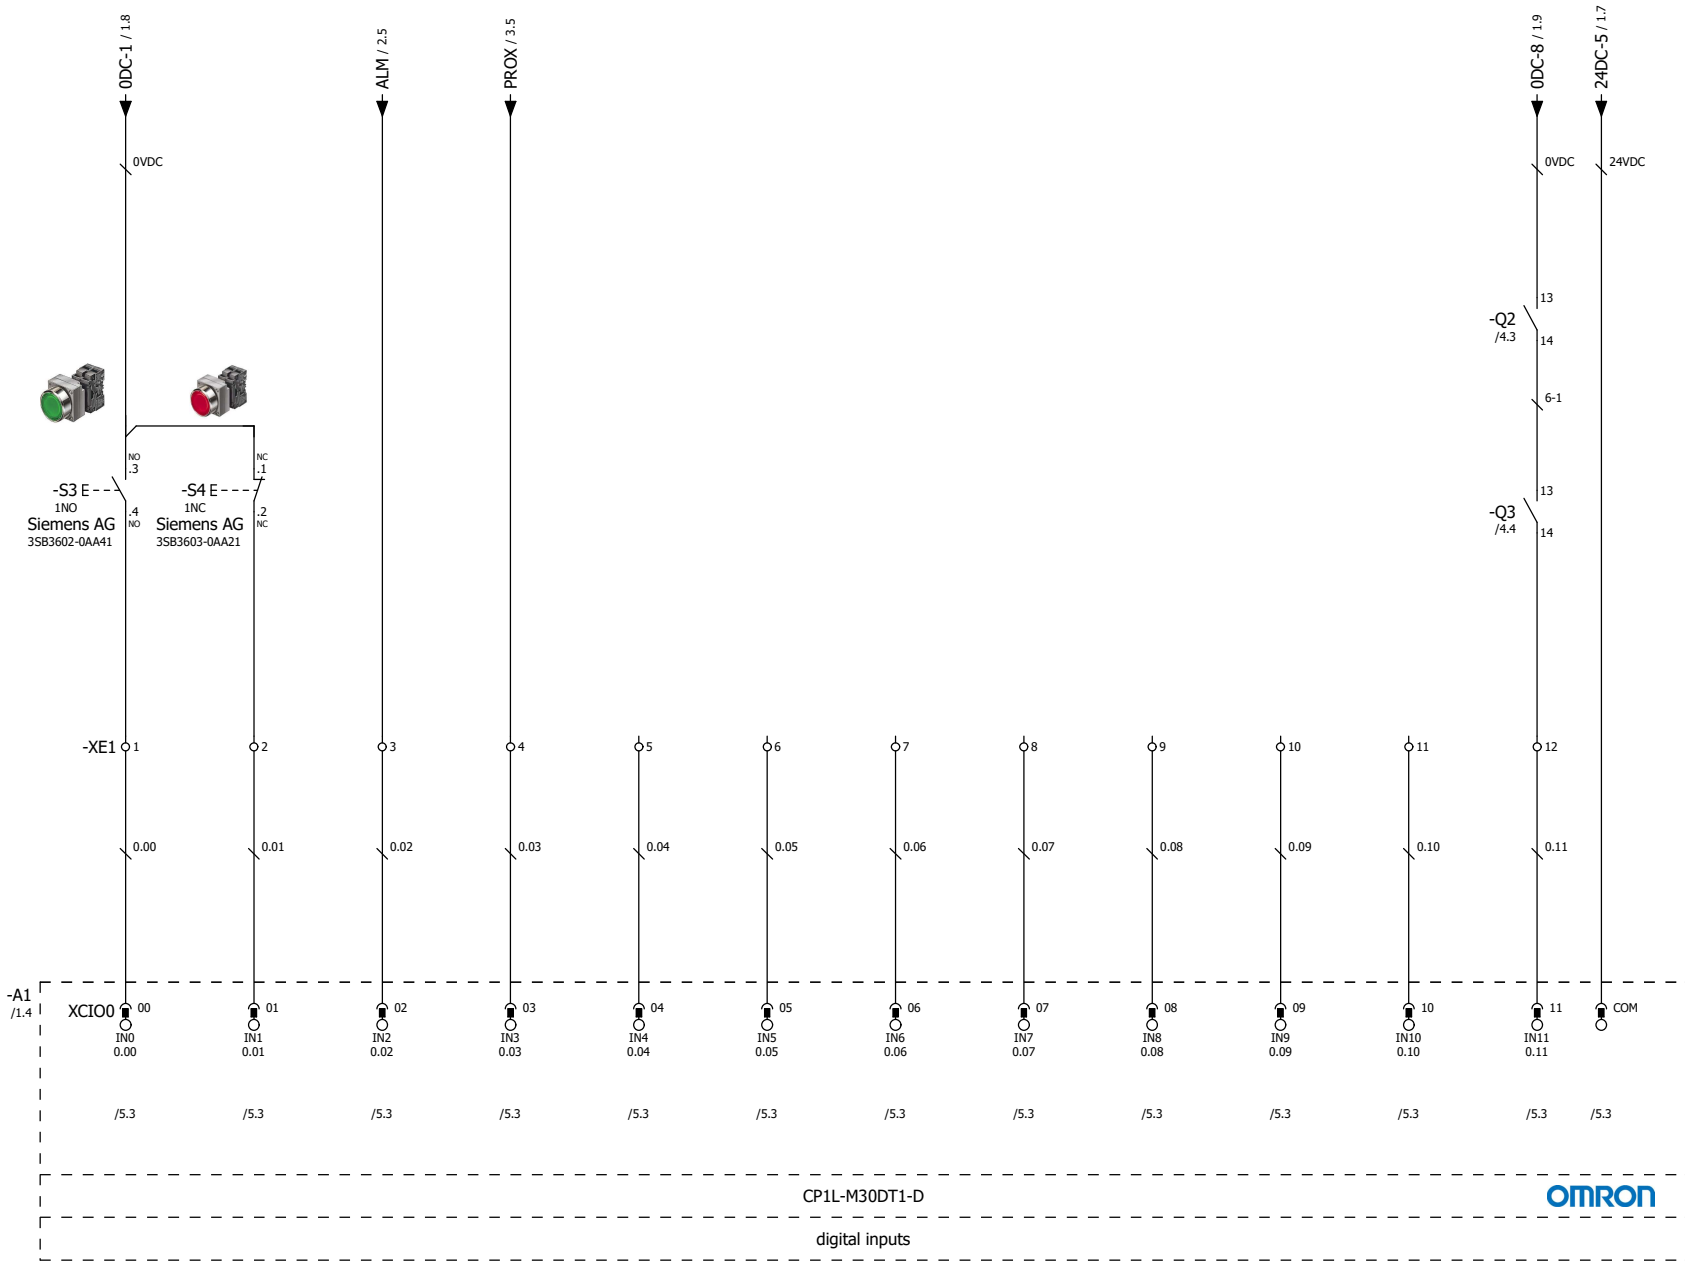

MARCHA

PARO

ALARMA
SERVO

APROXIMACION
SERVO

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

La MACRO de este PLC dispone de variantes.
Pulse TABULADOR para moverse entre ellas,
hasta localizar la deseada.

