


GRB 210619B

Rescaling factor with respect to r (mag)

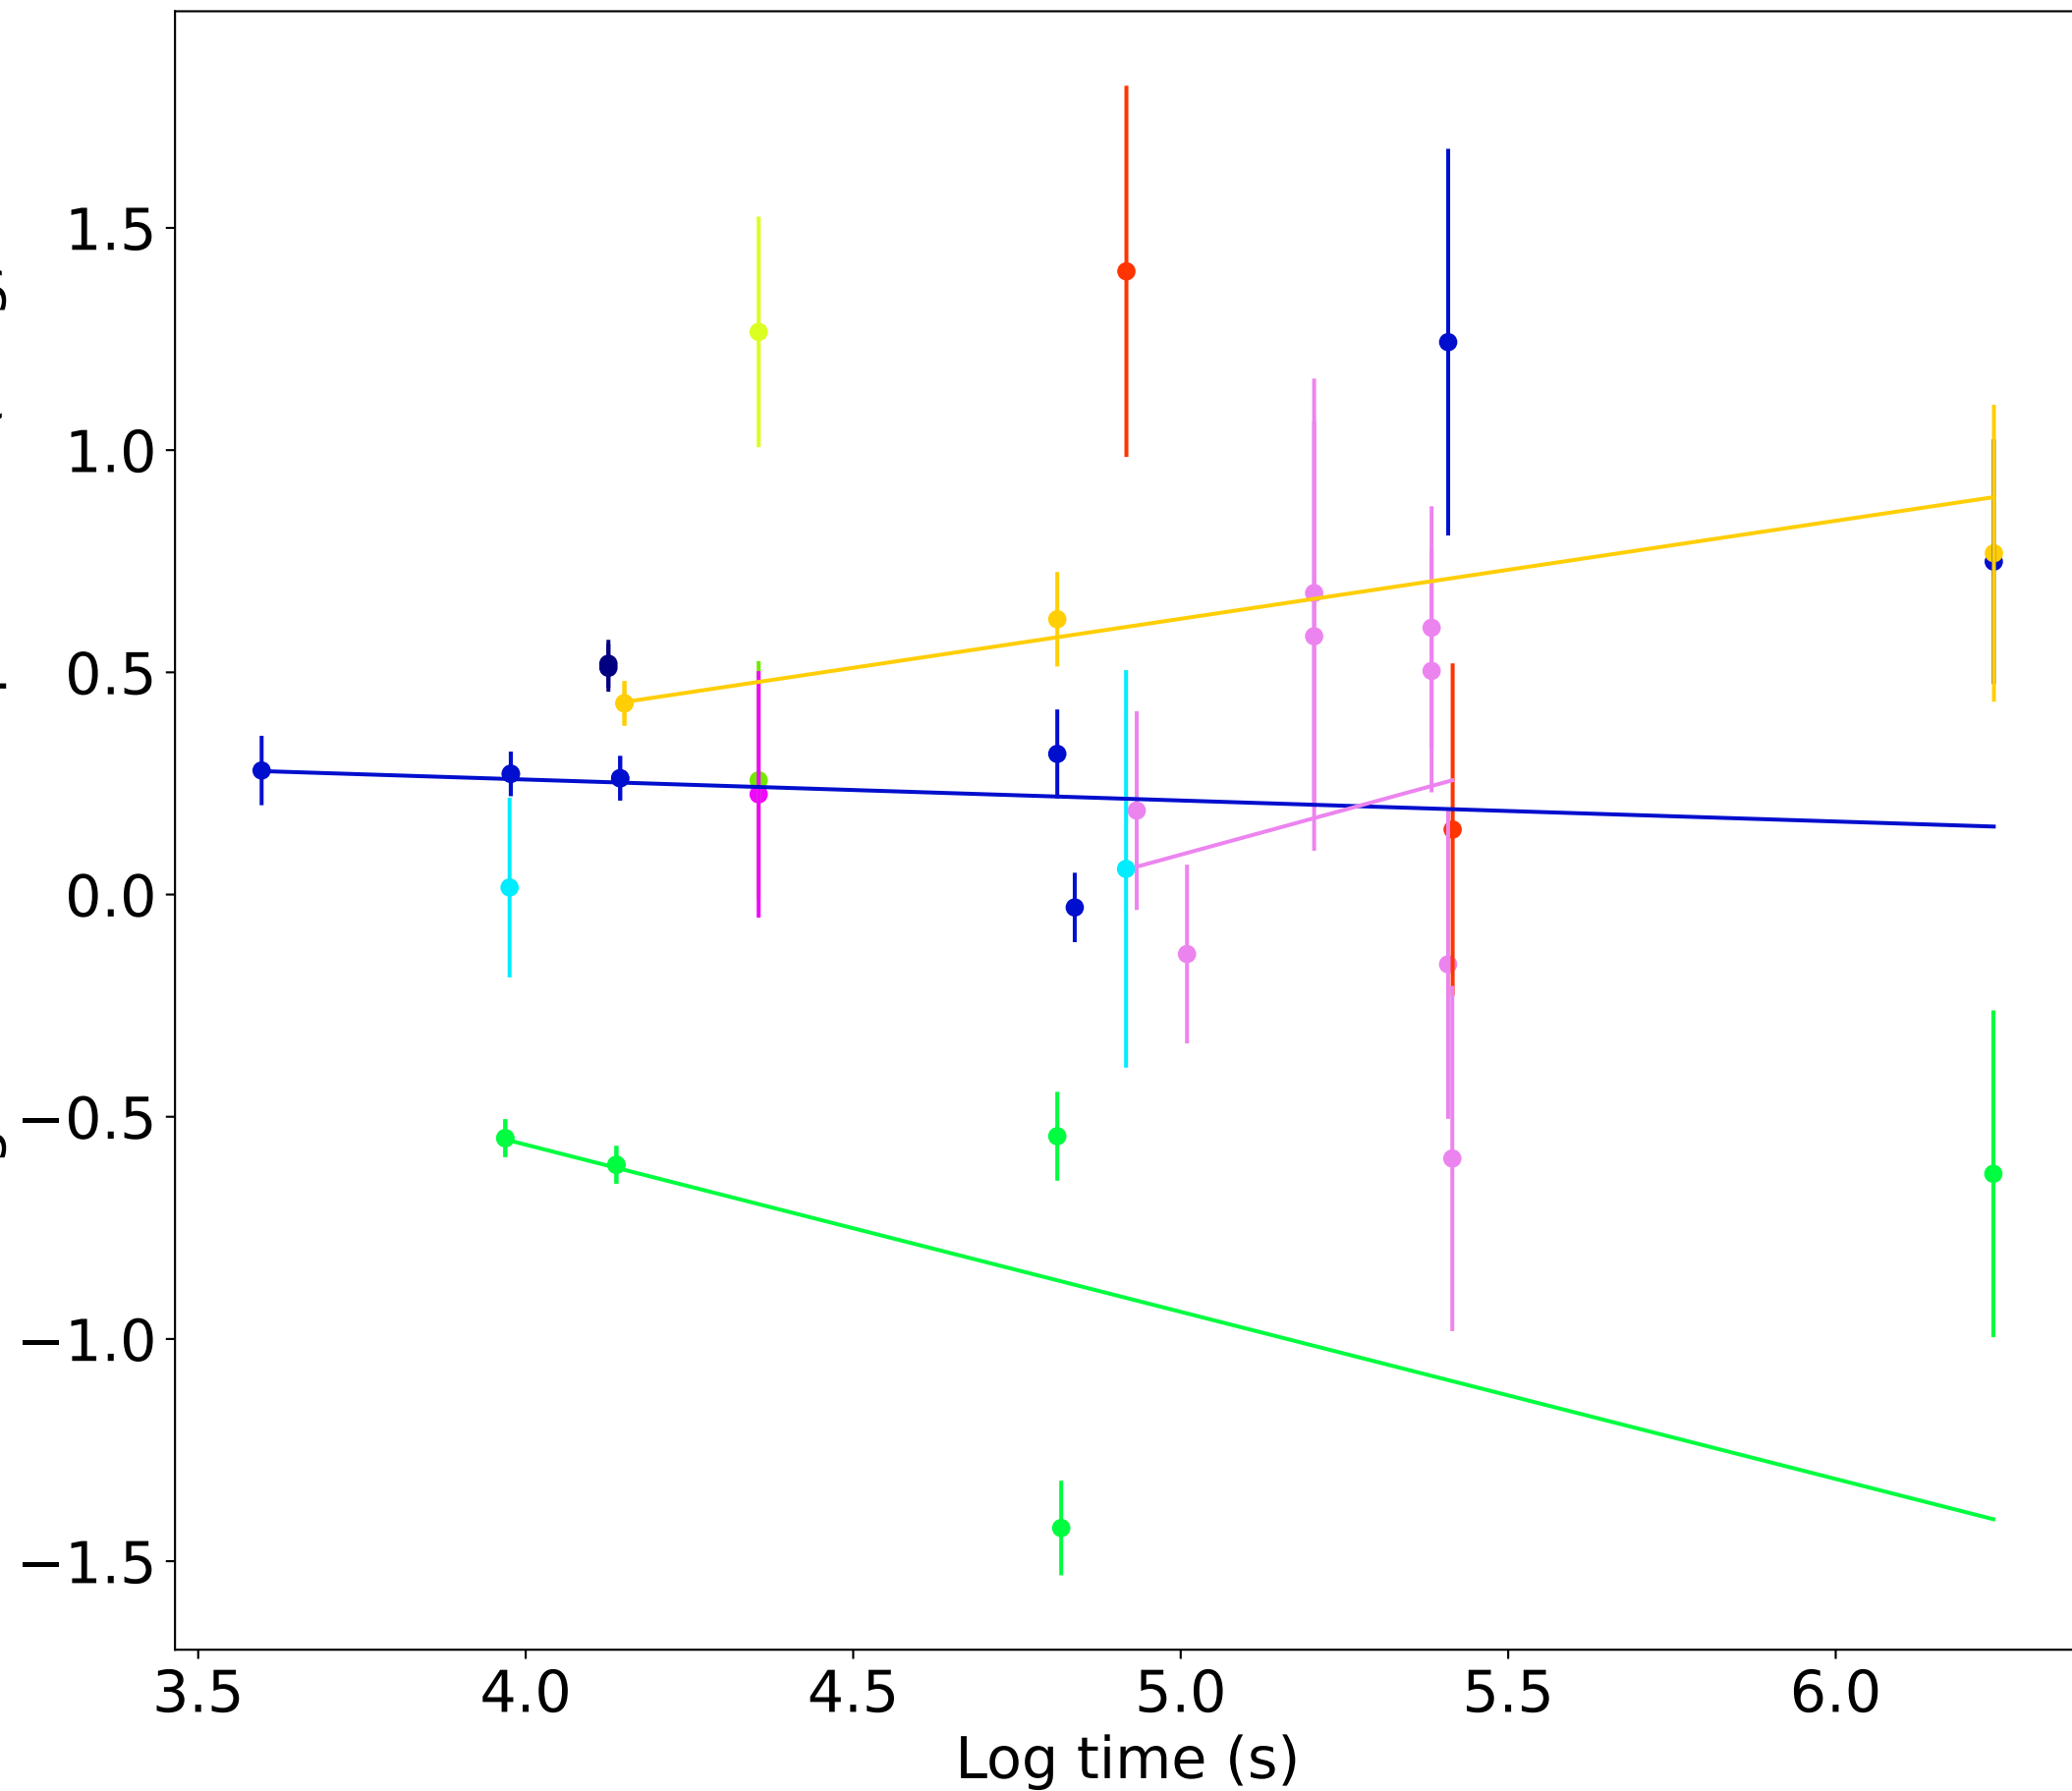

Band & slope

- Ic: $\text{nan} \pm \text{nan}$
- i: -0.0472 ± 0.109
- V: $\text{nan} \pm \text{nan}$
- g: -0.3761 ± 0.2375
- J: $\text{nan} \pm \text{nan}$
- K: $\text{nan} \pm \text{nan}$
- z: 0.2205 ± 0.0455
- l: $\text{nan} \pm \text{nan}$
- H: $\text{nan} \pm \text{nan}$
- R: 0.4036 ± 0.7277