


GRB 120422A

Rescaling factor with respect to i (mag)

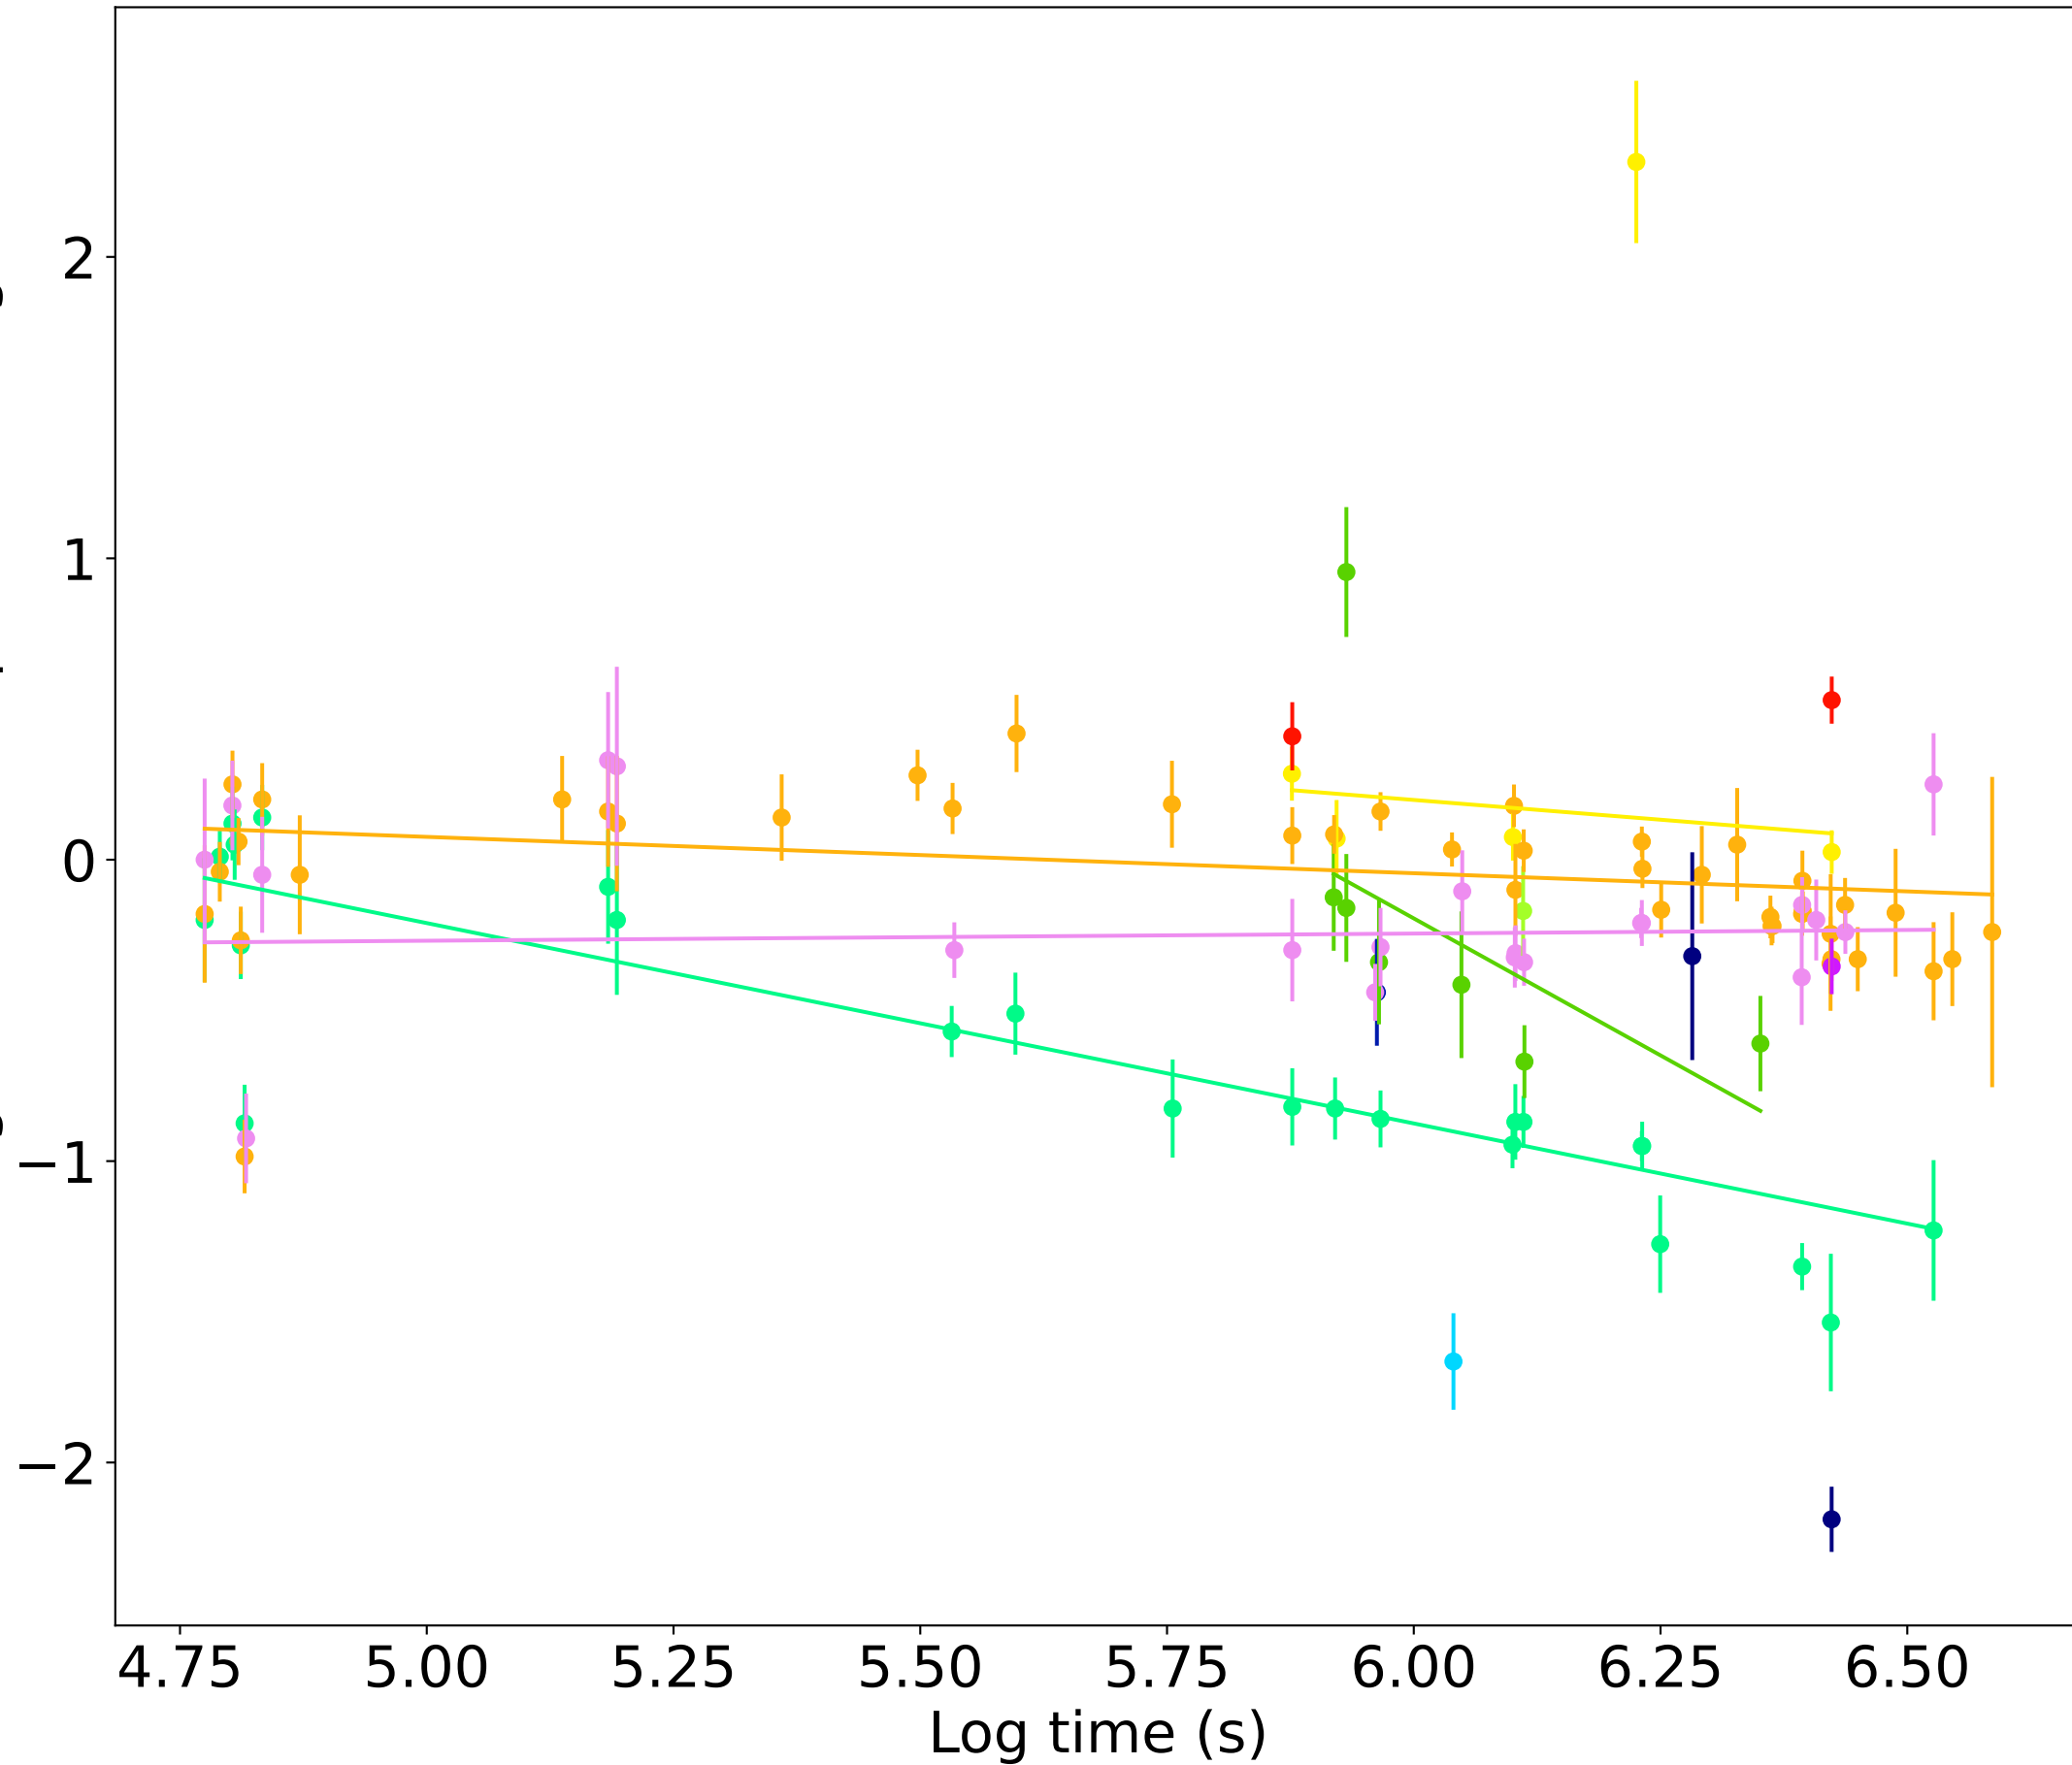

Band &amp; slope

- B
- Y
- U
- g
- J
- K
- R
- r
- I
- V
- z
- g:  $-0.6647 \pm 0.0648$
- J:  $-1.8182 \pm 1.0908$
- R:  $-0.2623 \pm 0.9187$
- r:  $-0.1206 \pm 0.0595$
- z:  $0.0238 \pm 0.0964$