INSTITUT FÜR
SOLARTECHNIK

HSR
HOCHSCHULE FÜR TECHNIK
RAPPERSWIL

FHO Fachhochschule Ostschweiz

Python calculation for heat pump SIN-14TU

Parametric Heat Pump calculation

Dani Carbonell

dani.carbonell@solarenergy.ch

2019/03/12 at: 16:08:27 h

Table 1: Fitted coefficients for the heat pump.

Coefficient	Description	$[kW]$
PQ_1	1^{st} *condenser polynomial coefficient*	1.3258e+01
PQ_2	2^{st} *condenser polynomial coefficient*	1.5673e+02
PQ_3	3^{st} *condenser polynomial coefficient*	3.5853e+01
PQ_4	4^{st} *condenser polynomial coefficient*	-2.6116e+02
PQ_5	5^{st} *condenser polynomial coefficient*	2.0242e+01
PQ_6	6^{st} *condenser polynomial coefficient*	-1.8200e+02
$PCOP_1$	1^{st} *COP polynomial coefficient*	7.4744e+00
$PCOP_2$	2^{st} *COP polynomial coefficient*	8.2635e+01
$PCOP_3$	3^{st} *COP polynomial coefficient*	-9.7922e+00
$PCOP_4$	4^{st} *COP polynomial coefficient*	-3.2890e+02
$PCOP_5$	5^{st} *COP polynomial coefficient*	-6.5161e+01
$PCOP_6$	6^{st} *COP polynomial coefficient*	-6.7357e+01
$\dot{m}_{cond}$	2400.00 $[kg/h]$	
$\dot{m}_{evap}$	2400.00 $[kg/h]$	
COP_{nom} (B0W35)	5.00	
$Q_{c,nom}$ (B0W35)	13.94 kW	
COP_{nom} (B2W35)	5.31	
$Q_{c,nom}$ (B2W35)	14.79 kW	
COP_{nom} (B10W35)	6.52	
$Q_{c,nom}$ (B10W35)	18.21 kW	

Table 2: Predicting results of the heat pump.

| $T_{evap,in}$ °C	$T_{evap,out}$ °C	$T_{cond,in}$ °C	$T_{cond,out}$ °C	COP [−]	Q_{cond} [kW]	Q_{evap} [kW]	W_{comp} [kW]	$\dot{m}_{cond}$ kg/h	$\dot{m}_{evap}$ kg/h	ΔT_{evap} K	ΔT_{cond} K
-7.00	-10.26	26.09	30.00	4.15	10.94	8.30	2.64	2400	2400	3.3	3.9
-7.00	-10.14	34.82	38.75	3.67	10.99	7.99	3.00	2400	2400	3.1	3.9
-7.00	-9.83	43.67	47.50	3.05	10.71	7.19	3.51	2400	2400	2.8	3.8
-7.00	-9.23	52.64	56.25	2.28	10.08	5.66	4.42	2400	2400	2.2	3.6
-7.00	-7.95	61.72	65.00	1.36	9.17	2.41	6.76	2400	2400	0.9	3.3
-4.00	-7.78	25.62	30.00	4.69	12.22	9.62	2.61	2400	2400	3.8	4.4
-4.00	-7.63	34.38	38.75	4.11	12.21	9.24	2.98	2400	2400	3.6	4.4
-4.00	-7.28	43.25	47.50	3.38	11.86	8.35	3.51	2400	2400	3.3	4.2
-4.00	-6.64	52.25	56.25	2.51	11.16	6.72	4.45	2400	2400	2.6	4.0
-4.00	-5.29	61.35	65.00	1.48	10.18	3.28	6.90	2400	2400	1.3	3.6
-1.00	-5.30	25.16	30.00	5.22	13.52	10.93	2.59	2400	2400	4.3	4.8
-1.00	-5.12	33.94	38.75	4.54	13.44	10.48	2.96	2400	2400	4.1	4.8
-1.00	-4.74	42.84	47.50	3.71	13.02	9.51	3.51	2400	2400	3.7	4.7
-1.00	-4.05	51.86	56.25	2.73	12.26	7.77	4.49	2400	2400	3.1	4.4
-1.00	-2.63	60.99	65.00	1.59	11.21	4.14	7.07	2400	2400	1.6	4.0
2.00	-2.81	24.69	30.00	5.74	14.83	12.25	2.58	2400	2400	4.8	5.3
2.00	-2.61	33.49	38.75	4.96	14.68	11.72	2.96	2400	2400	4.6	5.3
2.00	-2.19	42.42	47.50	4.03	14.19	10.67	3.52	2400	2400	4.2	5.1
2.00	-1.47	51.47	56.25	2.94	13.35	8.82	4.54	2400	2400	3.5	4.8
2.00	0.04	60.62	65.00	1.69	12.24	4.98	7.26	2400	2400	2.0	4.4
5.00	-0.33	24.22	30.00	6.26	16.14	13.56	2.58	2400	2400	5.3	5.8
5.00	-0.10	33.05	38.75	5.37	15.93	12.96	2.96	2400	2400	5.1	5.7
5.00	0.35	42.00	47.50	4.34	15.37	11.82	3.54	2400	2400	4.6	5.5
5.00	1.12	51.07	56.25	3.14	14.46	9.86	4.60	2400	2400	3.9	5.2
5.00	2.71	60.24	65.00	1.78	13.28	5.81	7.47	2400	2400	2.3	4.8
8.00	2.15	23.75	30.00	6.77	17.47	14.89	2.58	2400	2400	5.9	6.3
8.00	2.41	32.60	38.75	5.78	17.18	14.21	2.97	2400	2400	5.6	6.2
8.00	2.90	41.58	47.50	4.64	16.55	12.98	3.57	2400	2400	5.1	5.9
8.00	3.71	50.67	56.25	3.34	15.58	10.91	4.66	2400	2400	4.3	5.6
8.00	5.39	59.87	65.00	1.86	14.34	6.63	7.70	2400	2400	2.6	5.1
11.00	4.63	23.27	30.00	7.27	18.80	16.21	2.58	2400	2400	6.4	6.7
11.00	4.92	32.15	38.75	6.18	18.44	15.46	2.99	2400	2400	6.1	6.6
11.00	5.44	41.15	47.50	4.93	17.74	14.15	3.60	2400	2400	5.6	6.4
11.00	6.30	50.27	56.25	3.52	16.70	11.96	4.74	2400	2400	4.7	6.0
11.00	8.08	59.49	65.00	1.93	15.40	7.44	7.96	2400	2400	2.9	5.5
14.00	7.11	22.79	30.00	7.77	20.13	17.54	2.59	2400	2400	6.9	7.2
14.00	7.43	31.69	38.75	6.57	19.71	16.71	3.00	2400	2400	6.6	7.1
14.00	7.98	40.72	47.50	5.22	18.94	15.31	3.63	2400	2400	6.0	6.8
14.00	8.88	49.87	56.25	3.70	17.83	13.01	4.82	2400	2400	5.1	6.4
14.00	10.77	59.10	65.00	2.00	16.47	8.23	8.24	2400	2400	3.2	5.9
17.00	9.58	22.31	30.00	8.25	21.48	18.88	2.60	2400	2400	7.4	7.7
17.00	9.94	31.24	38.75	6.95	20.99	17.97	3.02	2400	2400	7.1	7.5
17.00	10.52	40.29	47.50	5.50	20.15	16.49	3.67	2400	2400	6.5	7.2
17.00	11.47	49.46	56.25	3.87	18.97	14.07	4.90	2400	2400	5.5	6.8
17.00	13.46	58.72	65.00	2.05	17.55	9.00	8.54	2400	2400	3.5	6.3
20.00	12.05	21.83	30.00	8.73	22.83	20.22	2.61	2400	2400	7.9	8.2
20.00	12.44	30.77	38.75	7.33	22.28	19.24	3.04	2400	2400	7.6	8.0
20.00	13.06	39.85	47.50	5.77	21.37	17.66	3.71	2400	2400	6.9	7.6
20.00	14.05	49.05	56.25	4.03	20.12	15.13	4.99	2400	2400	5.9	7.2
20.00	16.16	58.33	65.00	2.10	18.64	9.76	8.87	2400	2400	3.8	6.7

Meier/SIN-14TU/SIN-14TU-Cop.pdf
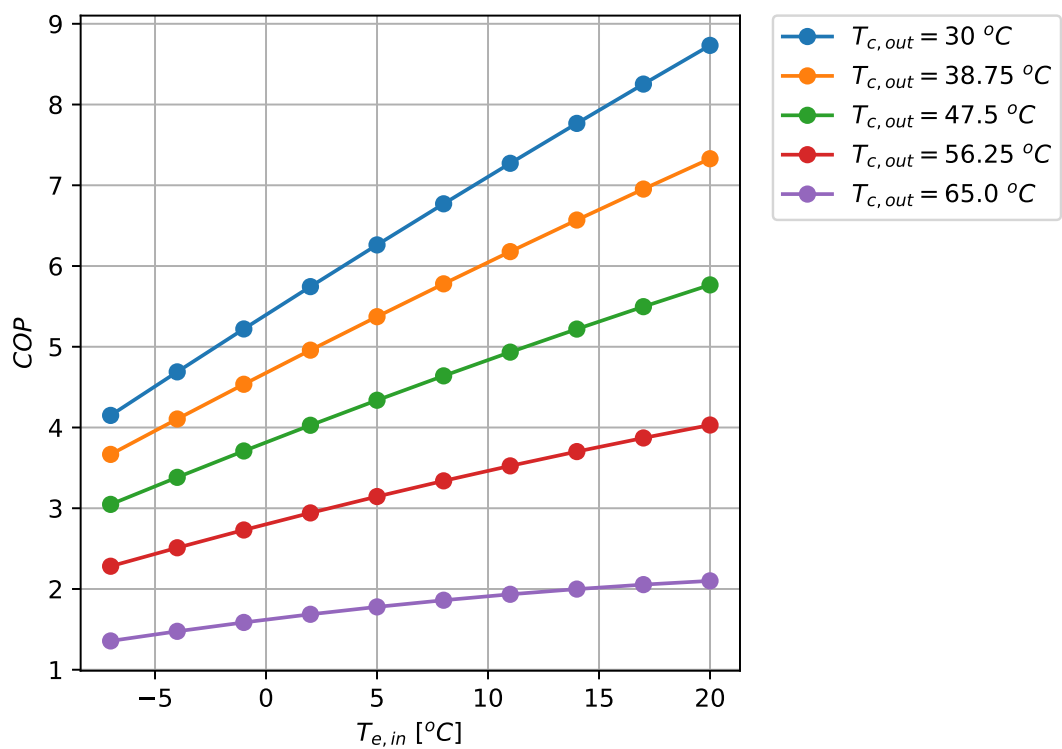
Figure 1: COP Results for the heat pump at the selected points
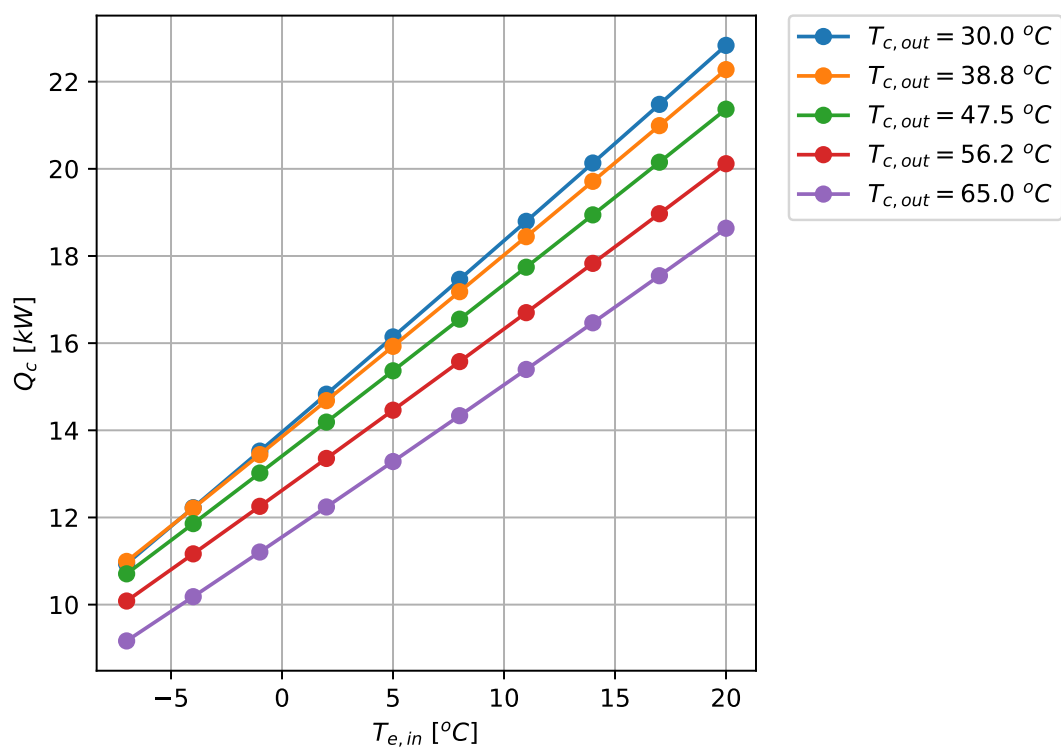
Meier/SIN-14TU/SIN-14TU-Qc.pdf

Figure 2: Q_c Results for the heat pump at the selected points