

Проектная организация
"МБ-Проект Бюро"

Заказчик
ООО «Специализированный застройщик Балчуг эстейт»

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
по адресу:
г. Москва, ЦАО, ул. Садовническая, вл. 76/71

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ **Корректировка**

Положительные заключения
№77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024г.
№77-2-1-2-022133-2025 от 23.04.2025г.
№77-2-1-2-032022-2025 от 09.06.2025г.
№77-2-1-3-079426-2025 от 23.12.2025г.

Раздел 5
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений
(внутренние инженерные системы)

Подраздел 5
Сети связи
Часть 4
Автоматизация противопожарных систем

АА/БЭ-03-ДС3-ИОС5.4
Корректировка

Главный инженер проекта



Шталматович В.

г. Москва
2026 год

Свидетельство №49-09-6658340247-П-069 от 20 ноября 2015 г.

Заказчик – ООО «МБ-Проект Бюро»**«Жилой комплекс» расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО,
Садовническая ул., вл 76/71****Проектная документация****Раздел 5****Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений
(внутренние инженерные системы)****Подраздел 5****Сети связи****Часть 4****Автоматизация противопожарных систем****АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС5.4****Корректировка**

Изм.	№ док	Подп.	Дата



ИНПАД

Российская Федерация

ООО "Институт проектирования, архитектуры и дизайна"

Свидетельство №49-09-6658340247-П-069 от 20 ноября 2015 г.

Заказчик – ООО «МБ-Проект Бюро»

**«Жилой комплекс» расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО,
Садовническая ул., вл 76/71**

Проектная документация

Раздел 5

**Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений
(внутренние инженерные системы)**

Подраздел 5

Сети связи

Часть 4

Автоматизация противопожарных систем

АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС5.4

Корректировка

Директор

В.Б. Сальников

Главный инженер проекта

М.В.Шараева

Изм.	№ док	Подп.	Дата

Обозначение	Наименование	Примечание
АА/БЭ-03-ДС3-ИОС5.4.С	Содержание тома	
АА/БЭ-03-ДС3-ИОС5.4.ТЧ	Пояснительная записка	
АА/БЭ-03-ДС3-ИОС5.4.ГЧ	<u>Графические материалы</u>	
лист 1	Условно-графические обозначения	
лист 2	Структурная схема противопожарных систем в подземной части	
лист 3	Корпус 1, секция 1. Структурная схема противопожарных систем	
лист 4	Корпус 1, секция 2. Структурная схема противопожарных систем	
лист 5	Корпус 1, секция 3. Структурная схема противопожарных систем	
лист 6	Корпус 2, секция 1. Структурная схема противопожарных систем	
лист 7	Корпус 2, секция 2. Структурная схема противопожарных систем	
лист 8	Корпус 3.1. Корпус 3. Структурная схема противопожарных систем	
лист 9	Корпус 4. Структурная схема противопожарных систем	

Взам. инв. №								
Подп. и дата								
Инв. № подл.	Изм.	Кол.у	Лист	№	Подп.	Дата	АА/БЭ-03-ДС3-ИОС5.4.С	
	Составил	Пиун				11.25		
	Проверил	Афанасьева				11.25	Содержание тома	Стадия
	ГИП	Шараева				11.25		Лист
								Листов
	Н.контр.	Костылева				11.25		
							ИНПАД	
							проектирование обследование зданий навесные фасады	

Содержание

1. Аннотация	4
2. Краткое описание объекта строительства.....	4
3. Исходные данные для проектирования	4
4. Проектные решения	5
4.1 Проектные решения по противопожарной автоматике.....	5
5. Таблица регистрации изменений	9

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл							AA/БЭ-03-ДС3-ИОС5.4.ТЧ Пояснительная записка			Стадия	Лист	Листов
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				П	1	9
			Разраб.	Афанасьева		11.25								
			Проверил	Афанасьева		11.25								
			Н.контр.	Костылева		11.25								
			ГИП	Шараева		11.25								



Ранее разработанные решения ПД, получившие положительное заключение негосударственной экспертизы от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025	Суть изменения, внесенного в рамках корректировки ПД	Ссылка по внесенным изменениям на состав ПД (Том, часть, страница, лист, корпус/оси/ секция)
Отсутствовала Аннотация	Пояснительная записка дополнена аннотацией	Том 5.5.4, ТЧ лист 4
Недостаточность сведений о документации. На основании которой выполнена корректировка ст.П	Исходные данные дополнены информацией о документах, на основании которых выполнена корректировка ст.П	Том 5.5.4, ТЧ лист 4,5
Управление лифтами задублированы. В томе ИОС5.3 так же предусмотрено управление лифтами при пожаре	Решения по управлению лифтами предусматриваются в томе ИОС5.3	Том 5.5.4, ТЧ лист 5
ШУН/В предусмотрены в томе ИОС1.1	ШУН/В предусматриваются в данном томе	Том 5.5.4, ТЧ лист 5, ГЧ лист 2-9
Дистанционный пуск выполняется с прибора РЗ-Рубеж-2ОП установленного в пом. охраны	Дистанционный пуск противоподымной вентиляции выполняется с ЦПИУ в пом.Диспетчерской	Том 5.5.4, ТЧ лист 5
Приведена информация по УЗО в цепях питания	Исключена информация по установке УЗО в цепях питания, так как не применяется в данном томе	Том 5.5.4, ТЧ лист 5,6
Отсутствует информация по управлению автоматическими воротами при пожаре	Приведена информация по управлению автоматическими воротам	Том 5.5.4, ТЧ лист 5, ГЧ лист 2
Указаны неактуальные насосные установки	Откорректировано применяемое насосное оборудование в соответствии с томом ИОС2.1	Том 5.5.4, ТЧ лист 5-7
Применены адресные метки АМП-4	Предусмотрены адресные метки АМ-4 в соответствии с рекомендациями производителя	Том 5.5.4, ТЧ лист 6,7

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

АА/БЭ-03-ДС3-ИОС5.4.ТЧ

Лист

2

территории его действия.

Все остальные проектные решения не корректируются, остаются без изменений, в соответствии с ранее принятыми решениями, получившими положительное заключение негосударственной экспертизы в ООО «Проектное бюро №1» (положительное заключение от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025).

4. Проектные решения

4.1 Проектные решения по противопожарной автоматике

Описание автоматики управления лифтами при пожаре

Управление лифтами при пожаре предусматривается в томе АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС5.3.

Автоматизация противодымной вентиляции жилой части.

Управление вентиляторами (для вентиляторов с подогревом воздуха - вентилятором и электрокалорифером) осуществляется через шкафы ШУН/В-РЗ, шкафы управления вентиляторами с подогревом воздуха обеспечивают контроль температуры подаваемого воздуха и управление электрокалорифером ШУН/В-УК-РЗ (~~установка ШУН/В-РЗ предусматривается в разделе силового электрооборудования ИОС1.1 том. 5.1.1~~). Шкафы подключаются по линии АПС.

Дистанционное включение системы противодымной вентиляции осуществляется при срабатывании устройств дистанционного пуска, установленных у эвакуационного выхода с этажа, а также с ЦПИУ, установленного в помещении Диспетчерской.

Максимальная и тепловая защита в цепях управления электродвигателями вентиляторов не предусматривается, в соответствии с 7.22 СП 7.13130.2013, ~~не предусматривается установка УЗО в цепях питания в соответствии с п.4.14 СП 6.13130.2021~~.

Для управления автоматическими воротами в паркинге при пожаре предусмотрены релейные модули РМ-1-РЗ.

Все остальные проектные решения не корректируются, остаются без изменений, в соответствии с ранее принятыми решениями, получившими положительное заключение негосударственной экспертизы в ООО «Проектное бюро №1» (положительное заключение от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025).

Автоматизация внутреннего противопожарного водопровода

Разделом ИОС 2.1 для внутреннего противопожарного водопровода жилой части предусматривается установка трех насосных установки:

- Насосная установка пожаротушения надземной части 1 зоны Wilo CO 2 BL 40/110-

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл							Лист	
										5
			АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС5.4.ТЧ							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					

Для контроля состояния системы спринклерного пожаротушения предусматривается адресная метка АМ-4-Р3, установленная в помещении насосной АУПТ и включаемая в общую линию АПС приборов противопожарных мероприятий комплекса.

Насосные станции Wilo являются полностью готовым изделием, обеспечивающим автоматическое управление пожарными насосами и насосом подкачки (жокей), резервирование насосов. Шкаф управления обеспечивает: контроль состояния и исправности насосного оборудования, наличия напряжения на вводах и целостность электрических цепей, тревожную и аварийную сигнализацию.

Вся запорная арматура в составе установки оснащена датчиками положения затворов подключенных к адресной метке АМ-4-Р3.

Шкафы ШУЗ осуществляют контроль наличия напряжения на вводах, контроль состояния электрозадвижек по сигналам концевых выключатели, а также контроль целостности соединительных линий. ~~Установка ШУЗ-Р3 предусматривается в разделе силового электрооборудования ИОС 1.1.~~

Предусмотрена возможность ручного запуска установки пожаротушения с помощью ручного переключателя на лицевой панели шкафа управления Wilo.

~~Не предусматривается установка УЗО в целях питания насосов в соответствии с п.4.14 СП 6.13130.2021.~~

Сигналы от сигнализаторов давления (СДУ) на КСК, концевых выключателей запорной арматуры поступают на входной шлейф адресной метки АМ-4-Р3. В нормальном положении дисковые затворы открыты.

Все остальные проектные решения не корректируются, остаются без изменений, в соответствии с ранее принятыми решениями, получившими положительное заключение негосударственной экспертизы в ООО «Проектное бюро №1» (положительное заключение от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025).

Описание работы насосной станции пожаротушение

Все насосные установки Wilo комплектуются шкафом автоматики (ША), обеспечивающим управление работой насосов пожаротушения и жокей-насосов

Управление системой осуществляется в соответствии с требованиями п.7.5.1 СП 484.13115000.2020 и п.15.1 СП 10.13130.2020 в:

- автоматически - по падению давления в напорном трубопроводе по показаниям манометров;
- дистанционном режиме - с кнопок установленных в шкафах ПК или с пульта диспетчера;
- местном режиме - от кнопок шкафа управления насосной установкой.

Все остальные проектные решения не корректируются, остаются без изменений, в соответствии с ранее принятыми решениями, получившими положительное заключение

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл	управление работой насосов пожаротушения и жockey-насосов					
			Управление системой осуществляется в соответствии с требованиями п.7.5.1 СП 484.13115000.2020 и п.15.1 СП 10.13130.2020 в:					
			- автоматически - по падению давления в напорном трубопроводе по показаниям манометров; - дистанционном режиме - с кнопок установленных в шкафах ПК или с пульта диспетчера; - местном режиме - от кнопок шкафа управления насосной установкой. Все остальные проектные решения не корректируются, остаются без изменений, в соответствии с ранее принятыми решениями, получившими положительное заключение					
						АА/БЭ-03-ДС3-ИОС5.4.ТЧ		Лист
								7
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

5. Таблица регистрации изменений

ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ								
Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (стр) в док.	Номер док.	Подпись	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Условные обозначения


Наименование	Обозначение	
	графическое	буквенное
Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный R3-Рудеж-20П		ARUx
Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР		UGx
Адресный релейный модуль РМ-4-РЗ		xSCy.z
Адресный релейный модуль РМ-1-РЗ		xSCy.z
Адресная метка АМ-4-РЗ		xAFAY.z
Изолятор шлейфа ИЗ-1-РЗ		xAFAY.z
Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном		xAFAY.z
Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное "Пуск дымоудаления" УДП 513-11ИКЗ-РЗ		xBTMy.z
Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное "Пуск пожаротушения" УДП 513-11ИКЗ-РЗ		xBTMy.z
Шкаф управления пожарный		xAFAY.z

№ кабеля	Марка кабеля	Назначение	Граф. обозначение
	КПСнз(А)-FRHF 1x2x0.5	АЛС	
	КПСнз(А)-FRHF 1x2x1.5	Линия питания 12/24В	
	СПЕЦ/ЛАН UTP-5нз(А)-FRHF 2x2x0,52	Линия интерфейса R3-Link	
	КПСнз(А)-FRHF 2x2x0.2	Линия контроля клапана в металлорукаве	
	КПСнз(А)-FRHF 1x2x0.75	Линия управления/контроля	

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N


						АА/БЗ-03-ДСЗ-ИОС5.4.ГЧ					
						"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71					
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата						
Разраб.		Афанасьева			11.25	Автоматизация противопожарных систем			Стадия	Лист	Листов
Проверил		Афанасьева			11.25				П	1	
ГИП		Шараева			11.25						
						Условно-графические обозначения					
Н.контр.		Костылева			11.25						

В ШУН/В венткамере на -1 этаже
(кабель учитывается в томе
АА/БЗ-03-ДСЗ-ИОС1.1)

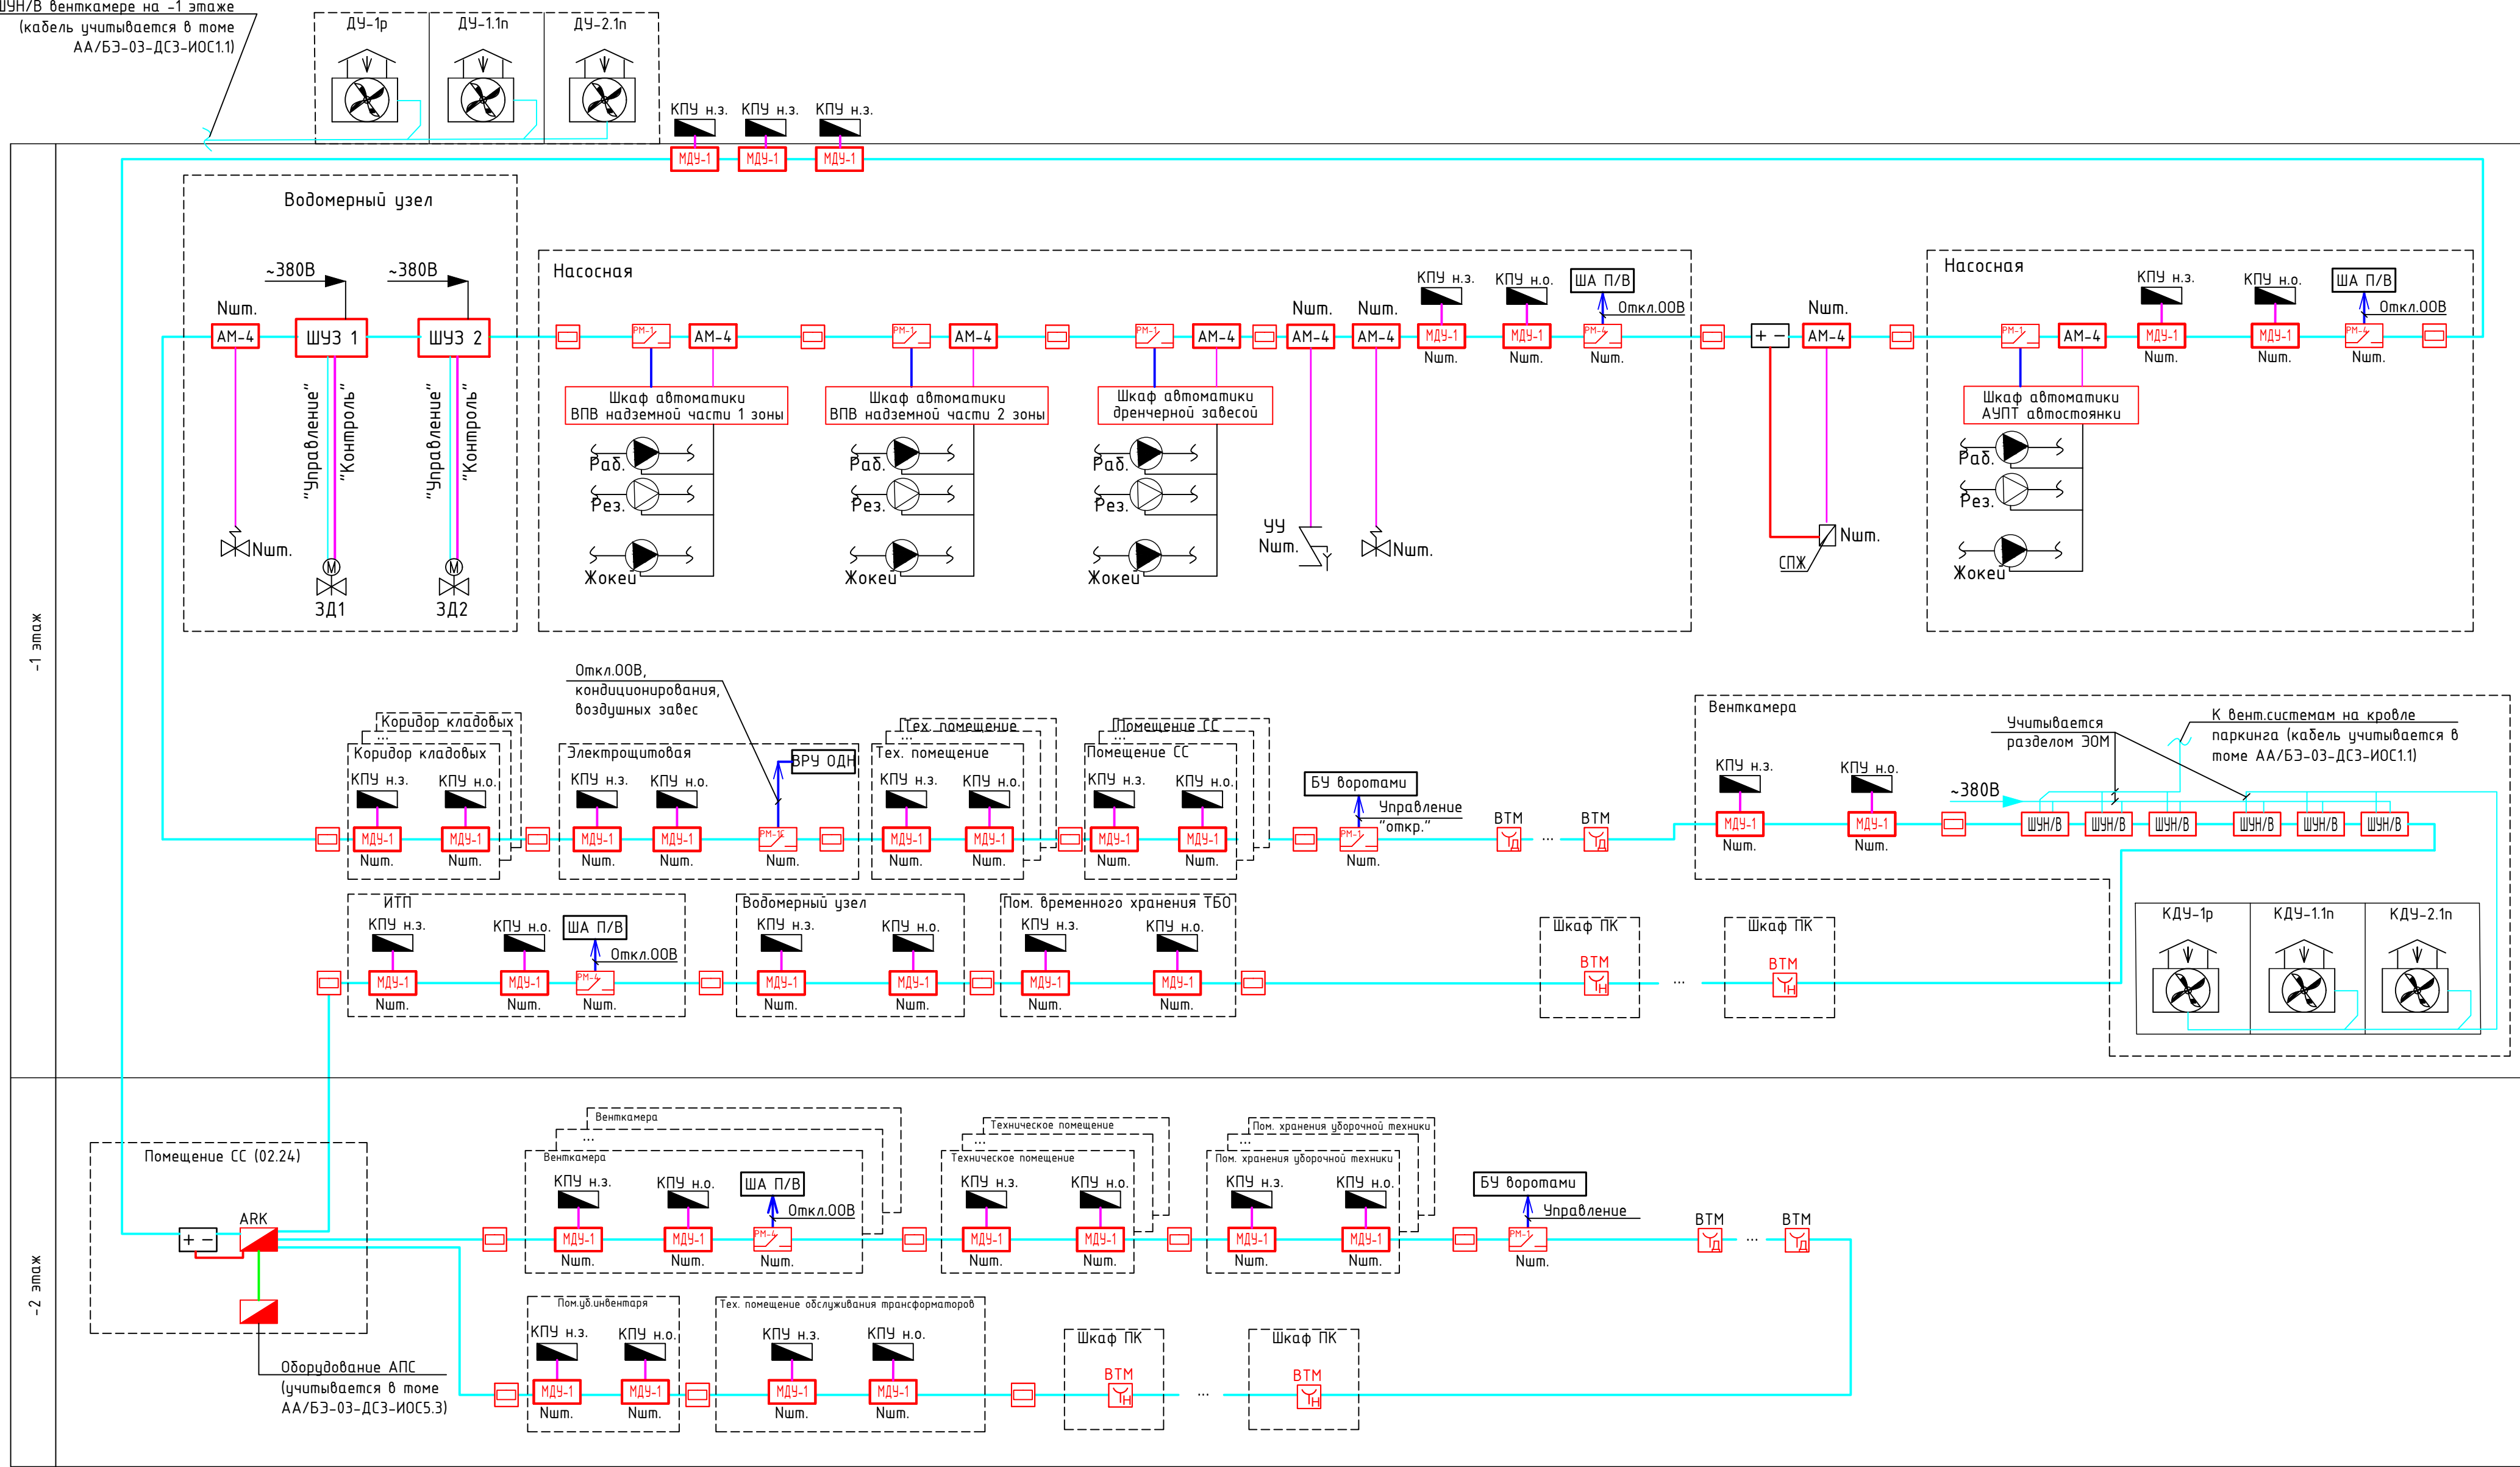


						АА/БЗ-03-ДСЗ-ИОС5.4.ГЧ			
						"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Автоматизация противопожарных систем	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Афанасьева			11.25		П	2	
Проверил		Афанасьева			11.25				
ГИП		Шараева			11.25	Структурная схема противопожарных систем подземной части	 ИНПАД		
Н.контр.		Костылева			11.25				

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

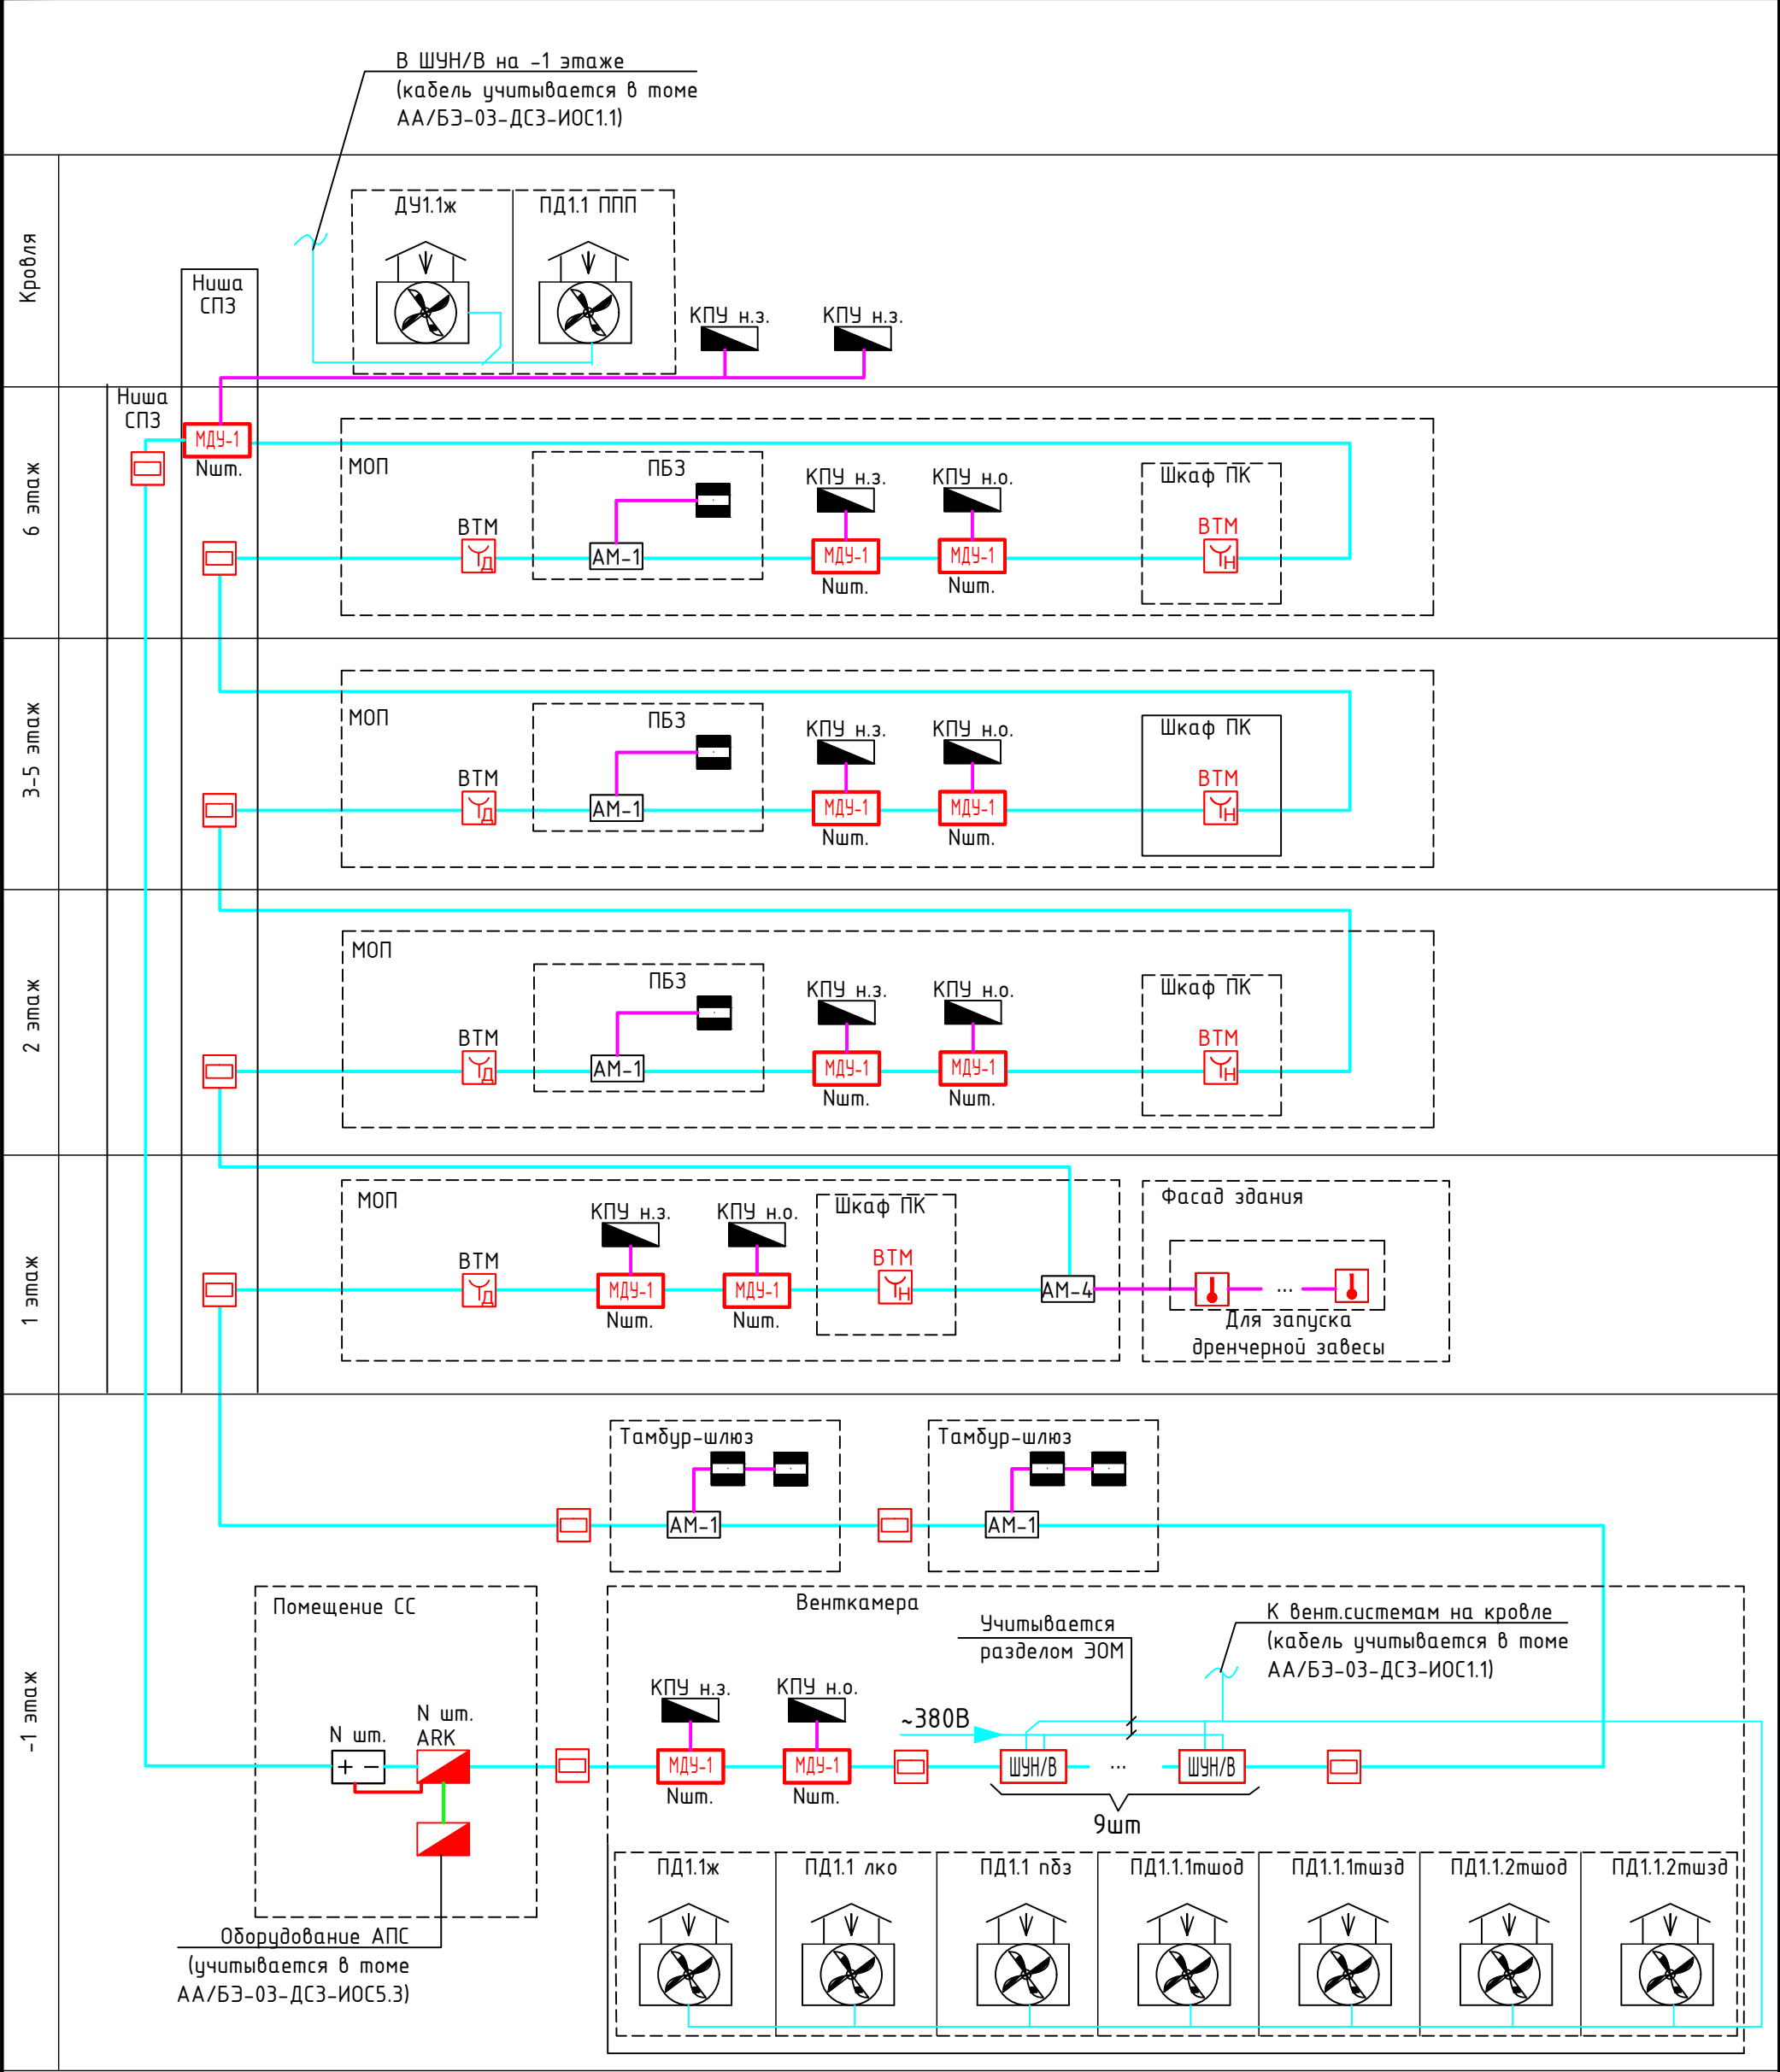

						АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС5.4.ГЧ			
						“Жилой комплекс” расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71			
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Автоматизация противопожарных систем	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Афанасьева		<i>Афан</i>	11.25		П	3	
Проверил		Афанасьева		<i>Афан</i>	11.25				
ГИП		Шараева		<i>Шараева</i>	11.25				
						Корпус 1, секция 1. Структурная схема противопожарных систем	 ИНПАД		
Н.контр.		Костылева		<i>Косты</i>	11.25				

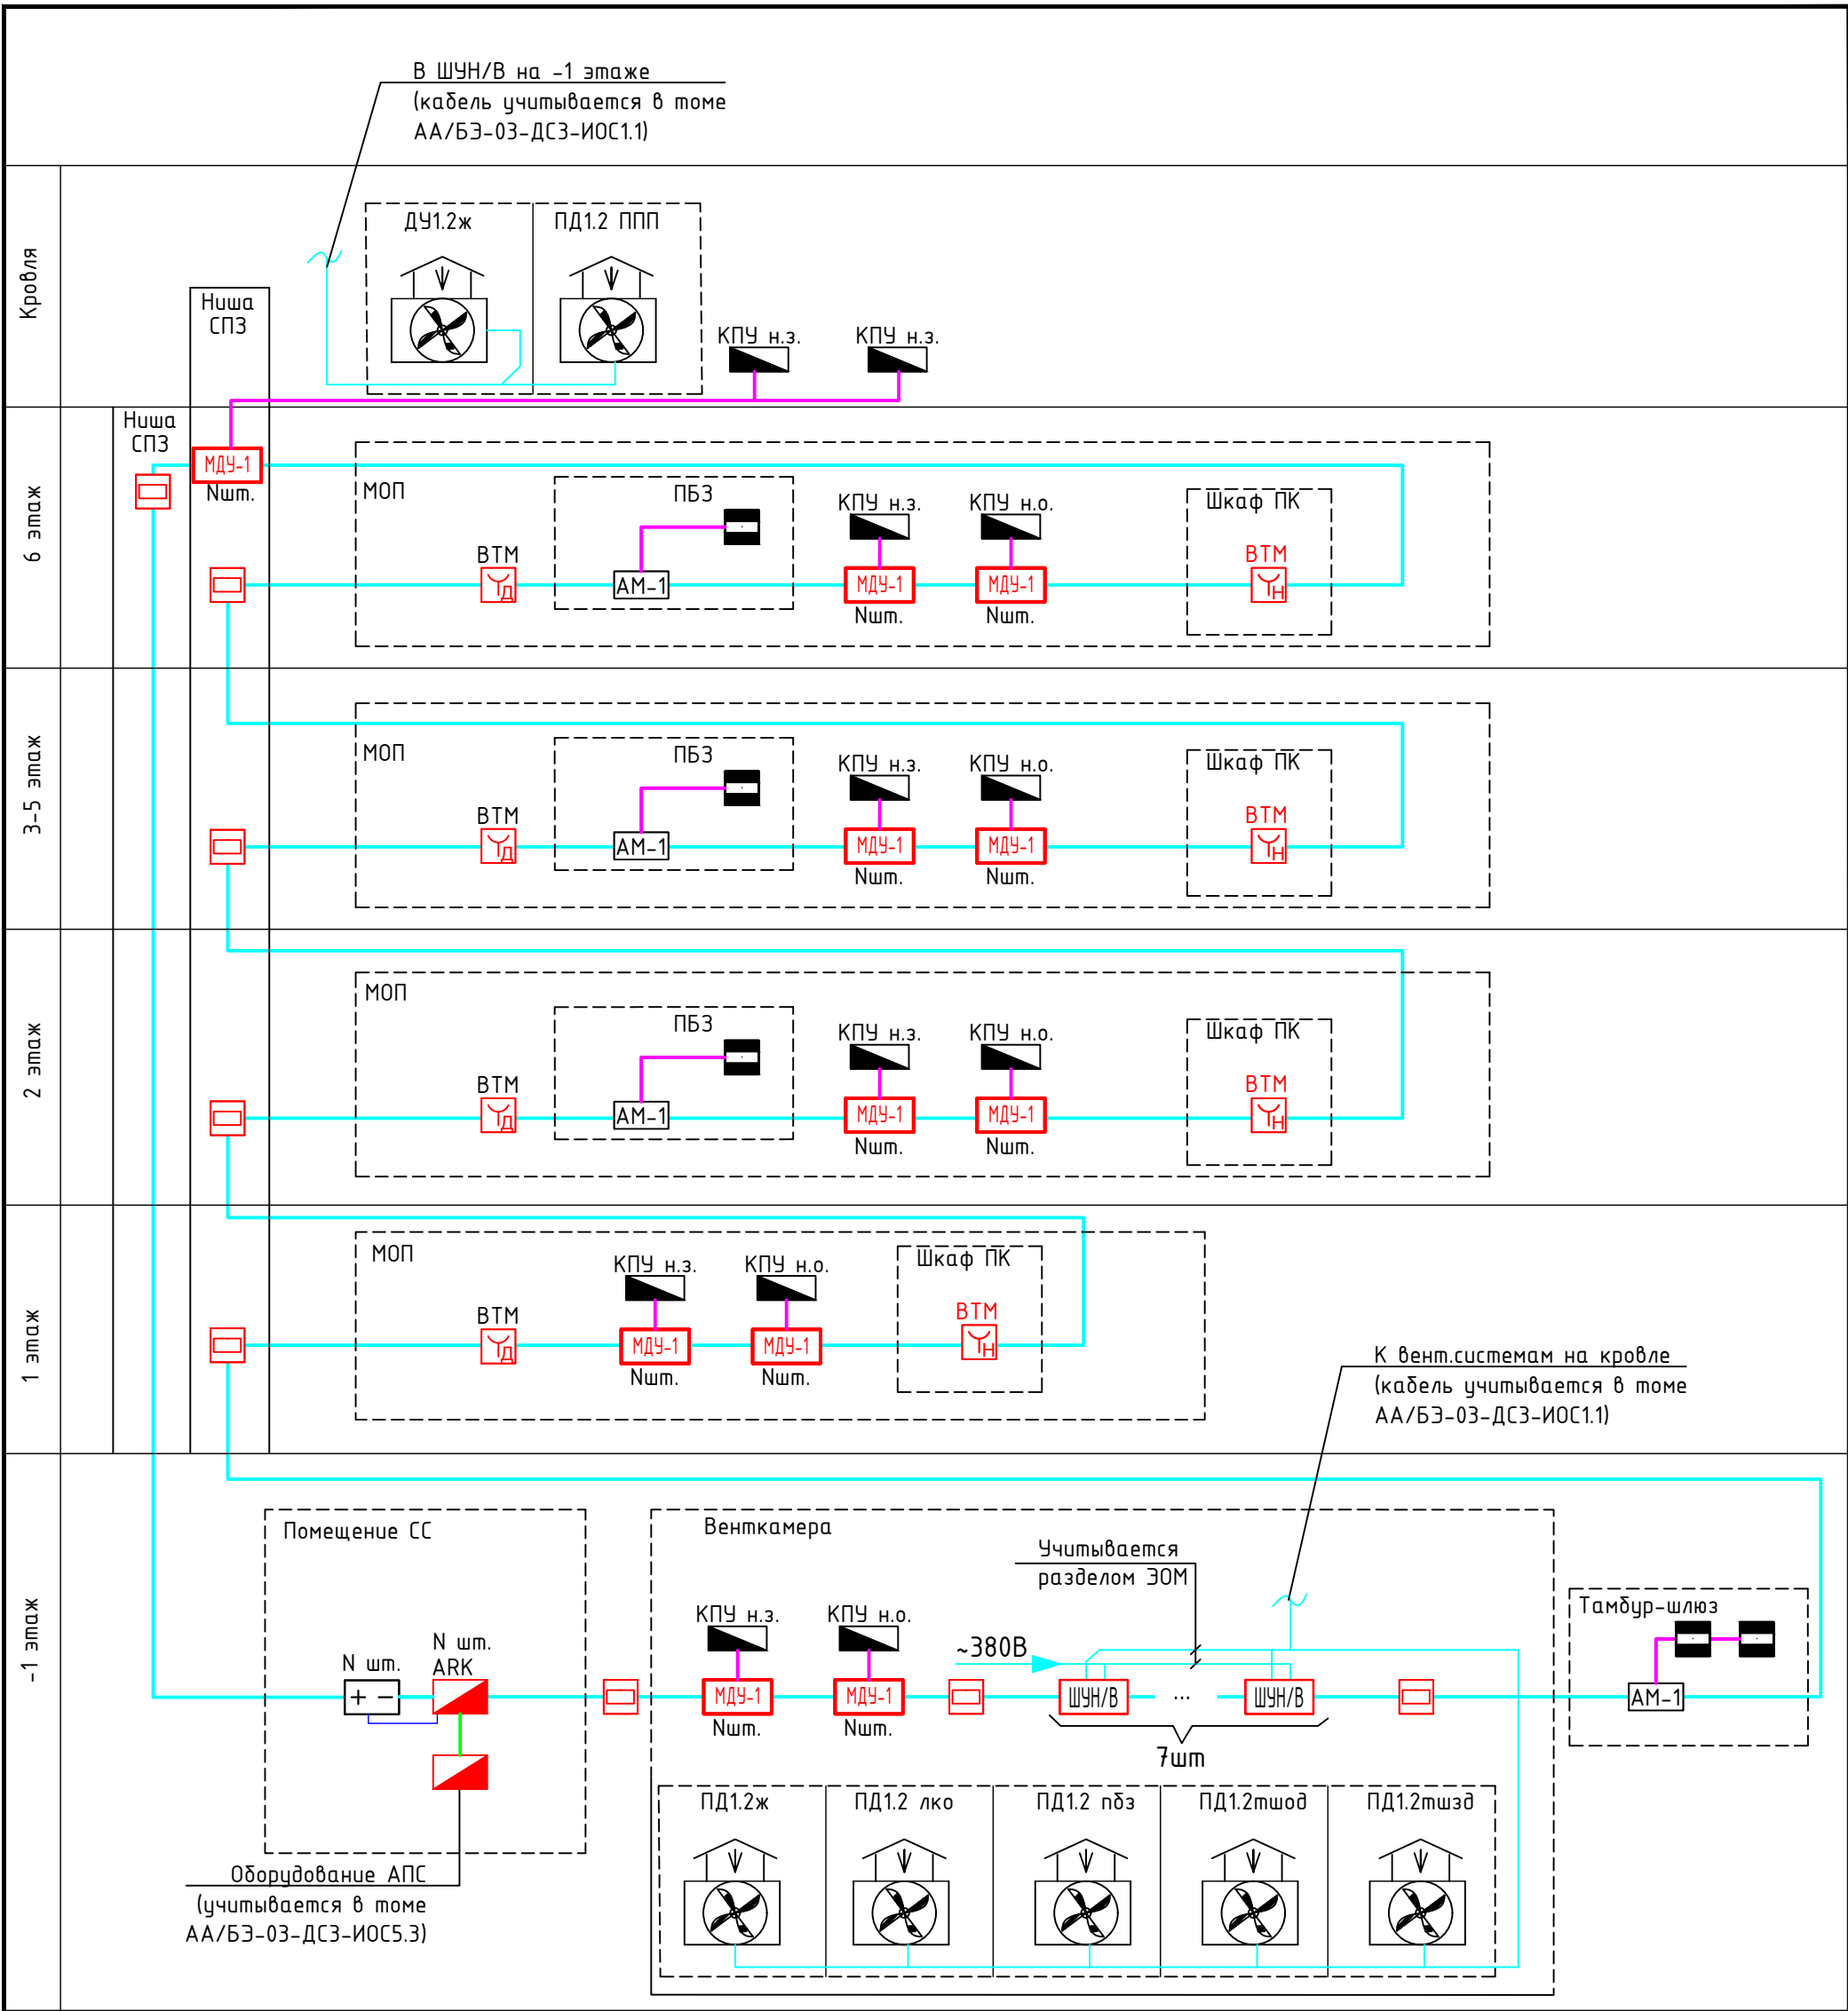


Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
Разраб.	Афанасьева				11.25
Проверил	Афанасьева				11.25
ГИП	Шараева				11.25
Н.контр.	Костылева				11.25


АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС5.4.ГЧ		
"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71		
Автоматизация противопожарных систем	Стадия	Лист
	П	4
Корпус 1, секция 2. Структурная схема противопожарных систем	ИНПАД	

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

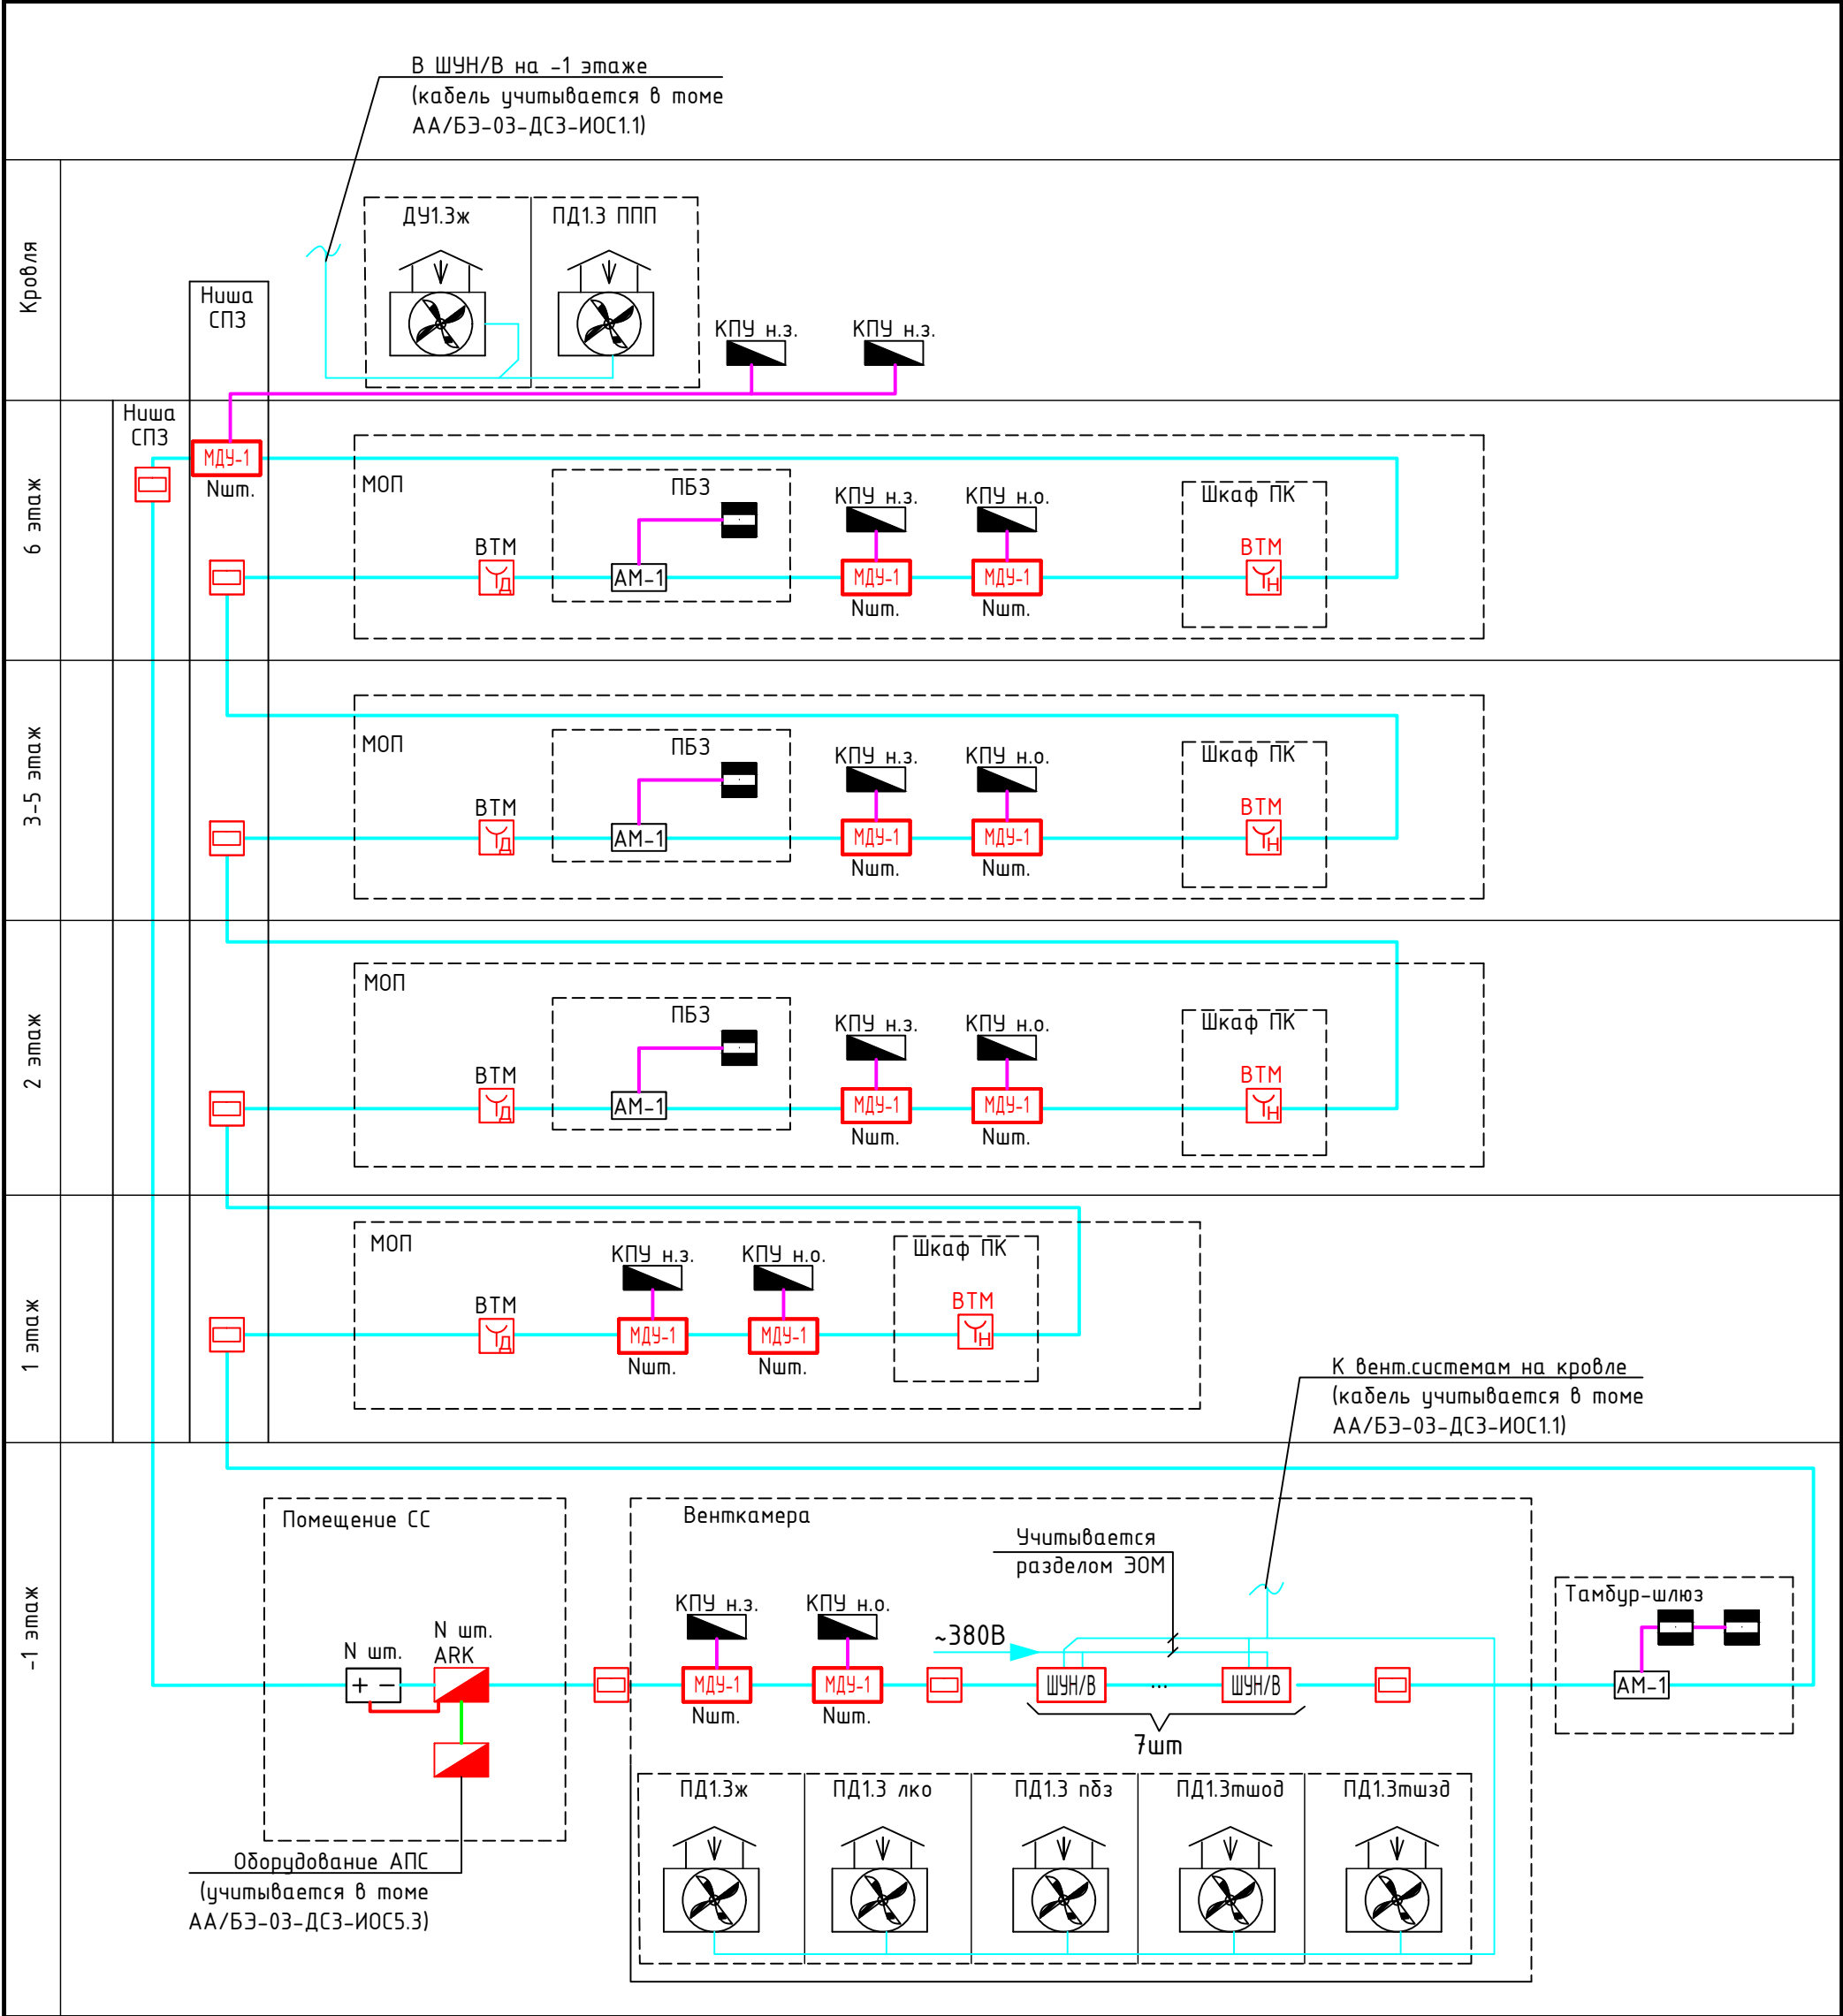

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
Разраб.	Афанасьева			<i>Афанасьева</i>	11.25
Проверил	Афанасьева			<i>Афанасьева</i>	11.25
ГИП	Шараева			<i>Шараева</i>	11.25
Н.контр.	Костылева			<i>Костылева</i>	11.25

АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС5.4.ГЧ					
"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71					
Автоматизация противопожарных систем			Стадия	Лист	Листов
			П	5	
Корпус 1, секция 3. Структурная схема противопожарных систем			ИНПАД		

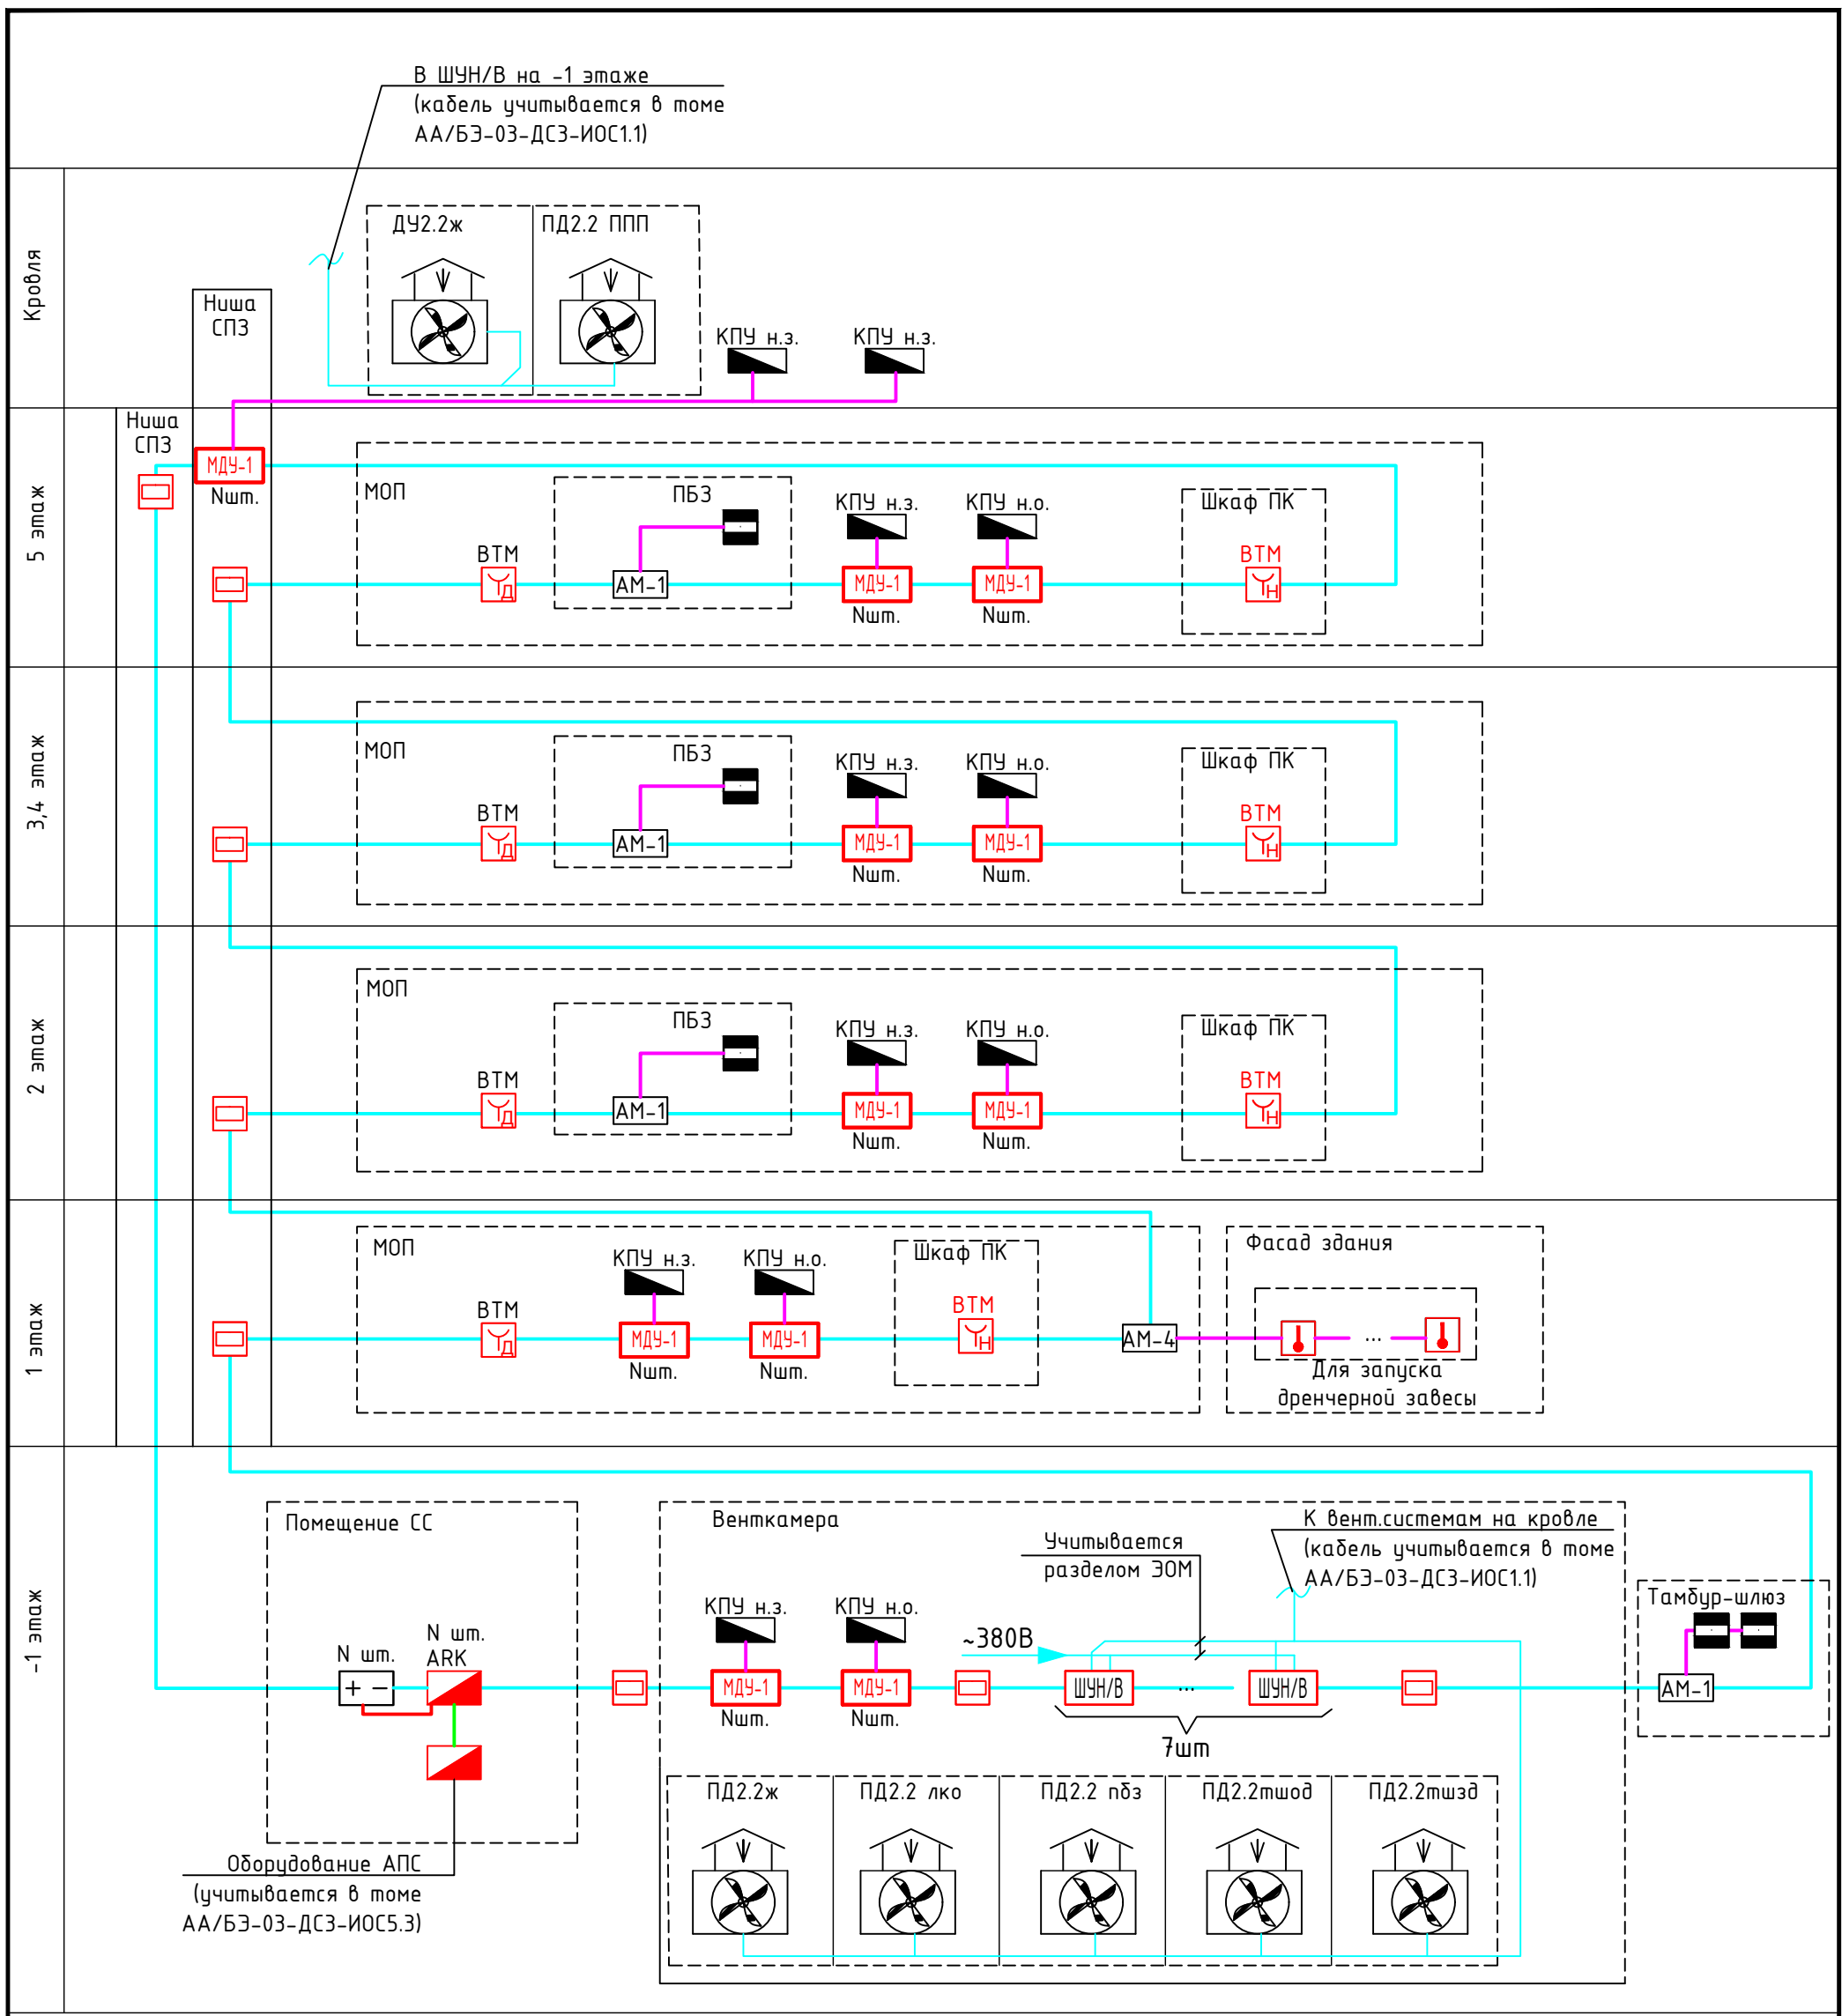

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N
Изм.	Кол.уч.	Лист
Разраб.	Афанасьева	11.25
Проверил	Афанасьева	11.25
ГИП	Шараева	11.25
Н.контр.	Костылева	11.25


АА/БЗ-03-ДСЗ-ИОС5.4.ГЧ

"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71

Автоматизация противопожарных систем	Стадия	Лист	Листов
	П	7	

Корпус 2, секция 2. Структурная схема противопожарных систем


Инф. N подл.	Подп. и дата	Взам. инф. N

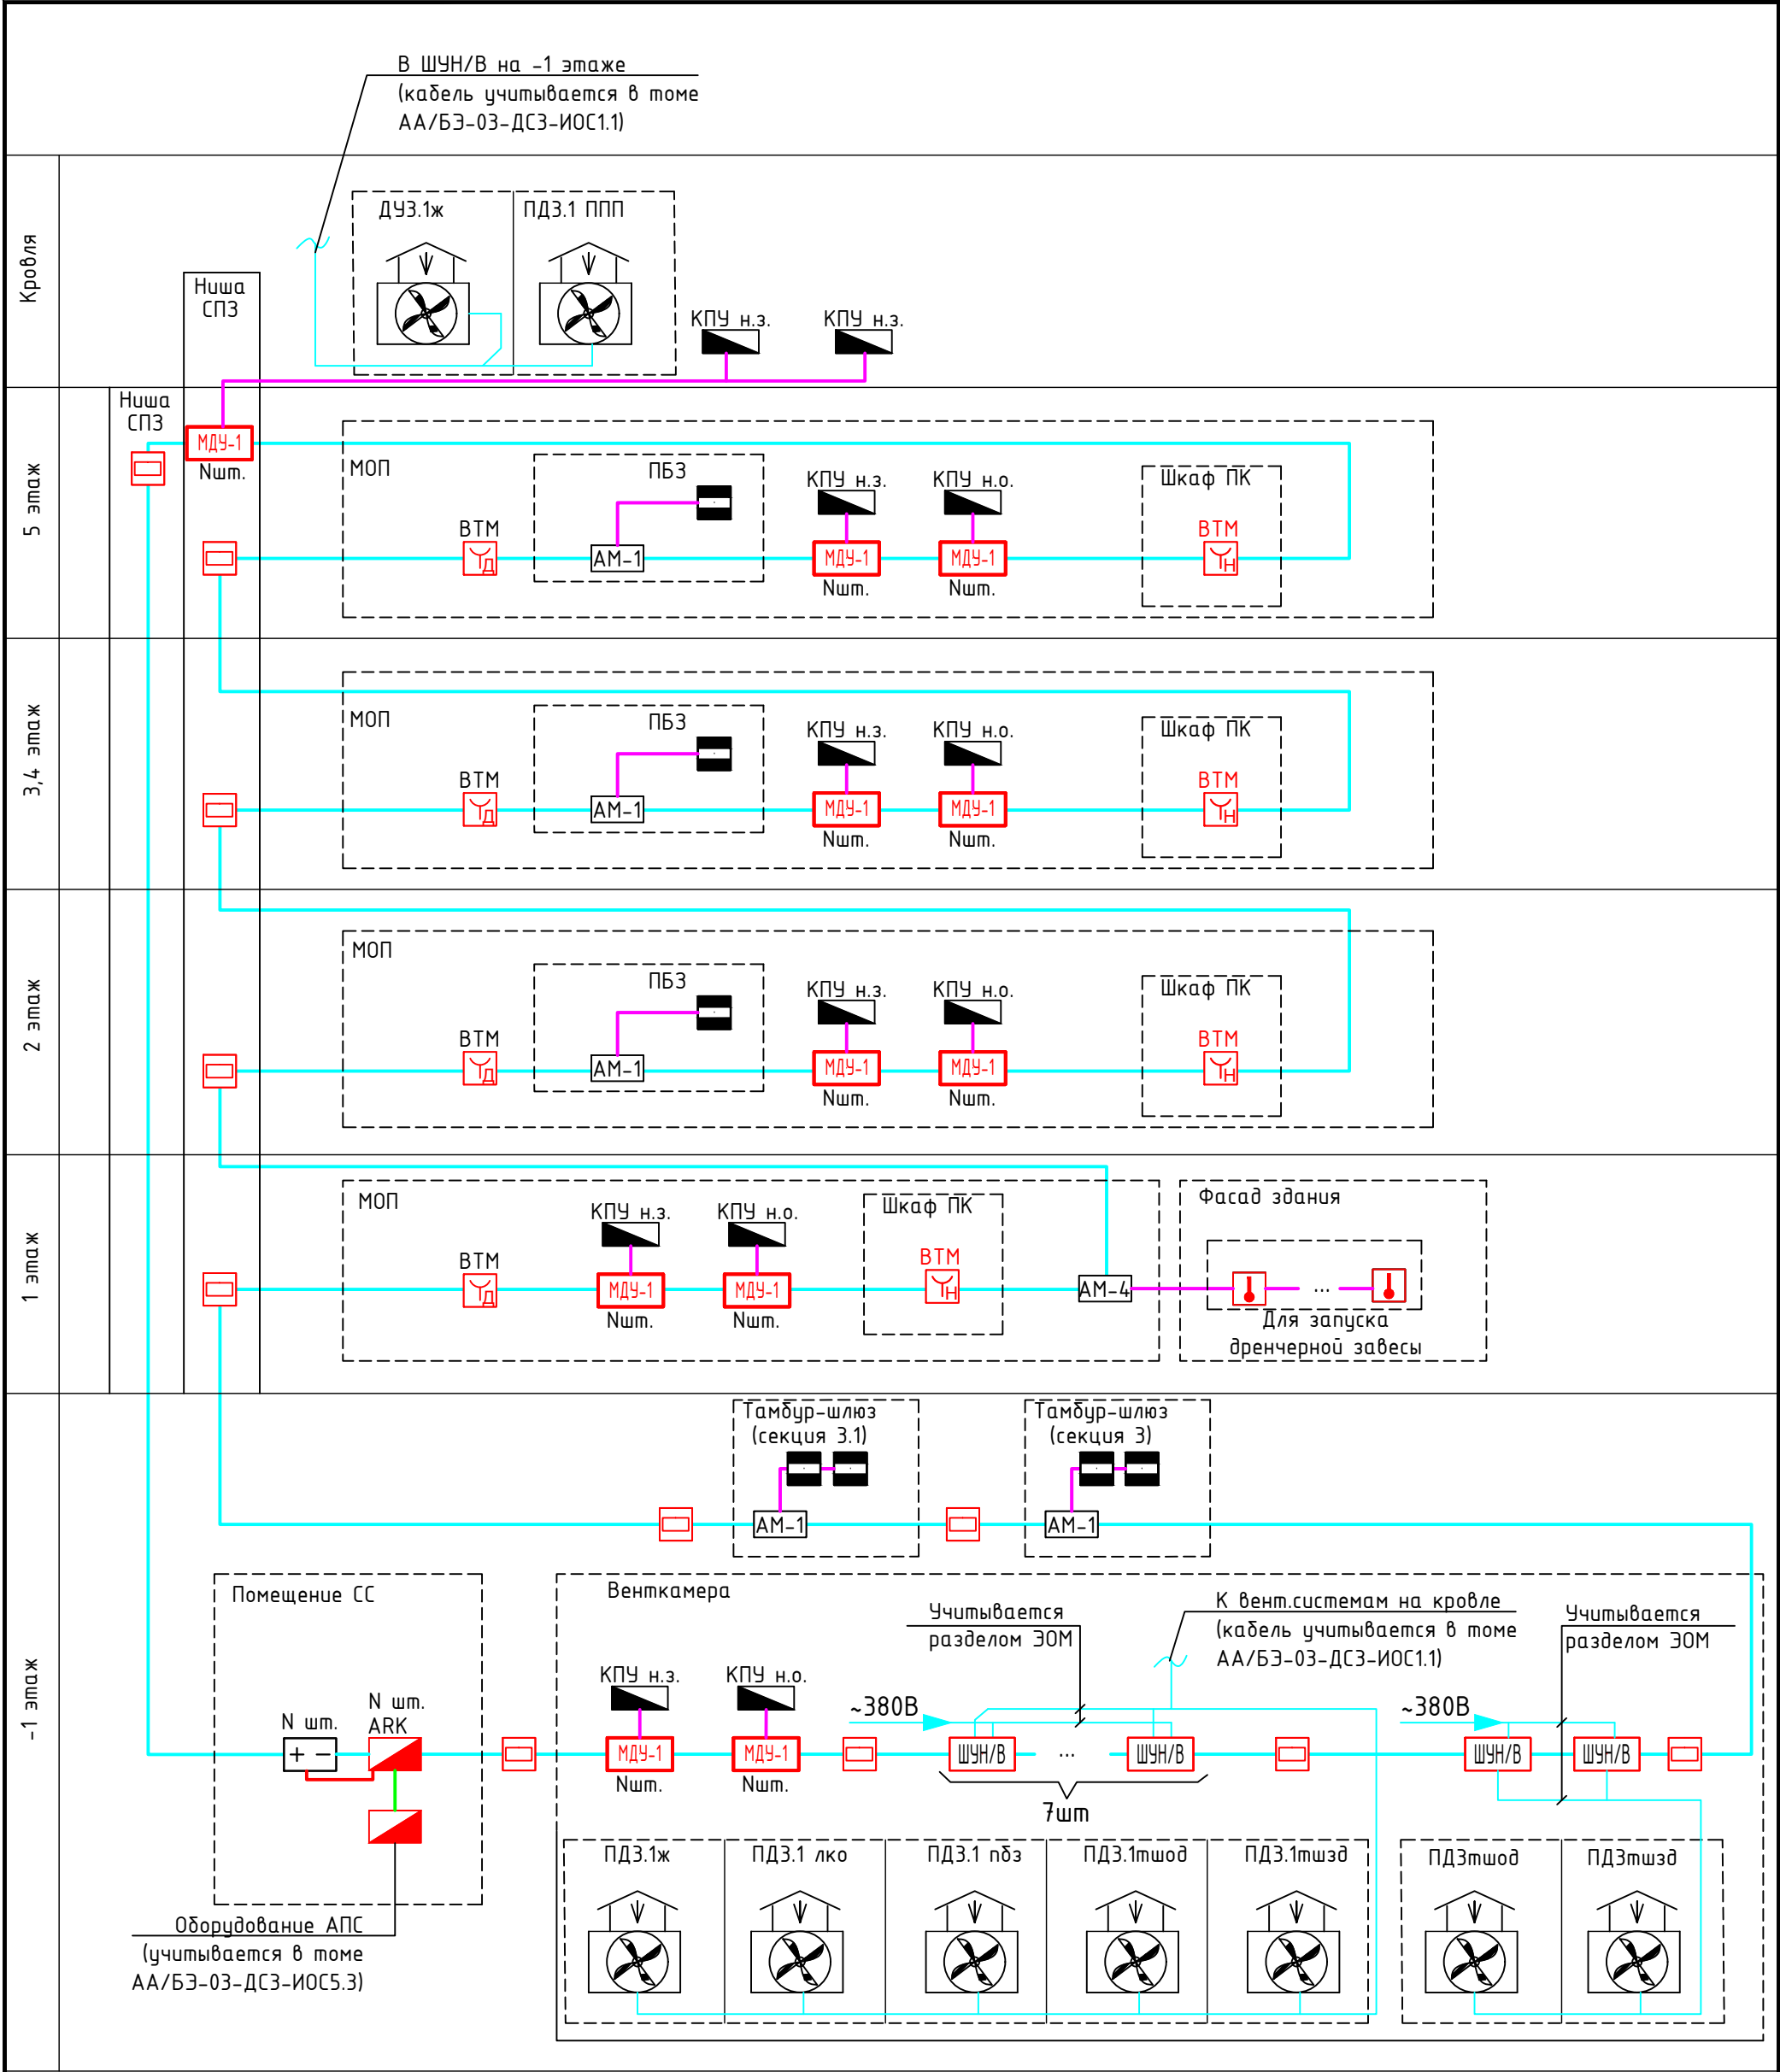

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
Разраб.	Афанасьева				11.25
Проверил	Афанасьева				11.25
ГИП	Шараева				11.25
Н.контр.	Косылева				11.25

АА/БЗ-03-ДСЗ-ИОС5.4.ГЧ		
"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71		
Автоматизация противопожарных систем	Стадия	Лист
	П	8
Корпус 3.1. Корпус 3. Структурная схема противопожарных систем	ИНПАД	

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

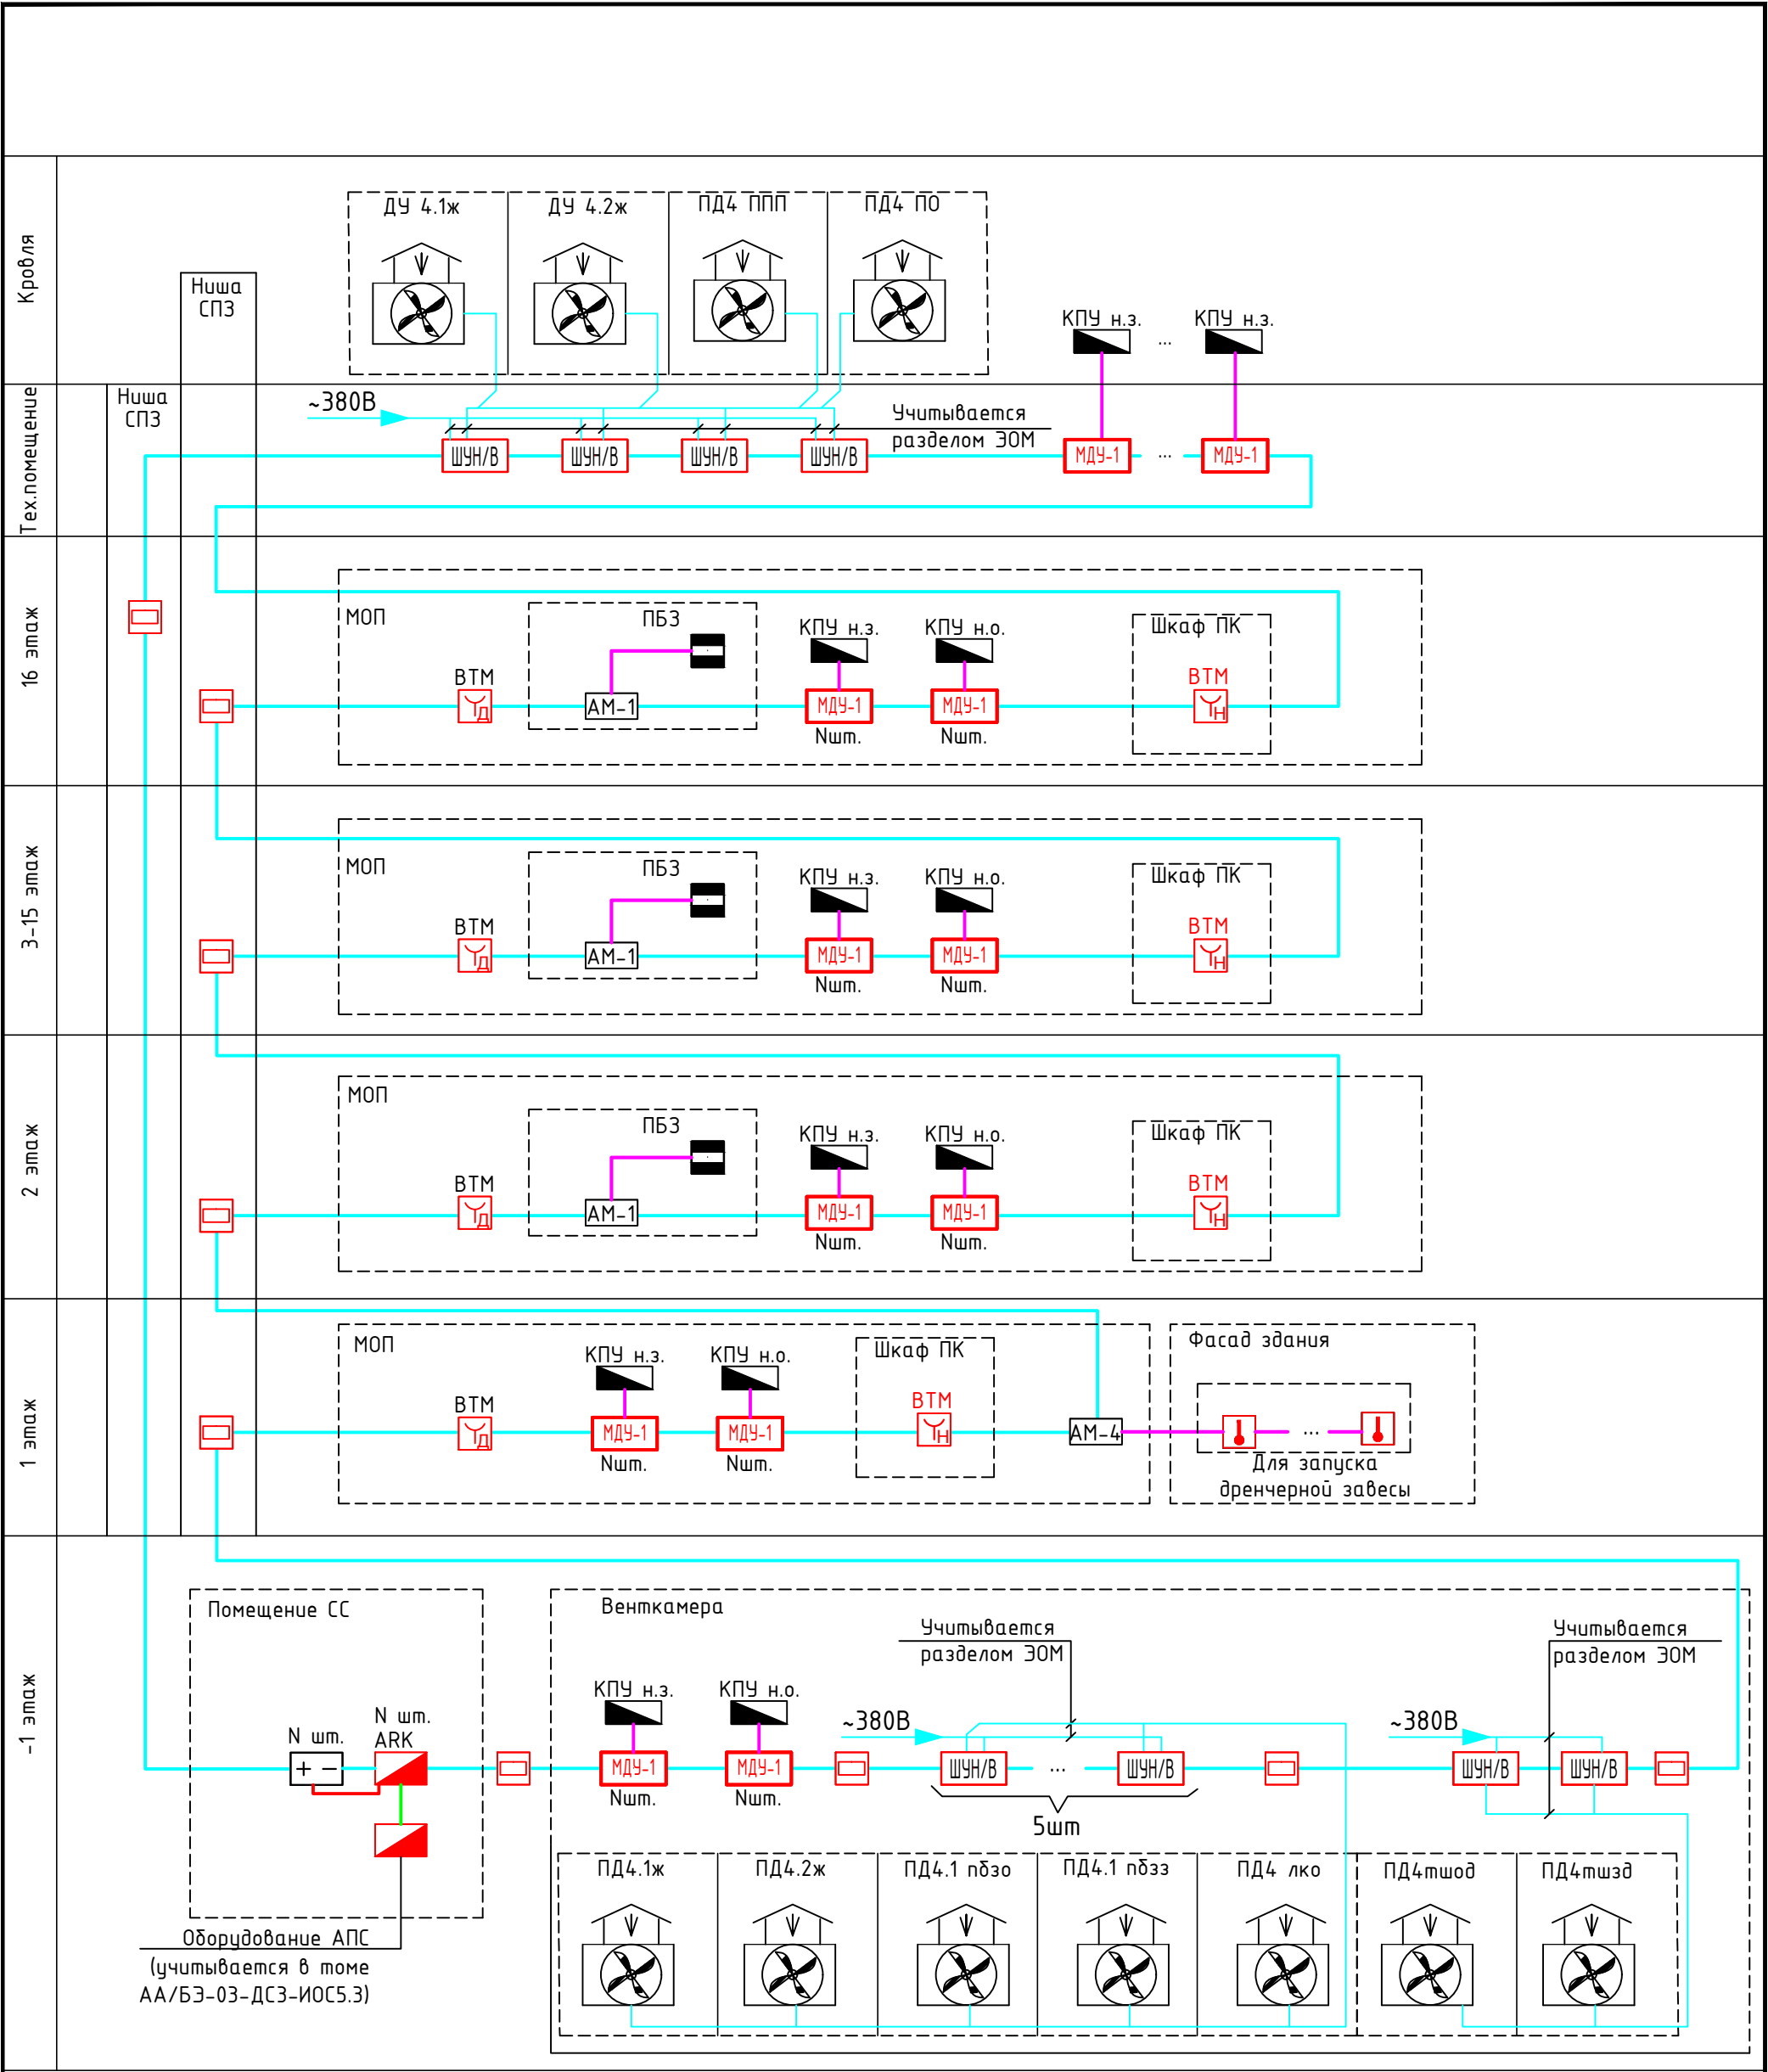

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
Разраб.	Афанасьева	11.25			
Проверил	Афанасьева	11.25			
ГИП	Шараева	11.25			
Н.контр.	Костылева	11.25			

АА/БЗ-03-ДСЗ-ИОС5.4.ГЧ		
"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71		
Автоматизация противопожарных систем	Стадия	Лист
	П	9
Корпус 4. Структурная схема противопожарных систем	ИНПАД	