

Проектная организация
"МБ-Проект Бюро"

Заказчик
ООО «Специализированный застройщик Балчуг эстейт»

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
по адресу:
г. Москва, ЦАО, ул. Садовническая, вл. 76/71

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ **Корректировка**

Положительные заключения
№77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024г.
№77-2-1-2-022133-2025 от 23.04.2025г.
№77-2-1-2-032022-2025 от 09.06.2025г.
№77-2-1-3-079426-2025 от 23.12.2025г.

Раздел 5
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений
(внутренние инженерные системы)

Подраздел 5
Сети связи
Часть 2
Системы безопасности

АА/БЭ-03-ДС3-ИОС5.2
Корректировка

Главный инженер проекта



Шталматович В.


г. Москва
2026 год

Свидетельство №49-09-6658340247-П-069 от 20 ноября 2015 г.

Заказчик – ООО «МБ-Проект Бюро»**«Жилой комплекс» расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО,
Садовническая ул., вл 76/71****Проектная документация****Раздел 5****Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений
(внутренние инженерные системы)****Подраздел 5****Сети связи****Часть 2****Системы безопасности****АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС5.2****Корректировка**

Изм.	№ док	Подп.	Дата


Свидетельство №49-09-6658340247-П-069 от 20 ноября 2015 г.

Заказчик – ООО «МБ-Проект Бюро»**«Жилой комплекс» расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО,
Садовническая ул., вл 76/71****Проектная документация****Раздел 5****Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений
(внутренние инженерные системы)****Подраздел 5****Сети связи****Часть 2****Системы безопасности****АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС5.2****Корректировка****Директор****В.Б. Сальников****Главный инженер проекта****М.В.Шараева**

Изм.	№ док	Подп.	Дата

Обозначение	Наименование	Примечание
АА/БЭ-03-ДС3-ИОС5.2-С	Содержание тома	
АА/БЭ-03-ДС3-ИОС5.2-ТЧ	Текстовая часть	
АА/БЭ-03-ДС3-ИОС5.2-ГЧ	Графическая часть	
1	Структурная схема СОТ. Корпус 1-2.	
2	Структурная схема СОТ. Корпус 3-4.	
3	Структурная схема СОВ и СКУД. Корпус 1.	
4	Структурная схема СОВ и СКУД. Корпус 2.	
5	Структурная схема СОВ и СКУД. Корпус 3.	
6	Структурная схема СОВ и СКУД. Корпус 4.	
7	Структурная схема системы автоматизации въезда/выезда в подземный паркинг	
8	Схемы подключения оборудования в шкафах ВТСС и СВН	
9	Схемы подключения оборудования в шкафу СВНжд	
10	Фрагменты плана -1 этажа. Расстановка шкафов	

						АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС5.2-С			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата				
Разраб.		Юрченко			11.25	Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Афанасьева			11.25		П	1	1
ГИП		Шараева			11.25				
						 ИНПАД			

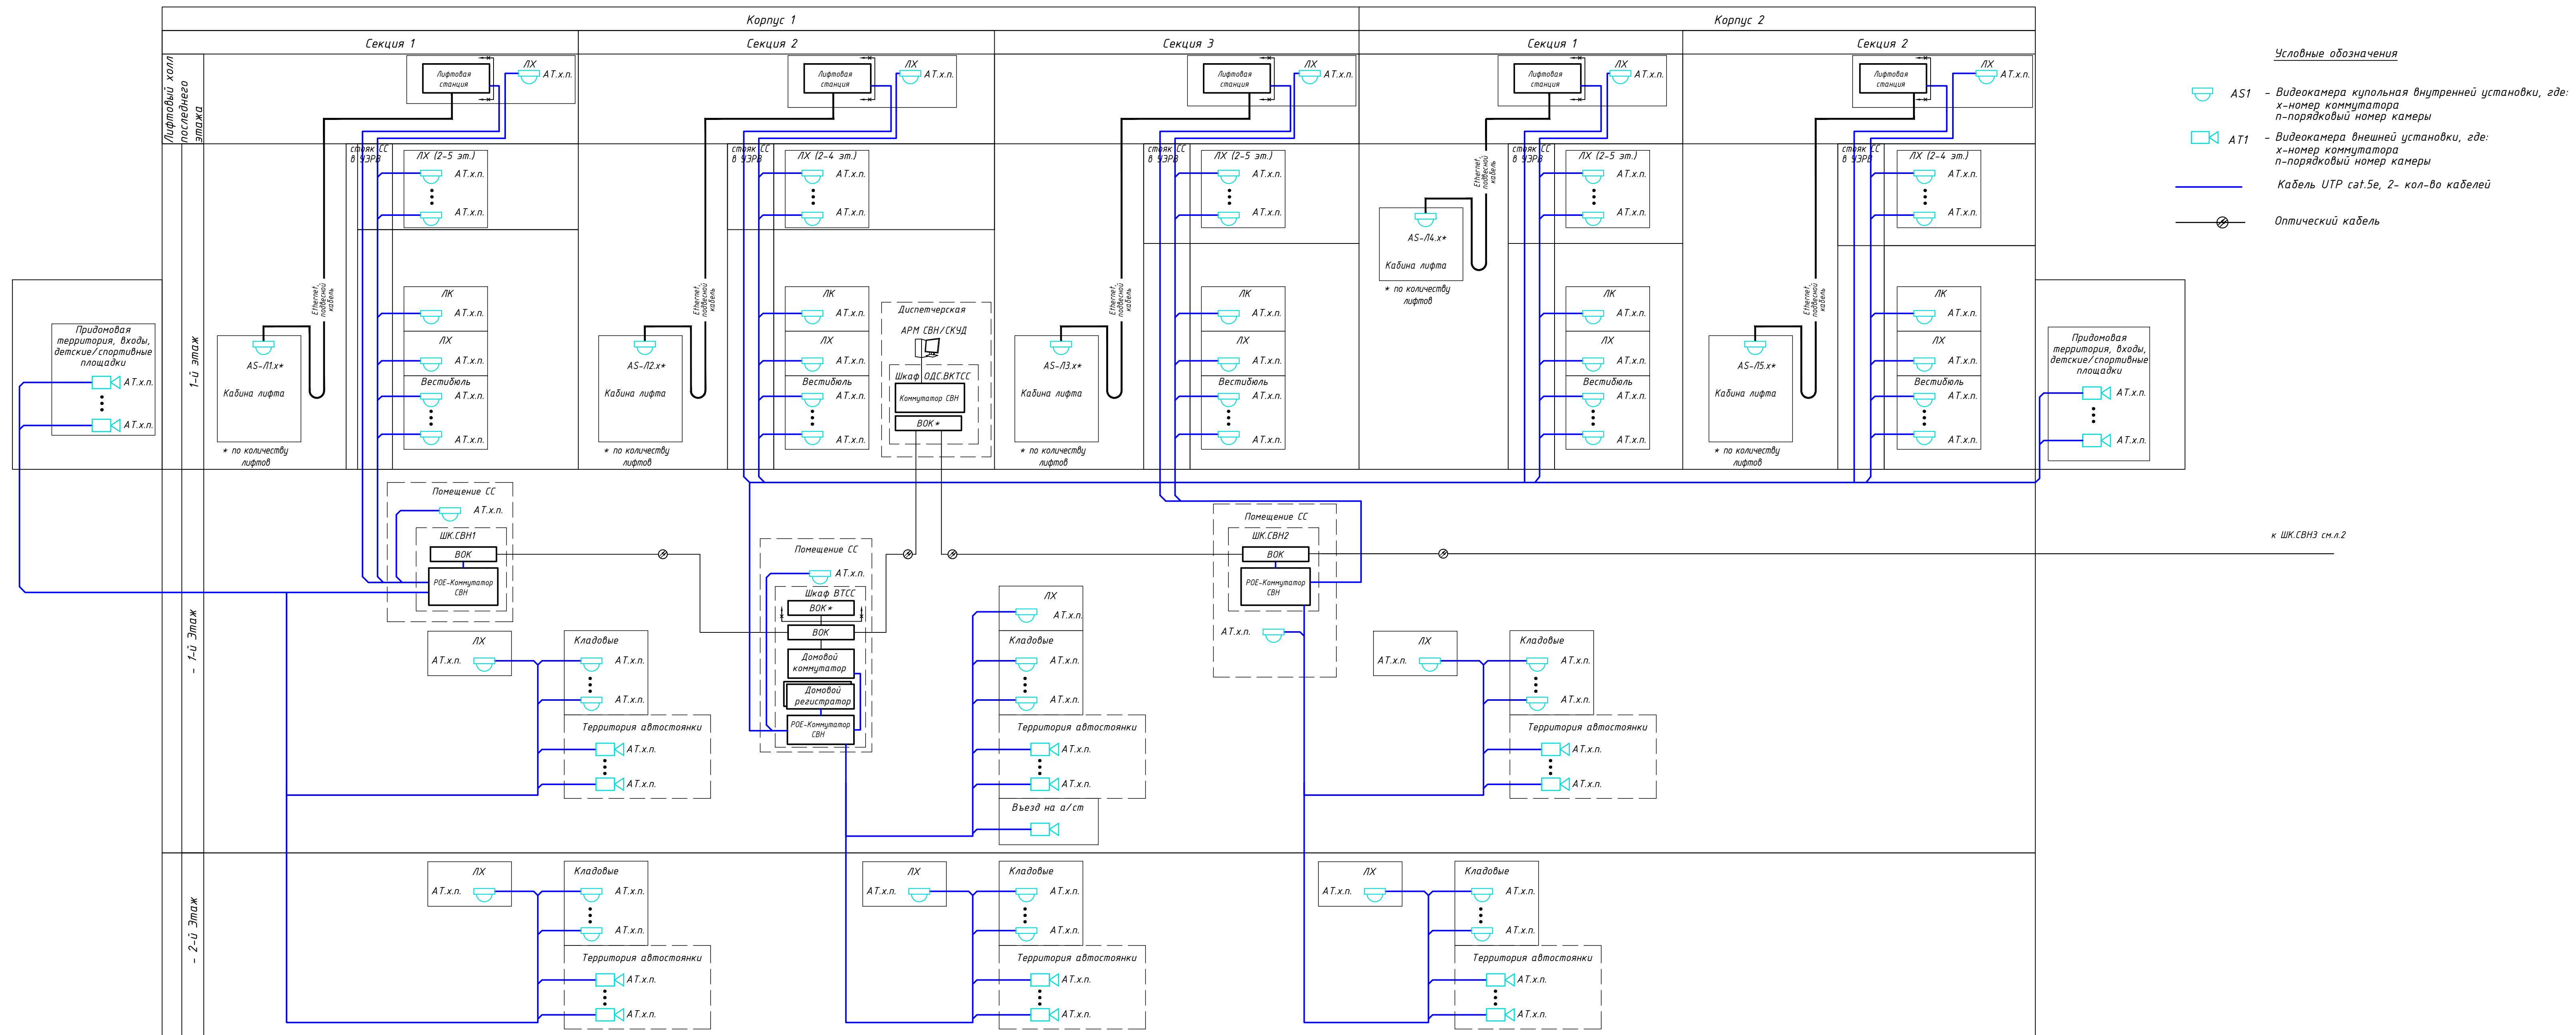

Условные обозначения

 AS1 – Видеокамера купольная внутренней установки, где:
х-номер коммутатора
п-порядковый номер камеры

AT1 - Видекамера внешней установки, где:
х-номер коммутатора
п-порядковый номер камеры

_____ Кабель UTP cat.5e, 2- кол-во кабелей

 Оптический кабель



к ШК.СВНЗ см.л.2

Примечания:

1. Точное количество оборудования определяется в ходе разработки рабочей документации.
2. Камеры, активное оборудование и кабель для городского видеонаблюдения данным проектом не учитываются.
3. Видеокамеры в кабине лифта предусматриваются разделом "Вертикальный транспорт"



						АА/БЗ-03-ДСЗ-ИОС5.2			
						"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71			
Изм.	Колуч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Системы безопасности	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Юрченко				11.25		П	1	
Проверил	Афанасьева				11.25				
						Структурная схема СОТ. Корпус 1-2.		ИНПАД	
Н.контр.	Косылева				11.25				



Корпус 1

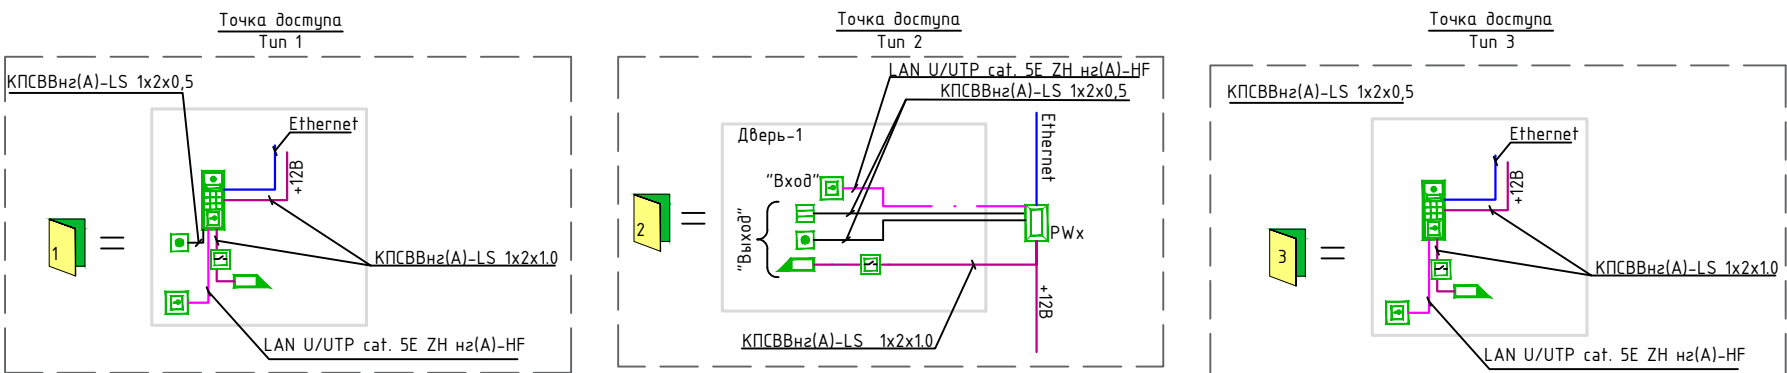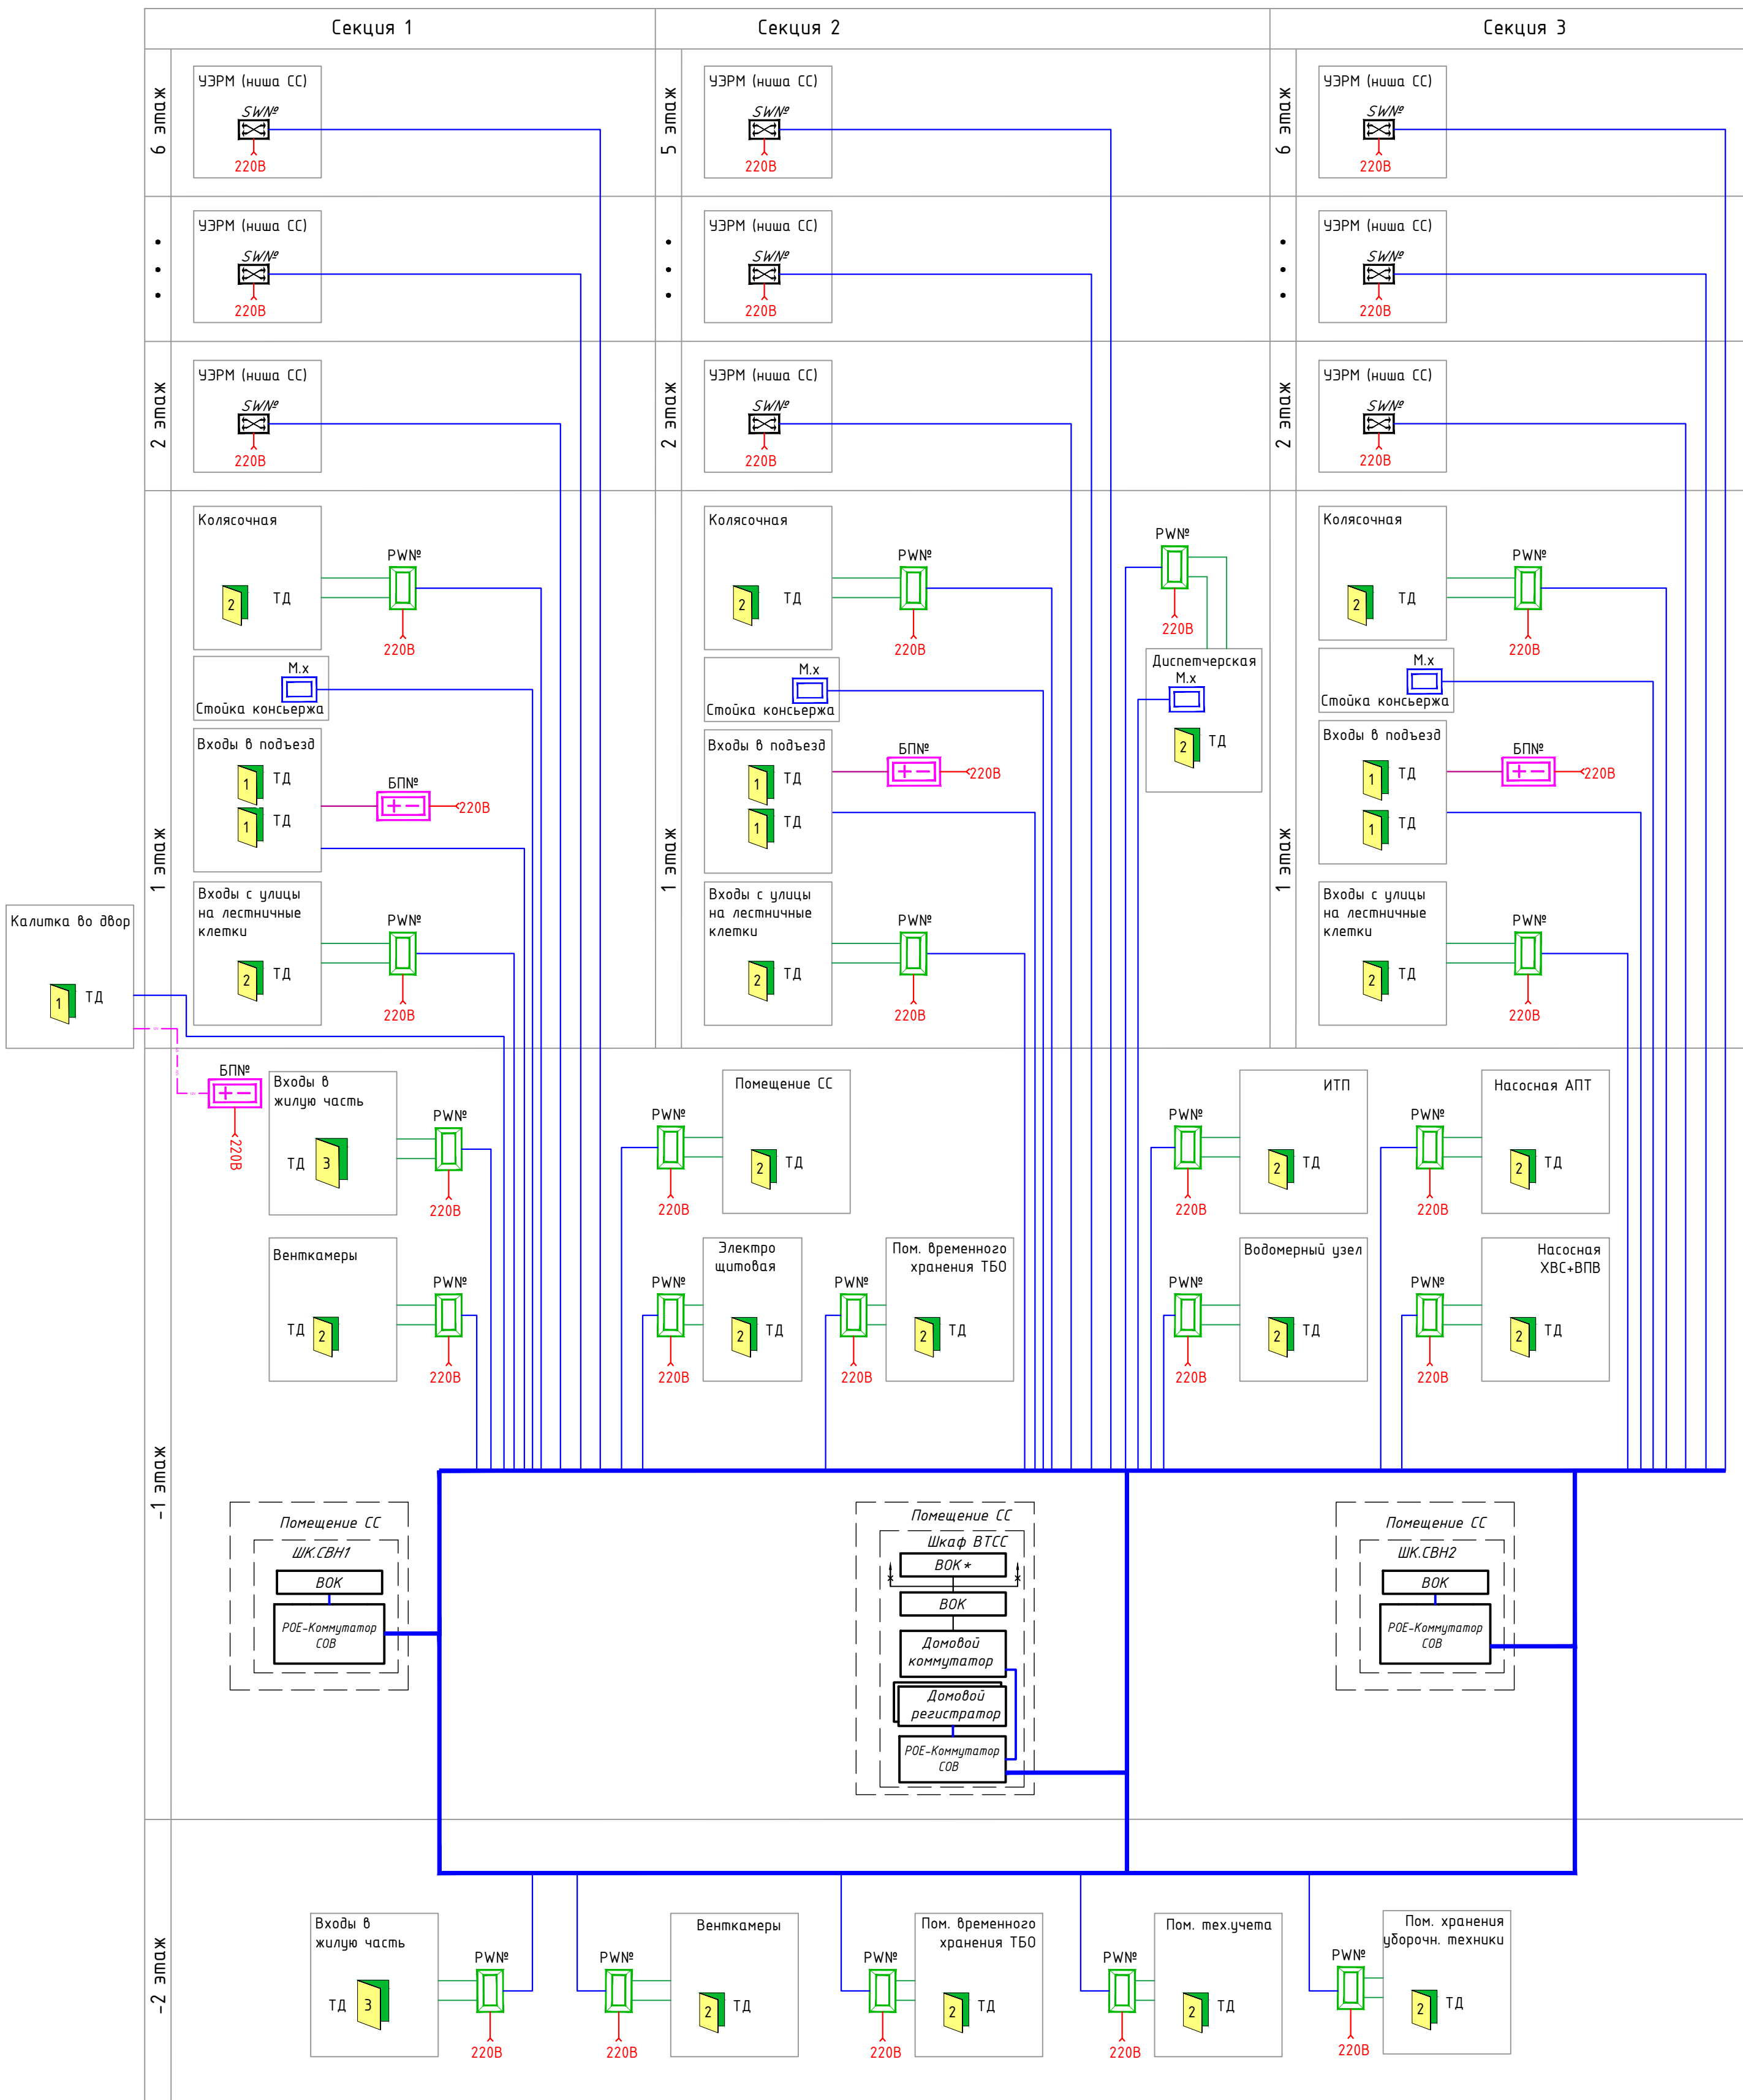

-  - Контроллер СКУД с БП
  - Кнопка аварийной разблокировки
  - Монитор консьержа
-  - Вызывная панель многоабонентская
  - Кнопка выход
-  - Замок электромагнитный
  - Считыватель
-  - Этажный коммутатор



						АА/БЭ-03-ДС3-ИОС5.2			
						“Жилой комплекс” расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Системы безопасности	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Юрченко				11.25		П	3	
Проверил	Афанасьева				11.25				
Н.контр.	Костылева				11.25	Структурная схема СОВ и СКУД. Корпус 1.	 ИНПАД		

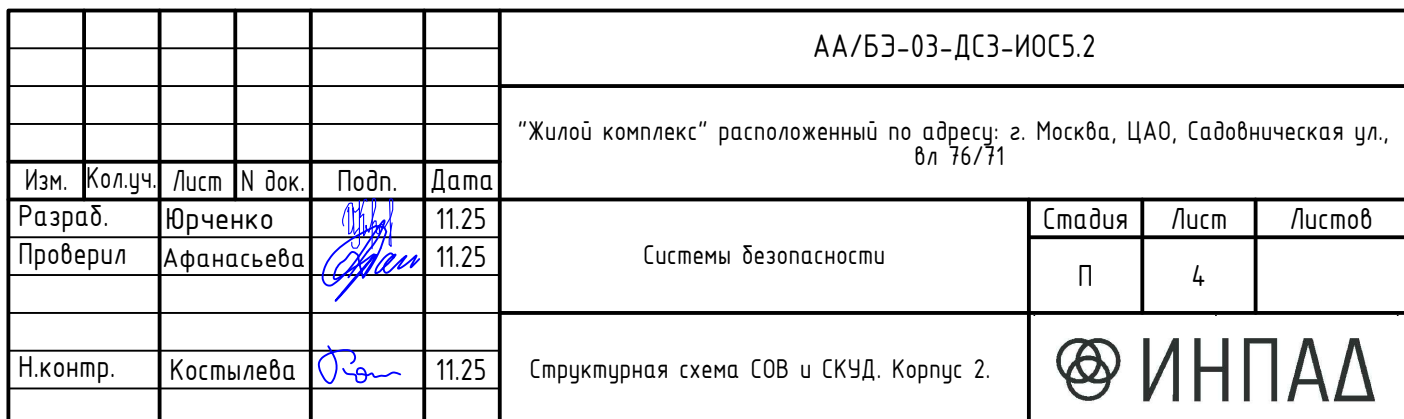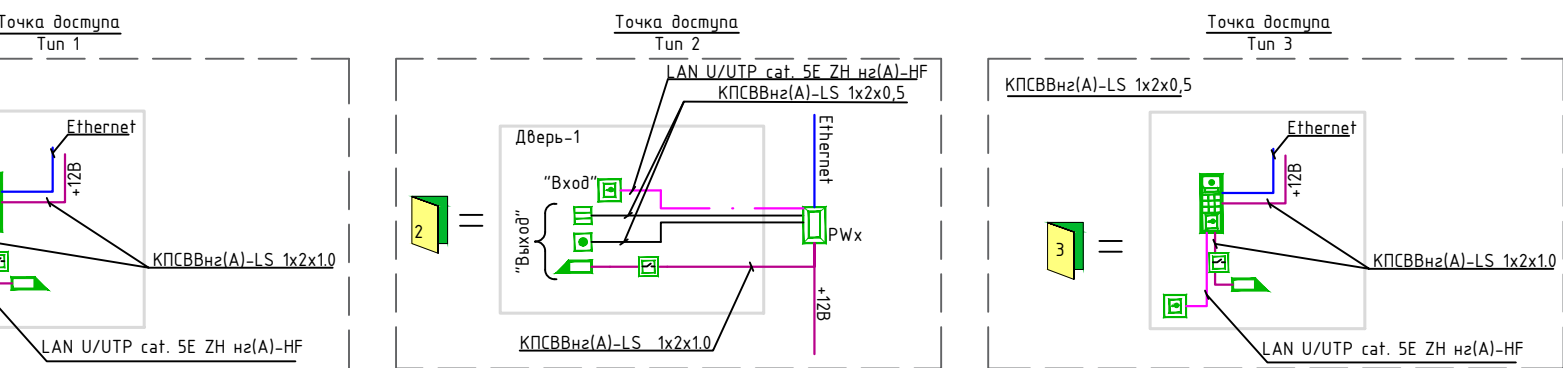

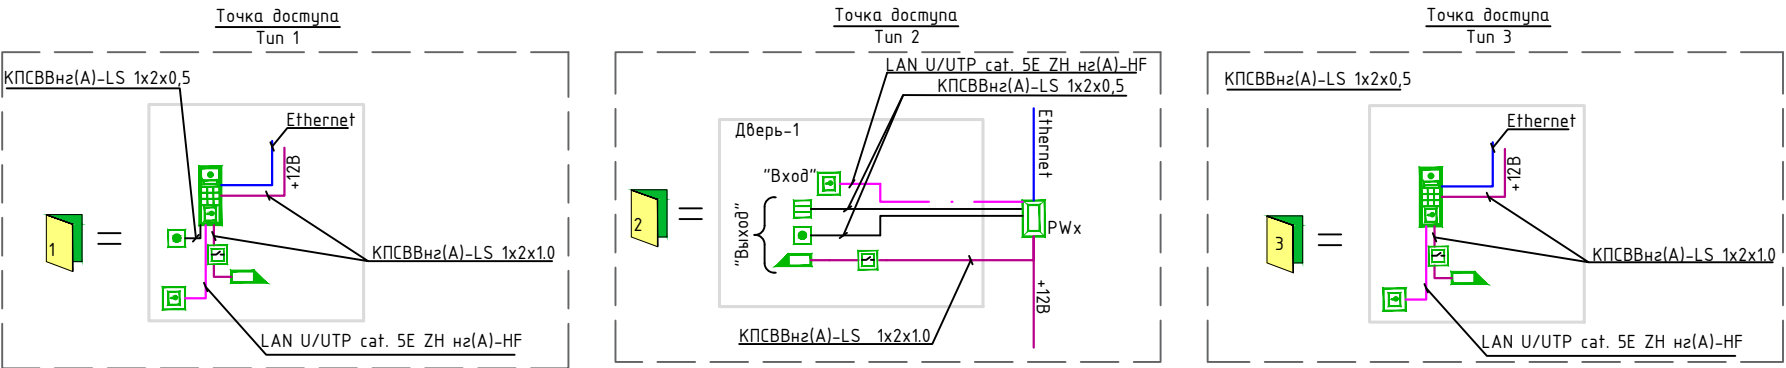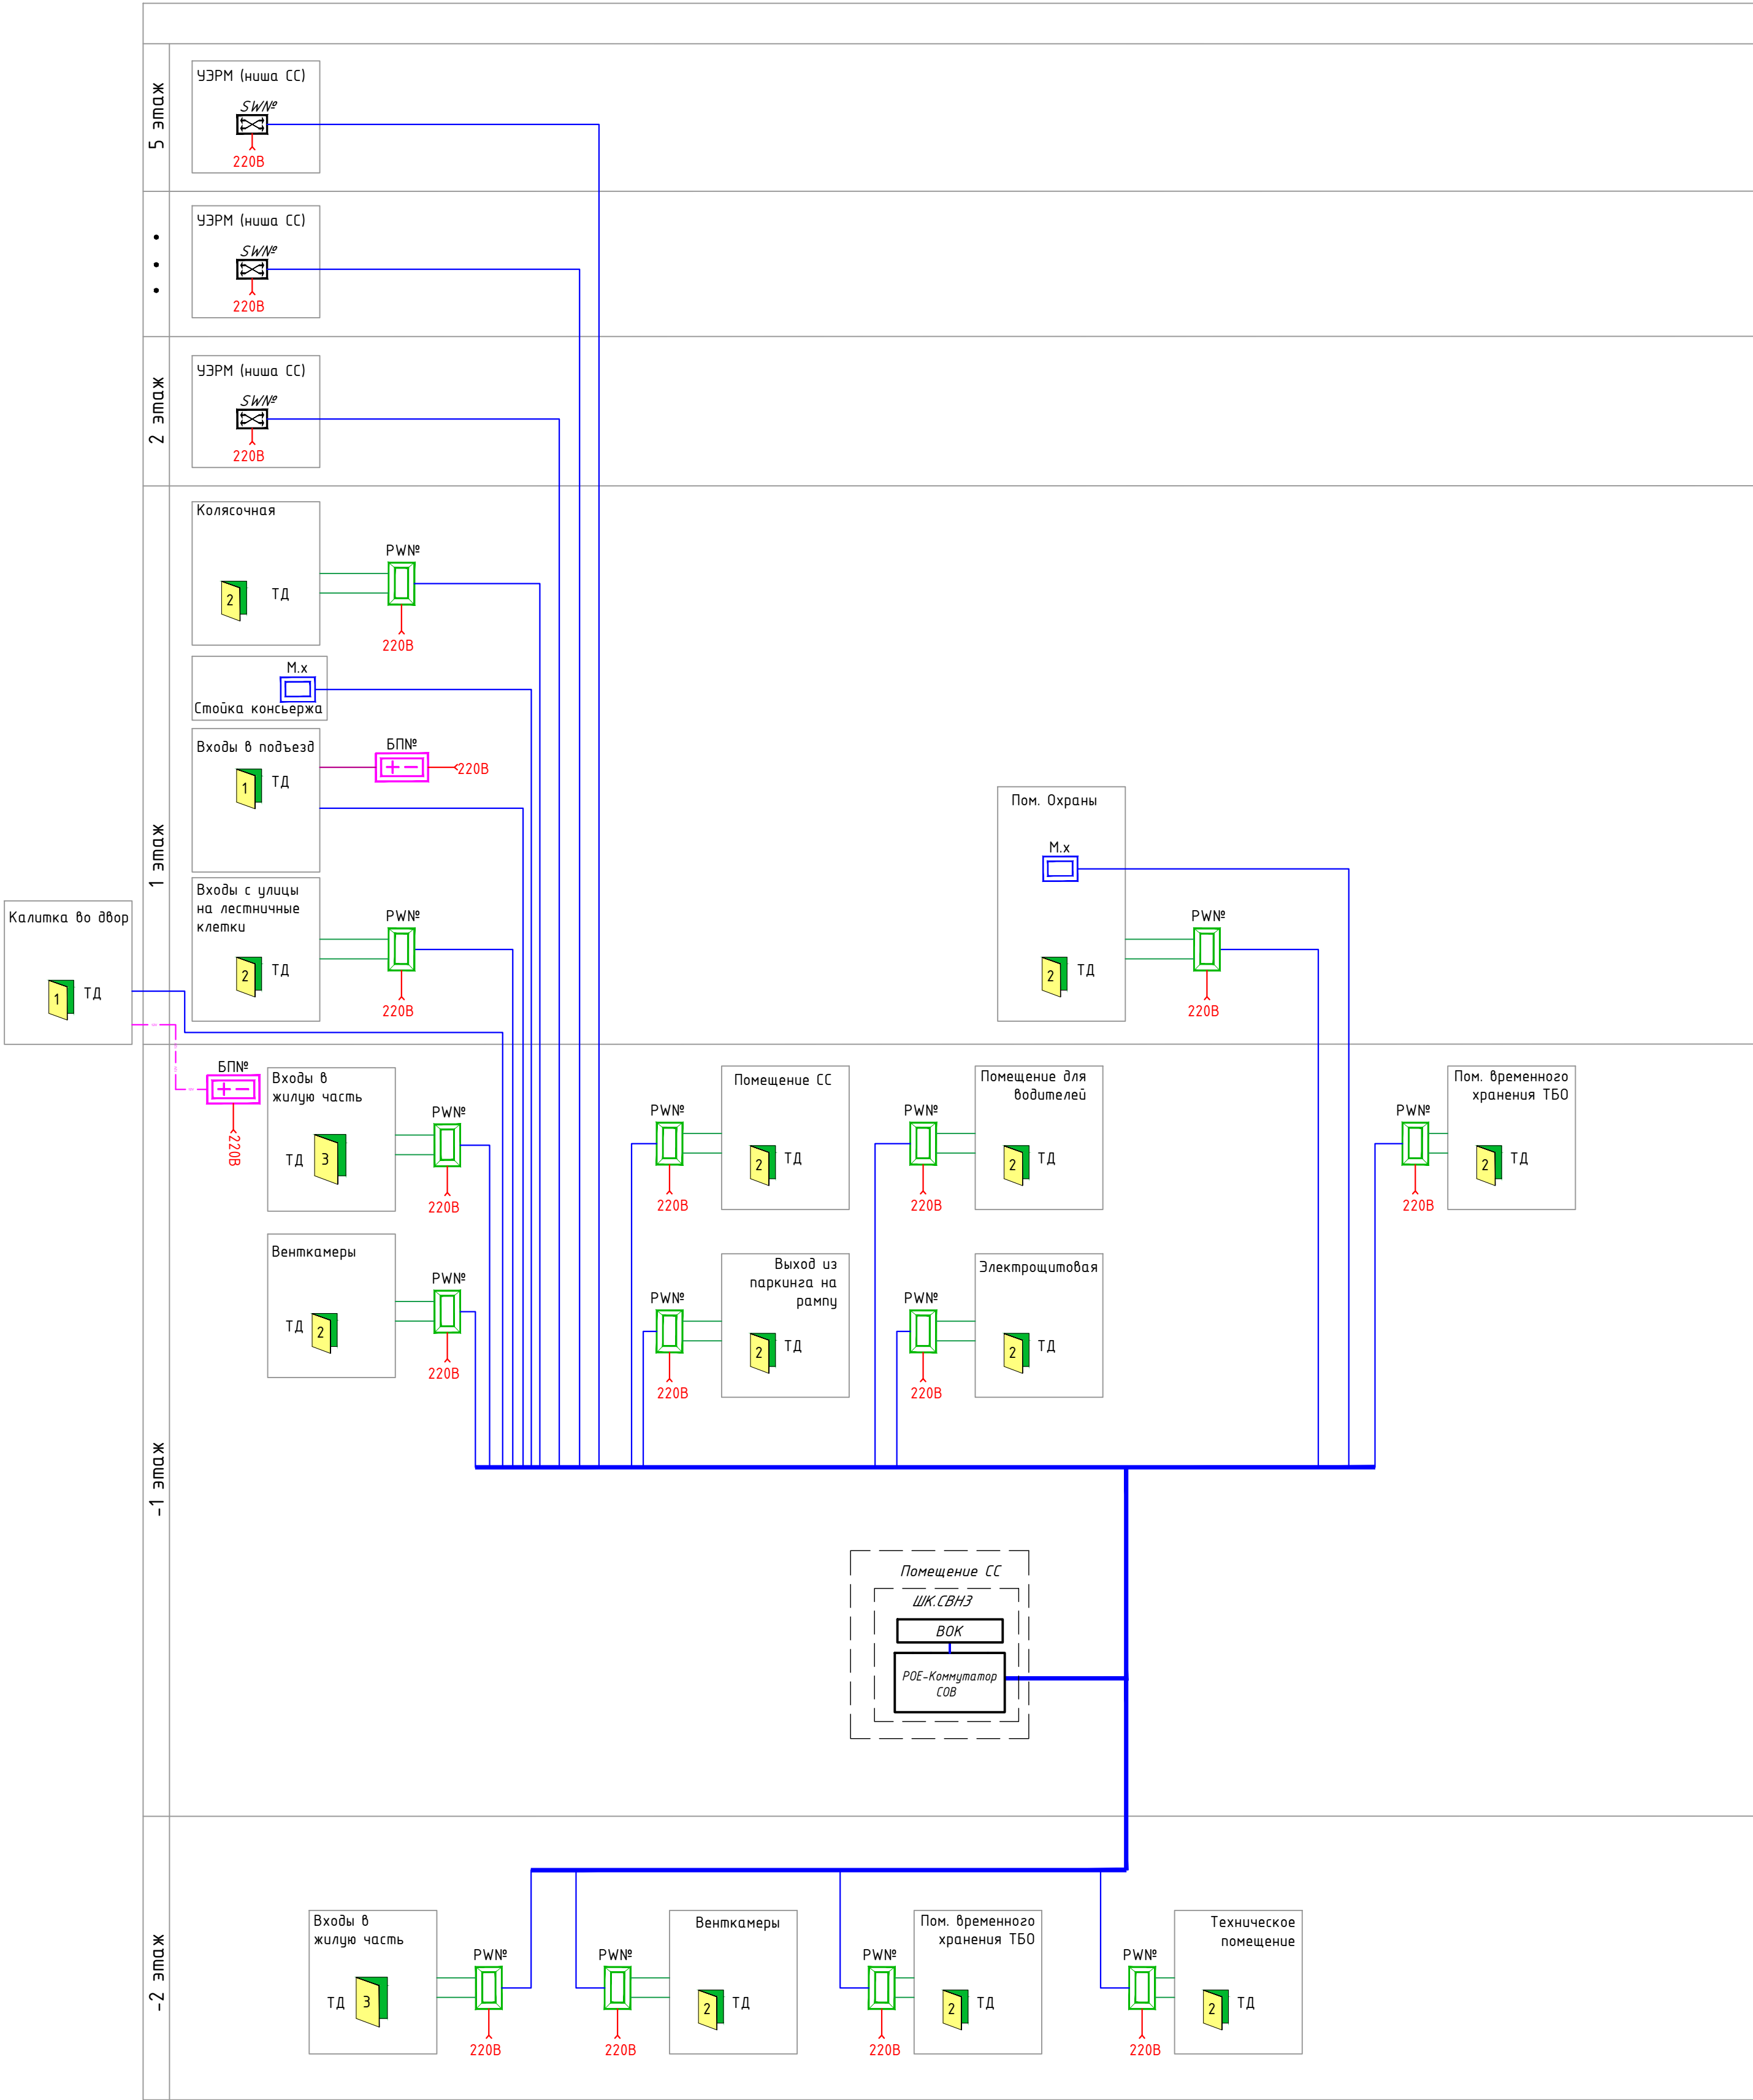

- | | | | |
|--|------------------------------------|--|----------------------------------|
| | - Контроллер СКУД с БП | | - Кнопка аварийной разблокировки |
| | - Вызывная панель многоабонентская | | - Кнопка выход |
| | - Замок электромагнитный | | - Считыватель |
| | | | - Этажный коммутатор |


						АА/БЗ-03-ДСЗ-ИОС5.2		
						"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Системы безопасности	Стадия	Лист
Разраб.	Юрченко	11.25					П	5
Проверил	Афанасьева	11.25				Структурная схема СОВ и СКУД. Корпус 3.		
Н.контр.	Костылева	11.25						

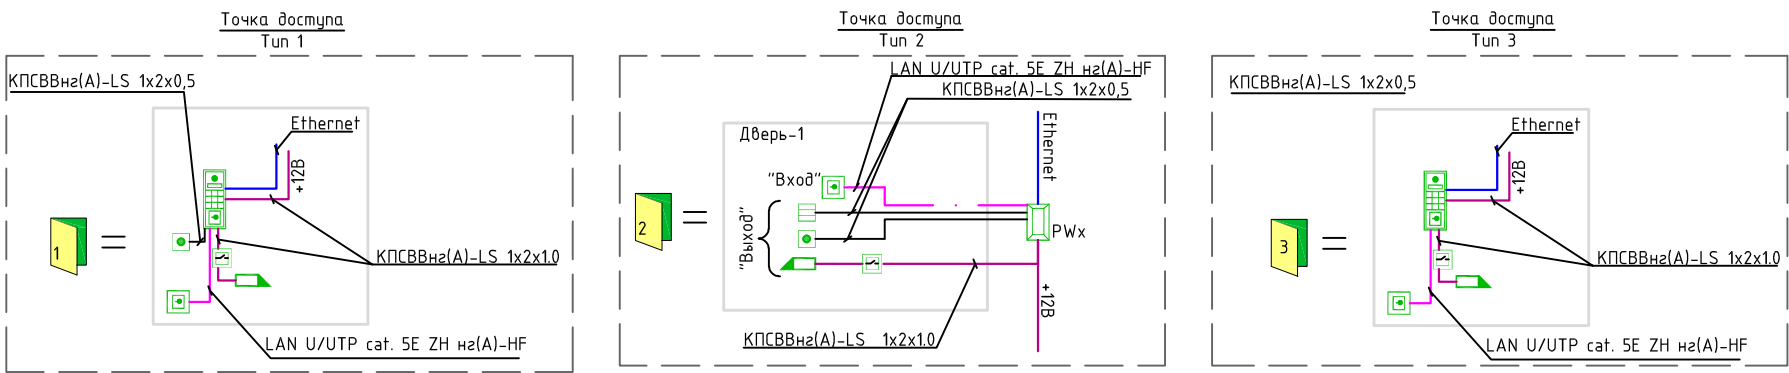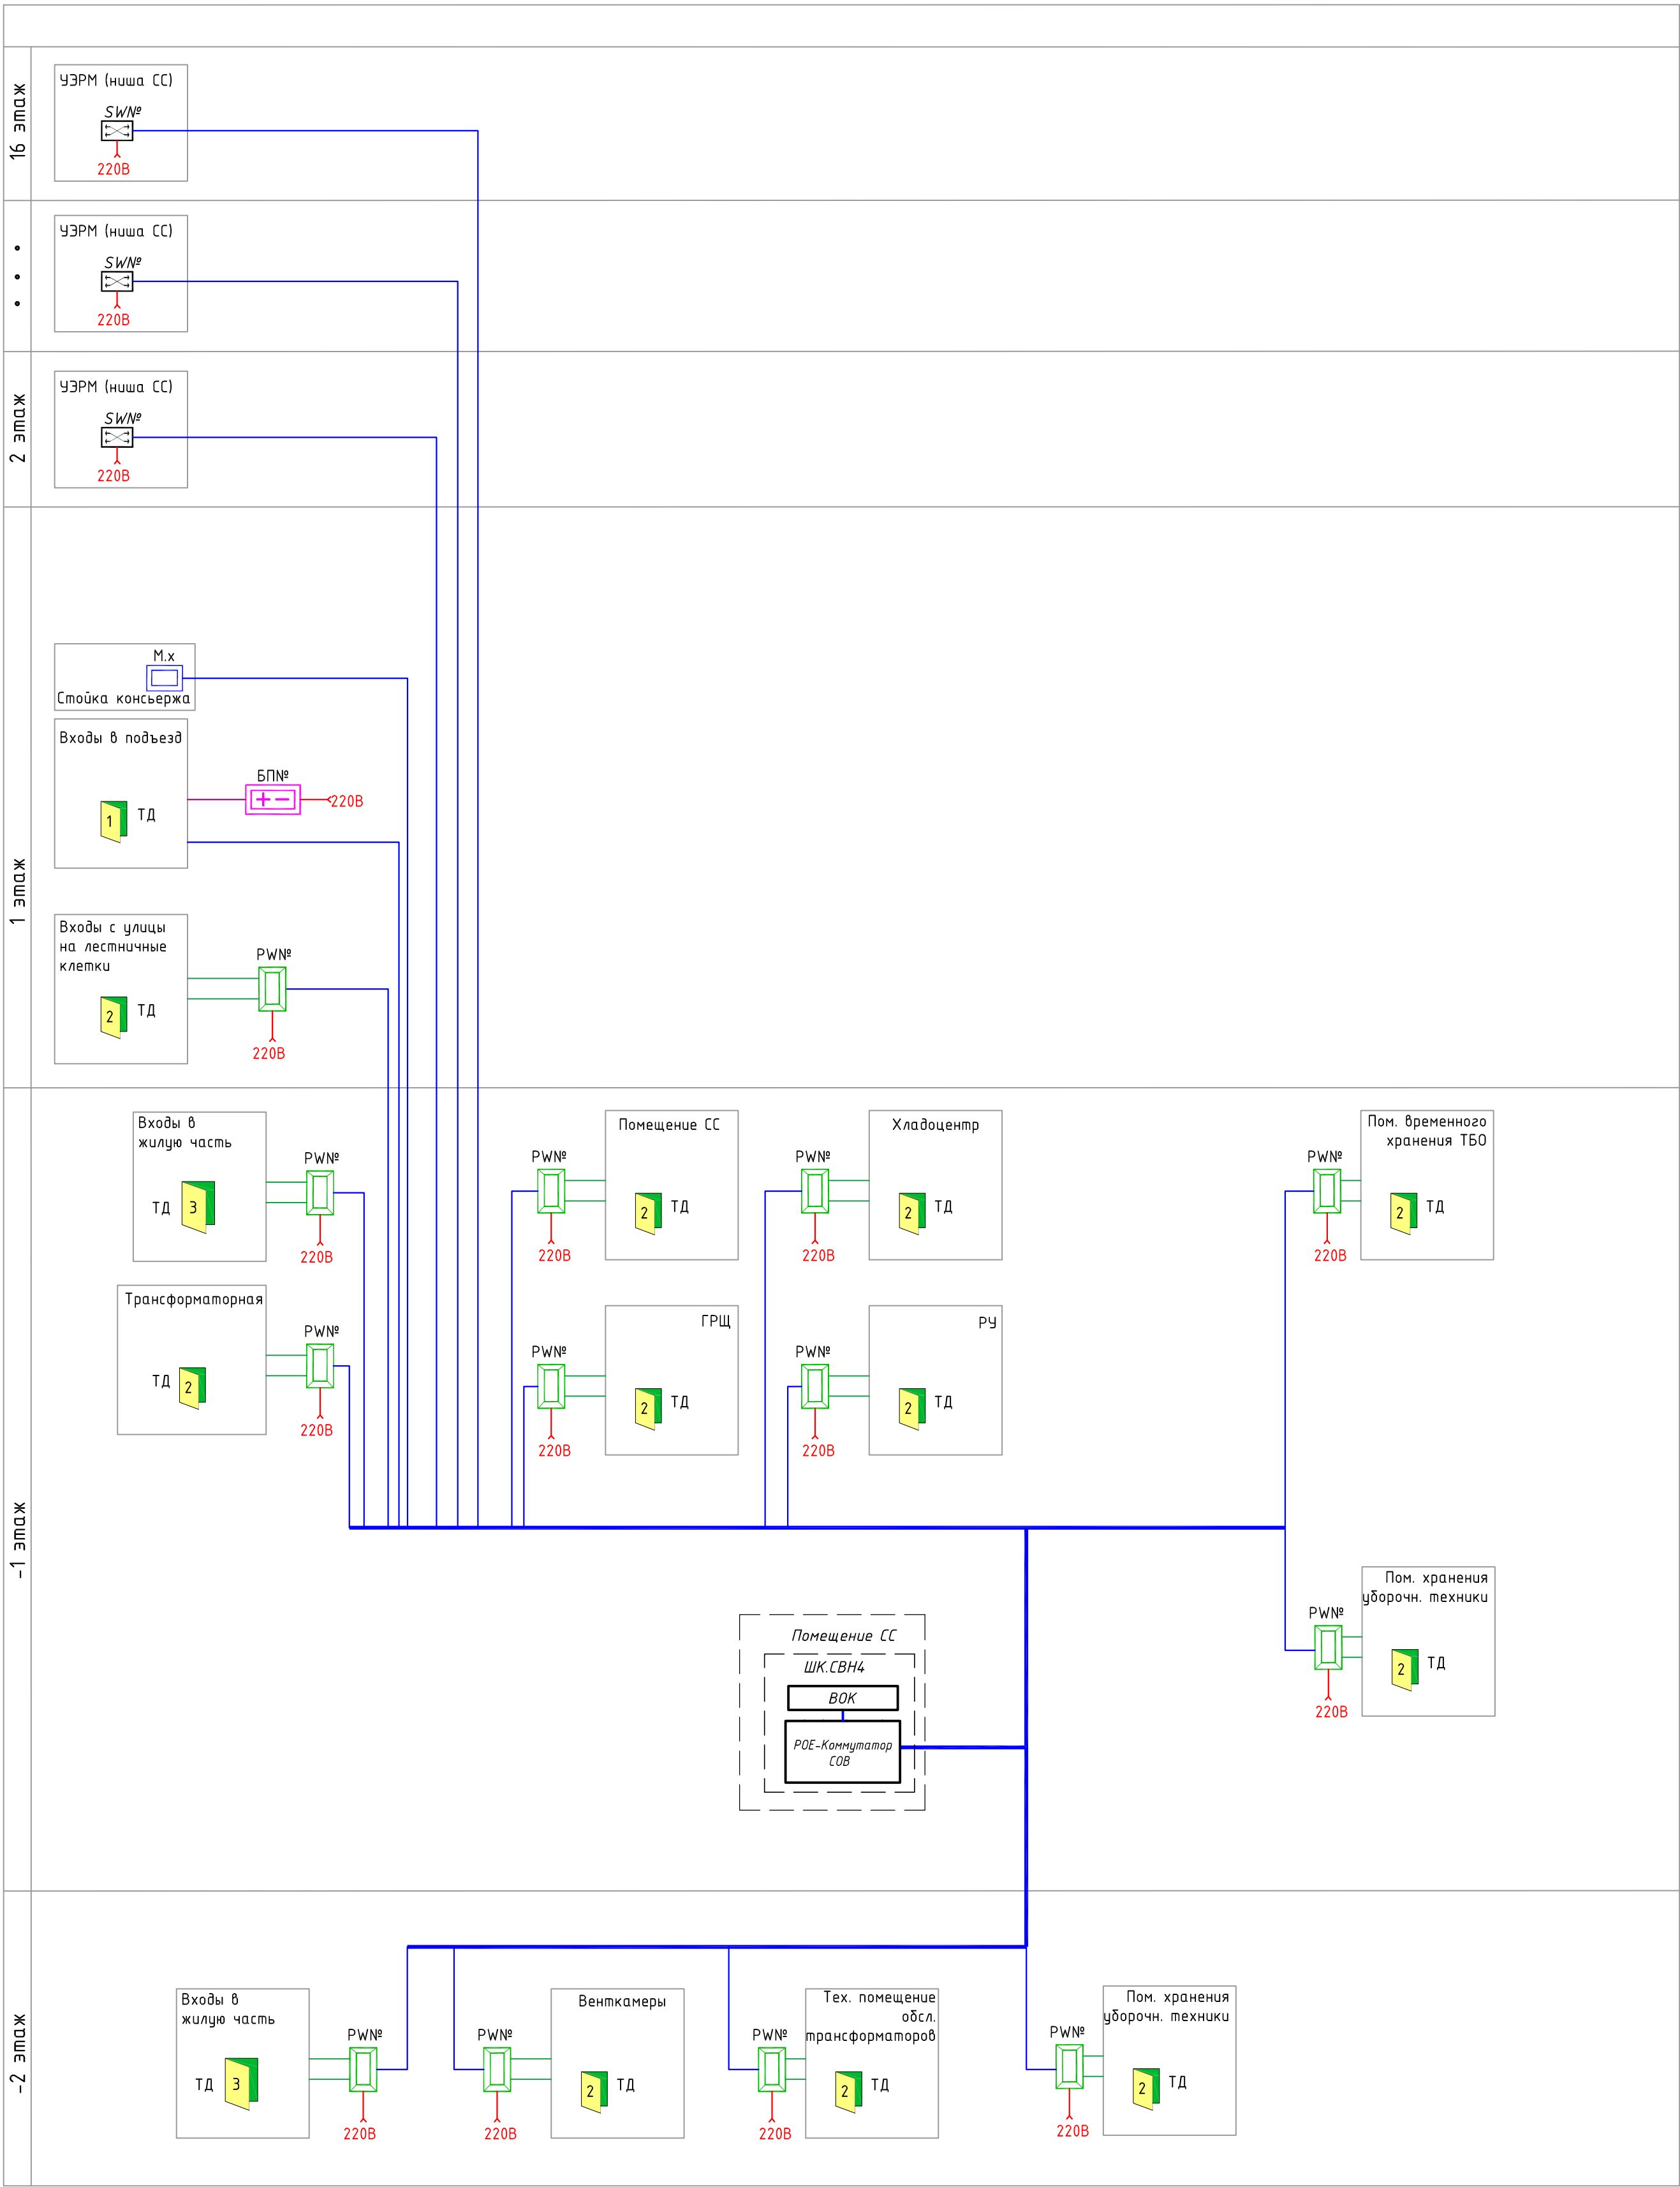


- Контроллер СКУД с БП
- Вызывная панель многоабонентская
- Замок электромагнитный
- Кнопка аварийной разблокировки
- Кнопка выход
- Считыватель
- Этажный коммутатор

						АА/БЗ-03-ДСЗ-ИОС5.2		
						"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Системы безопасности	Стадия	Лист
Разраб.	Юрченко	11.25					П	6
Проверил	Афанасьева	11.25				Структурная схема СОВ и СКУД. Корпус 4.		
Н.контр.	Костылева	11.25						

Фрагмент плана въезда в паркинг

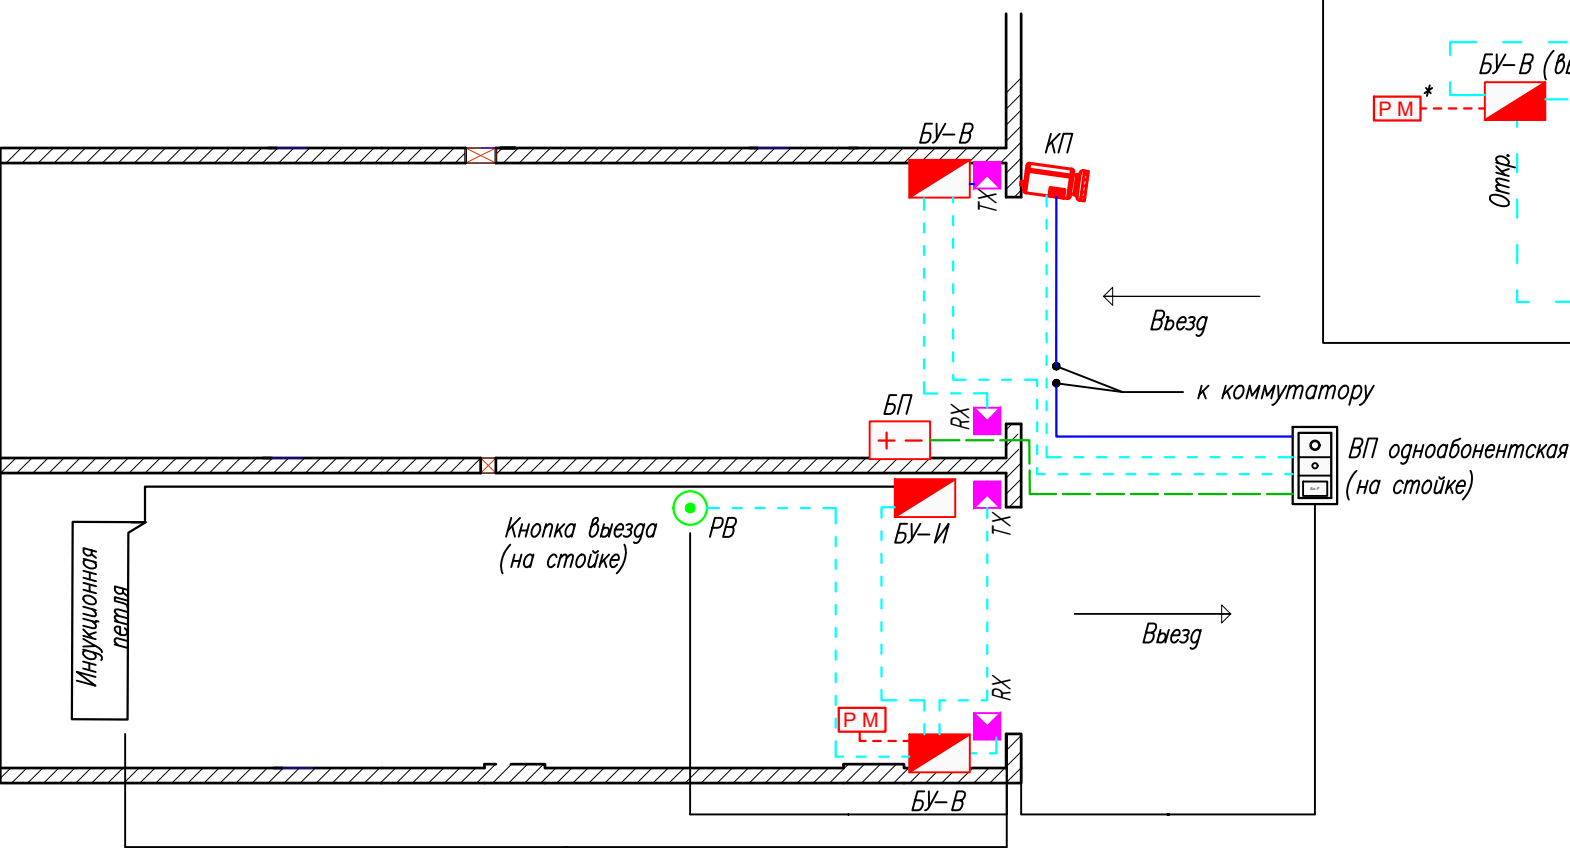

Структурная схема организации контроля доступа въезда в паркинг

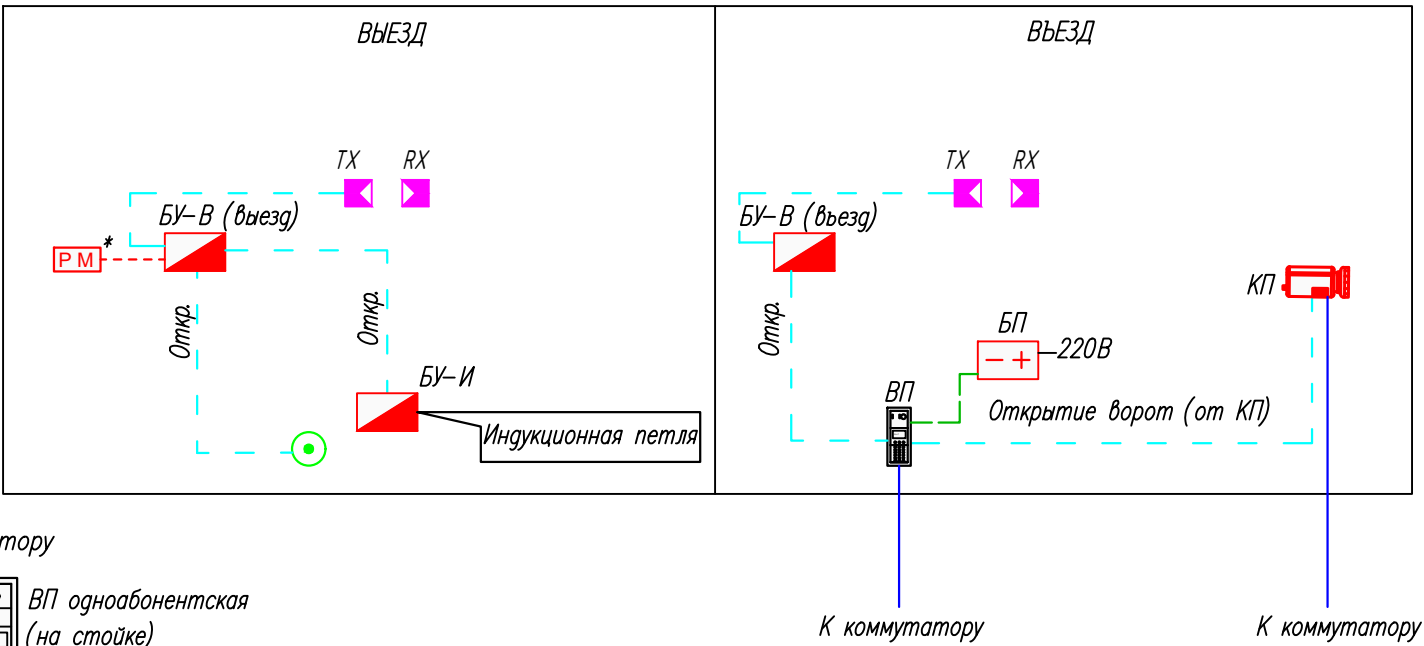

Условные обозначения

- РМ** – Адресный релейный модуль РМ-1С (учтен в том. АПС);
- ВП** – Вызывная панель с мультиформатным считывателем Bluetooth/NFC/Mifare/EM-Marine, IP камера, PoE. AV-08FB
- БУ-В** – Блок управления воротами;
- БУ-И** – Блок управления индукционной петлей;
- РВ** – Кнопка "Выход";
- TX RX** – Фотозлементы;
- КП** – камера с функцией распознавания номеров;
- БП** – Источник вторичного электропитания.
- Кабель типа "витая пара" UTP 4x2x0,5 cat. 5e;
- - - Кабель КПСн(А)-FRLS 1x2x0,75;
- - - Кабель КПСВВн(А)-LS 1x2x1.0;
- - - Кабель КШСн(А)-LS 1x2x0,52;

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ



- На въезде установить одноабонентскую вызывную панель для связи с охраной с мультиформатным считывателем Bluetooth/NFC/Mifare/EM-Marine, с IP камерой, на высоте 1100мм* от уровня земли, в соответствии с требованиями технической документации заводов-изготовителей на используемое оборудование.
- Над въездом в паркинг установить камеру с функцией распознавания номеров с выдачей сигнала типа сухой контакт.
- На въезде на расстоянии 4 м. от ворот установить кнопку "Выход" на стойку и подключить к блоку управления воротами въезда.
- На въезде на расстоянии 10 м. от ворот установить индукционную петлю и подключить к блоку управления воротами въезда.
- Въездные ворота должны открываться от BLE меток с приложения мобильного телефона, от камеры с функцией распознавания номеров или от охраны с пульта консьержа после вызова с вызывной панели у ворот.
- Въездные ворота открываются при наезде на индукционную петлю или при нажатии на кнопку "Выход".
- Индукционная петля, фотозлементы, блоки управления ворот и индукционной петлей заказываются комплектно с воротами по заданию от раздела СКУД
- Кабели прокладываются открыто, в гофротрубе по стенам и перекрытиям с креплением на клипсы.
- Расположение исполнительных устройств уточняется в процессе монтажа с учетом конструктивных элементов въездной группы, выполненных по факту.

* – Адресный релейный модуль системы АПС устанавливается при необходимости открытия ворот при пожаре по заданию от раздела ОВ;

						АА/БЗ-03-ДСЗ-ИОС5.2			
						"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Системы безопасности	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Юрченко			11.25		П	7	
Проверил		Афанасьева			11.25				
						Структурная схема системы автоматизации въезда/выезда в подземный паркинг	 ИНПАД		
Н.контр.		Костылева			11.25				

Согласовано


Инв. N подл. Подп. и дата Взам инв. N

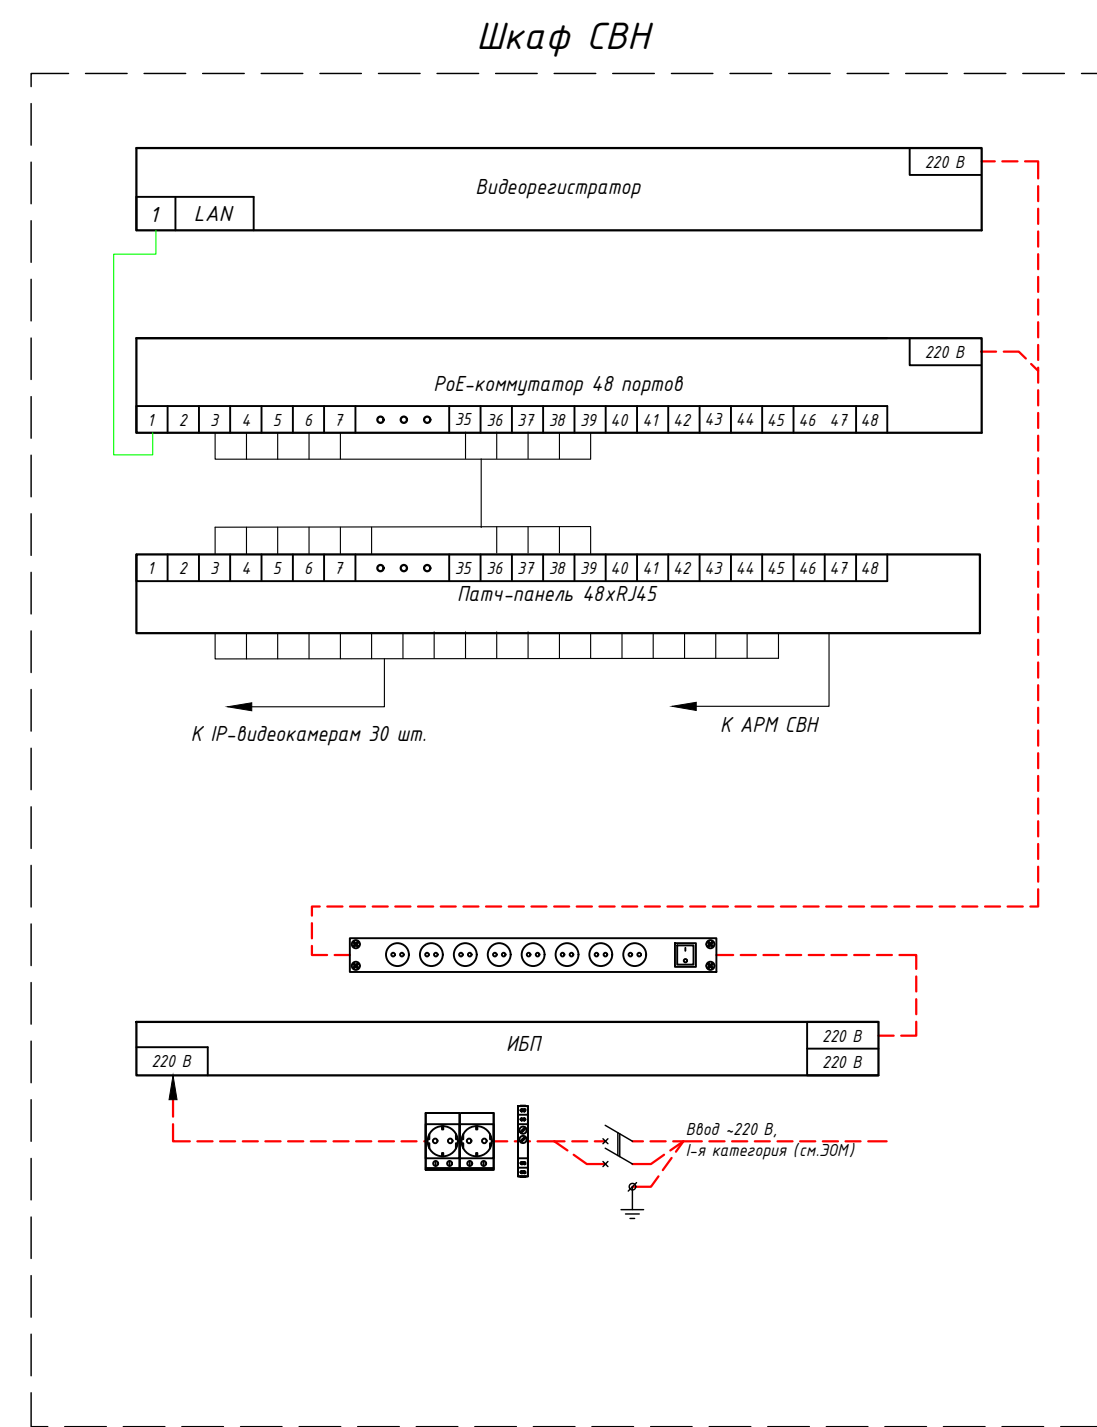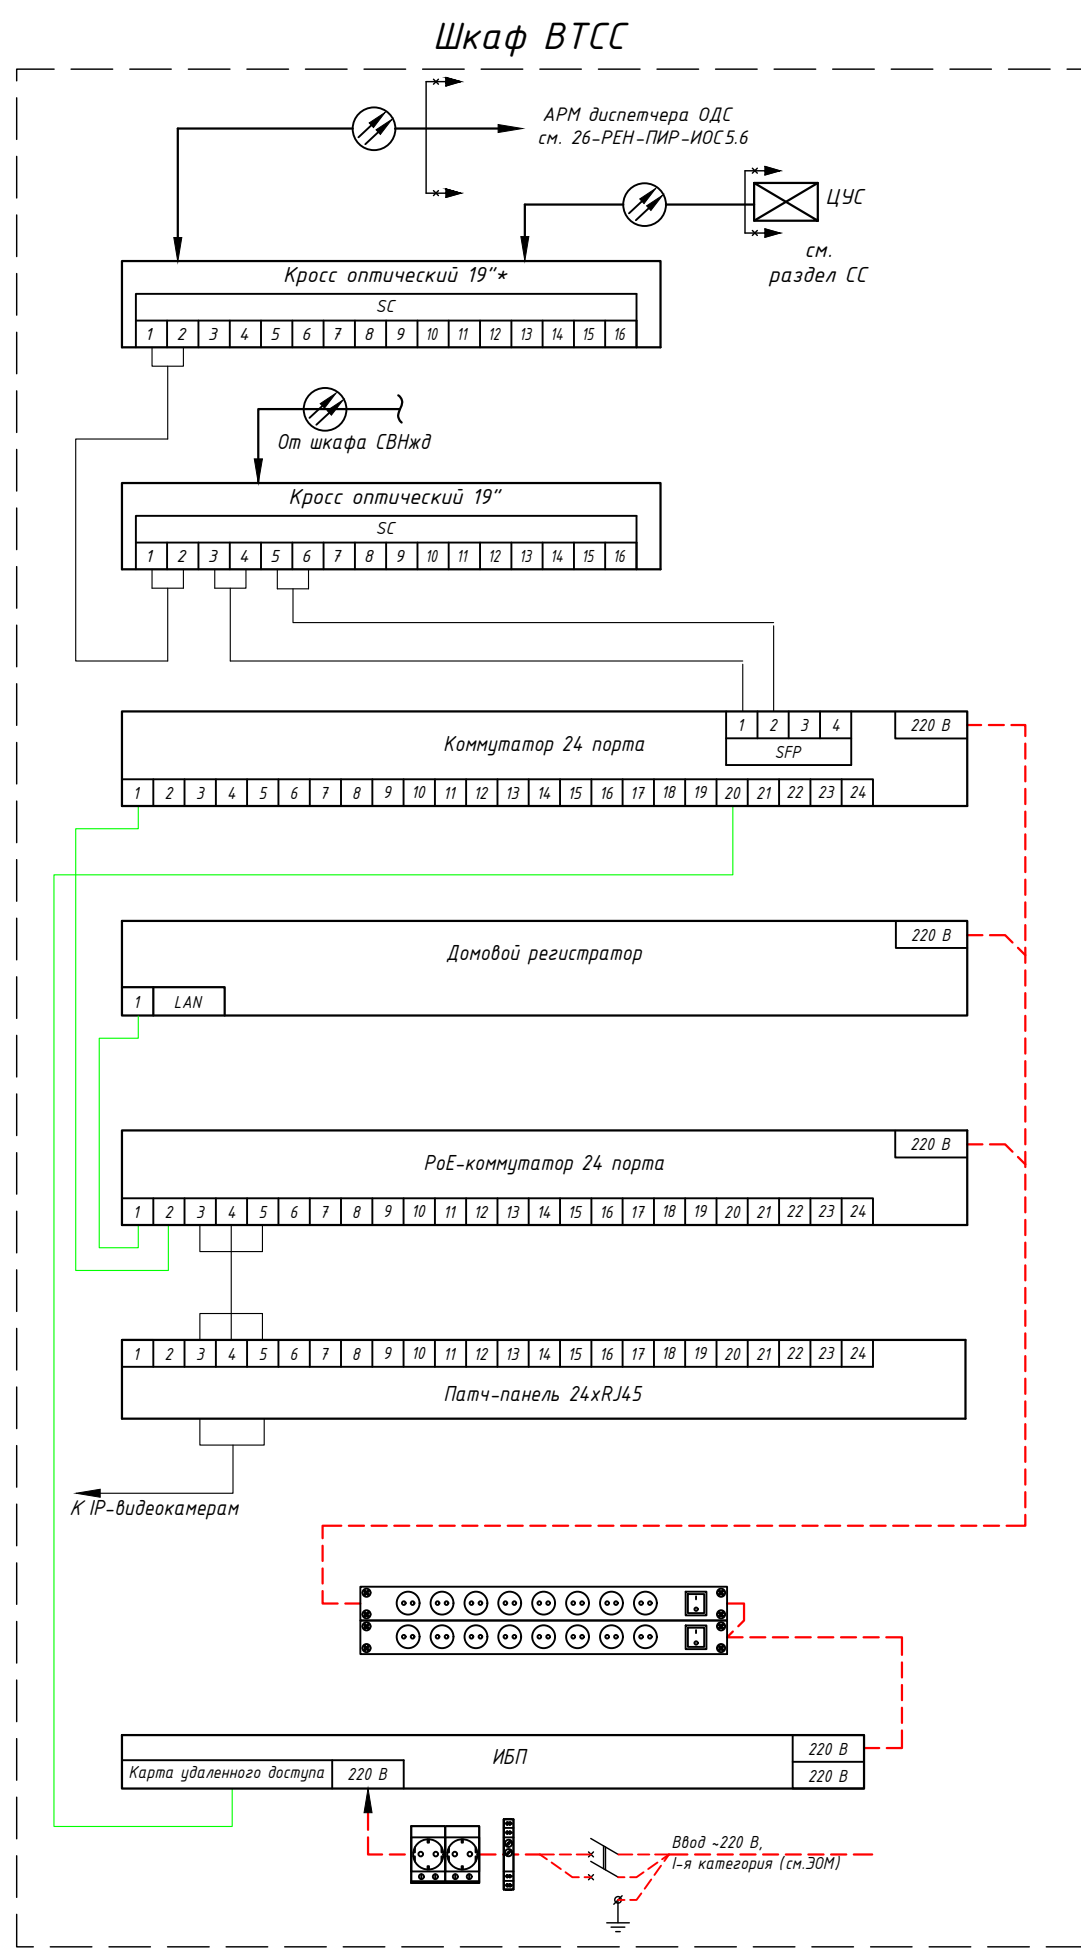

Примечания:
* - активное оборудование данным проектом не учитываются.

						АА/БЗ-03-ДСЗ-ИОС5.2			
						"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Системы безопасности	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Юрченко			11.25		П	8	
Проверил		Афанасьева			11.25				
						Схемы подключения оборудования в шкафах ВТСС и СВН		ИНПАД	
Н.контр.		Костылева			11.25				

Шкаф СВНжд

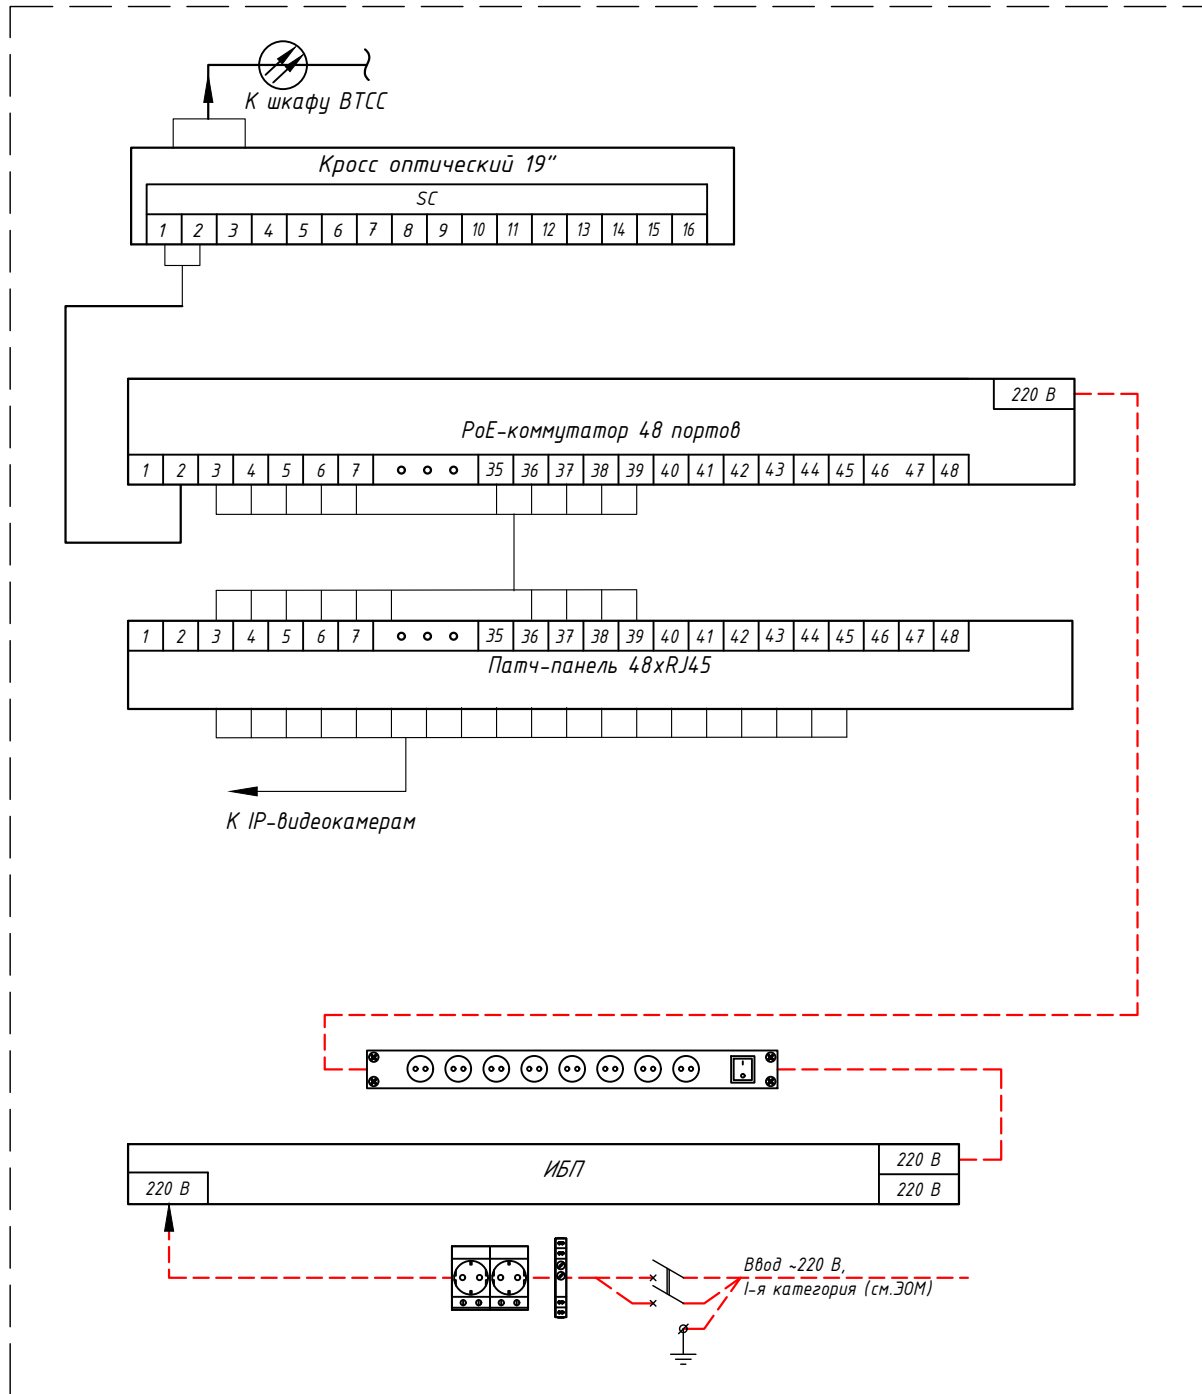

						АА/БЗ-03-ДСЗ-ИОС5.2			
						"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Системы безопасности	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Юрченко			11.25		П	9	
Проверил		Афанасьева			11.25				
						Схемы подключения оборудования в шкафу СВНжд		ИНПАД	
Н.контр.		Костылева			11.25				

