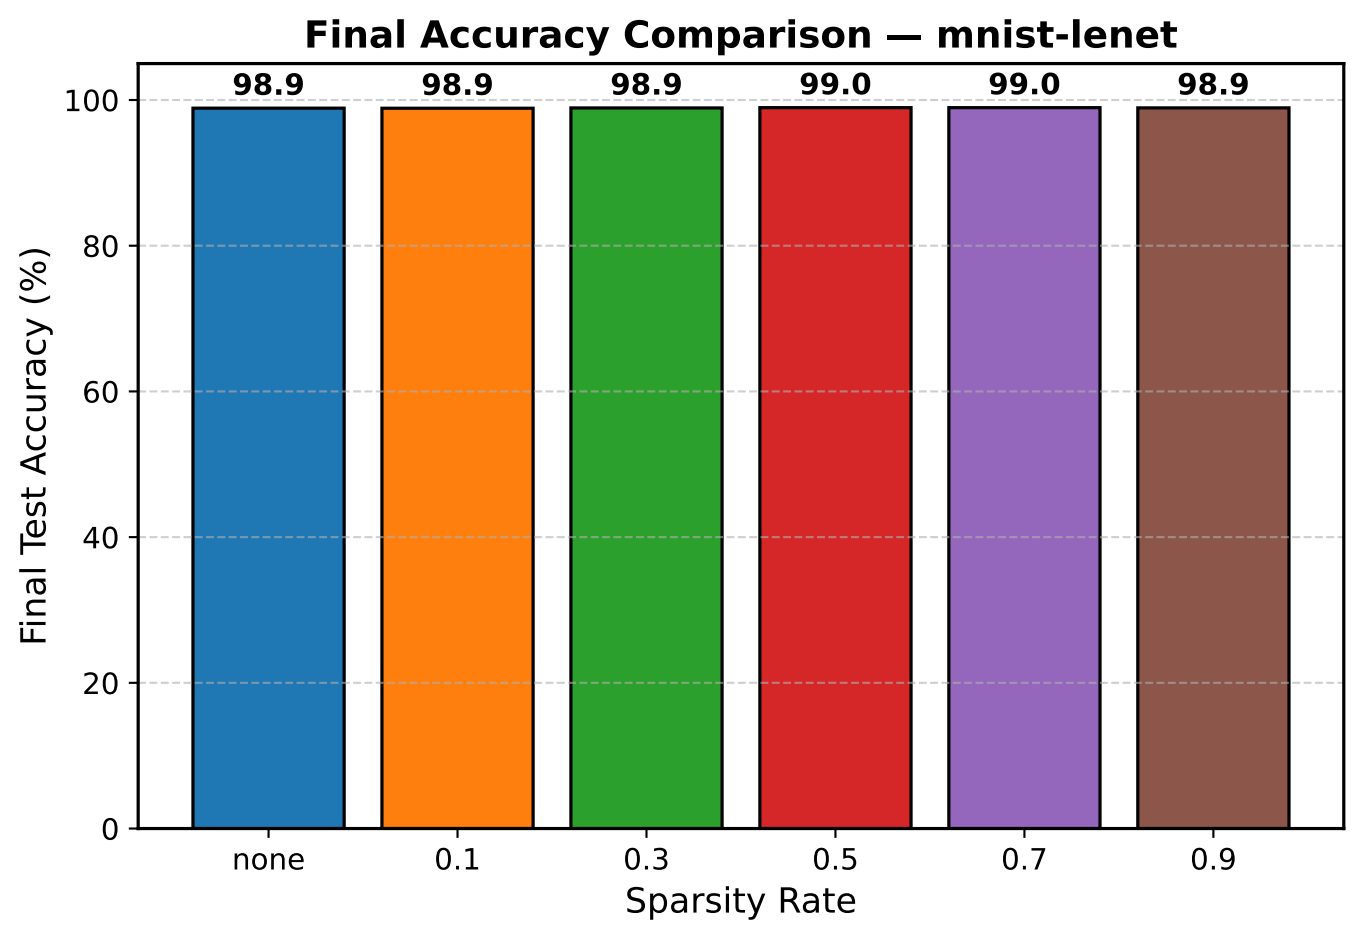
Final Accuracy Comparison — mnist-lenet
98.9
98.9
98.9
99.0
99.0
98.9
100
80
60
40
20
0
Final Test Accuracy (%)
none
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
Sparsity Rate