KUIVANOUSUPUTKI

Tulipalon sattuessa kuivanousu- eli paloputkijärjestelmän tarkoitus on toimia palokunnan vedensiirtolinjana maatasolta rakennuksen katolle.

Käyttökohteita ovat pääasiallisesti tehtaat, teollisuuskiinteistöt, toimistot ja asuinrakennukset.

Sadexin kuivanousuputki kaikkine komponentteineen on tuotteelle asetettujen **standardien mukainen.** Tuote on **suunniteltu yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa.**

Kuivanousuputki kiinnitetään normaalisti seinätikkaiden yhteyteen. Pituus mitoitetaan kohteen mukaisesti.

Kaikki tuotteen osat on luokiteltu PN 16 mukaan. Mahdollisen tuotteiden koeponnistuksen suorittaa tilaaja/asiakas työmaalla.

Kuivanousuputken maksimimitta on 40 m.

Täyttää seuraavat standardit/määräykset
DN80 (liittimen alapää), DN80/DN40 (liittimen yläpää)
Kaikki liittimet ja hanat PN16 luokiteltuja
Putki HST DN80 (88.9x2.0)
Kannake RST 3 mm
Ala- ja yläliittimen ympärillä tulee olla vapaata tilaa 200 mm
Alapään korkeus maanpinnasta min. 900 mm, max 1500 mm



Kuivanousuputken yläpää




Kuivanousuputken alapää

SADEX

www.sadex.fi

TUOTEKORTTI

Kuivanousuputken yksihaarainen alapää ilman takaiskuventtiiliä

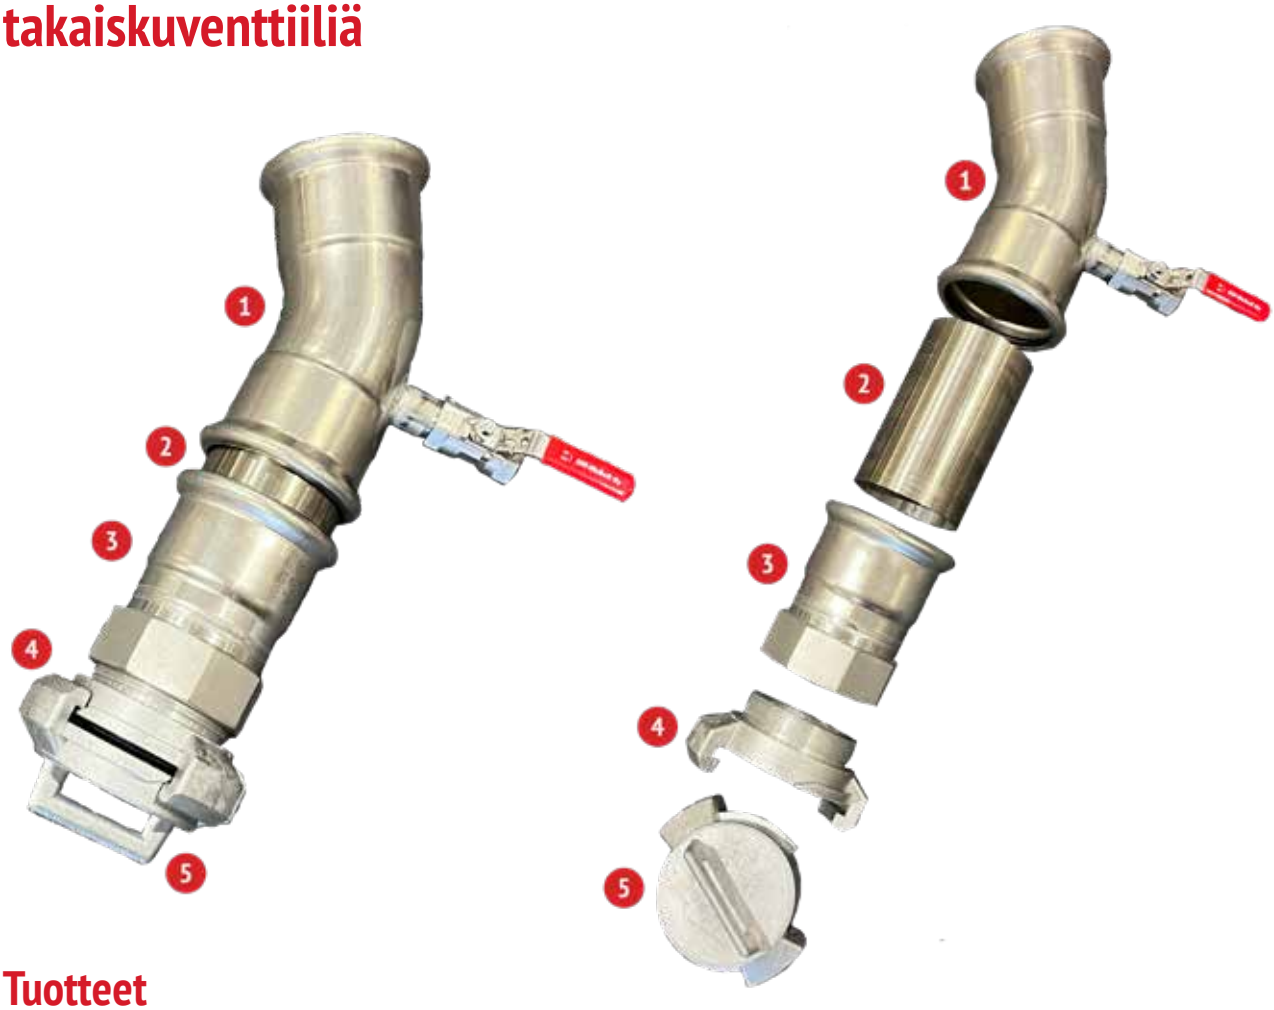

Tuotteet

1. **Sisältää:**
   HST Käyrä 45 S/S 88.9
   1275048
   HST Palloventtiili SK/SK, 3/4”
   1275282
   Mutkaan hitsattu nippa HST DN 20
   1203405

2. HST Teräsputki 88.9 PN 16, minimimitta 140 mm
   Leikataan tuotteesta **1130267**


3. HST Liitin/muhvi SK 88.9 x 3”
   1275127

4. Kynsiliitin ALU UK (DN80) 3”
   2940127

5. Kynsiliittimen kansi ALU (DN80) 3”
   2940129

Huom! Ilman takaiskuventtiiliä liittimen/muhvin tulee olla sisäkierteinen, ja takaiskuventtiilin kanssa ulkokierteinen

Kuivanousuputken yksihaarainen alapää takaiskuventtiilillä

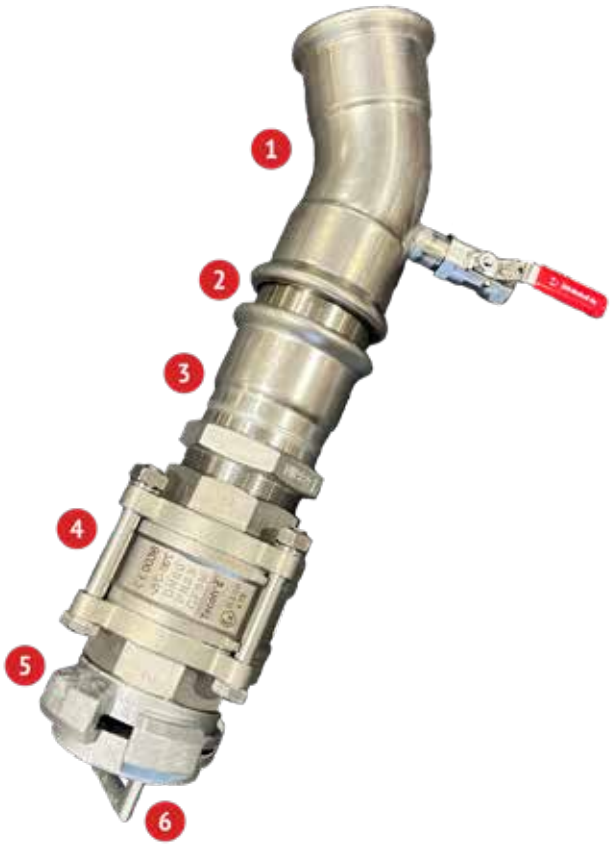



Tuotteet

1. **Sisältää:**
   HST Käyrä 45 S/S 88.9
   1275048
   HST Palloventtiili SK/SK, 3/4”
   1275282
   Mutkaan hitsattu nippa HST DN 20
   1203405

2. HST Teräsputki 88.9 PN 16, minimimitta 140 mm
   Leikataan tuotteesta **1130267**

3. HST Liitin/muhvi UK 88.9 x 3”
   1275147


4. HST Takaiskuventtiili 3”
   W1276178

5. Kynsiliitin ALU UK (DN80) 3”
   2940127

6. Kynsiliittimen kansi ALU (DN80) 3”
   2940129

Huom! Ilman takaiskuventtiiliä liittimen/muhvin tulee olla sisäkierteinen, ja takaiskuventtiilin kanssa ulkokierteinen

Kuivanousuputken kaksihaarainen alapää ilman takaiskuventtiiliä

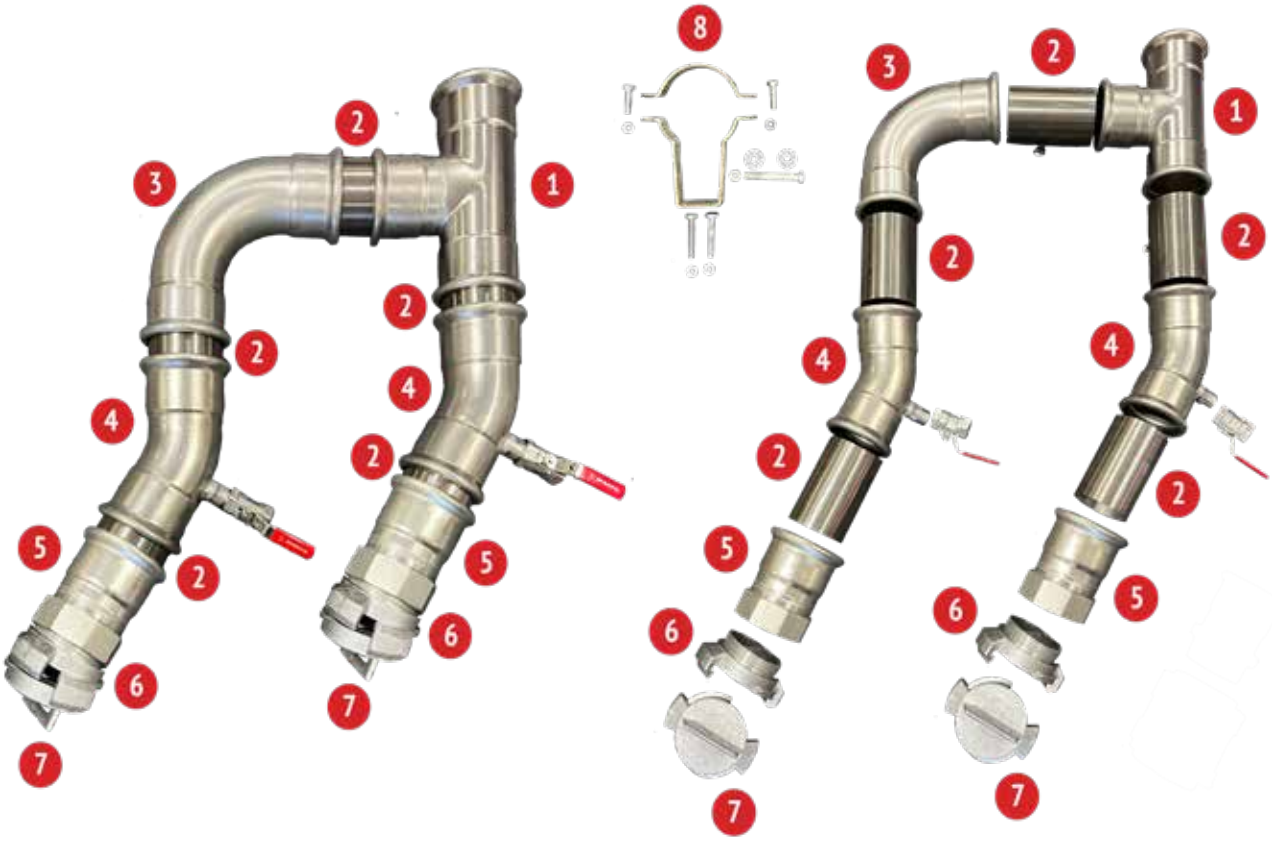

Tuotteet

1. HST T-haara S/S 88.9
   1275277

2. HST Teräsputki 88.9 PN 16, minimimitta 140 mm
   Leikataan tuotteesta **1130267**

3. HST Käyrä 90 S/S 88.9
   1275028

4. **Sisältää:**
   HST Käyrä 45 S/S 88.9
   1275048
   HST Palloventtiili SK/SK, 3/4”
   1275282
   Mutkaan hitsattu nippa HST DN 20
   1203405

5. HST Liitin/muhvi SK 88.9 x 3”
   1275127

6. Kynsiliitin ALU UK (DN80) 3”
   2940127

7. Kynsiliittimen kansi ALU (DN80) 3”
   2940129

8. Kuivanousuputken kannake (Piristeel) 2 kpl
   20003

! Huom! Ilman takaiskuventtiiliä liittimen/muhvin tulee olla sisäkierteinen, ja takaiskuventtiilin kanssa ulkokierteinen

Kuivanousuputken kaksihaarainen alapää takaiskuventtiilillä

Tuotteet

1. HST T-haara S/S 88.9
   1275277

2. HST Teräsputki 88.9 PN 16, minimimitta 140 mm
   Leikataan tuotteesta **1130267**

3. HST Käyrä 90 S/S 88.9
   1275028

4. **Sisältää:**
   HST Käyrä 45 S/S 88.9
   1275048
   HST Palloventtiili SK/SK, 3/4”
   1275282
   Mutkaan hitsattu nippa HST DN 20
   1203405


5. HST Liitin/muhvi UK 88.9 x 3”
   1275147

6. HST Takaiskuventtiili 3”
   W1276179

7. Kynsiliitin ALU UK (DN80) 3”
   2940127


8. Kynsiliittimen kansi ALU (DN80) 3”
   2940129

9. Kuivanousuputken kannake (Piristeel) 2 kpl
   20003

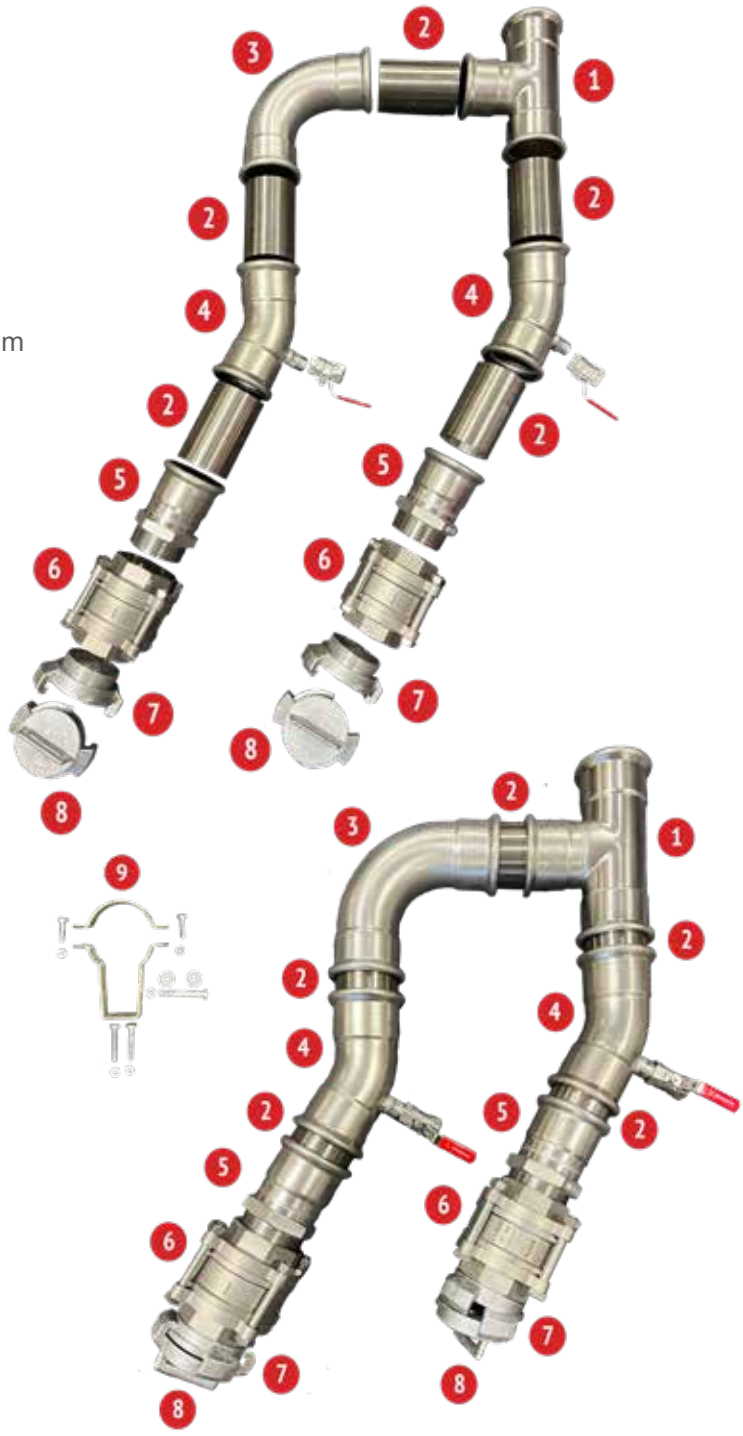

Huom! Ilman takaiskuventtiiliä liittimen/muhvin tulee olla sisäkierteinen, ja takaiskuventtiilin kanssa ulkokierteinen

Yksihaarainen kuivanousuputken yläpää

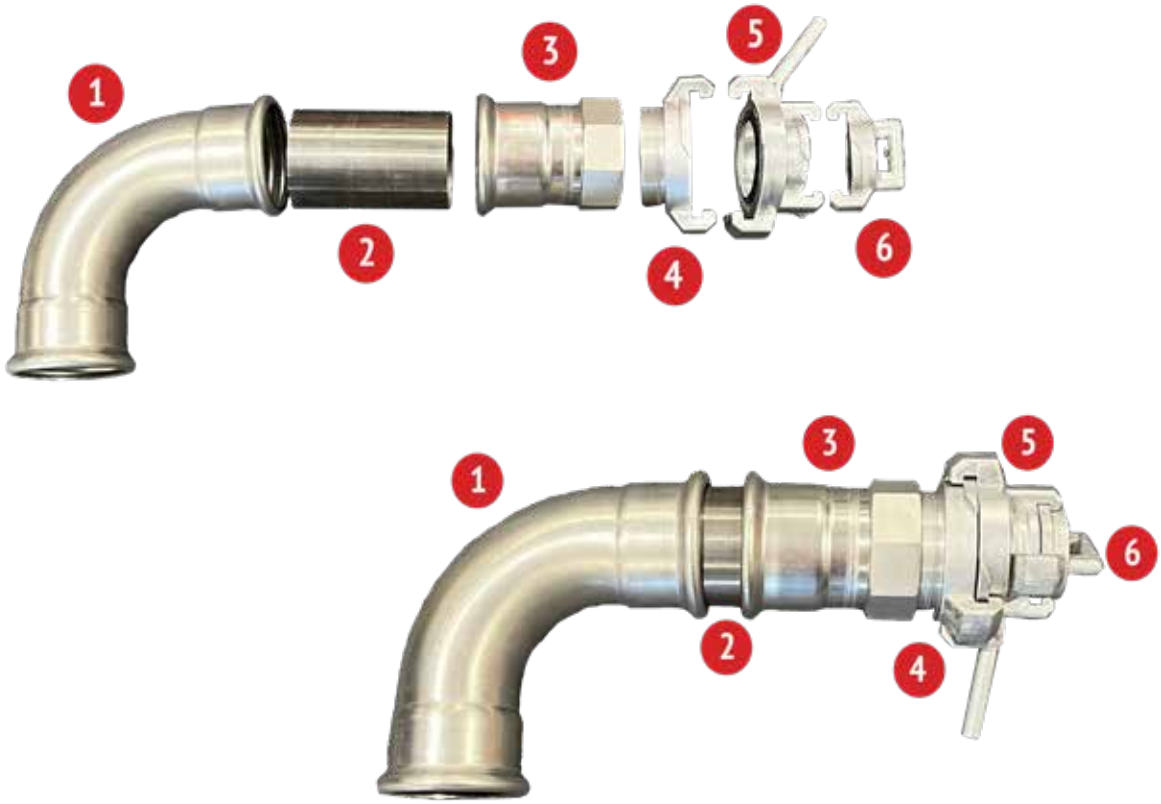

Tuotteet

1. HST Käyrä 90 S/S 88.9
   1275028

2. HST Teräsputki 88.9 PN 16, minimimitta 140 mm
   Tarvittaessa pidempänä. Huom. yli 300 mm kannakoitava.
   Leikataan tuotteesta **1130267**

3. HST Liitin/muhvi SK 88.9 x 3”
   1275127


4. Kynsiliitin ALU UK (DN80) 3”
   2940127

5. Palopostiliitin muunnos DN50/DN80 2”-3”, 68 - 105,5 mm ALU
   W2950511

6. Palopostiliitin kansi ALU (DN50) 2”-68 mm
   2950531

Huom! Ilman takaiskuventtiiliä liittimen/muhvin tulee olla sisäkierteinen, ja takaiskuventtiilin kanssa ulkokierteinen

Yksihaarainen kuivanousuputken yläpää sulkuventtiilillä

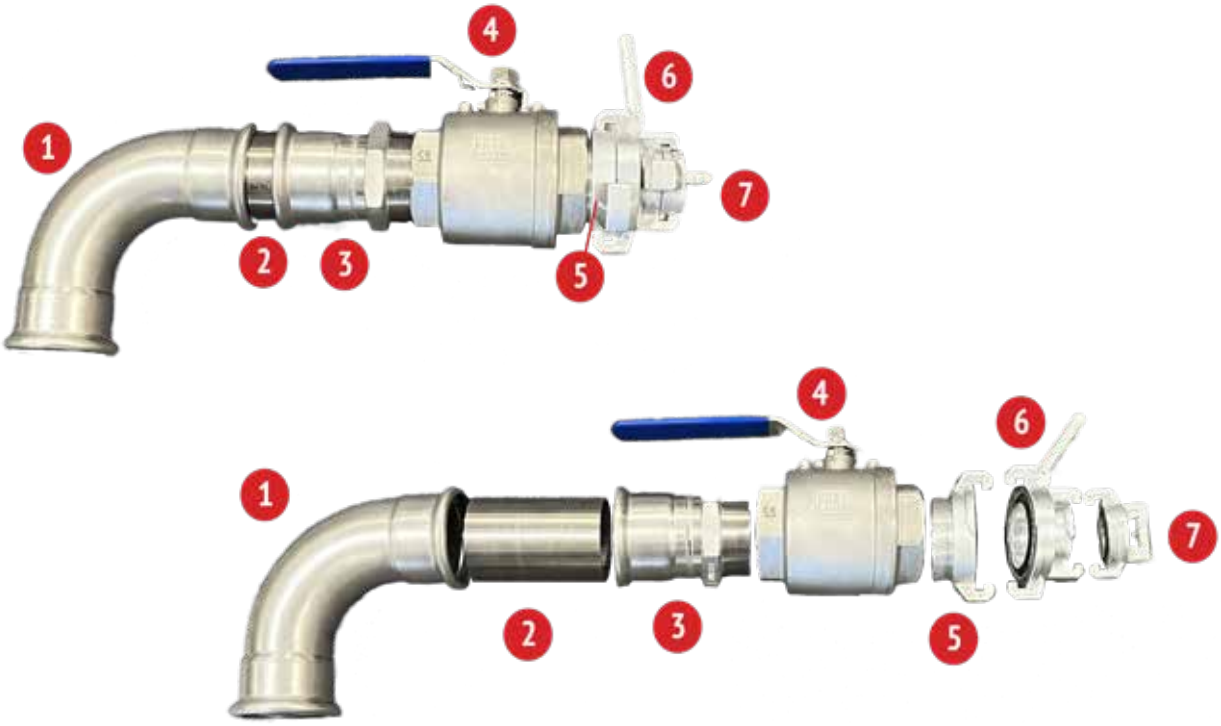

Tuotteet

1. HST Käyrä 90 S/S 88.9
   1275028

2. HST Teräsputki 88.9 PN 16, minimimitta 140 mm
   Tarvittaessa pidempänä. Huom. yli 300 mm kannakoitava
   Leikataan tuotteesta **1130267**

3. HST Liitin/muhvi UK 88.9 x 3”
   1275147

4. HST Palloventtiili SK/SK 3”
   1275286W


5. Kynsiliitin ALU UK (DN80) 3”
   2940127


6. Palopostiliitin muunnos DN50/DN80 2”-3”, 68 - 105,5 mm ALU
   W2950511

7. Palopostiliitin kansi ALU (DN50) 2”-68 mm
   2950531

Huom! Ilman takaiskuventtiiliä liittimen/muhvin tulee olla sisäkierteinen, ja takaiskuventtiilin kanssa ulkokierteinen

Kaksihaarainen kuivanousuputken yläpää ilman sulkuventtiiliä

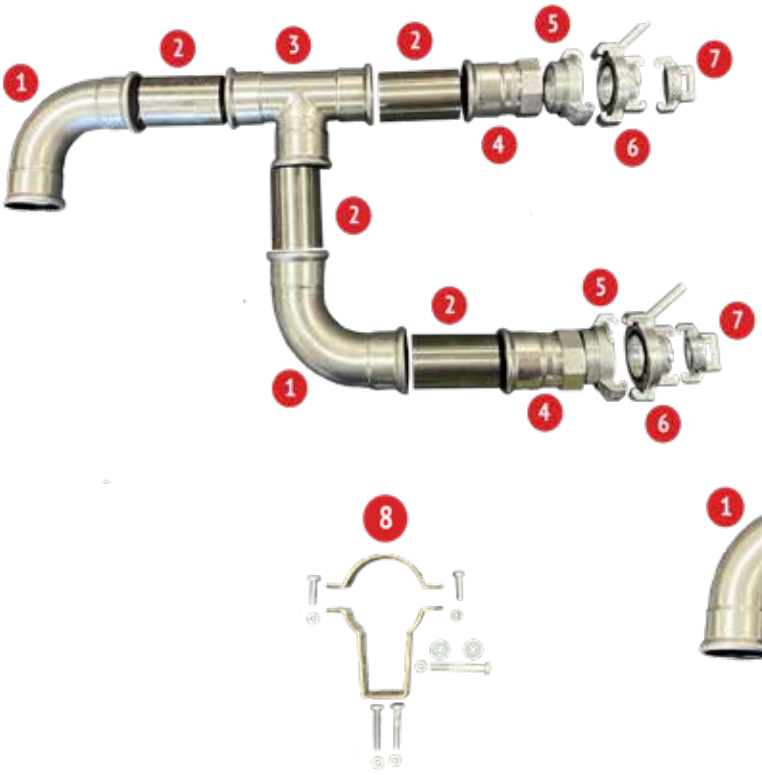

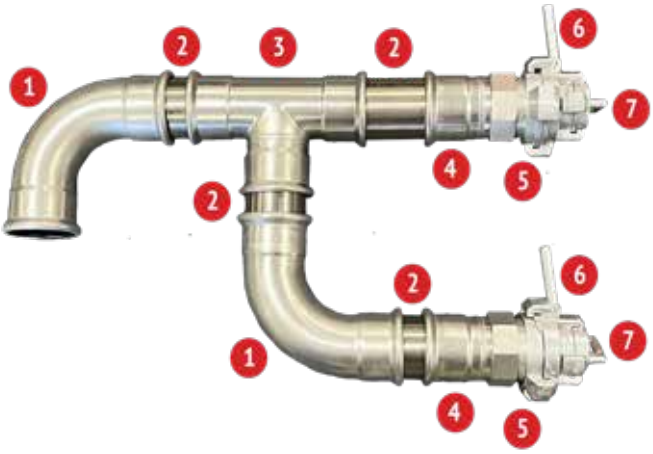

Tuotteet

1. HST Käyrä 90 S/S 88.9
   1275028

2. HST Teräsputki 88.9 PN 16, minimimitta 140 mm
   Tarvittaessa pidempänä. Huom. yli 300 mm kannakoitava
   Leikataan tuotteesta **1130267**

3. HST T-haara S/S 88.9
   1275277

4. HST Liitin/muhvi SK 88.9 x 3”
   1275127

5. Kynsiliitin ALU UK (DN80) 3”
   2940127


6. Palopostiliitin muunnos DN50/DN80 2”-3”, 68 - 105,5 mm ALU
   W2950511

7. Palopostiliitin kansi ALU (DN50) 2”-68 mm
   2950531

8. Kuivanousuputken kannake (Piristeel) 2 kpl
   20003

Huom! Ilman takaiskuventtiiliä liittimen/muhvin tulee olla sisäkierteinen, ja takaiskuventtiilin kanssa ulkokierteinen

Kaksihaarainen kuivanousuputken yläpää sulkuventtiilillä

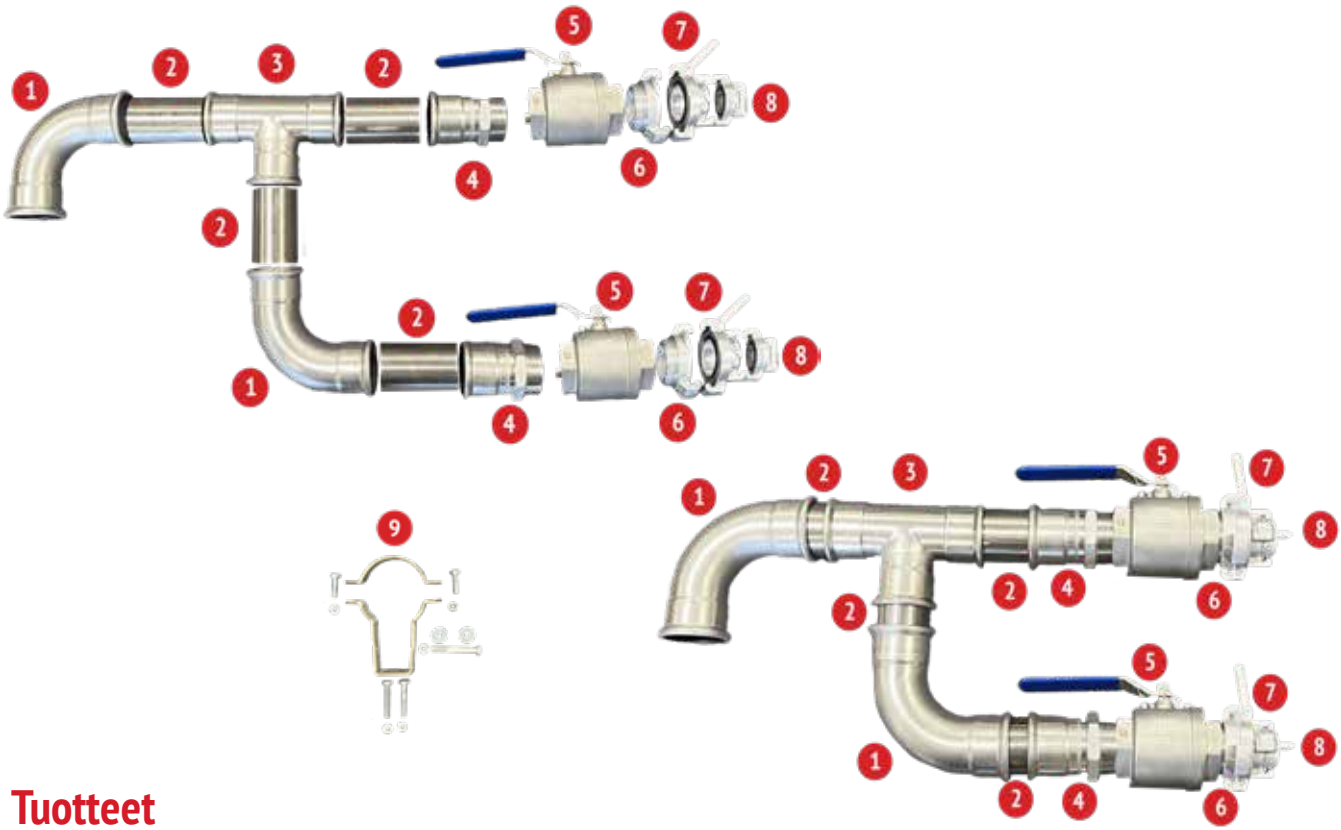

Tuotteet

1. HST Käyrä 90 S/S 88.9
   1275028

2. HST Teräsputki 88.9 PN 16, minimimitta 140 mm
   Tarvittaessa pidempänä. Huom. yli 300 mm kannakoitava
   Leikataan tuotteesta **1130267**

3. HST T-haara S/S 88.9
   1275277

4. HST Liitin/muhvi UK 88.9 x 3”
   1275147

5. HST Palloventtiili SK/SK 3”
   1275286W

6. Kynsiliitin ALU UK (DN80) 3”
   2940127


7. Palopostiliitin muunnos DN50/DN80 2”-3”, 68 - 105,5 mm ALU
   W2950511

8. Palopostiliitin kansi ALU (DN50) 2”-68 mm
   2950531


9. Kuivanousuputken kannake (Piristeel) 2 kpl
   20003

Huom! Ilman takaiskuventtiiliä liittimen/muhvin tulee olla sisäkierteinen, ja takaiskuventtiilin kanssa ulkokierteinen

Putken liitoskohta ja seinäkannakkeet

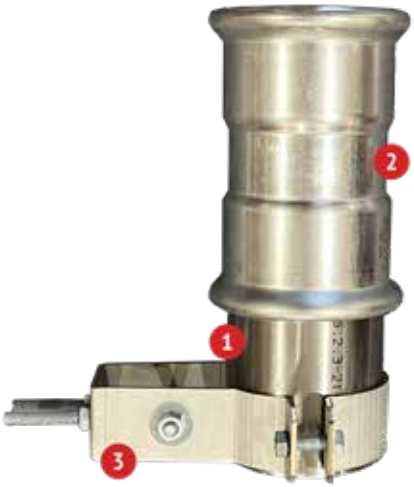



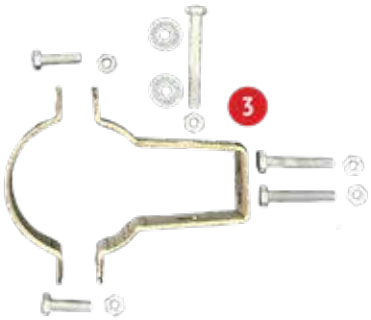

Tuotteet

1. HST Teräsputki 88.9 PN 16
   Toimitetaan 3000 mm putkina. Saatavilla myös erikoistilauksena 6000 mm mittaisena.
   Leikataan tuotteesta **1130267**

2. HST Muhvi 88.9 (Huomioi liitosten määrä putkimitan mukaisesti.)
   1275008

3. Kuivanousuputken kannake (Piristeel)
   20003

   Kannakejako:

   - seinätikas max. 3000 mm
   - betoni -/ puuseinä max. 3000 mm
   - pelti-villa-peltielementti, esim. Ruukki Sandwich -paneeli max. 2000 mm
     - (+ kiinnityslevy sandwich-elementteihin, 1-pulttinen) **451**

Mutkavaihtoehdot




Tuotteet

1. HST Käyrä 45 astetta, S/S 88.9
   1275048

2. HST Käyrä 90 astetta, S/S 88.9
   1275028

3. HST Käyrä 30 astetta, S/S 88.9
   1275171

Väistö 90 °, minimiväistö 400 mm

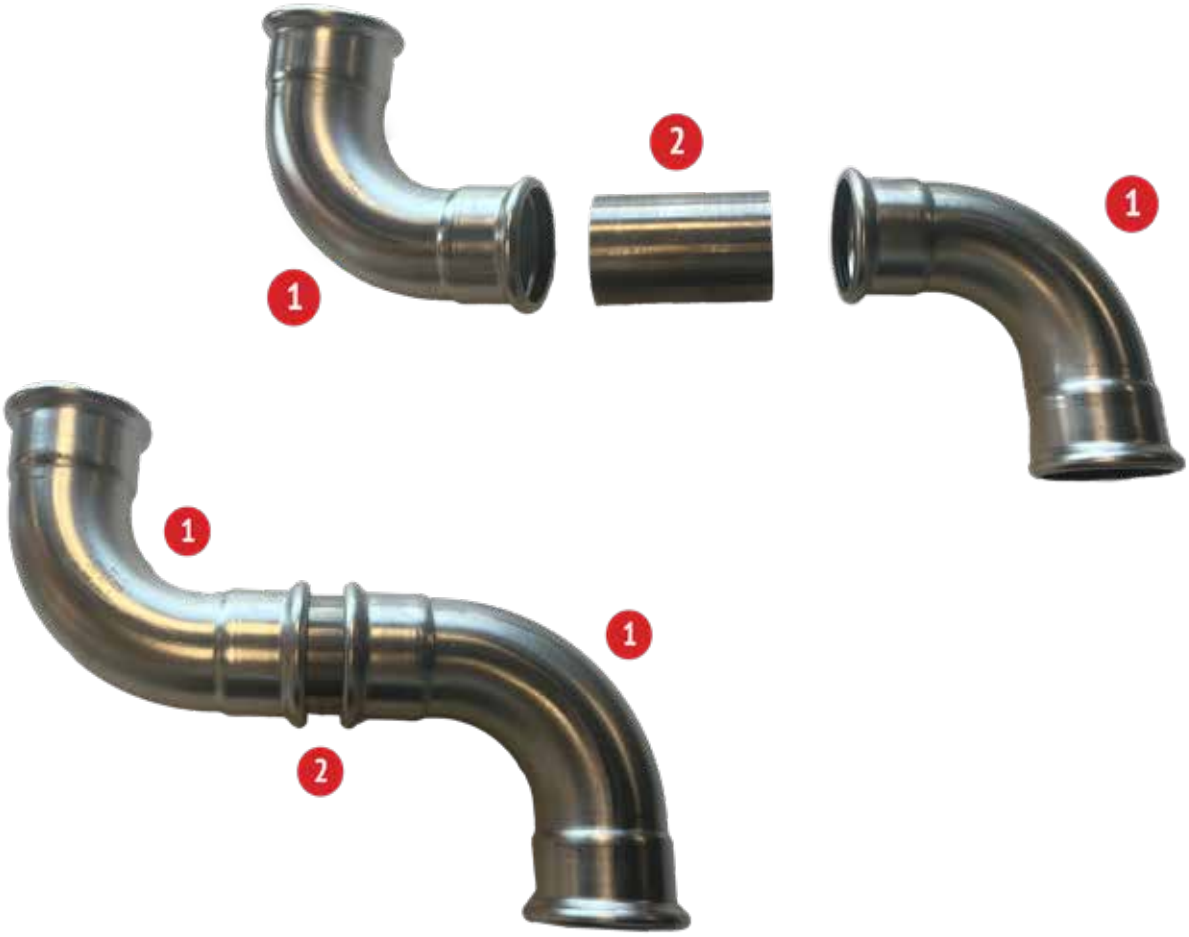

Tuotteet

1. HST Käyrä 90 astetta, S/S 88.9
   1275028

2. HST Teräsputki 88.9 PN 16, minimimitta 140 mm
   Leikataan tuotteesta **1130267**

Väistö 45 °, minimiväistö 200 mm




Tuotteet

1. HST Käyrä 45 astetta, S/S 88.9
   1275048

2. HST Teräsputki 88.9 PN 16, minimimitta 140 mm
   Leikataan tuotteesta **1130267**

Väistö 30 °, minimiväistö 120 mm

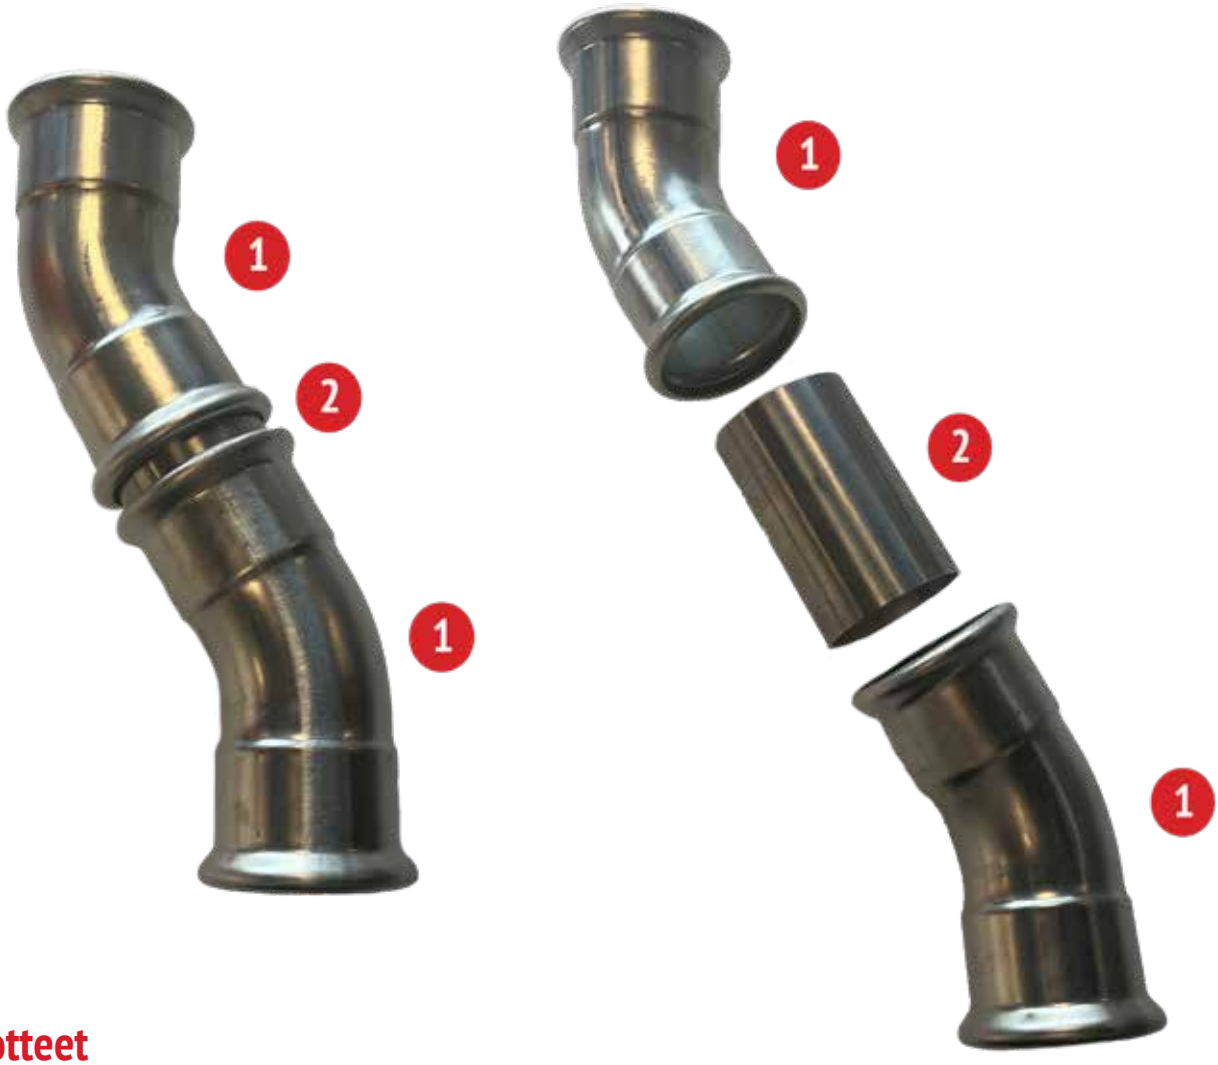


Tuotteet

1. HST Käyrä 30 astetta, S/S 88.9
   1275171

2. HST Teräsputki 88.9 PN 16, minimimitta 140 mm
   Leikataan tuotteesta **1130267**

Kuivanousuputken välikerroksen haara sulkuhanalla (luhtitalot, tehtaat)

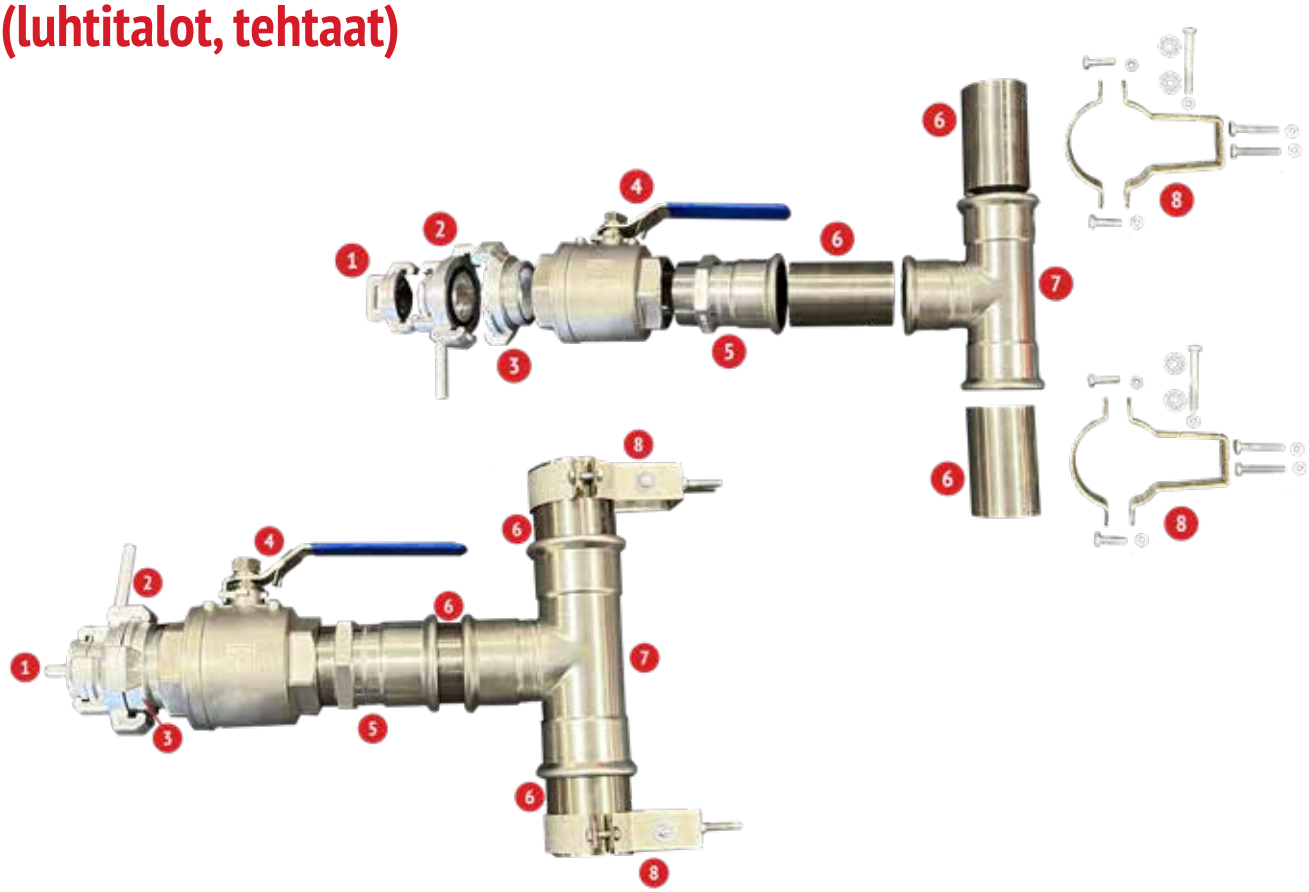

Tuotteet

1. Palopostiliitin kansi ALU (DN50) 2”-68 mm
   2950531

2. Palopostiliitin muunnos DN50/DN80 2”-3”, 68 - 105,5 mm ALU
   W2950511

3. Kynsiliitin ALU UK (DN80) 3”
   2940127

4. HST Palloventtiili SK/SK 3”
   1275286W

5. HST Liitin/muhvi UK 88.9 x 3”
   1275147

6. HST Teräsputki 88.9 PN 16, minimimitta 140 mm
   Leikataan tuotteesta **1130267**

   Haara kannakoitava, mikäli liitosputken mitta ylittää 300 mm.

7. HST T-haara S/S 88.9
   1275277

8. Kuivanousuputken kannake 2 kpl (Piristeel)
   20003

Huom! Ilman takaiskuventtiiliä liittimen/muhvin tulee olla sisäkierteinen, ja takaiskuventtiilin kanssa ulkokierteinen