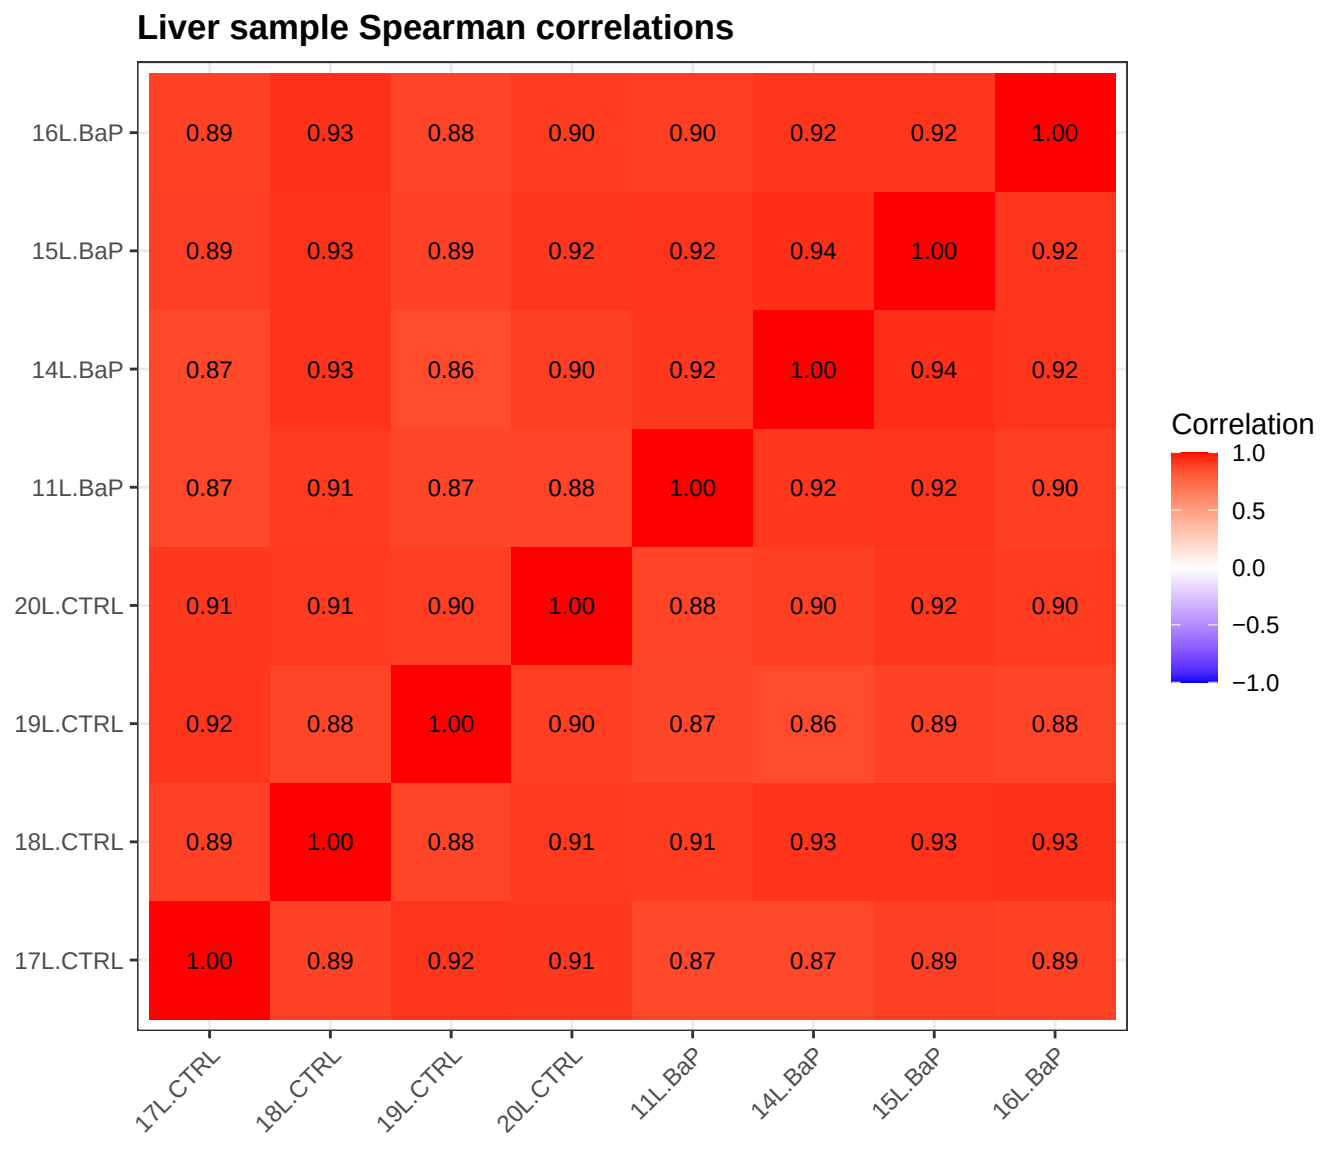
Liver sample Spearman correlations
16L.BaP
15L.BaP
14L.BaP
11L.BaP
20L.CTRL
19L.CTRL
18L.CTRL
17L.CTRL
0.89 0.93 0.88 0.90 0.90 0.92 0.92 1.00
0.89 0.93 0.89 0.92 0.92 0.94 1.00 0.92
0.87 0.93 0.86 0.90 0.92 1.00 0.94 0.92
0.87 0.91 0.87 0.88 1.00 0.92 0.92 0.90
0.91 0.91 0.90 1.00 0.88 0.90 0.92 0.90
0.92 0.88 1.00 0.90 0.87 0.86 0.89 0.88
0.89 1.00 0.88 0.91 0.91 0.93 0.93 0.93
1.00 0.89 0.92 0.91 0.87 0.87 0.89 0.89
17L.CTRL
18L.CTRL
19L.CTRL
20L.CTRL
11L.BaP
14L.BaP
15L.BaP
16L.BaP
Correlation
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0