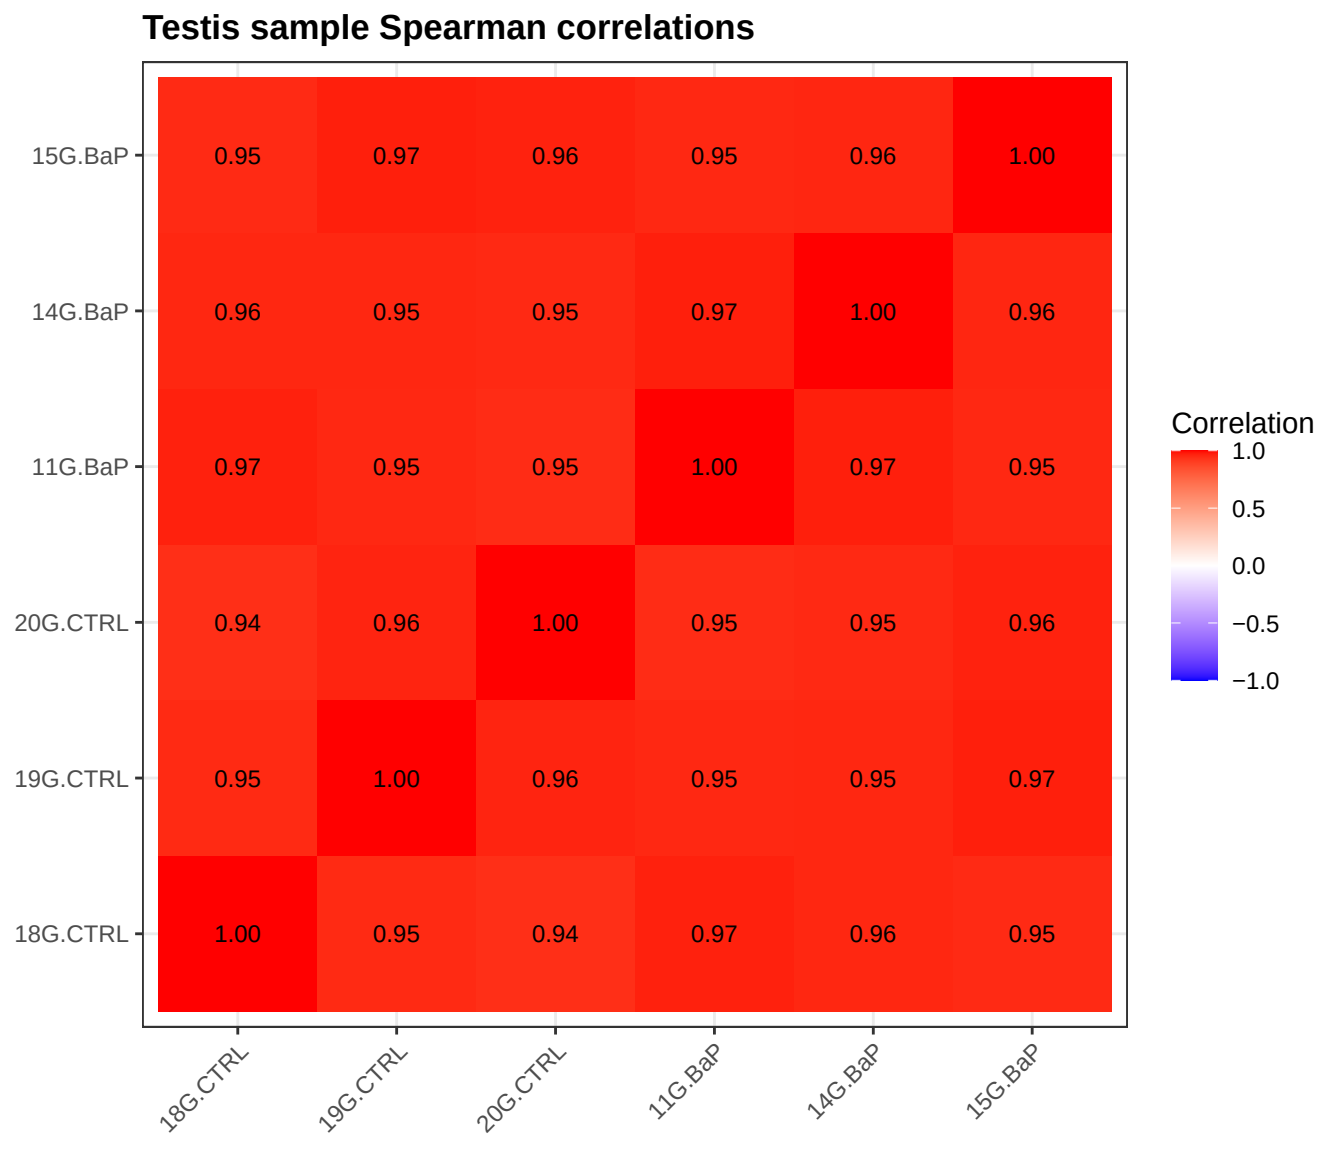
Testis sample Spearman correlations
15G.BaP
14G.BaP
11G.BaP
20G.CTRL
19G.CTRL
18G.CTRL
0.95 0.97 0.96 0.95 0.96 1.00
0.96 0.95 0.95 0.97 1.00 0.96
0.97 0.95 0.95 1.00 0.97 0.95
0.94 0.96 1.00 0.95 0.95 0.96
0.95 1.00 0.96 0.95 0.95 0.97
1.00 0.95 0.94 0.97 0.96 0.95
18G.CTRL
19G.CTRL
20G.CTRL
11G.BaP
14G.BaP
15G.BaP
Correlation
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0