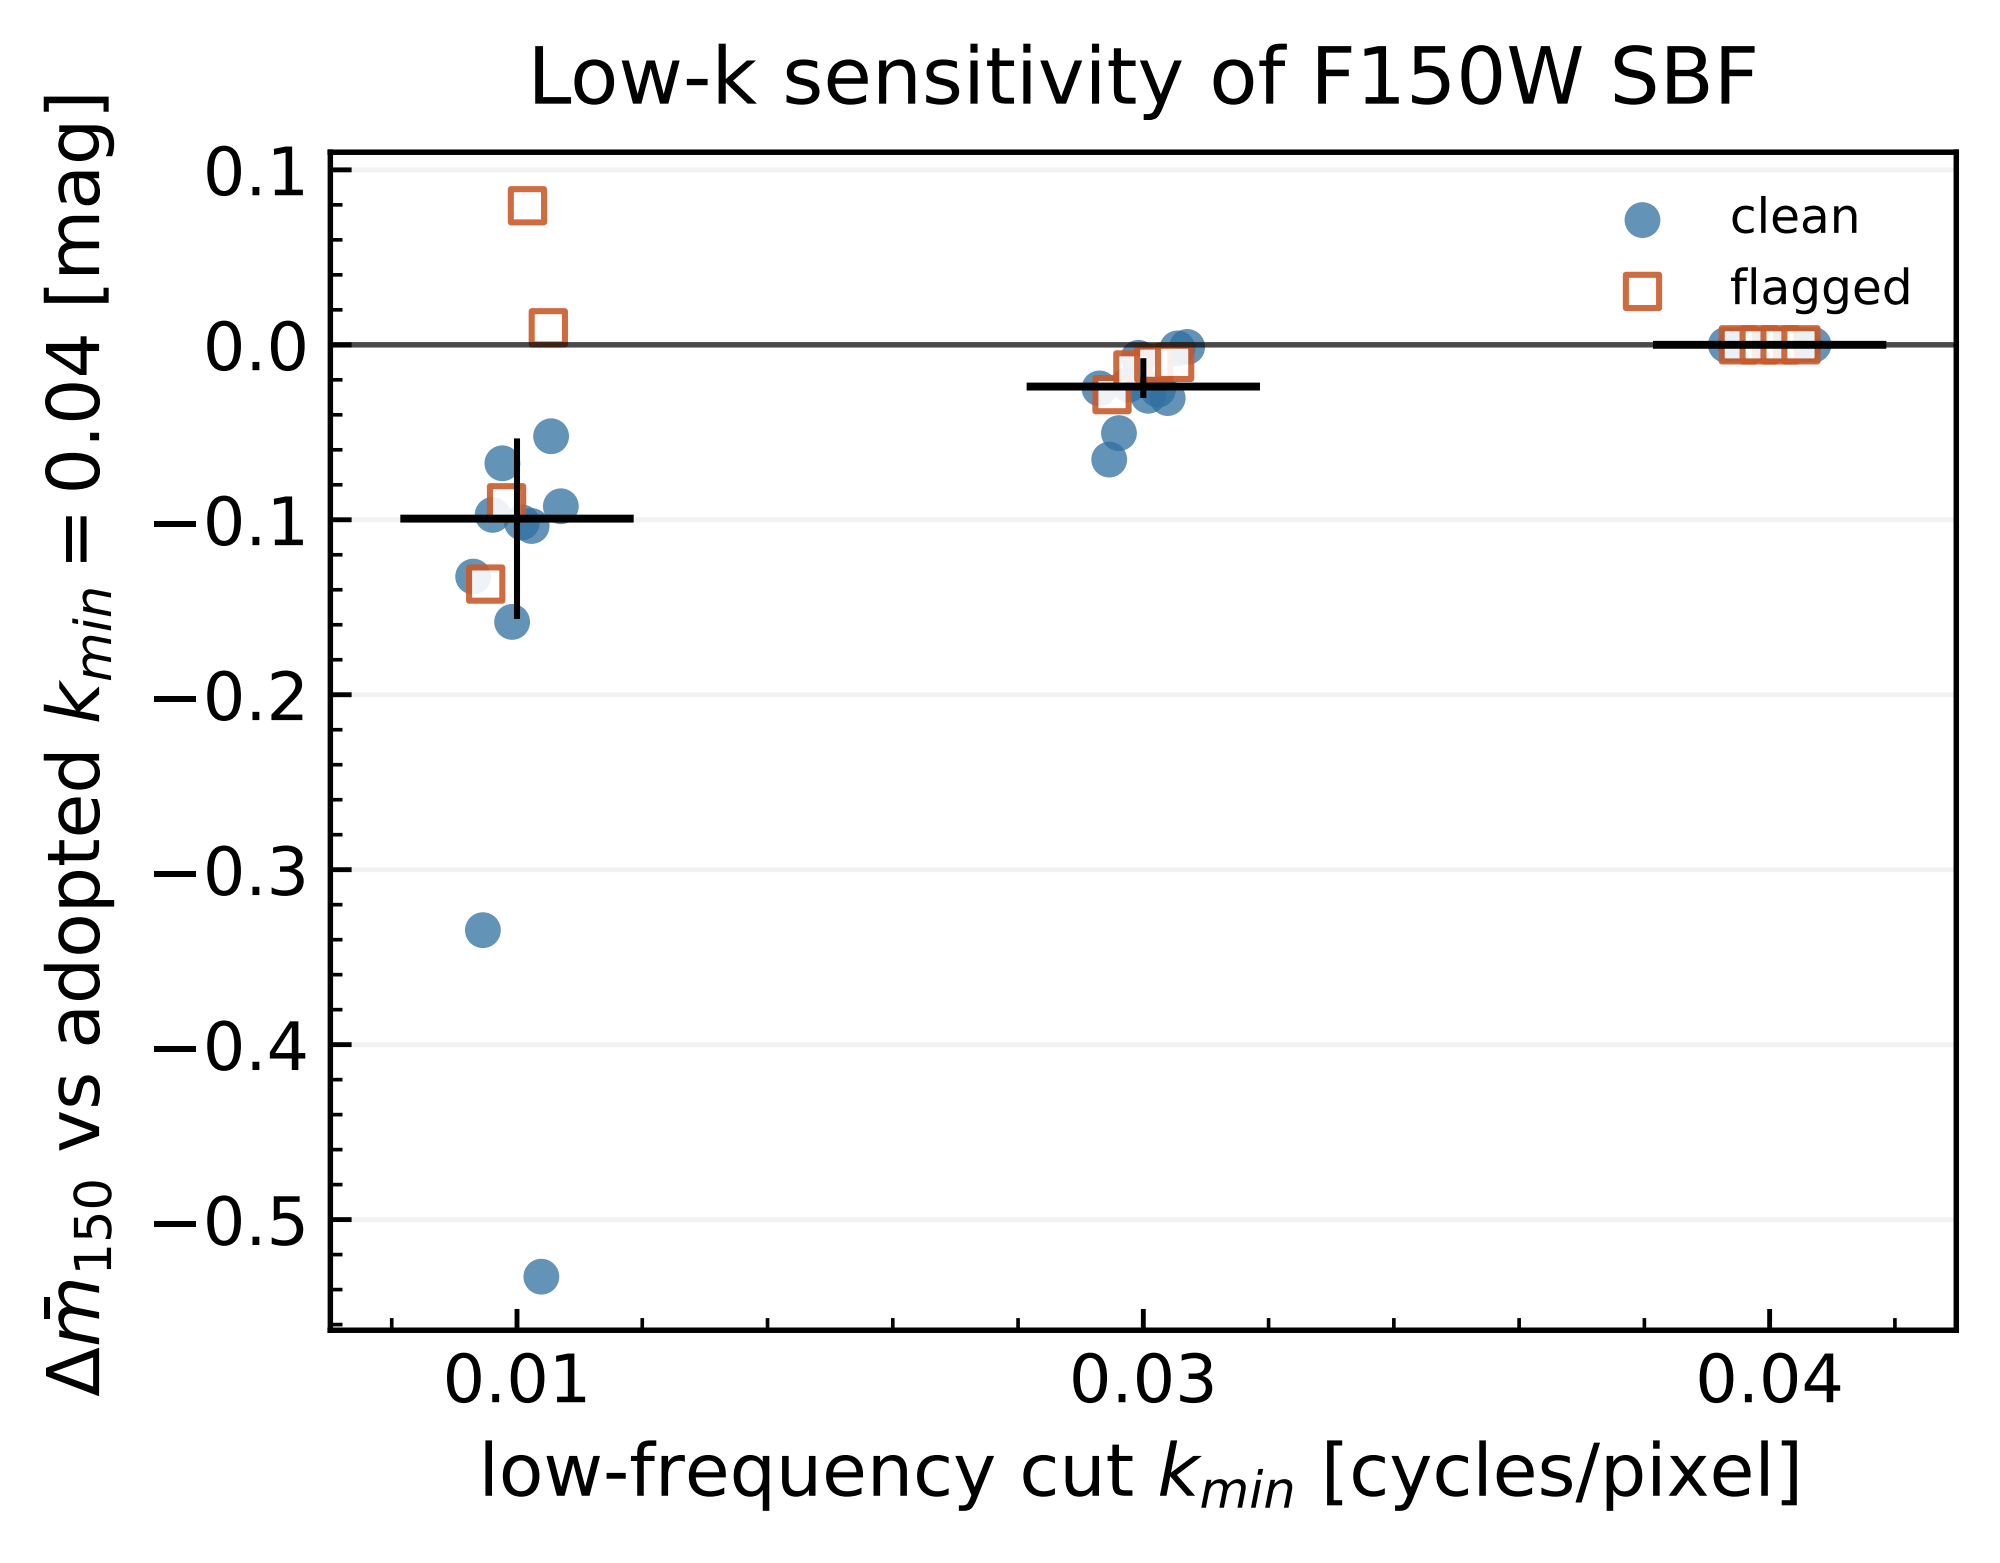

Low-k sensitivity of F150W SBF
clean
flagged
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
$\Delta\bar{m}_{150}$ vs adopted k_{min} = 0.04 [mag]
0.01
0.03
0.04
low-frequency cut k_{min} [cycles/pixel]