## Relátorio da analíse dos dados da Micro Rede

Usuário: Said Ernandes de Moura Júnior

Objetivo da simulação: Minimo uso da rede centralizada

Máximo da Bateria: 4000

somaMR mediaMR Carga: 35855.00 Carga: 271.56

Geração Solar: 88880.00 Geração Solar: 428.18

Rede: 165355.00 Rede: 796.64 Bateria: 52430.00 Bateria: -342.32

maxMR minMR Carga: 2000.00 Carga: 0.00

Geração Solar: 5000.00 Geração Solar: 0.00

Rede: 4000.00 Rede: 0.00


Bateria: 3000.00 Bateria: -2000.00


Preço final: R\$ 8913.10

Preço com carga exclusivamente alimentada pela rede: R\$ 6095.35

Preço no horário de maior consumo: R\$ 510.00

Preço do horário de menor consumo: R\$ -340.00

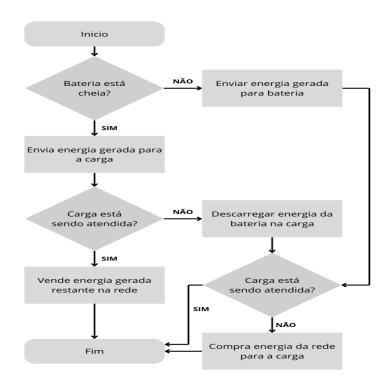

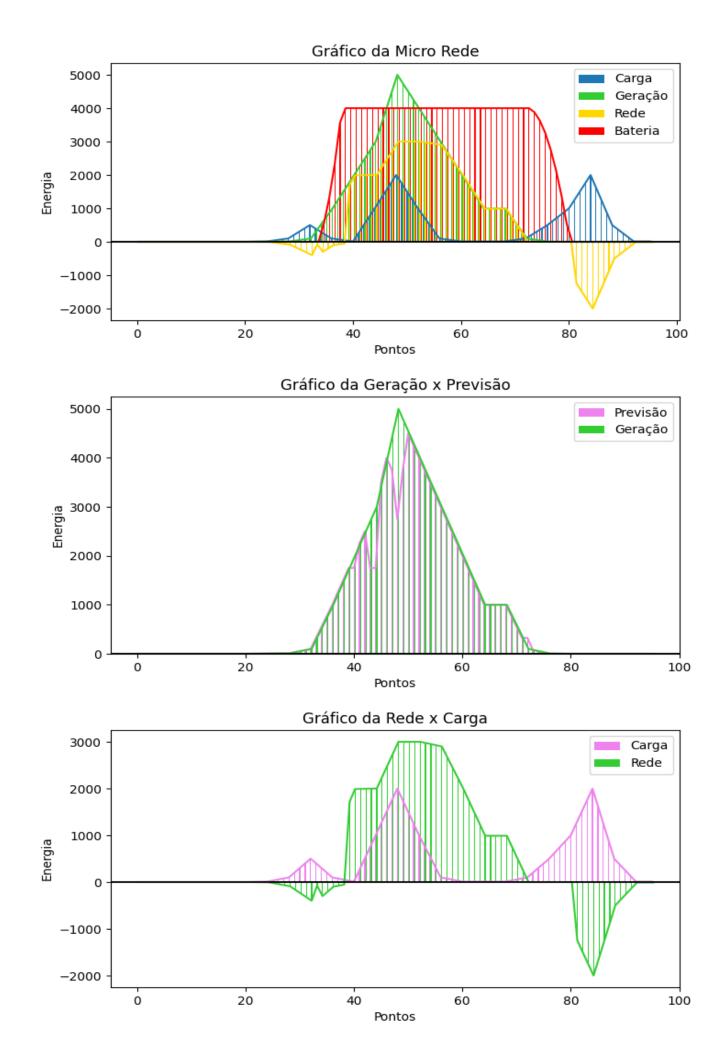

Controle, Supervisão e Automação de Microredes Said Ernandes de Moura Júnior