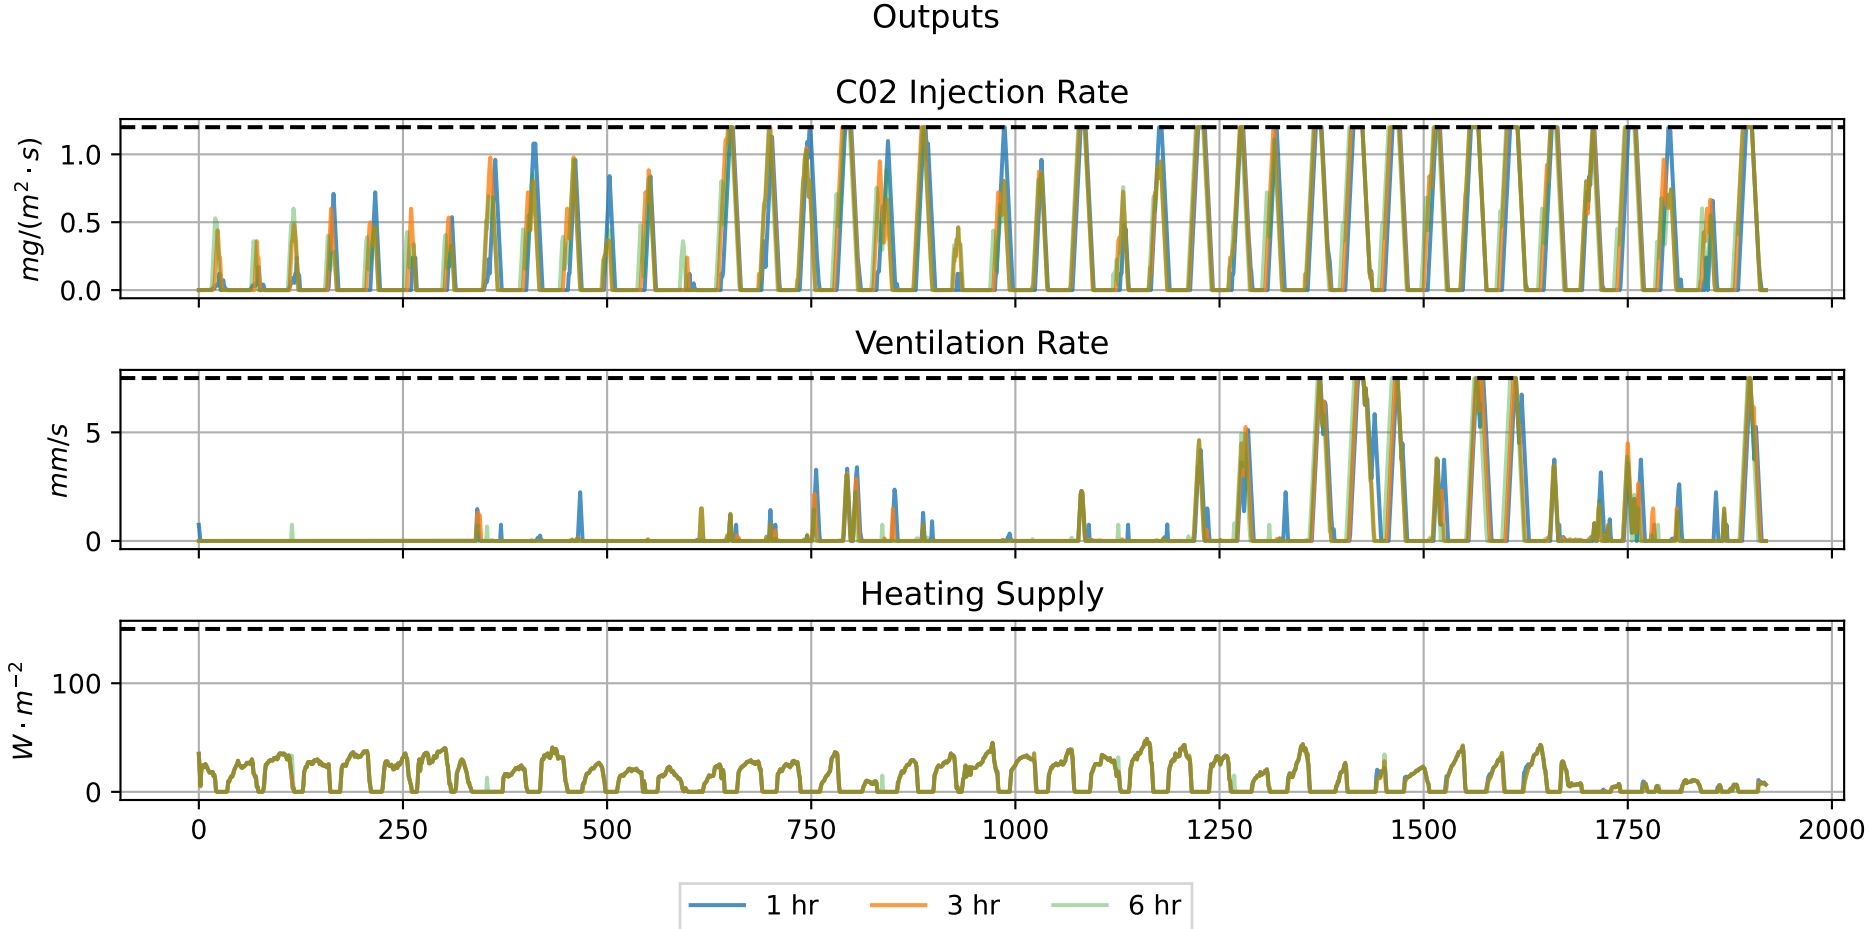
Outputs
C02 Injection Rate
$mg/(m^2 \cdot s)$
1.0
0.5
0.0
Ventilation Rate
mm/s
5
0
Heating Supply
$W \cdot m^{-2}$
100
0
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
1 hr
3 hr
6 hr