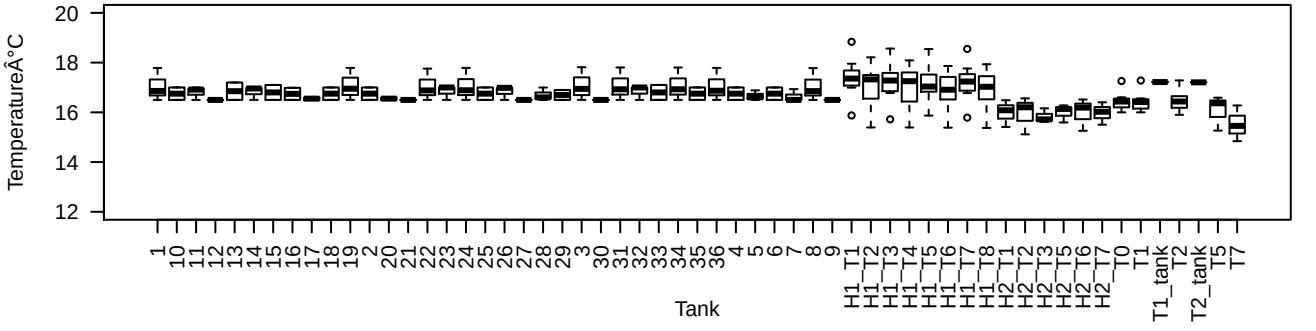
TemperatureÂ°C
20
18
16
14
12
1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 30 31 32 33 34 35 36 4 5 6 7 8 9 H1_T1 H1_T2 H1_T3 H1_T4 H1_T5 H1_T6 H1_T7 H1_T8 H2_T1 H2_T2 H2_T3 H2_T5 H2_T6 H2_T7 T0 T1 T1_tank T2 T2_tank T5 T7
Tank

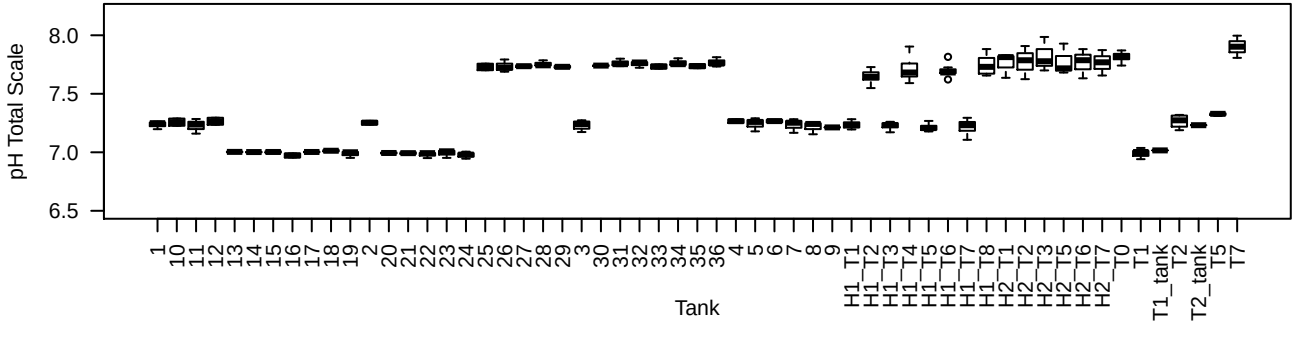
pH Total Scale
8.0
7.5
7.0
6.5
1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 30 31 32 33 34 35 36 4 5 6 7 8 9 H1_T1 H1_T2 H1_T3 H1_T4 H1_T5 H1_T6 H1_T7 H1_T8 H2_T1 H2_T2 H2_T3 H2_T5 H2_T6 H2_T7 T0 T1 T1_tank T2 T2_tank T5 T7
Tank

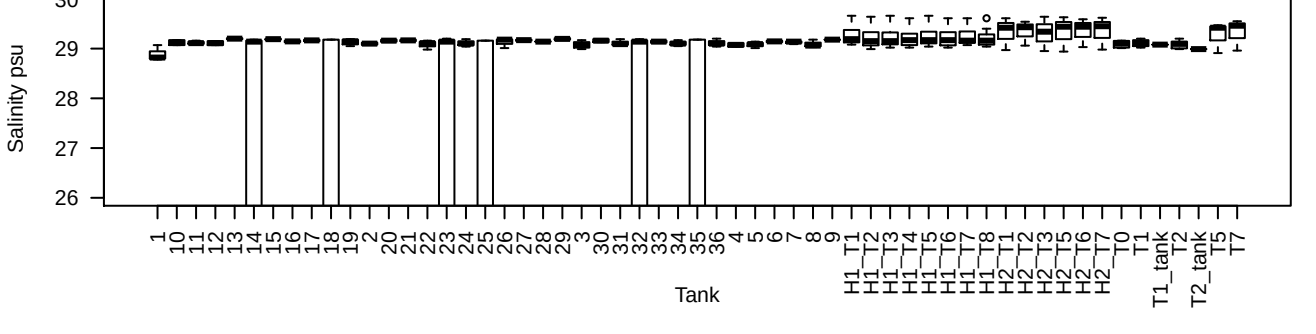
Salinity psu
30
29
28
27
26
1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 30 31 32 33 34 35 36 4 5 6 7 8 9 H1_T1 H1_T2 H1_T3 H1_T4 H1_T5 H1_T6 H1_T7 H1_T8 H2_T1 H2_T2 H2_T3 H2_T5 H2_T6 H2_T7 T0 T1 T1_tank T2 T2_tank T5 T7
Tank