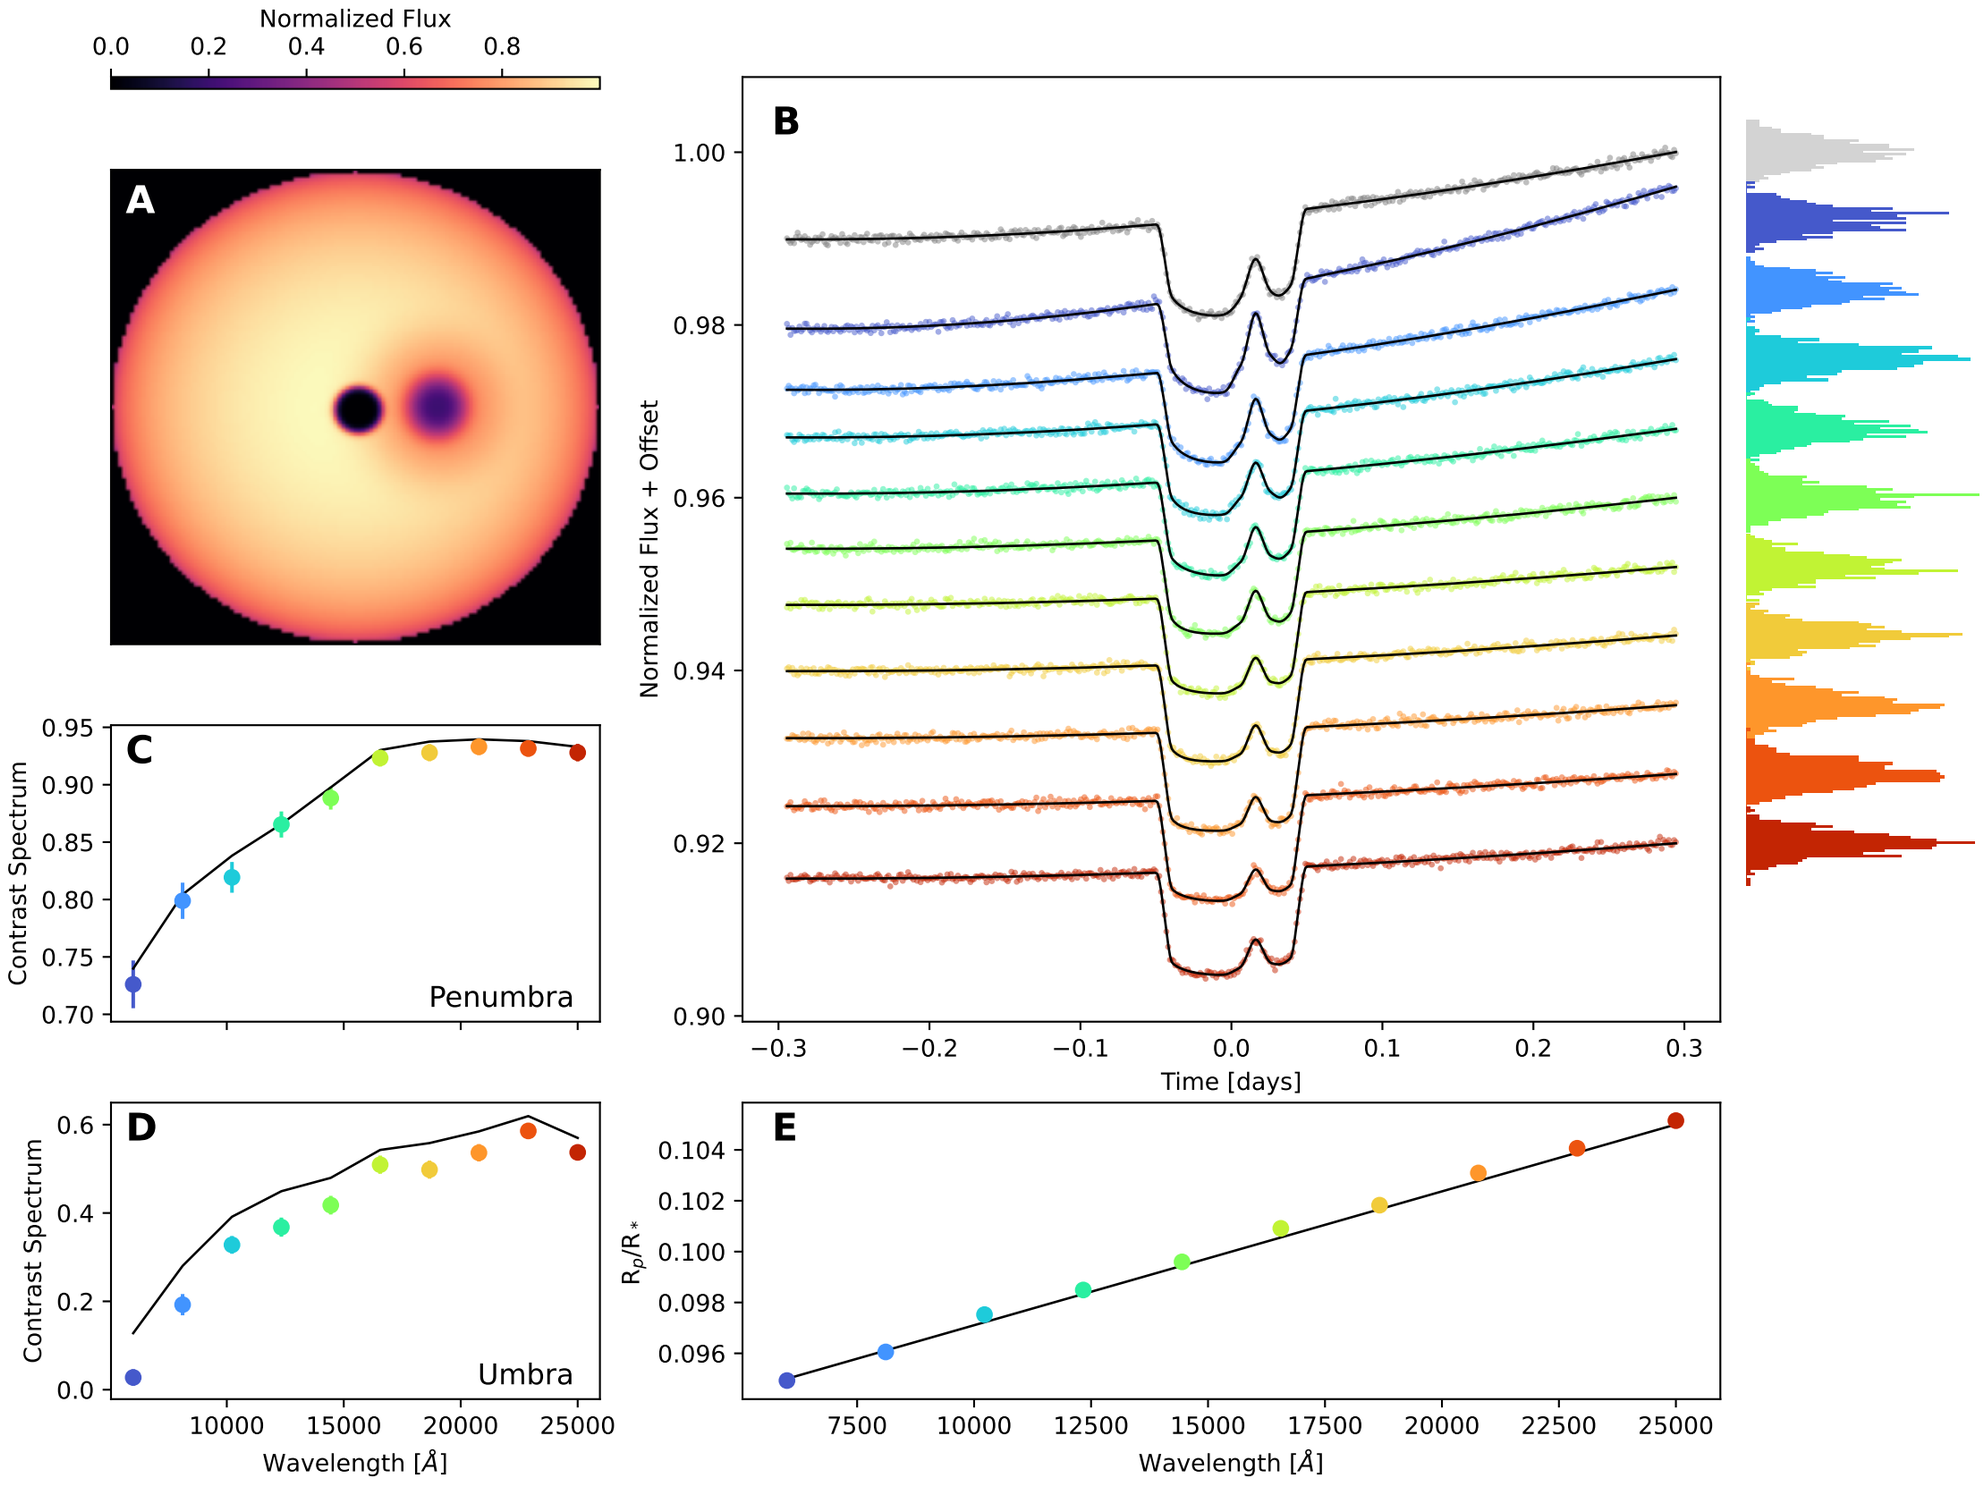

Normalized Flux
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
A
B
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
Normalized Flux + Offset
−0.3
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
Time [days]
C
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
Contrast Spectrum
Penumbra
D
0.6
0.4
0.2
0.0
Contrast Spectrum
Umbra
10000
15000
20000
25000
Wavelength [Å]
E
0.104
0.102
0.100
0.098
0.096
R_p/R_*
7500
10000
12500
15000
17500
20000
22500
25000
Wavelength [Å]