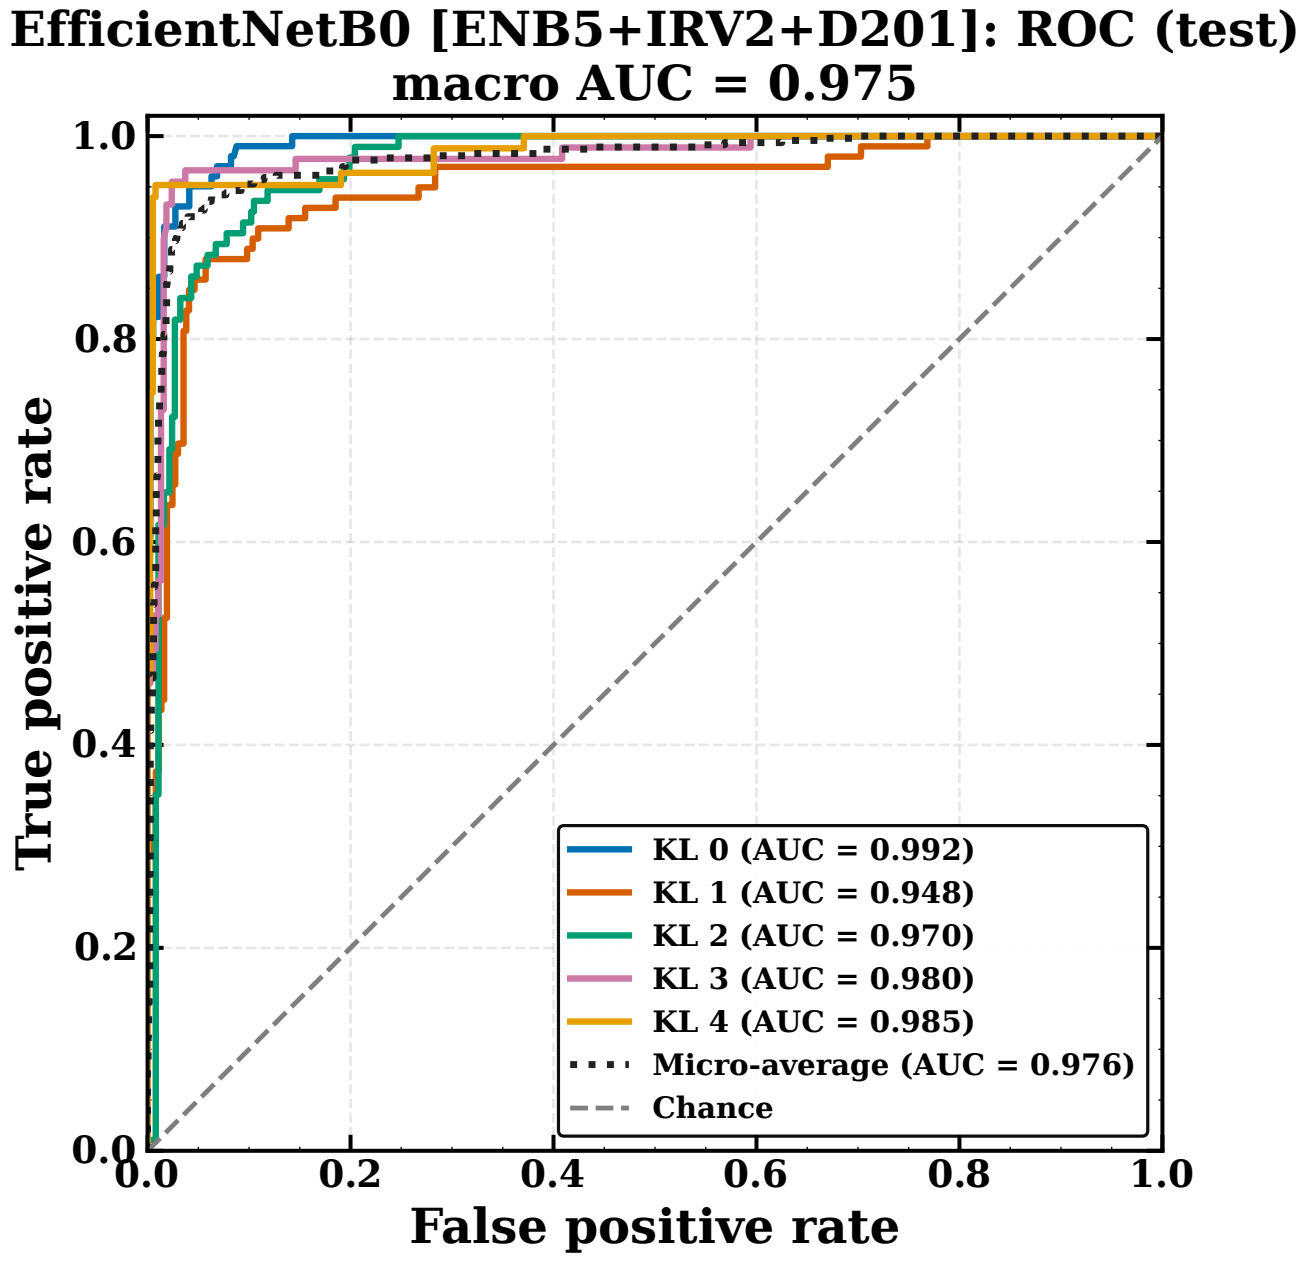
EfficientNetB0 [ENB5+IRV2+D201]: ROC (test)
macro AUC = 0.975
True positive rate
False positive rate
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
KL 0 (AUC = 0.992)
KL 1 (AUC = 0.948)
KL 2 (AUC = 0.970)
KL 3 (AUC = 0.980)
KL 4 (AUC = 0.985)
Micro-average (AUC = 0.976)
Chance