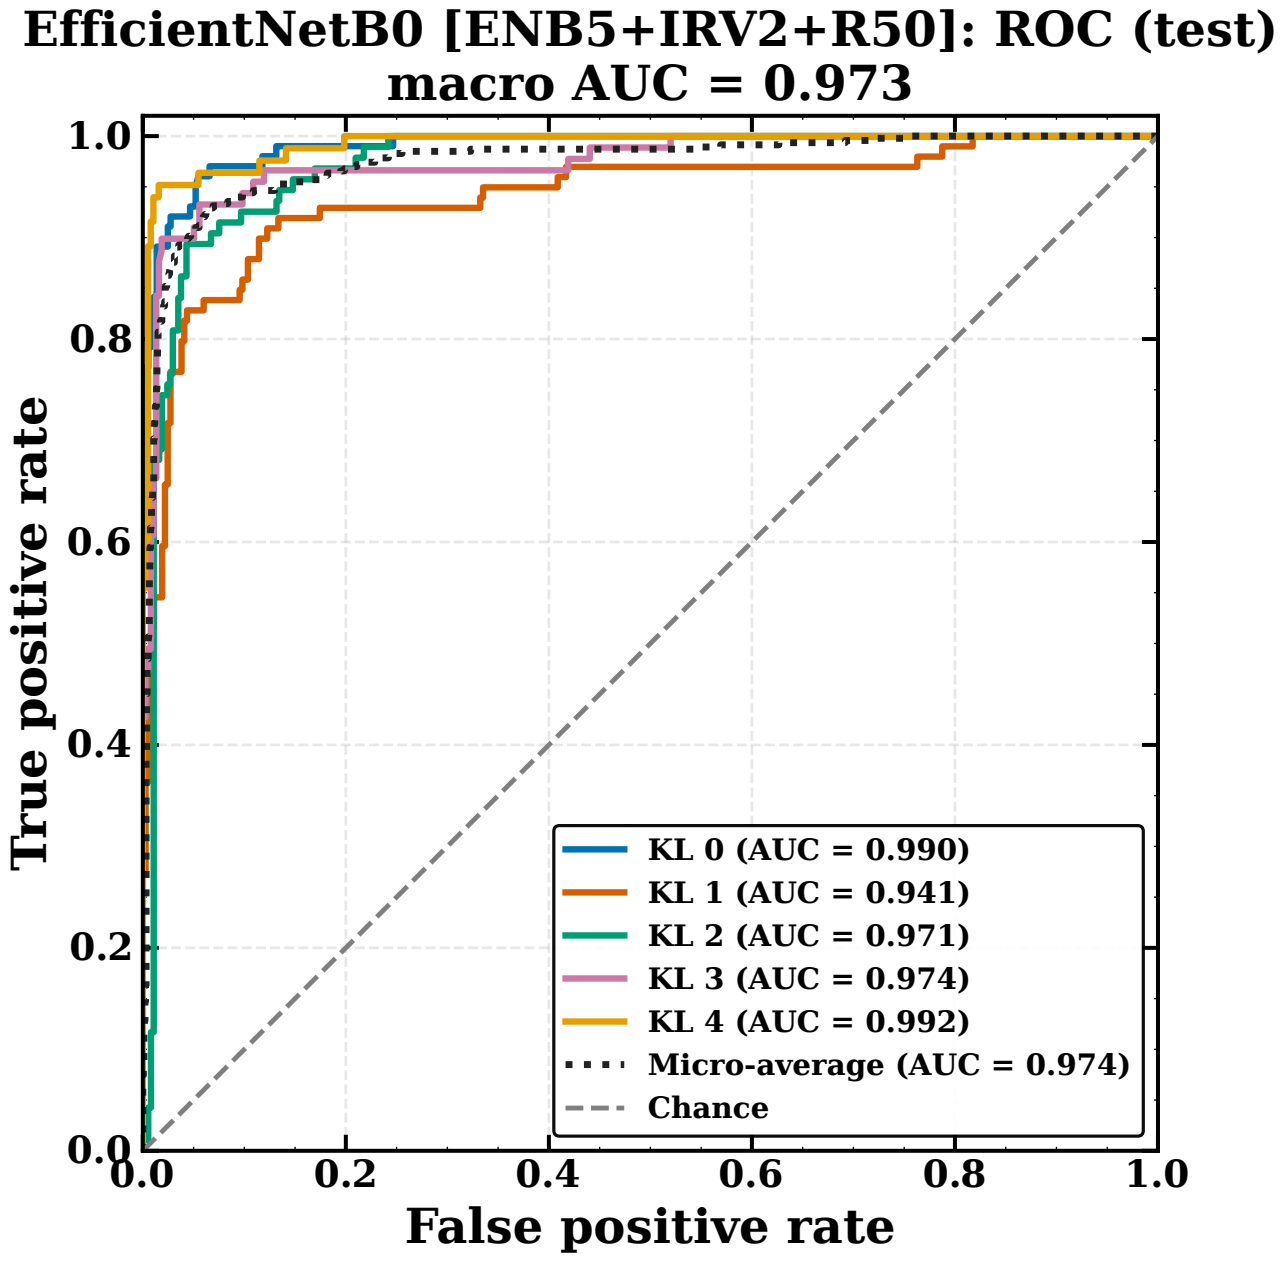
EfficientNetB0 [ENB5+IRV2+R50]: ROC (test)
macro AUC = 0.973
True positive rate
False positive rate
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
KL 0 (AUC = 0.990)
KL 1 (AUC = 0.941)
KL 2 (AUC = 0.971)
KL 3 (AUC = 0.974)
KL 4 (AUC = 0.992)
Micro-average (AUC = 0.974)
Chance