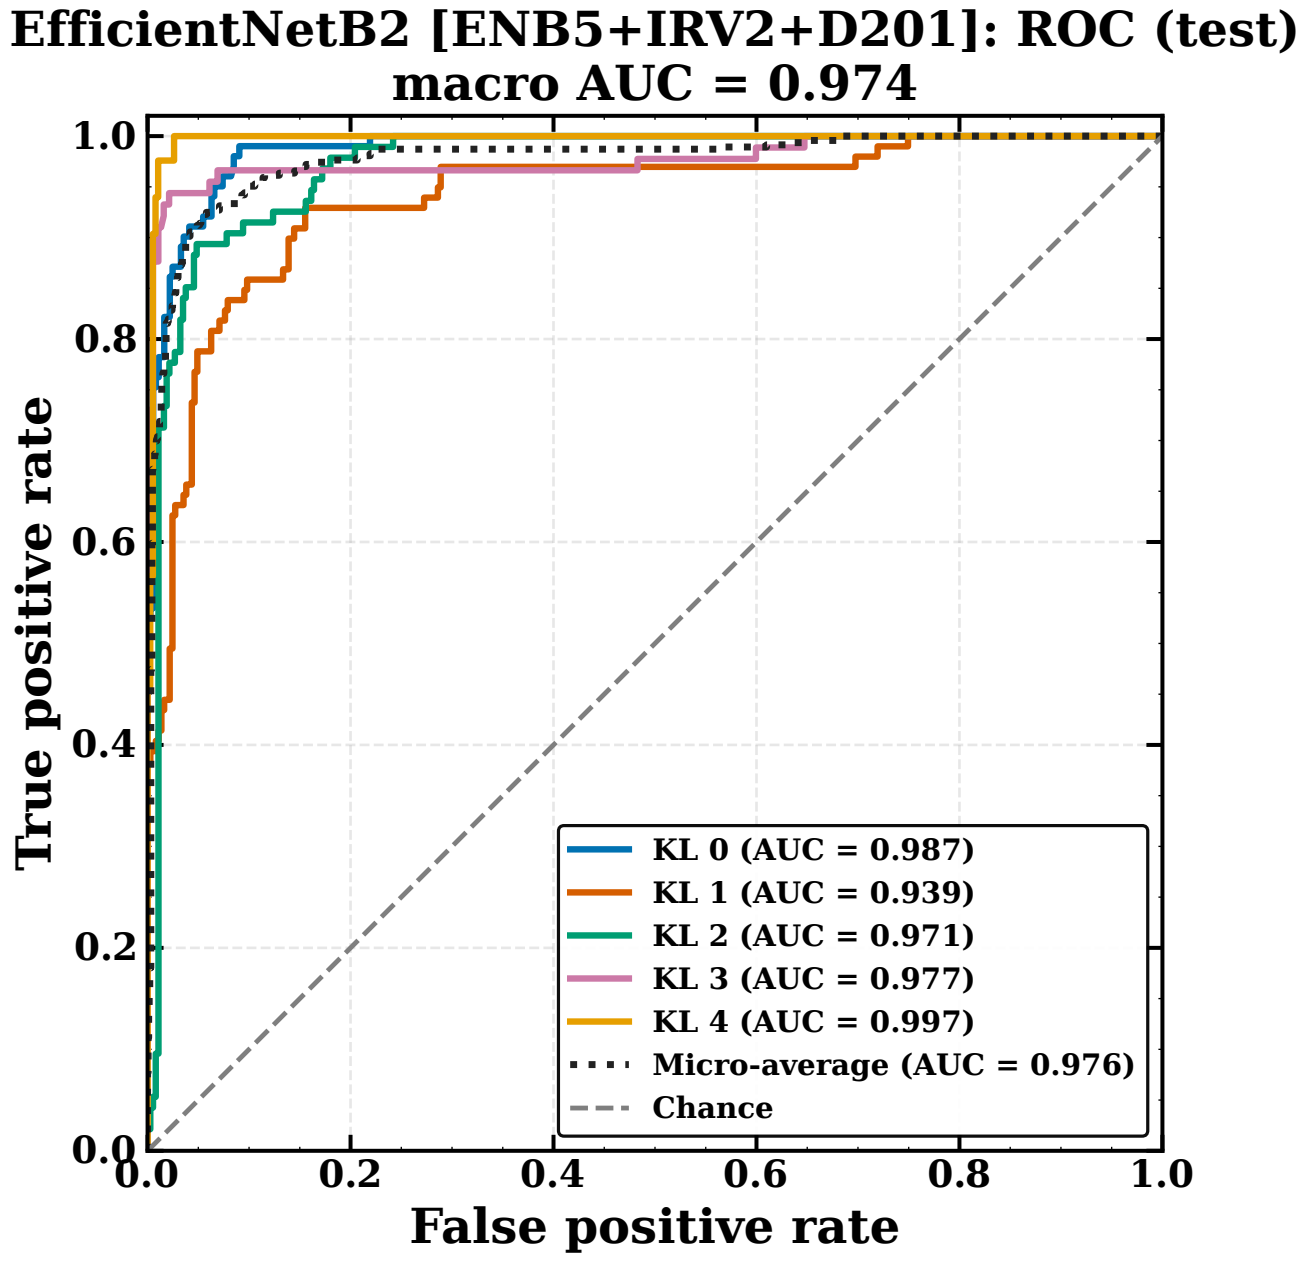
EfficientNetB2 [ENB5+IRV2+D201]: ROC (test)
macro AUC = 0.974
True positive rate
False positive rate
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
KL 0 (AUC = 0.987)
KL 1 (AUC = 0.939)
KL 2 (AUC = 0.971)
KL 3 (AUC = 0.977)
KL 4 (AUC = 0.997)
Micro-average (AUC = 0.976)
Chance