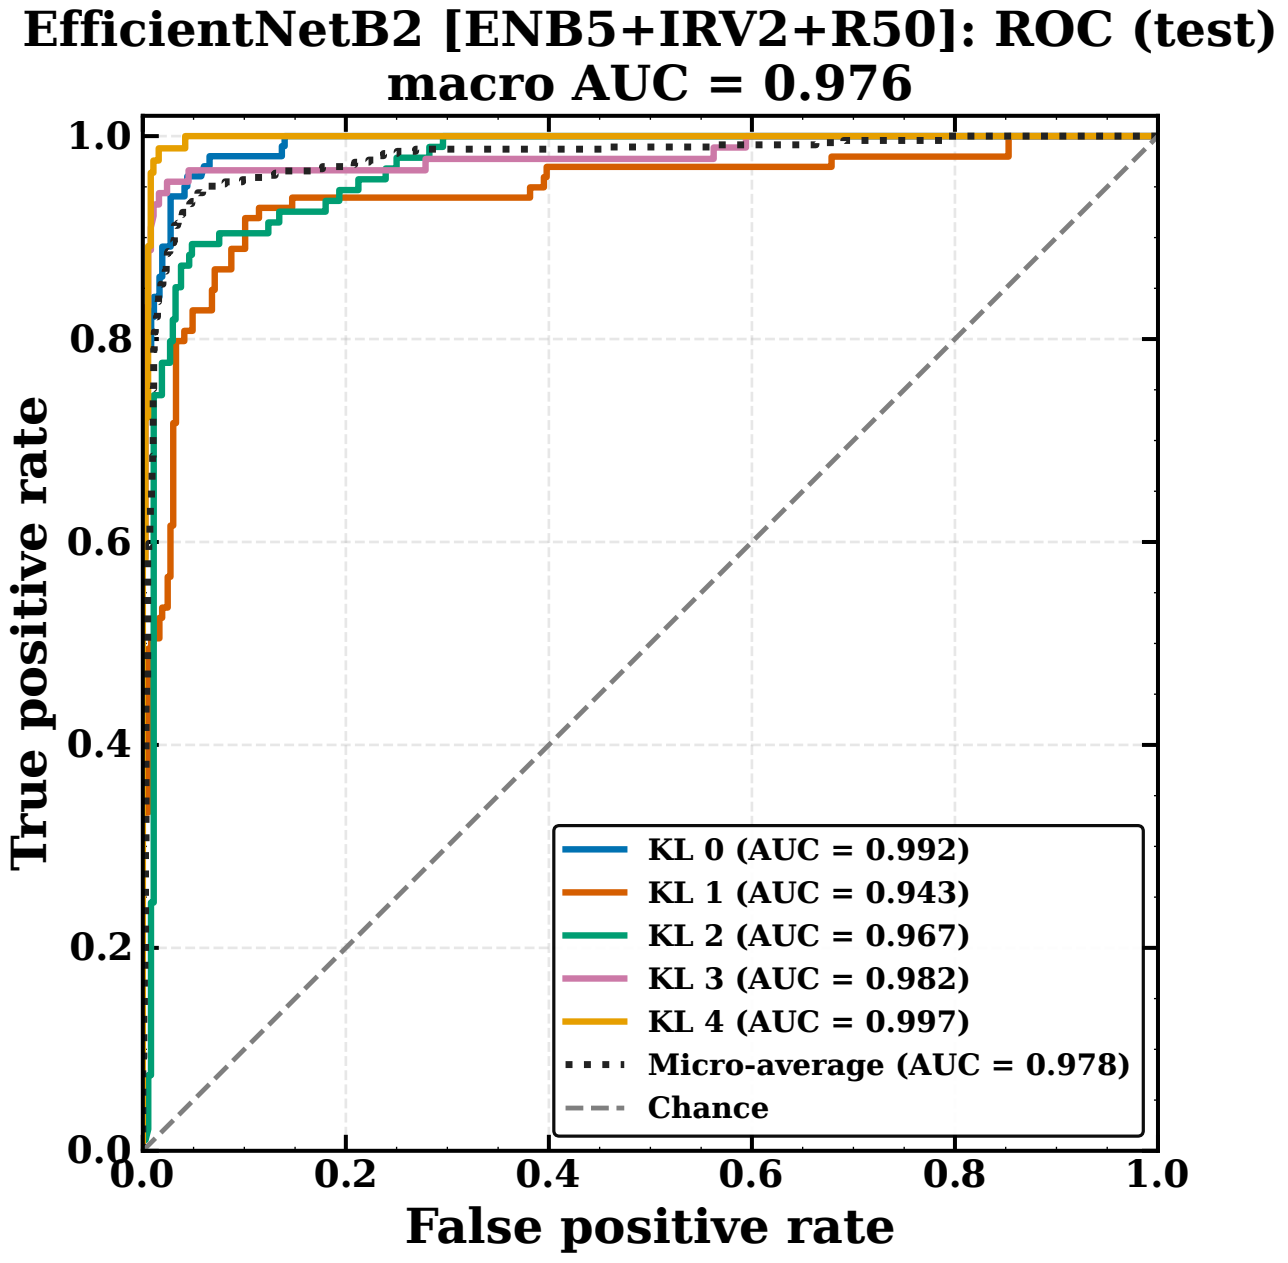
EfficientNetB2 [ENB5+IRV2+R50]: ROC (test)
macro AUC = 0.976
True positive rate
False positive rate
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
KL 0 (AUC = 0.992)
KL 1 (AUC = 0.943)
KL 2 (AUC = 0.967)
KL 3 (AUC = 0.982)
KL 4 (AUC = 0.997)
Micro-average (AUC = 0.978)
Chance