

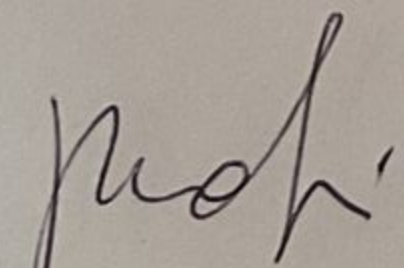
VERBALE DI ATTIVAZIONE PER LA CONNESSIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE ALLA RETE ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.

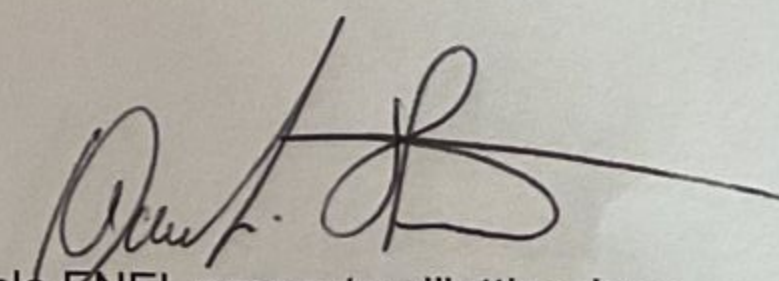
Sezione (0)

(0.1) ANAGRAFICA IMPIANTO	
Codice di rintracciabilità pratica di connessione	87720549
Codice POD	IT001E54620721
Giorno ed orario	
Presso l'impianto di produzione ubicato in località:	VIA CIRILLO MONZANI, 58
Comune:	CASTELNOVO NE MONTI (RE)
Provincia/Regione:	RE/EMILIA ROMAGNA

(0.2) VERIFICA DELL'IDENTITÀ DELLA CONTROPARTE CHE PRESIEDE ALL'ATTIVAZIONE	
Produttore o suo delegato	MANFREDI GUGLIELMO
Indirizzo di residenza	Via/Piazza/numero civico CIRILLO MONZANI 58
Luogo di Residenza	CAP/Città/Provincia 42035 CASTELNOVO NE MONTI
Dati fiscali	Codice Fiscale/Partita IVA HNFGLL53L05C219X
La fase della verifica di identità della controparte è andata a buon fine ¹ ?	☒ SI ☐ NO
Motivazione dell'eventuale esito negativo della verifica	
Note:	Tipo documento: CI nr.: AV7787319 Rilasciato da: COMUNE DI CAST. MONTI Data: 20-08-2015 Scadenza: 05/06/2026

¹I documenti validi: La carta di identità, Il passaporto Italiano, La patente di guida, La patente nautica, La licenza di porto d'armi, Il libretto di pensione, Il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, Le tessere di riconoscimento rilasciate da una amministrazione dello Stato, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente (es. tessere AT e BT, patente di operatore di stazioni di radioamatore).


Il Produttore o un suo delegato


Personale ENEL preposto all'attivazione

1/5

Distribuzione

Personale preposto all'attivazione:

Personale preposto	Cognome-Nome e matricola del Dipendente di Enel Distribuzione S.p.A. ANCESCHI THOMAS 256072
Personale preposto	Cognome-Nome e matricola del Dipendente di Enel Distribuzione S.p.A. FABIANO CIRO

(1) DATI IMPIANTO DI PRODUZIONE

Tipologia Impianto (Fonte)	Solare
Livello di tensione (V)	220
Codice CENSIMP	IM_0838869
Potenza nominale di generazione (kW)	3
Potenza in immissione (kW)	3

(2) ACCESSIBILITA' DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE

Il Produttore od il suo delegato ha consentito l'accesso all'impianto per effettuare la verifica?

☒	☐ NO
-------------------------------------	-----------------------------

Nota da compilare per il caso di opposizione del Produttore o suo delegato

Il Produttore o un suo delegato

Personale ENEL preposto all'attivazione

2/5

(3) VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI ACCESSO IN SICUREZZA ALL'IMPIANTO

Esistono le condizioni di accessibilità "in sicurezza" all'impianto di produzione?

☒ SI	☐ NO
--	-----------------------------

Nel caso di assenza delle condizioni di accessibilità "in sicurezza" riportare quali sono le condizioni ed i componenti di impianto per i quali non è stato possibile l'accesso in sicurezza ai fini della verifica visiva degli elementi essenziali dell'impianto di produzione

(4) VERIFICA DELLA POTENZA NOMINALE DI GENERAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE

La potenza nominale di generazione, riscontrata durante la verifica, e in generale lo stato dei luoghi, risultano congrui visivamente con quanto dichiarato dal Produttore?

☒ SI	☐ NO	☐ Non verificabile
--	-----------------------------	---

Nota: In caso negativo o non verificabile (accesso non in sicurezza) riportare le motivazioni

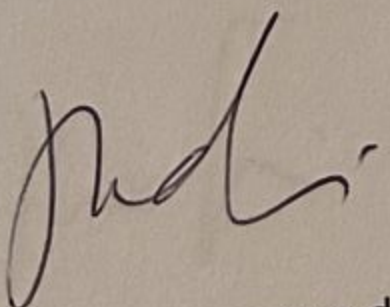
(5) Verifica dell'impianto

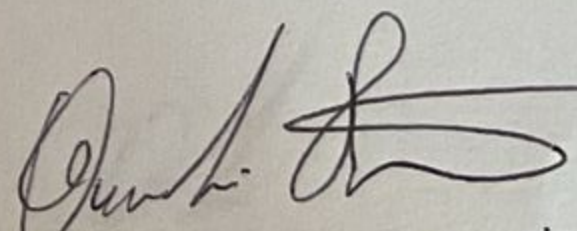
L'impianto è realizzato?

☒ SI	☐ NO	☐ Non verificabile
--	-----------------------------	---

NOTA: Descrivere quanto riscontrato in loco ed i motivi per cui si ritiene l'impianto non completato o non verificabile (accesso non in sicurezza)

NB: riportare di seguito tutti i componenti essenziali costitutivi dell'impianto visionati.


Il Produttore o un suo delegato


Personale ENEL preposto all'attivazione

3/5



Distribuzione
TAVOLA SINOTTICA

ELENCO COMPONENTI IMPIANTI - Indicare barrando le caselle la Fonte, il livello di tensione e i componenti visivamente presenti		
Fonte	BT ☒	MT ☐
FOTOVOLTAICO ☒	Pannelli FTV	☒
	Inverter (uno o più)	☒
	SPI	☒
	SPG	☒
	Quadri DC/AC	☒
	Cavi e connessioni	☒
		Misuratore M2 *
		TR elevatore
		Cabina trasformazione
EOLICO ☐	Turbina (torre + rotore a pale)	☐
	SPI	☐
	SPG	☐
	Quadri AC	☐
	Cavi e connessioni	☐
	Inverter (uno o più)**	☐
		Misuratore M2 *
		TR elevatore
		Cabina trasformazione
IDROELETTRICO ☐	Turbina	☐
	Generatore elettrico	☐
	SPI	☐
	SPG	☐
	Quadri DC/AC	☐
	Cavi e connessioni	☐
	Inverter se presente (uno o più) (elemento non obbligatorio)	☐
		Digestore/I
		Modulo CHP
		SPI
BIOGAS ☐	SPG	☐
	Quadri DC/AC	☐
	Cavi e connessioni	☐
	Inverter se presente (uno o più) (elemento non obbligatorio)	☐
		Caldaia
		Modulo CHP
		SPI
		SPG
		Quadri DC/AC
		Cavi e connessioni
BIOMASSE ☐	Caldaia	☐
	Modulo CHP	☐
	SPI	☐
	SPG	☐
	Quadri DC/AC	☐
	Cavi e connessioni	☐
	Inverter se presente (uno o più) (elemento non obbligatorio)	☐
		Misuratore M2 *
		TR elevatore
		Cabina trasformazione
CAR ☐	Modulo CHP	☐
	SPI	☐
	SPG	☐
	Quadri DC/AC	☐
	Cavi e connessioni	☐
	Inverter se presente (uno o più) (elemento non obbligatorio)	☐
		Misuratore M2 *
		TR elevatore
		Cabina trasformazione
	GEOTERMICO ☐	Turbina
Generatore elettrico		☐
SPI		☐
SPG		☐
Quadri DC/AC		☐
Cavi e connessioni		☐
Inverter se presente (uno o più) (elemento non obbligatorio)		☐
		Turbina
		Generatore elettrico
		SPI

* : caso di installazione a cura del produttore
** : caso di presenza Inverter esterni accessibili in sicurezza

Il Produttore o un suo delegato

Personale ENEL preposto all'attivazione

4/5

Enel Distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 05779711000 - R.E.A. 922436 - Capitale Sociale 2.600.000.000,00 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA
Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001

mi dell'evasione

(6) DICHIARAZIONI DEL PERSONALE PREPOSTO DI ENEL DISTRIBUZIONE IN RELAZIONE ALLA VERIFICA DELLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE

Il sottoscritto, in qualità di Personale preposto di Enel Distribuzione S.p.A. in relazione alla verifica effettuata dichiara quanto segue:

☐ A causa della mancanza delle condizioni di accesso in sicurezza alle parti dell'impianto di produzione contrassegnate nel campo note della sezione 3, è stato richiesto al sig. l'invio attraverso il portale web di Enel Distribuzione S.p.A., della documentazione fotografica, chiara, completa e contestualizzata nell'ambiente circostante oltre che datata, di tali elementi di impianto (con chiara evidenza del numero di pannelli o targa del generatore rotante), entro 5 giorni lavorativi dalla data del presente verbale

 Le operazioni, come sopra descritte, sono terminate alle ore 9:15 del giorno 28/8/15 con il seguente esito della verifica:

 É possibile procedere all'attivazione ☒

 NON è possibile procedere all'attivazione ☐

Cognome-Nome e matricola del Dipendente di Enel Distribuzione S.p.A.

ANCESCHI THOMAS 2560F2

Data e firma

28-08-15
(7) DICHIARAZIONI DELLA CONTROPARTE CHE PRESIEDE ALL'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE

Il sottoscritto, in qualità di Produttore/delegato del Produttore, in relazione alla verifica effettuata dichiara quanto segue:

Cognome Nome del dichiarante

Data e firma

 Il presente verbale si compone di n. 5 pagine e viene redatto in due esemplari.
 Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto alla fine di ogni foglio, in data e luogo come sopra.
 Un esemplare viene consegnato al Produttore/delegato del Produttore dell'impianto di produzione.

MANFREDI GUGNELMO
 Cognome, Nome del Produttore/Rappresentante Legale dell'impianto di produzione o Delegato del Produttore

28-08-15
 Data e firma