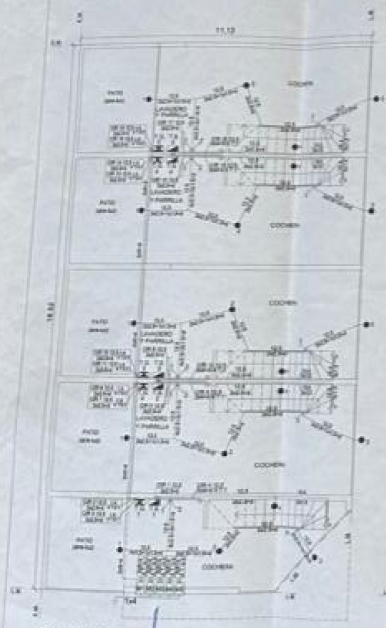

PLANTA BAJA (+0.10) ESC. 1:100

← Detallar Tipo y Caract. de la Acometida

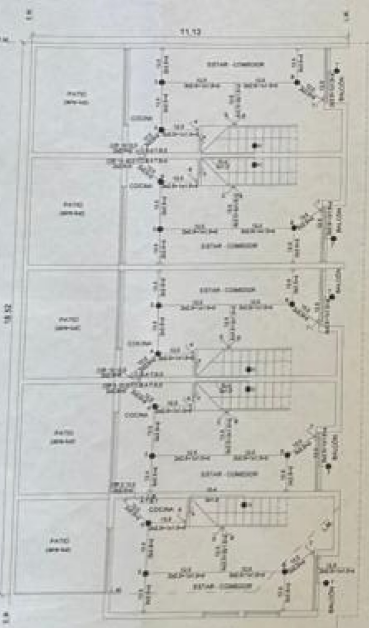

PLANTA 1º PISO (+3.20) ESC. 1:100

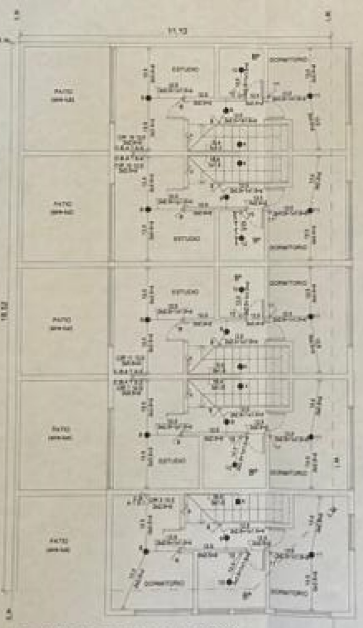

PLANTA 2º PISO (+6.00) ESC. 1:100

Pdc = Poder de Corte del ITM

ITM = Interr. Termo Magnético

DETALLE DE TABLERO GENERAL

RED DE DISTRIBUCIÓN

DETALLE GENERAL DE TABLEROS SECCIONALES1-5

de Tablero General

Interruptores termomagnéticos Aptos p/ riel DIN - 35mm (Curva "C") 5 KA

Residencia a Puesta a Tierra R<40 ohmios

Circuito P. BAJA	Circuito 1er PISO	Circuito 2do PISO	Circuito P. BAJA
TUG	TUG	TUE	TUE
5 BOCA	10 BOCA	12 BOCA	1 BOCA
500 W	1.000 W	12.000 W	2.150
2X2.5+t	2X2.5+t	2X2.5+t	2X4+t
Tomas e Iluminación	Tomas e Iluminación	Tomas e Iluminación	Termotanque Eléctrico

1 ITM => 1 circuito

16 Bocas

La reglam. Permite hasta 15 Bocas P/CIR.

OBRA: **INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE** 142

PROPIETARIOS: **LUCIANO OSVALDO FARIAS**
LEONARDO FEDERICO FARIAS

UBICACION: CALLE (35) N° 3376 ESQUINA PASAJE (68a) N°1706 — POSADAS MISIONES

UBICACION

PROPIETARIOS

PROFESIONAL

SERVICIO CLASIFICADO COMO

RESIDENCIAL

NOMENCLATURA CATASTRAL						
	ZON	SEC	CH	MZ	PAR	PROP H
SEGUN CATASTRO		02	04	011	008	
	ZON	SEC	CH	MZ	LOTE	PART. IN
SEGUN TITULO		02	04	B	008	40210

Numeración Municipal de Finca: N° Calle (35) N° 3376 / N° Pasaje (68a) N° 1706

SUPERFICIES

TERRENO	207.25
CONSTRUIDO	485.47
LIBRE	80.35

TABLA DE CONSUMO MONOFÁSICO

DESIGNACIONES					
CANTIDAD DE MEDIDORES	M1	M2	M3	M4	M5
CANTIDAD DE CIRCUITOS	C 1-2 3-4	C 5-6 7-8	C 9-10 11-12	C 13-14 15-16	C 17-18 19-20
BOCAS P/ ILUMINACION	13	13	13	13	13
BOCAS P/ TOMA CTE.	16	16	16	16	16
TERMOTANQUE ELEC.	1	1	1	1	1
ALARMA SONORA					
W	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530
POTENCIA TOTAL	22.650 w				

← Utilizar tabla de Consumos Reglament.

EXPEDIENTE DE CONSTRUCCION N° 25812 / F / 16

1- Mejorar Representación gráfica del Diagrama Unifilar (Faltan datos y la Simbología Mejorar)

2- Rever Circuitos Mixtos

3- Utilizar Carátula Reglam. Municipal

MUNICIPALIDAD DE POSADAS
Secretaría de Planeamiento
Exp. 25812/F/16
23/01/2025
J. Oretto
PREVIA NUEVA