

REFERENCIAS

Nota: toda la iluminacion sera de tecnología LED

FOTOCELULA

LUMINARIA CIRCULAR EMBUTIR 20[W] (led-Lucciola - Kevin)

LUMINARIA CIRCULAR EMBUTIR 20[W] (led-Lucciola - Kevin) CON KIT DE LUZ DE EMERGENCIA

CIRCUITO 1 TUE: AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACTOR LLAVE ELECTROMAG. 20A TIPO "C"

CIRCUITO 2 ATM TUE: LLAVE ELECTROMAG. 16A TIPO "C"

CIRCUITO 3 IUG LLAVE ELECTROMAG. 16A TIPO "C"


CIRCUITO 4 IUE LLAVE ELECTROMAG. 16A TIPO "C"

CIRCUITO 5 TUE LLAVE ELECTROMAG. 16A TIPO "C"

CIRCUITO 6 TUE LLAVE ELECTROMAG. 16A TIPO "C"

CIRCUITO 7 TUE LLAVE ELECTROMAG. 16A TIPO "C"

Diagrama Unifilar

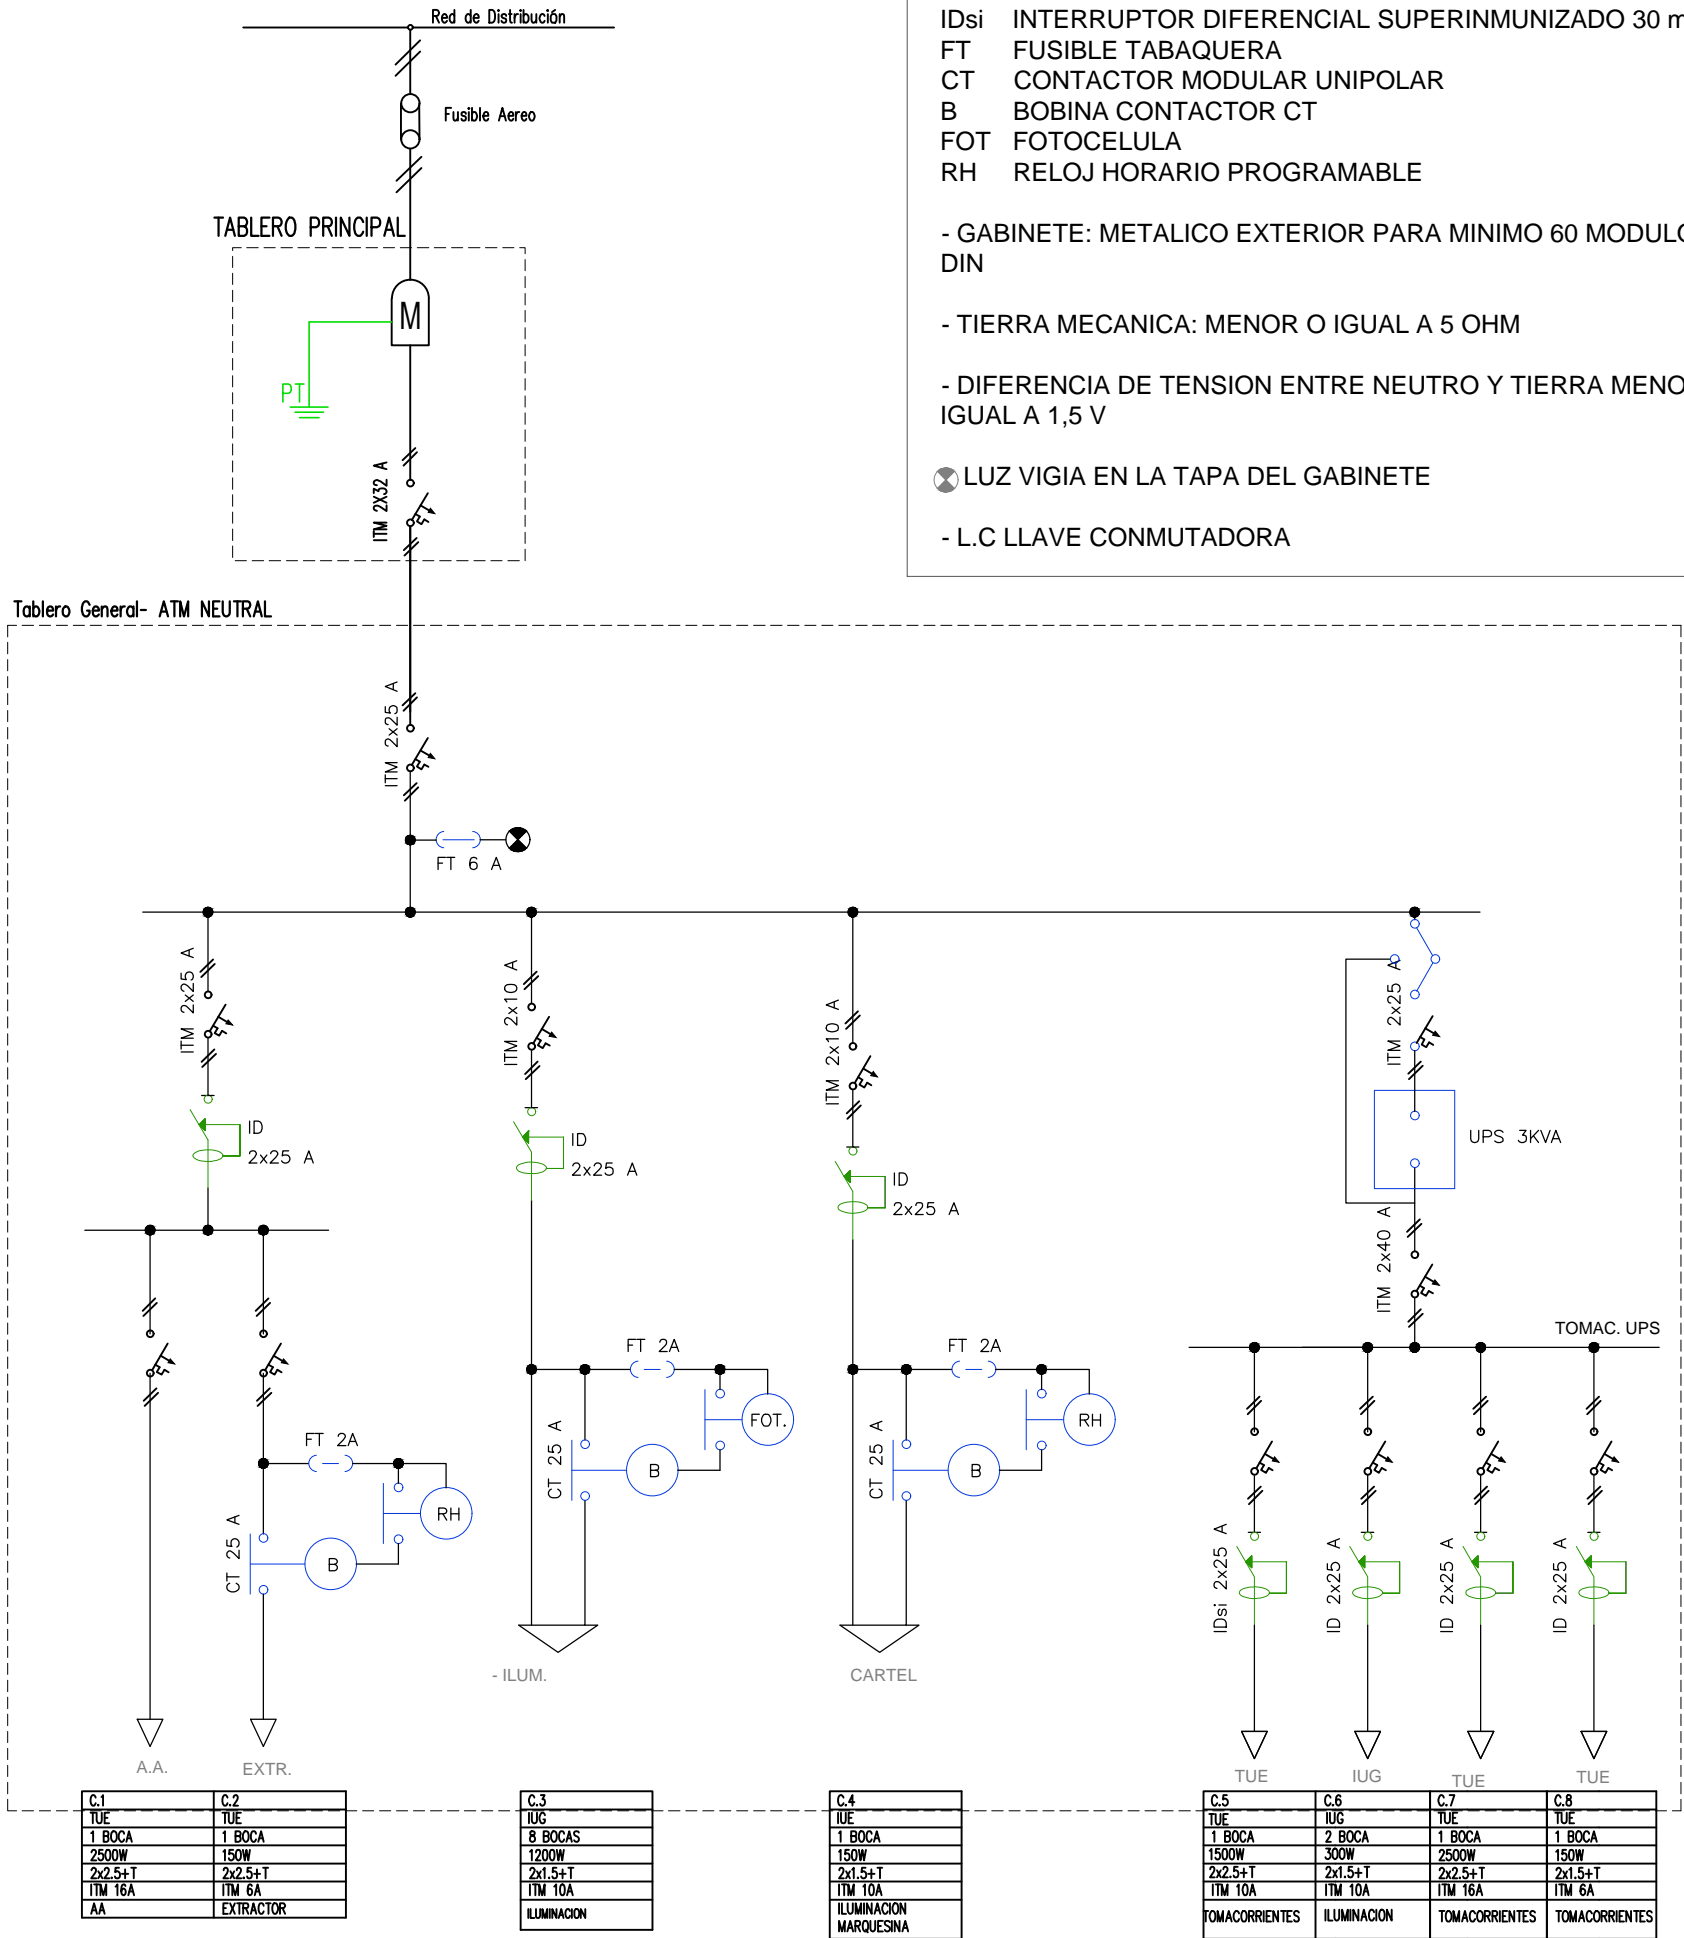

REFERENCIAS:

- ITM INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO C60 N
- ID INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30 mA
- IDsi INTERRUPTOR DIFERENCIAL SUPERINMUNIZADO 30 mA
- FT FUSIBLE TABAQUERA
- CT CONTACTOR MODULAR UNIPOLAR
- B BOBINA CONTACTOR CT
- FOT FOTOCELULA
- RH RELOJ HORARIO PROGRAMABLE

- GABINETE: METALICO EXTERIOR PARA MINIMO 60 MODULOS DIN

- TIERRA MECANICA: MENOR O IGUAL A 5 OHM

- DIFERENCIA DE TENSION ENTRE NEUTRO Y TIERRA MENOR O IGUAL A 1,5 V

LUZ VIGIA EN LA TAPA DEL GABINETE

- L.C LLAVE CONMUTADORA

OBJETO: OBRA NUEVA - ATM NEUTRAL NUEVO CHACRA 0100 INST. ELECTRICA

DESTINO: CAJERO AUTOMÁTICO


USUARIO BANCO MACRO S.A

PROPIETARIO: I.PRO.D.HA.

DOMICILIO: Av. Aguado y Calle Eldorado-Ch 0100

POSADAS- MISIONES

UBICACION:

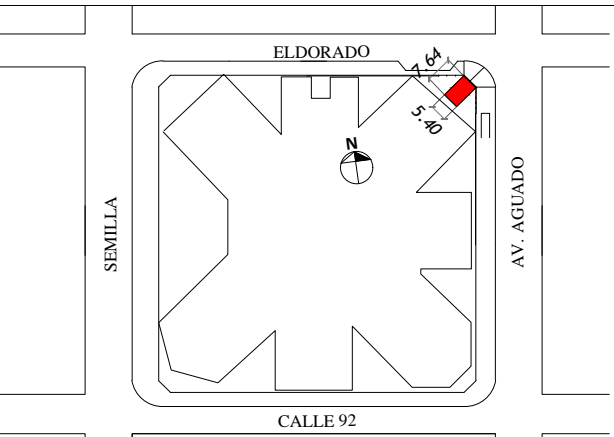

Usuario:

PROFESIONAL:

SERVICIO CLASIFICADO COMO:

COMERCIAL

SUPERFICIES:

TERRENO: 41.25 m2

A CONSTRUIR: 19.52 m2

LIBRE: 21.73m2

A Calle.	A Calz.	A Ver.
NOMENCLATURA CATASTRAL		

SEGUN CATAST.	Sec.	Ch.	Mz.	Par.	P.h.
	016	0100	0012	0006	-

SEGUN TITULO	Sec.	Ch.	Mz.	Lote	P.I.
		0100		01	35375

NUMERO DE FINCA :

TRIFASICO	N°	W
CANTIDAD DE MEDIDORES	1	
CANTIDAD DE CIRCUITOS	8	
CANTIDAD DE BOCAS	8	1200
CANTIDAD DE TOMACORRIENTES	5	2200
MOTORES		
A.Acondicionado	1	3000
Termotanque		
OTROS (Trifasico)		
CONSUMO TOTAL		6400