


# MR Test

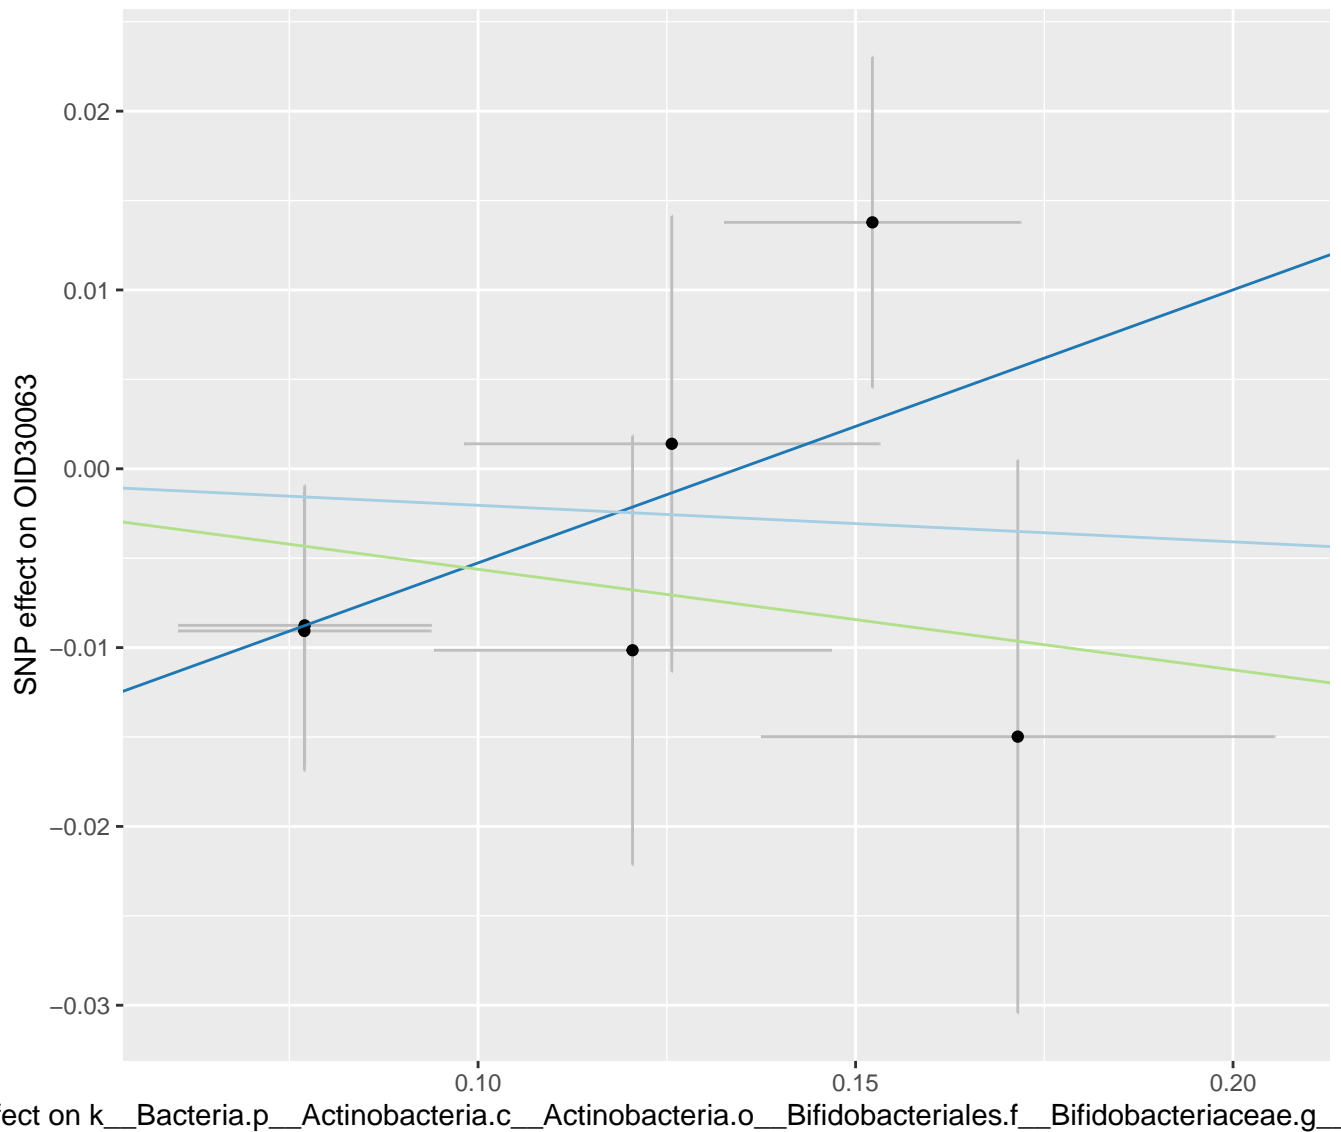

rs10455532

rs12657170

rs74452406

rs4859454

rs4472164

rs182549

All

-0.1

0.0

MR leave-one-out sensitivity analysis for  
'k\_\_Bacteria.p\_\_Actinobacteria.c\_\_Actinobacteria.o\_\_Bifidobacteriales.f\_\_Bifidobacteriaceae.g\_\_Bifidobacterium' on 'OID3006'

