
P&ID-002 Quesería: carga y elaboración en las tinas TQ-301, TQ-302 y TQ-303

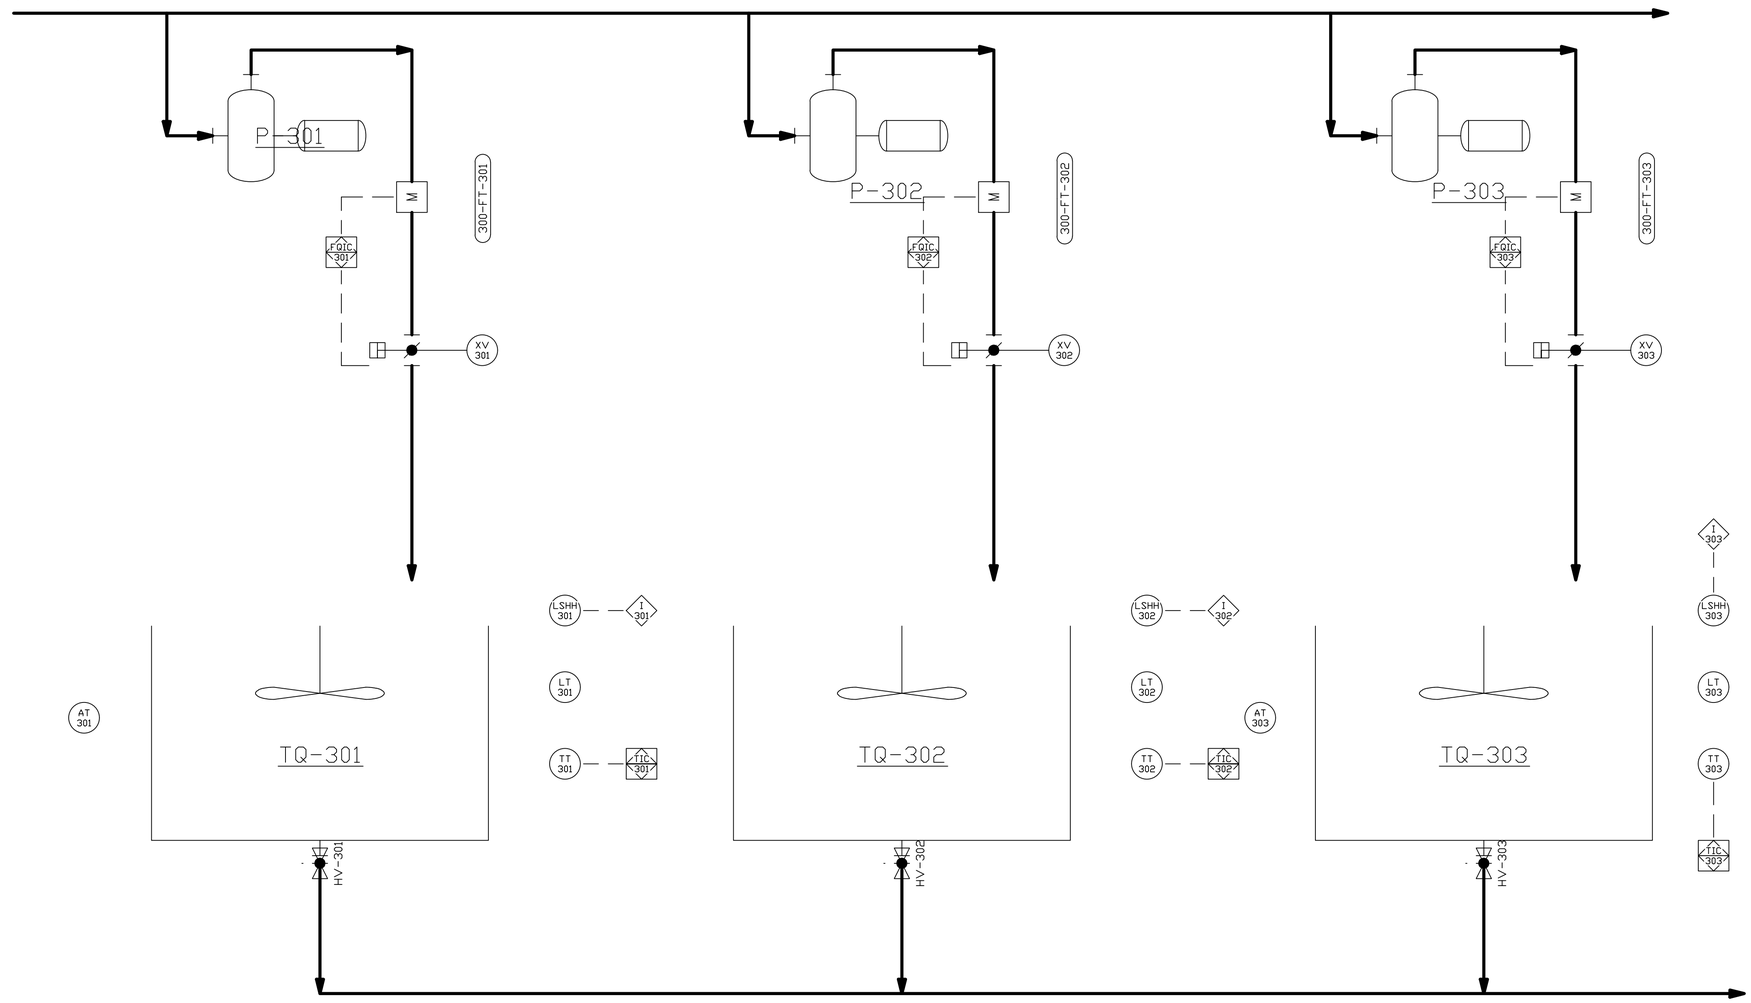

Notas
1. Símbolos e identificación según ANSI/ISA-5.1 (simbología PIP de Plant 3D). área 300: quesería. Las funciones en cuadrado con rombo se ejecutan en el PLC-300 (CompactLogix 5380) y se ven en Ignition.
2. Cada tina es una unidad ISA-88 por lote. La receta fija volumen (FQIC), temperatura (TIC), dosis y velocidad de las liras; el lote abre en el MES.
3. FQIC-30x totaliza FT-30x y cierra XV-30x al llegar al volumen de receta. LSHH-30x actúa por el enclavamiento I-30x aunque falle el PLC de lote.
4. AT-301 y AT-303: corte del cuajo por coagulación. TQ-302 (doble crema) lleva medición y mando básicos, sin sensor de coagulación.
5. El suero nunca va al drenaje (Res. 631 de 2015). La cuajada sale por HV a salado, prensa y acidificación (P&ID-003).

General Notes

No.	Revision/Issue	Date

Drawing Name

PID-002 Queseria tinas

####

Project Name and Address

Lacteos Fuquene
P&ID de la planta y de la quesería
____
____ ____

Area	Stamp
####	
Drawing Number	
####	
Author	
IntegraMotion -	Equipo 5

C:\Users\User\IntegraMotion---Soluciones-industriales\Plant3D_Lacteos_Fuquene\Lacteos Fuquene\PID DWG\PID-002 Queseria tinas.dwg