


ID punto de cámara	47-PC1
Número consecutivo	1
Municipio	Segovia
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	26/08/2026
Operador	UNION TEMPORAL VMAS SEGURIDAD 2024
Técnico responsable	Manuel Cuevas
Contrato disponible	706_2025

1. Localización del diagnóstico

Vereda / sector	
Dirección del punto / sector	Juan Bran, Remedios, Antioquia
Latitud	7.0767
Longitud	-74.71140277777778
Coordenadas formulario	-74.71_7.08
Ubicación captura	

Croquis ubicación

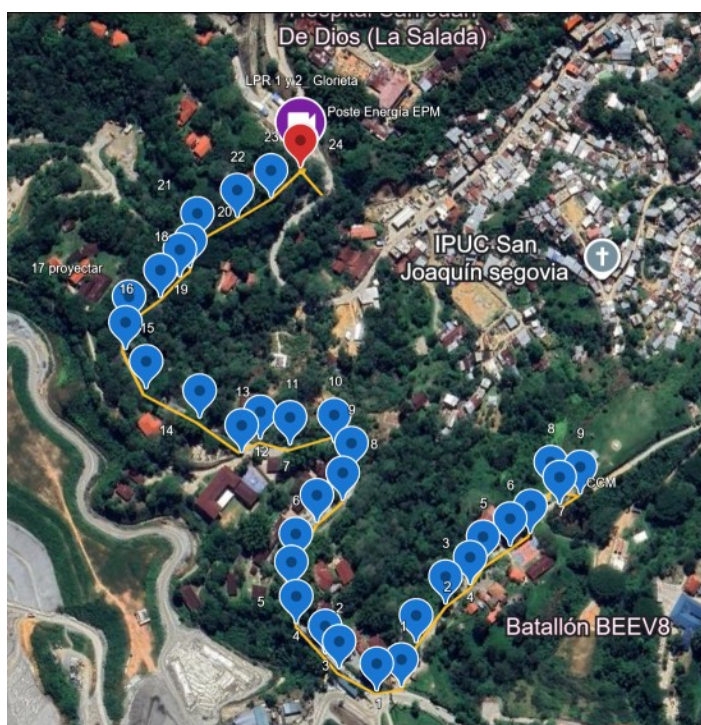

2. Información de acompañamiento, energía y comunicación

Acompañamiento funcionario alcaldía	SI
Nombre del funcionario	Personal del Ejercito
Proveedor de energía	EPM
Otro proveedor de energía	
Información conexión eléctrica	Conexion electrica para gabinete
Medio de comunicación	FO
Información conexión comunicación	se requiere conexion en reserva de F.O para conectar al batallon de segovia desde la LPR
Fibra óptica - ml	1600

Cable de datos - ml	
Drop fibra - ml	
Radio enlace - un	
Evidencia conexión eléctrica	Evidencia conexión comunicación
	

3. Componentes estructurales

Tipo de montaje	POSTE
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Otro montaje	
Altura poste	14MTS
Requiere caja	SI
Tipo de caja	CAJA_EMPALME
Cantidad cajas - un	1
Requiere infraestructura subterránea	SI
Infraestructura subterránea	CAJA_50X50
Cantidad canalización - ml	
Cantidad tubería - ml	
Cantidad bajante - ml	
Cantidad andén - m²	
Cantidad cordones - un	
Cantidad caja 50x50 - un	1
Requiere gabinete metálico	SI
Tipo de gabinete	GABINETE_POSTE_FACHADA
Requiere corona	NO
Requiere brazo de soporte	NO
Tipo de brazo de soporte	

4. Componentes eléctricos


Requiere cables	SI
Tipos de cable	2X8+8AWG,UTP_6_EXT
Cable 2X8+8 AWG - ml	40
Cable 3X12 AWG - ml	
Cable 3X10 AWG - ml	
Cable UTP 6 exterior - ml	70
Cable UTP 6 exterior mensajero - ml	
Requiere sistema puesta a tierra	SI
Requiere equipo TX/RX microondas	NO

5. Componentes de equipos

Requiere cámara	NO
Cantidad de cámaras	
Requiere UPS	SI

Tipo UPS	UPS_1_5
Cantidad UPS - un	1
Requiere switch	SI
Tipo switch	SW_8P_IND
Cantidad switch - un	1

6. Cámaras diagnosticadas

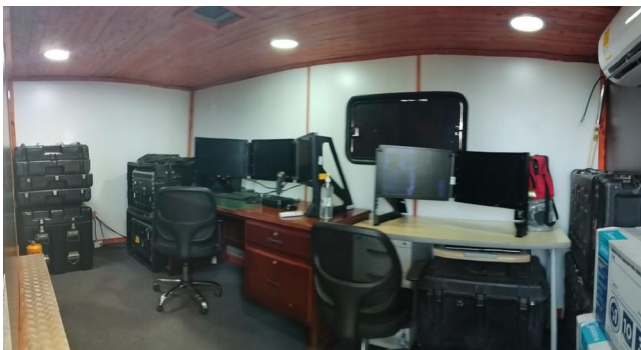Cámara	SIN DATO
Ubicacion Camara 	Ubicacion Camara 
Ubicacion Camara 	Ubicacion Camara 

7. Licencias y servidores

Requiere licencias	NO
Licencias seleccionadas	
Licencias integración VMS - un	
Licencias reconocimiento placas - un	
Licencias reconocimiento facial - un	
Licencias altavoz SIP - un	
Existe servidor	SI
Requiere servidor	
Tipo de servidor	SERVIDOR_ISS
Cantidad servidores - un	

Evidencia servidor

8. Observaciones generales

Observaciones

Se realia visita tecnica para viabilizacion de un punto CCM en el batallon del ejercito municipio de segovia.

9. Registro fotográfico

10. Control de aprobación

Estado de aprobación	
Fecha de aprobación	
Aprobado por	
Observaciones aprobación	