



FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO - EDS



ID EDS	71-EDS
Municipio	San Pedro De Los Milagros
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	20/08/2026
Operador	UNION TEMPORAL VMAS SEGURIDAD 2024
Técnico responsable	Santiago Carvajal Castaño
Contrato disponible	760_2025

1. Localización del diagnóstico

Código DANE municipio	5664
Vereda / sector	
Dirección del centro / escenario	Calle 50, San Pedro de Los Milagros, Antioquia
Latitud	6.46021883333332
Longitud	-75.5535845
Coordenadas formulario	-75.554_6.46
EDS más cercano	ADECUACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO RAFAEL ANTONIO LUJAN UBICADO EN BARRIO SAN JUDAS.
Zona EDS más cercano	Barrio San Judas

2. Información de acompañamiento y propiedad

Acompañamiento funcionario alcaldía	SI
Nombre del funcionario	Tomas Arango
Propietario del EDS	MUNICIPIO
Proveedor de energía	EPM
Otro proveedor de energía	

3. Medio de comunicación y cantidades

Medio de comunicación	CABLE_DATOS
Fibra óptica - ml	
Cable de datos - ml	60
Droop fibra - ml	
Radio enlace - un	

4. Registro visual del sitio

Visual 1



Visual 2




Visual 3



Visual 4



Imagen croquis ubicación

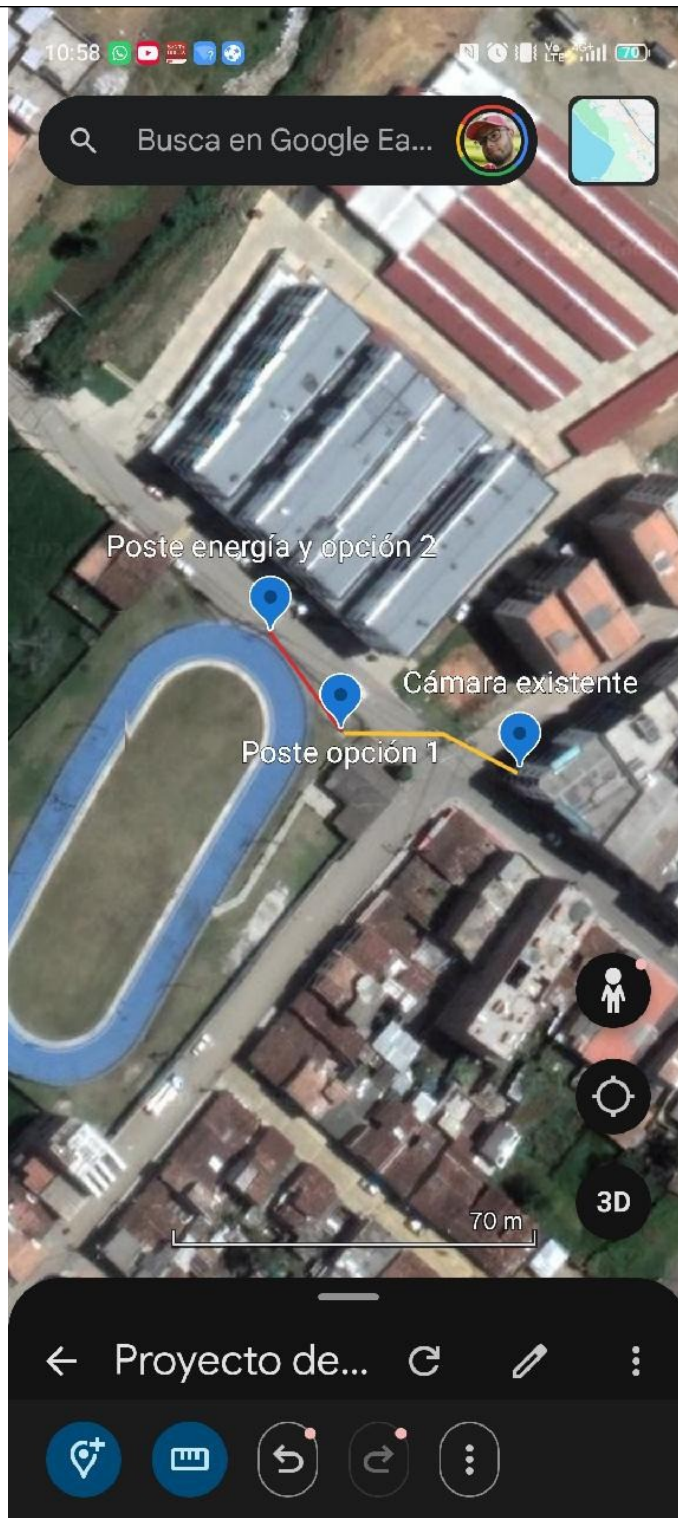

5. Componentes estructurales

¿Existe Anclaje?	NO
Requiere anclaje	SI
Tipo de anclaje	POSTE
Tipo de poste	POSTE_FIBRA
Altura del poste (m)	14MTS
Tipo de servicio	TELEMATICA
Direccion de referencia del anclaje	
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tension	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Requiere mastil	NO
Requiere Gabinete Metalico	SI
Tipo Gabinete Metalico	GAB_POST_FACH
Requiere Corona	SI

6. Componentes eléctricos

Requiere cables	SI
Seleccione tipo cable	2X8+8AWG,UTP_6_EXT_MEN
Cantidad Cable 2X8+8AWG (ml)	30
Cantidad Cable 3X12AWG (ml)	
Cantidad Cable 3x10AWG (ml)	
Cantidad Cable UTP_6_INT (ml)	
Cantidad Cable UTP_6_EXT (ml)	
Cantidad Cable UTP_6_EXT_MEN (ml)	60
Requiere reflector	NO
Cantidad reflector (un)	
Requiere tablero breake	NO
Seleccione tipo tablero	
Cantidad tablero breaks (un)	
Requiere breaker	SI
Seleccione tipo breaker	BRK_20A
Cantidad breaker (un)	1
Requiere punto de energia	SI
Cantidad punto de energia (un)	1
Requiere tuberia	NO
Seleccione tipo tuberia	
Cantidad tuberia (ml)	
Requiere coraza	SI
Cantidad coraza (ml)	4
Requiere UPS	SI
Seleccione tipo UPS	UPS_1_5
Requiere SPT	SI
Requiere proteccion	SI
Seleccione tipo proteccion	PROTECCION_SV,PROTECCION_DATOS
Cantidad proteccion (un)	2
Requiere inyector PoE	NO
Cantidad inyector PoE (un)	

7. Componentes equipos

Requiere switch	SI
Seleccione tipo de switch	SW_8P_IND
Requiere convertidor Monomodo	NO
Cantidad convertidor Monomodo (un)	
¿Requiere cámara?	SI
Cantidad de cámaras	1
Requiere grabador NVR	NO
Cantidad grabador NVR (un)	
Requiere firewall	NO
Cantidad firewall (un)	
Requiere enrutador VPN	NO
Cantidad enrutador VPN (un)	
Tipo de cámara	Tipo de cámara fija
FIJA	TIPO2

8. Componentes software

Requiere Licencias	SI
Seleccione Licencias	LIC_ISS
Cantidad Licencia Camara fija (un)	
Cantidad Licenciamiento y soporte firewall tipo 1 (un)	
Cantidad Licenciamiento y soporte firewall tipo 2 (un)	
Cantidad Licenciamiento y soporte switch lan (un)	
Cantidad Licenciamiento access point interior (un)	

Cantidad Sistema operativo (un)	
Cantidad Licencia de controladora de videowall (un)	
Cantidad Licencia de controladora de videowall (un)	
Tipo de Licencia ISS	ISS_PREMIUM
Cantidad Licencia ISS (un)	1

9. Observaciones generales

Se hace la observacion que el punto de camara cercano esta fuera de servicio por lo tanto se solicitan todos los equipos para que el punto funcione independientemente,tambien existe la posibilidad de poner la camara en un poste de madera pero no es lo mas optimo ya que la visual no es la mejor

10. Registro fotográfico

Fotografía Punto conexión de energia



Fotografía de la ubicación

Fotografía Punto de Conexión



Fotografía de la visual



11. Control de aprobación

Estado de aprobación	
Fecha de aprobación	
Aprobado por	
Observaciones aprobación	