



FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO -
EDS
Proyecto Tasa de Seguridad



ID EDS	47-EDS
Municipio	Segovia
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	28/05/2026
Operador	SPECTRA INGENIERIA S A S
Técnico responsable	John Mariaca
Contrato disponible	751_2025

1. Localización del diagnóstico

Código DANE municipio	5736
Vereda / sector	
Dirección del centro / escenario	Calle 47, Juan Bran, Remedios, Antioquia
Latitud	7.077636104081511
Longitud	-74.7026206009541
Coordenadas formulario	-74.703_7.078
EDS más cercano	PLACA POLIDEPORTIVA UNIDAD DEPORTIVA ABEL RIVERA VILLA
Zona EDS más cercano	URBANA

2. Información de acompañamiento y propiedad

Acompañamiento funcionario alcaldía	SI
Nombre del funcionario	Monitor Deportivo Municipio
Propietario del EDS	MUNICIPIO
Proveedor de energía	EPM
Otro proveedor de energía	

3. Medio de comunicación y cantidades


Medio de comunicación	FO
Fibra óptica - ml	0
Cable de datos - ml	
Droop fibra - ml	
Radio enlace - un	

4. Registro visual del sitio

Visual 1	
----------	--

Visual 2	
Visual 3	
Visual 4	

Imagen croquis ubicación

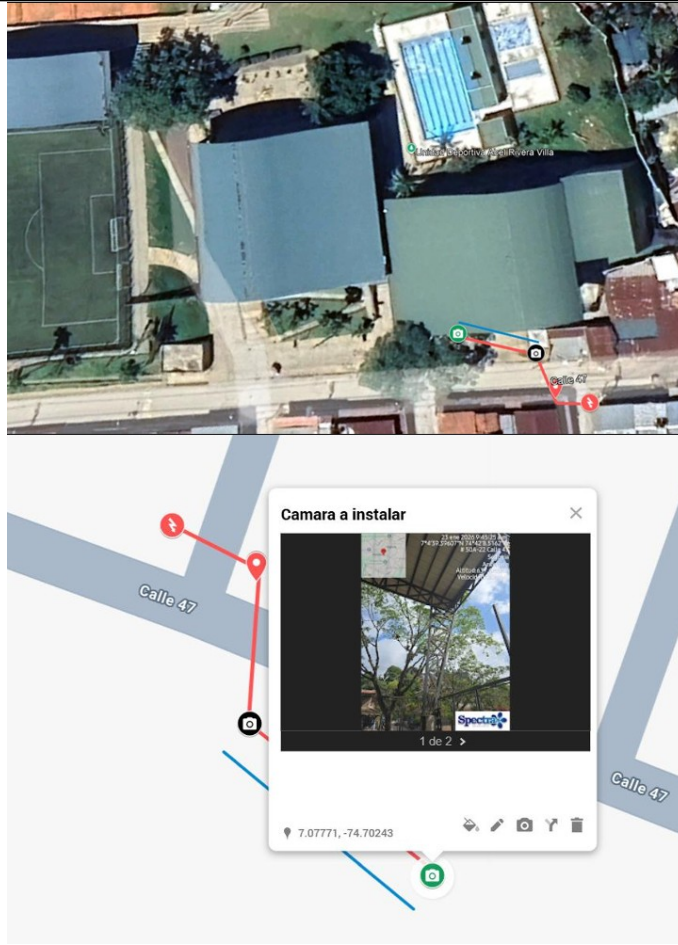

5. Componentes estructurales

¿Existe Anclaje?	SI
Requiere anclaje	
Tipo de anclaje	ESTRUCTURA
Tipo de poste	
Altura del poste (m)	
Tipo de servicio	
Direccion de referencia del anclaje	Esquina Estructura Cubierta Placa
Propietario del poste	
Tipo tension	
Red secundaria	
Requiere mastil	NO
Requiere Gabinete Metalico	SI
Tipo Gabinete Metalico	GAB_EXTERIOR
Requiere Corona	NO

6. Componentes eléctricos

Requiere cables	SI
Seleccione tipo cable	2X8+8AWG,UTP_6_INT,UTP_6_EXT_MEN,3x10AWG
Cantidad Cable 2X8+8AWG (ml)	50
Cantidad Cable 3X12AWG (ml)	
Cantidad Cable 3x10AWG (ml)	2
Cantidad Cable UTP_6_INT (ml)	4
Cantidad Cable UTP_6_EXT (ml)	
Cantidad Cable UTP_6_EXT_MEN (ml)	20
Requiere reflector	NO
Cantidad reflector (un)	
Requiere tablero breake	SI
Seleccione tipo tablero	TAB_MONO

Cantidad tablero breaks (un)	1
Requiere breaker	SI
Seleccione tipo breaker	BRK_20A
Cantidad breaker (un)	1
Requiere punto de energía	NO
Cantidad punto de energía (un)	
Requiere tubería	NO
Seleccione tipo tubería	
Cantidad tubería (ml)	
Requiere coraza	SI
Cantidad coraza (ml)	6
Requiere UPS	NO
Seleccione tipo UPS	
Requiere SPT	NO
Requiere protección	SI
Seleccione tipo protección	PROTECCION_SV
Cantidad protección (un)	1
Requiere inyector PoE	SI
Cantidad inyector PoE (un)	1

7. Componentes equipos

Requiere switch	NO
Seleccione tipo de switch	
Requiere convertidor Monomodo	
Cantidad convertidor Monomodo (un)	
¿Requiere cámara?	SI
Cantidad de cámaras	1
Requiere grabador NVR	NO
Cantidad grabador NVR (un)	
Requiere firewall	NO
Cantidad firewall (un)	
Requiere enrutador VPN	NO
Cantidad enrutador VPN (un)	
Tipo de cámara	Tipo de cámara fija
FIJA	TIPO1

8. Componentes software

Requiere Licencias	SI
Seleccione Licencias	LIC_ISS,LIC_NVR
Cantidad Licencia Camara fija (un)	
Cantidad Licenciamiento y soporte firewall tipo 1 (un)	
Cantidad Licenciamiento y soporte firewall tipo 2 (un)	
Cantidad Licenciamiento y soporte switch lan (un)	
Cantidad Licenciamiento access point interior (un)	
Cantidad Sistema operativo (un)	
Cantidad Licencia de controladora de videowall (un)	
Cantidad Licencia de controladora de videowall (un)	
Tipo de Licencia ISS	ISS_PRO
Cantidad Licencia ISS (un)	1

9. Observaciones generales

--

10. Registro fotográfico

Fotografía 1	Fotografía 2
--------------	--------------



11. Control de aprobación

Estado de aprobación	
Fecha de aprobación	
Aprobado por	
Observaciones aprobación	