

Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863


1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Hispania
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	22/08/2026
Vereda / sector	POTRERILLO
Dirección del punto / sector	Calle 48, Hispania, Antioquia
Latitud	5.798660665769484
Longitud	-75.90740327346454
Coordenadas formulario	-75.91_5.8

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relación con cuál componente:	CCM
Información ubicación CCM:	Alcaldía municipal- Secretaria de Gobierno

Evidencia ubicación CCM

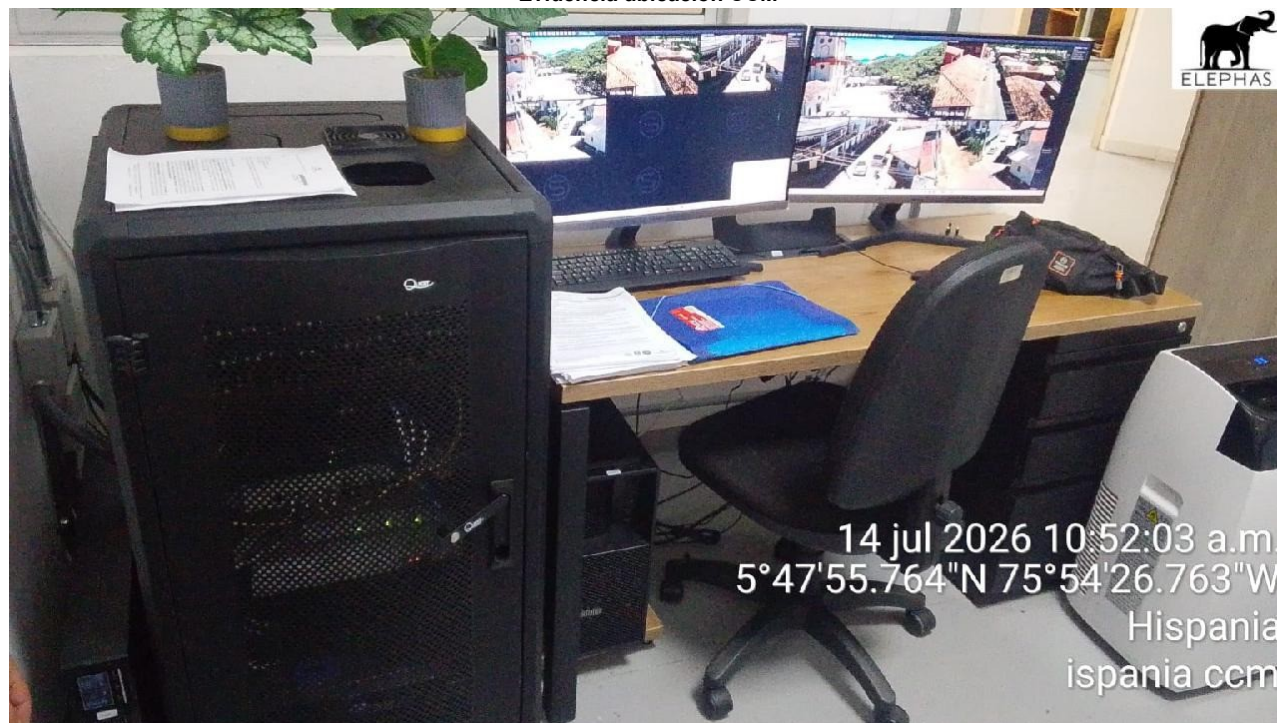

¿Hubo acompañamiento de funcionario de la Alcaldía?	NO
Propietario del CCM:	MUNICIPIO
Proveedor de energía del CCM:	EPM
Medio de comunicación del CCM:	FO
Proveedor de la conexión del CCM:	Gobernación de Antioquia


¿Requiere actualización de conexión?	NO
¿El espacio del CCM se usa para otra actividad?	SI
Otro uso del espacio del CCM:	Secretaria de Gobierno
Administrador del CCM:	Tomas TI
¿Personal de T.I. en sitio?	SI

Foto 1




14 jul 2026 10:47:54 a.m.
5°47'55.737"N 75°54'26.734"W
Hispania
ispania ccm

Foto 2

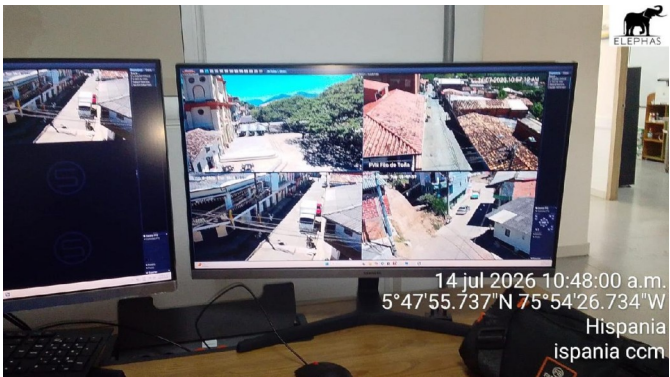


14 jul 2026 10:48:00 a.m.
5°47'55.737"N 75°54'26.734"W
Hispania
ispania ccm

Foto 3

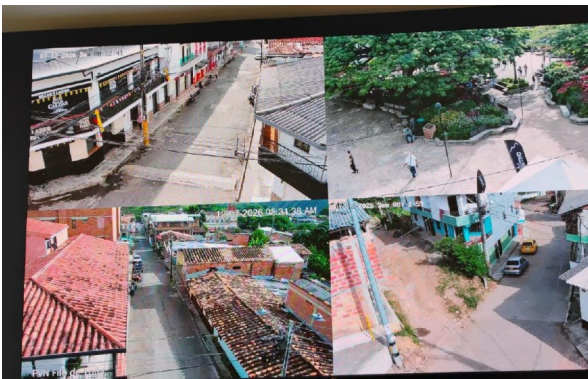

14 jul 2026 10:48:00 a.m.
5°47'55.737"N 75°54'26.734"W
Hispania
ispania ccm

Foto 4

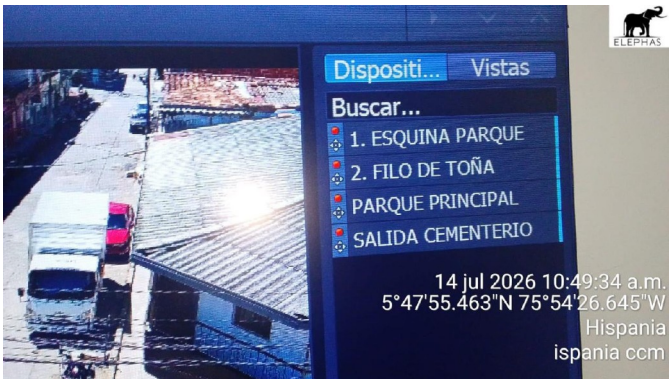

- Dispositivos Vistas
- Buscar...
- 1. ESQUINA PARQUE
 - 2. FILO DE TOÑA
 - PARQUE PRINCIPAL
 - SALIDA CEMENTERIO

14 jul 2026 10:49:34 a.m.
5°47'55.463"N 75°54'26.645"W
Hispania
ispania ccm

3. COMPONENTES ELÉCTRICOS

RACK DE COMUNICACIONES	
Existe rack de comunicaciones:	SI
Estado del rack:	BUENO
Foto rack de comunicaciones  14 jul 2026 10:47:54 a.m. 5°47'55.737"N 75°54'26.734"W Hispania ispania ccm	
¿Requiere kit de ventilación doble?	NO
ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen cables:	SI
Estado de los cables:	BUENO
¿Requiere cables?	NO
⚡ TABLERO BREAKER	
Existe tablero breaker:	SI
Estado tablero breaker:	BUENO
Foto tablero breaker  14 jul 2026 10:41:45 a.m. 5°47'55.592"N 75°54'26.59"W Hispania ispania ccm	
Existe breaker:	NO

¿Requiere breaker?	NO
TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe transformador reductor:	NO
¿Requiere transformador reductor?	NO
TUBERÍA	
Existe tubería:	SI
Estado tubería:	BUENO
¿Requiere tubería?	NO
CORAZA	
Existe coraza:	NO
¿Requiere coraza 3/4?	NO
UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO
Foto UPS  14 jul 2026 10:41:04 a.m. 5°47'55.603"N 75°54'26.695"W Hispania ispania ccm	
¿Requiere UPS?	NO
BATERÍAS UPS	
Existen baterías UPS:	NO
¿Requiere baterías UPS?	NO
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	SI
Estado SPT:	BUENO
¿Requiere SPT?	NO
PROTECCIÓN	
Existe protección:	NO
¿Requiere protección?	NO
PDU MULTITOMA	
Existe PDU multitoma:	SI
Estado PDU multitoma:	BUENO

Foto PDU multitoma




¿Requiere PDU multitoma?	NO
⚡ TOMA 125 V	
Existe toma 125 V:	NO
¿Requiere toma 125 V?	NO
🔧 CANALETA PLÁSTICA	
Existe canaleta plástica:	NO
¿Requiere canaleta plástica 100x45?	NO

4. COMPONENTES DE EQUIPOS


📶 PUNTO FÍSICO DE REPETICIÓN INALÁMBRICA	
Existe punto físico de repetición:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
⚡ PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA	
Existe planta eléctrica y transferencia:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
🌐 FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe fibra óptica:	SI
Estado fibra óptica:	BUENO
¿Requiere fibra óptica?	NO
🔌 ODF	
Existe ODF:	SI
Estado ODF:	BUENO

Foto ODF

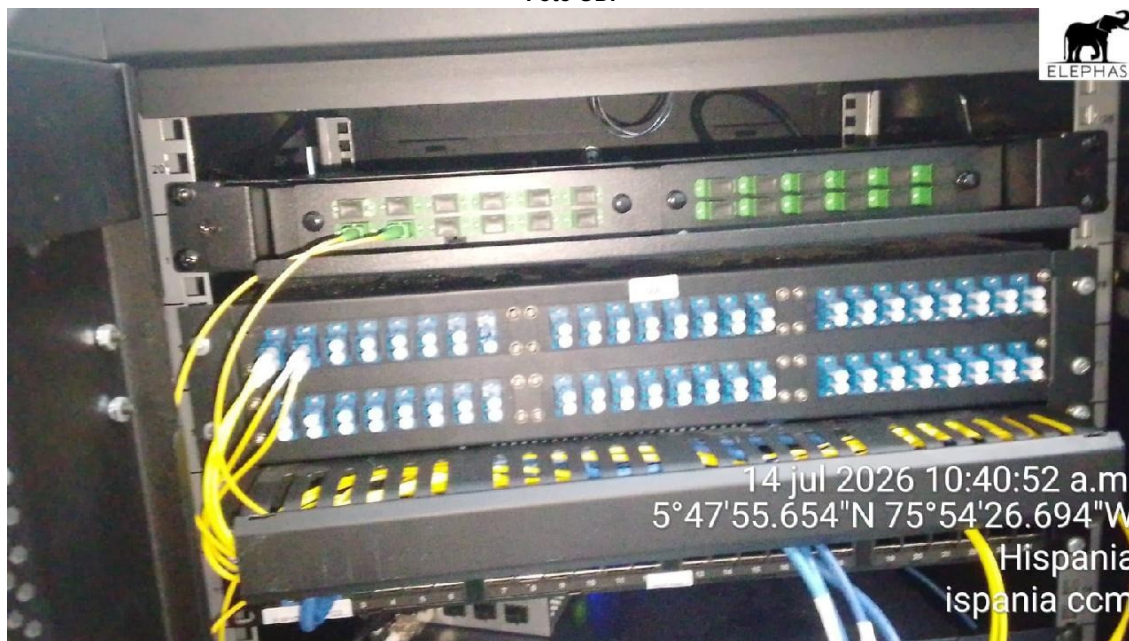

¿Requiere ODF?	NO
🔗 INYECTOR POE	
Existe inyector PoE:	NO
¿Requiere inyector PoE?	NO
⚡ PATCH CORD	
Existe patch cord:	SI
Estado patch cord:	BUENO
¿Requiere patch cord?	NO
🔧 PATCH PANEL	
Existe patch panel:	SI
Estado patch panel:	BUENO
¿Requiere patch panel?	NO
¿Requiere toma RJ45?	NO
📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe organizador de cableado:	SI
Estado organizador de cableado:	BUENO
¿Requiere organizador de cableado?	NO
🔄 CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe convertidor monomodo:	NO
¿Requiere convertidor monomodo?	NO
📡 MÓDULO TRANSEPTOR/TRANSCEIVER ÓPTICO	
Existe módulo óptico:	SI
Estado módulo óptico:	BUENO
¿Requiere módulo óptico?	NO
🔌 SWITCH	
Existe switch:	SI
Estado switch:	BUENO

Foto switch

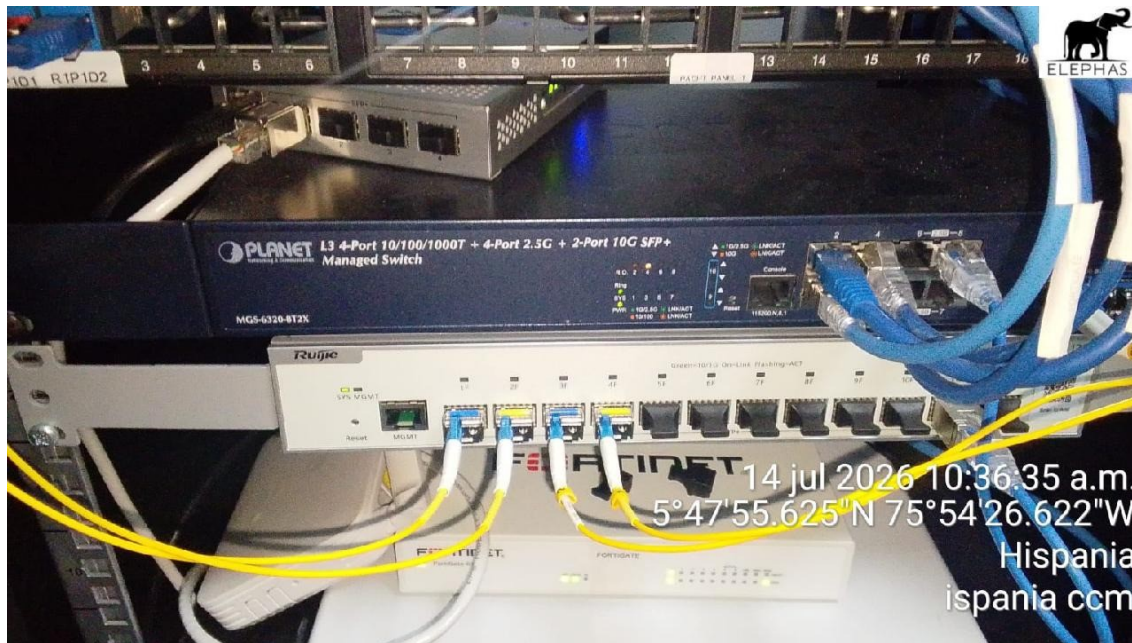

¿Requiere switch?	NO
Existe disco duro:	NO
¿Requiere disco duro?	NO
Existe firewall:	SI
Estado firewall:	BUENO

Foto firewall



¿Requiere instalación de firewall?	NO
Existe enrutador VPN:	SI
Estado enrutador VPN:	BUENO

Foto enrutador VPN



EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS

Existe equipo TX/RX:	NO
¿Requiere equipo TX/RX?	NO

EQUIPO A/C MINI SPLIT

Existe equipo A/C mini split:	NO
¿Requiere equipo A/C mini split?	NO

ELECTROIMÁN 600 LB

Existe electroimán 600 lb:	NO
¿Requiere electroimán 600 lb?	NO

5. COMPONENTES DE SOFTWARE

SERVER NVR


Existe servidor NVR:	SI
Estado servidor NVR:	BUENO

Foto servidor NVR



¿Requiere servidor NVR?	NO
Cantidad servidor NVR (un):	0
LICENCIAS	
Existen licencias:	SI


Foto licencias

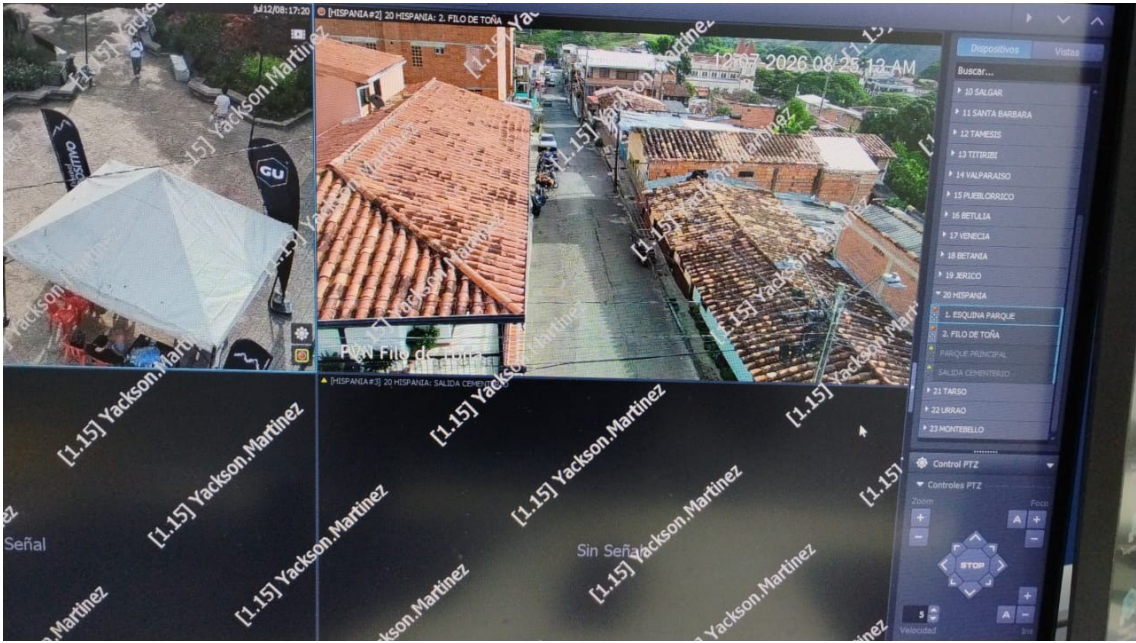

6. COMPONENTES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA

☐ MONITOR	
Existe monitor:	SI
Cantidad monitor existente (un):	1
Estado monitor:	BUENO

Foto monitor

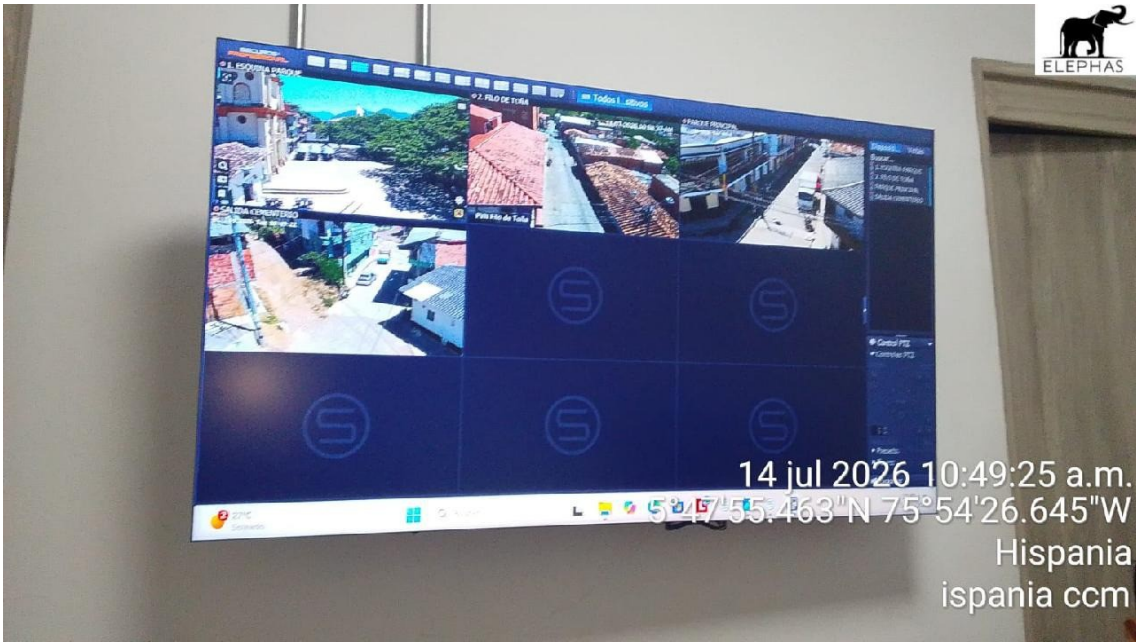


¿Requiere monitor?	NO
ESTACIÓN DE TRABAJO	
Existe estación de trabajo:	SI
Cantidad existente (un):	1

Estado estación de trabajo:

BUENO

Foto estación de trabajo

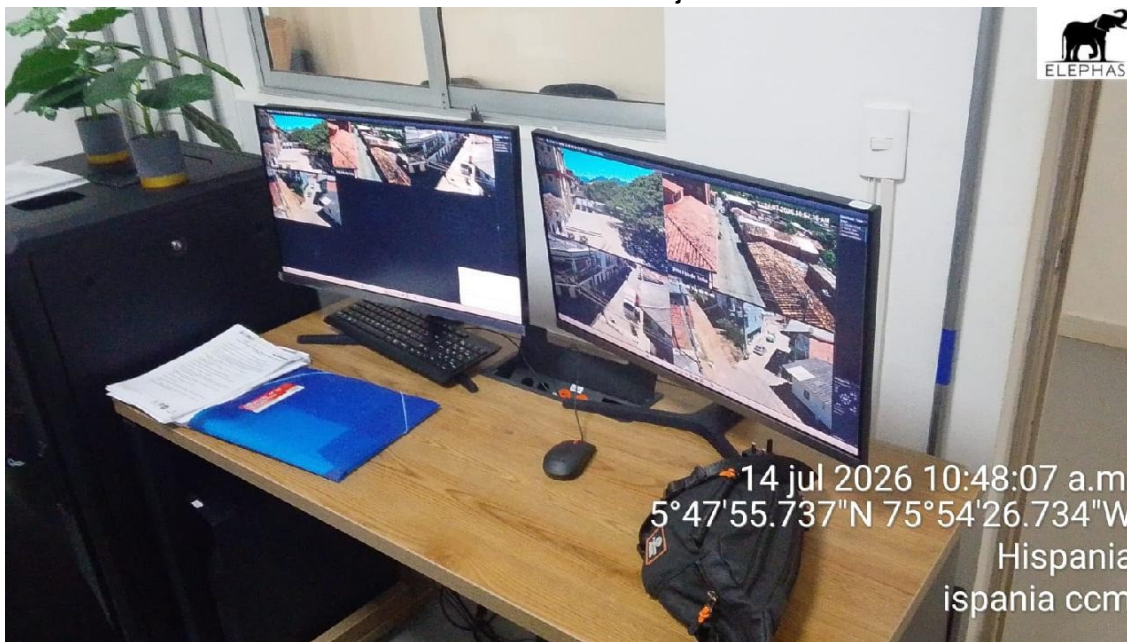

¿Requiere estación de trabajo?

NO

 JOYSTICK DE OPERACIÓN

Existe joystick de operación:

NO

 CABLE HDMI

Existe cable HDMI:

SI

Cantidad existente (un):

1

Estado cable HDMI:

BUENO

¿Requiere cable HDMI?

NO

 LUMINARIAS

Existen luminarias:

SI

Estado luminarias:

BUENO

Foto luminarias



 RED CONTRA INCENDIO

Existe red contra incendio:	NO
 PUERTAS	
Existen puertas:	SI
Estado puertas:	BUENO
 VENTANAS	
Existen ventanas:	SI
Estado ventanas:	BUENO
 CONTROL DE ACCESO	
Existe control de acceso:	NO
 CERRAMIENTO	
Existe cerramiento:	SI
Estado cerramiento:	BUENO

8. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento:	FUNCIONANDO
¿Requiere mantenimiento?	SI
Tipo de mantenimiento:	PREVENTIVO
Tipo de mantenimiento preventivo:	COMPLETO
Observaciones generales del diagnóstico:	Se requiere de mantenimiento preventivo completo en el CCM, adicionalmente se proyecta la instalacion de un espejo en la estacion de policia completo

9. CONTROL DE APROBACIÓN